


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT DACHU SKALA 1:100

UWAGI OGÓLNE:

- 1 - Dcieplenie stropodachu styropapą.
- * Widoczne ubytki pojedynczych cegieł, spoin oraz całych fragmentów kominów do uzupełnienia i odwrócenia.
 - * Drabina zewnętrzna, oczyścić i przemalować.
 - * Wykonać nowe obróbki blacharskie.
 - * Rynny wykorzystać ponownie po wykonaniu docieplenia budyńku.
 - * Rury spustowe do wymiany na nowe.

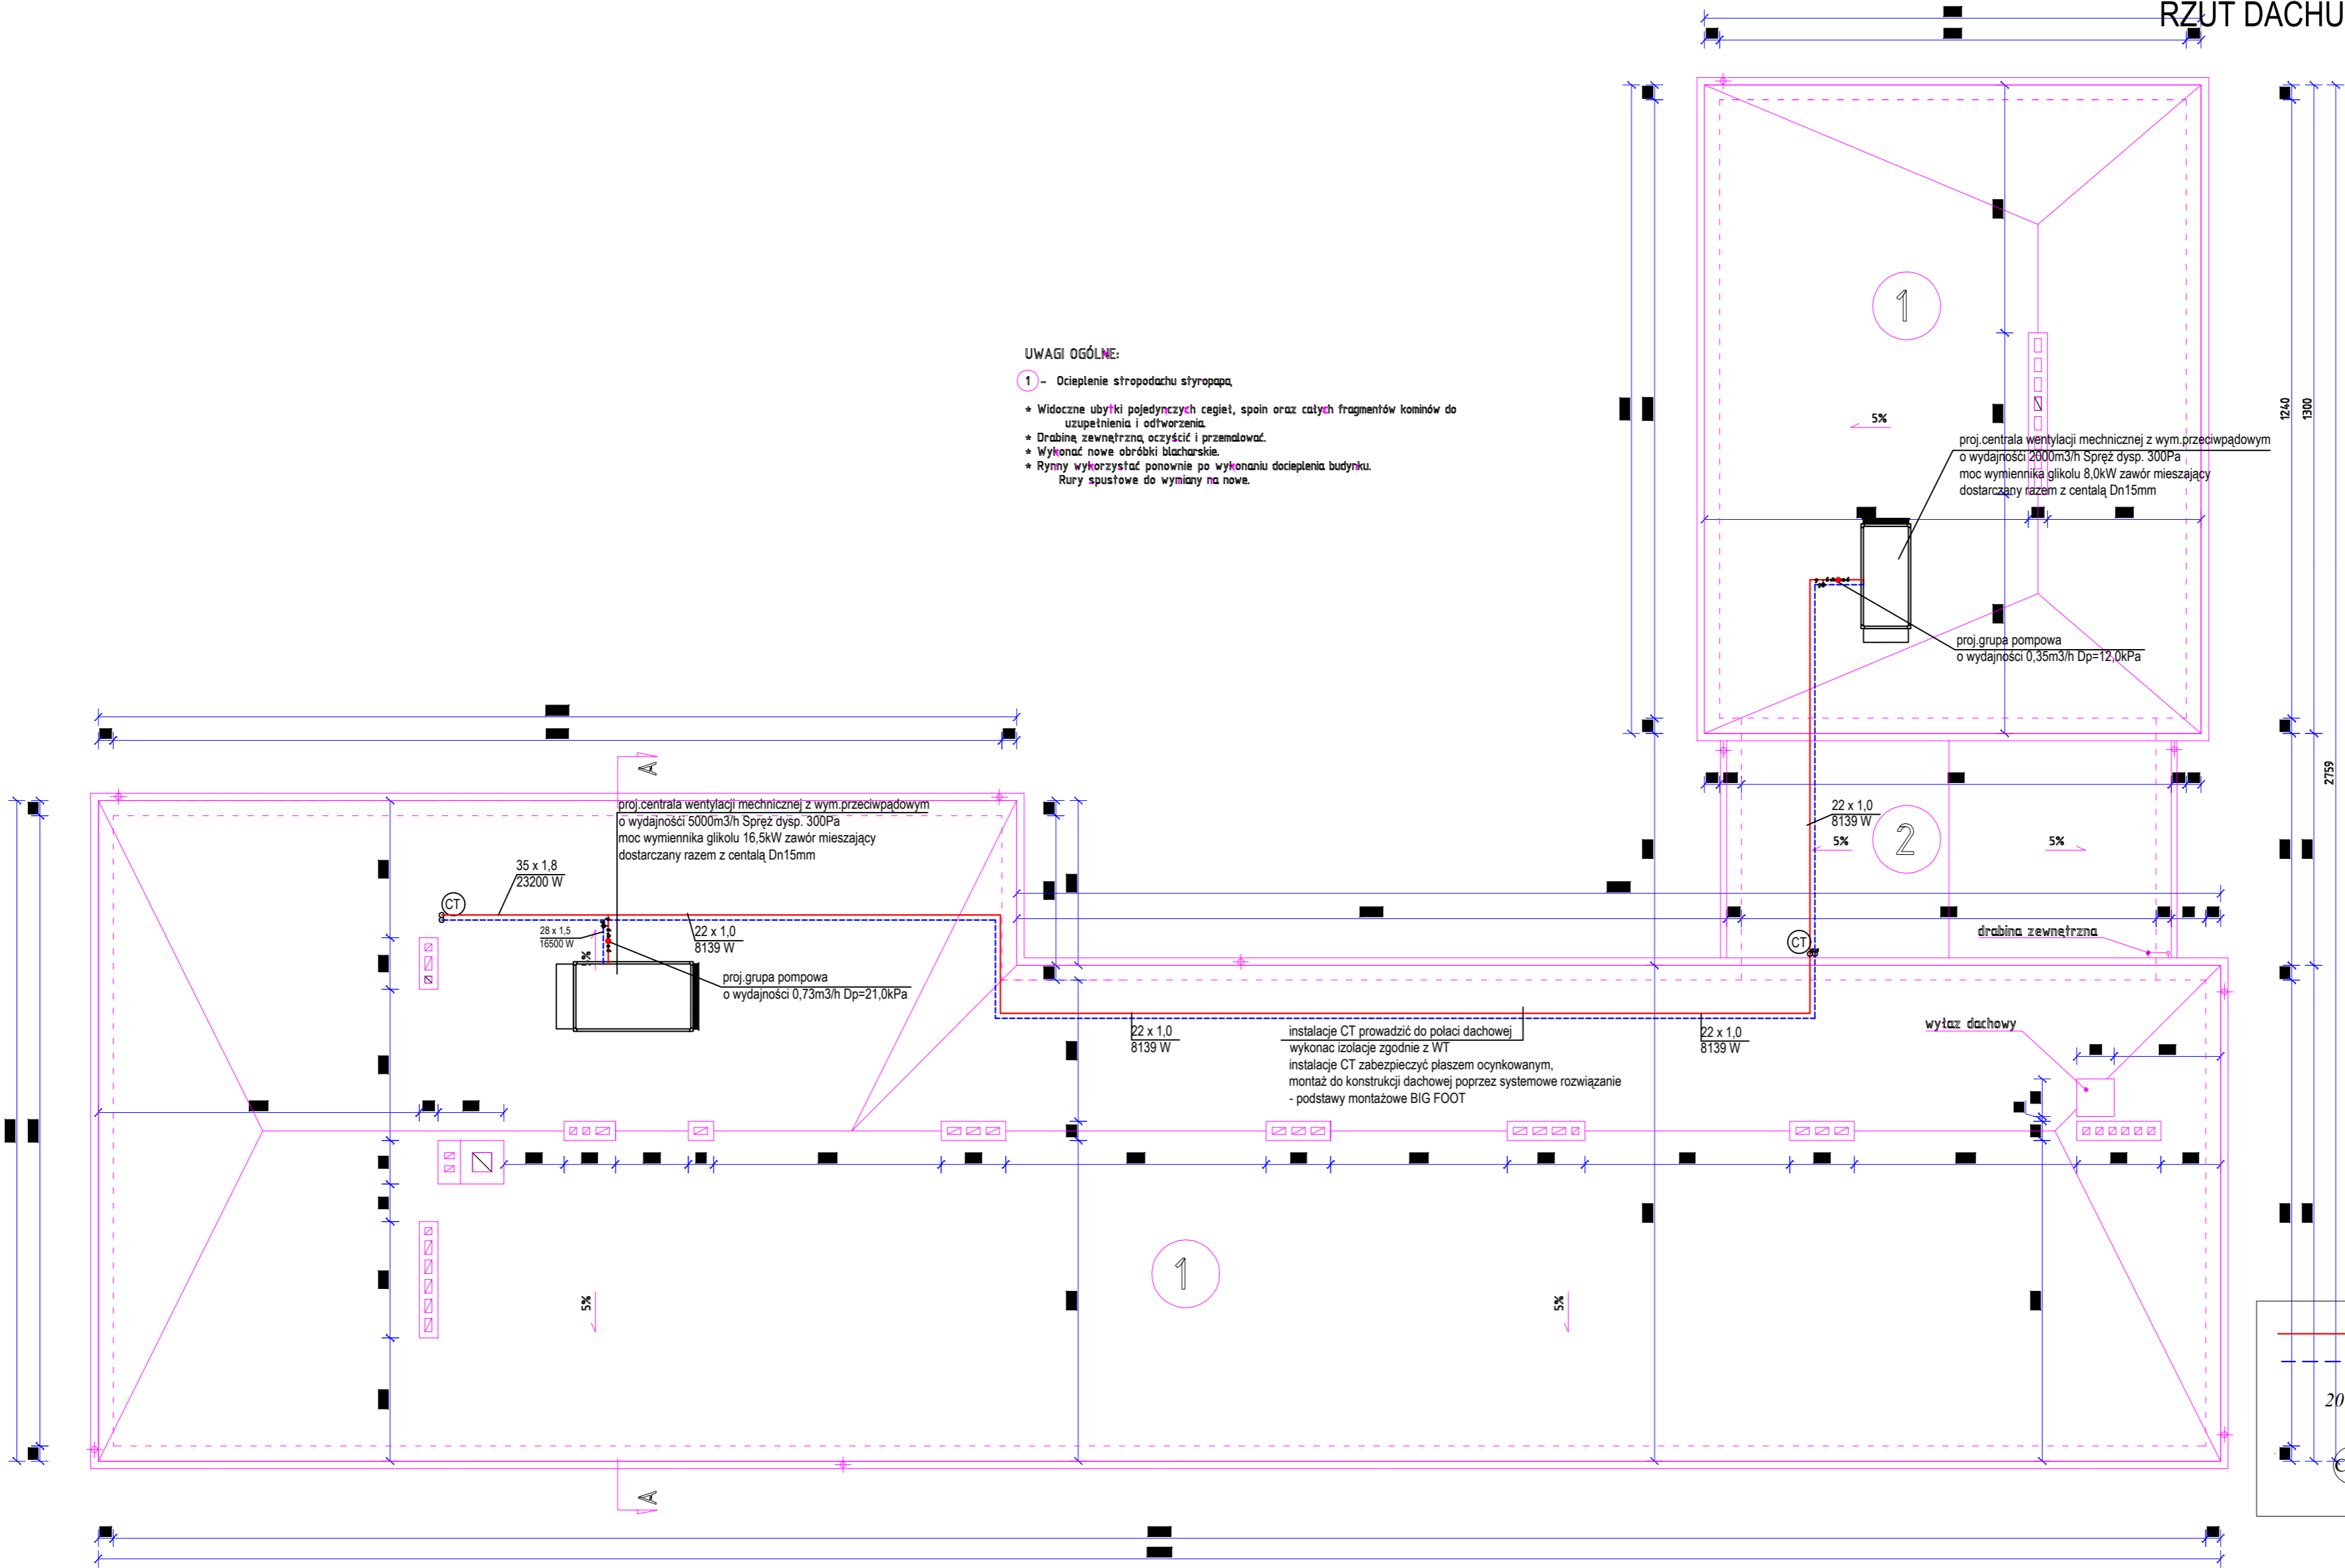

LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie
- instalacja c.o. - powrót
- 20 x 2,25 - średnica zewnętrzna x gr. ścianki [mm]
- 700 W - moc grzewcza
- CO18 - pion centralnego ogrzewania

PROJEKT TECHNICZNY		
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZ.NR 110/3 BUDZISZEWKO 47A DZ.NR 110/3, OBREB BUDZISZEWKO		
INWESTOR:	GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2, 64-610 ROGOŹNO	
BRANŻA:	SANITARNIA	
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT DACHU	
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Lazarek Nr ewid. ZAP/021/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Lbuz: ZAP/IS/0023/16	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Staszalek Nr ewid. ZAP/023/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Lbuz: ZAP/IS/0045/16	PODPIS:
DATA:	30.08.2022	SKALA: 1:100 NR RYS. 4