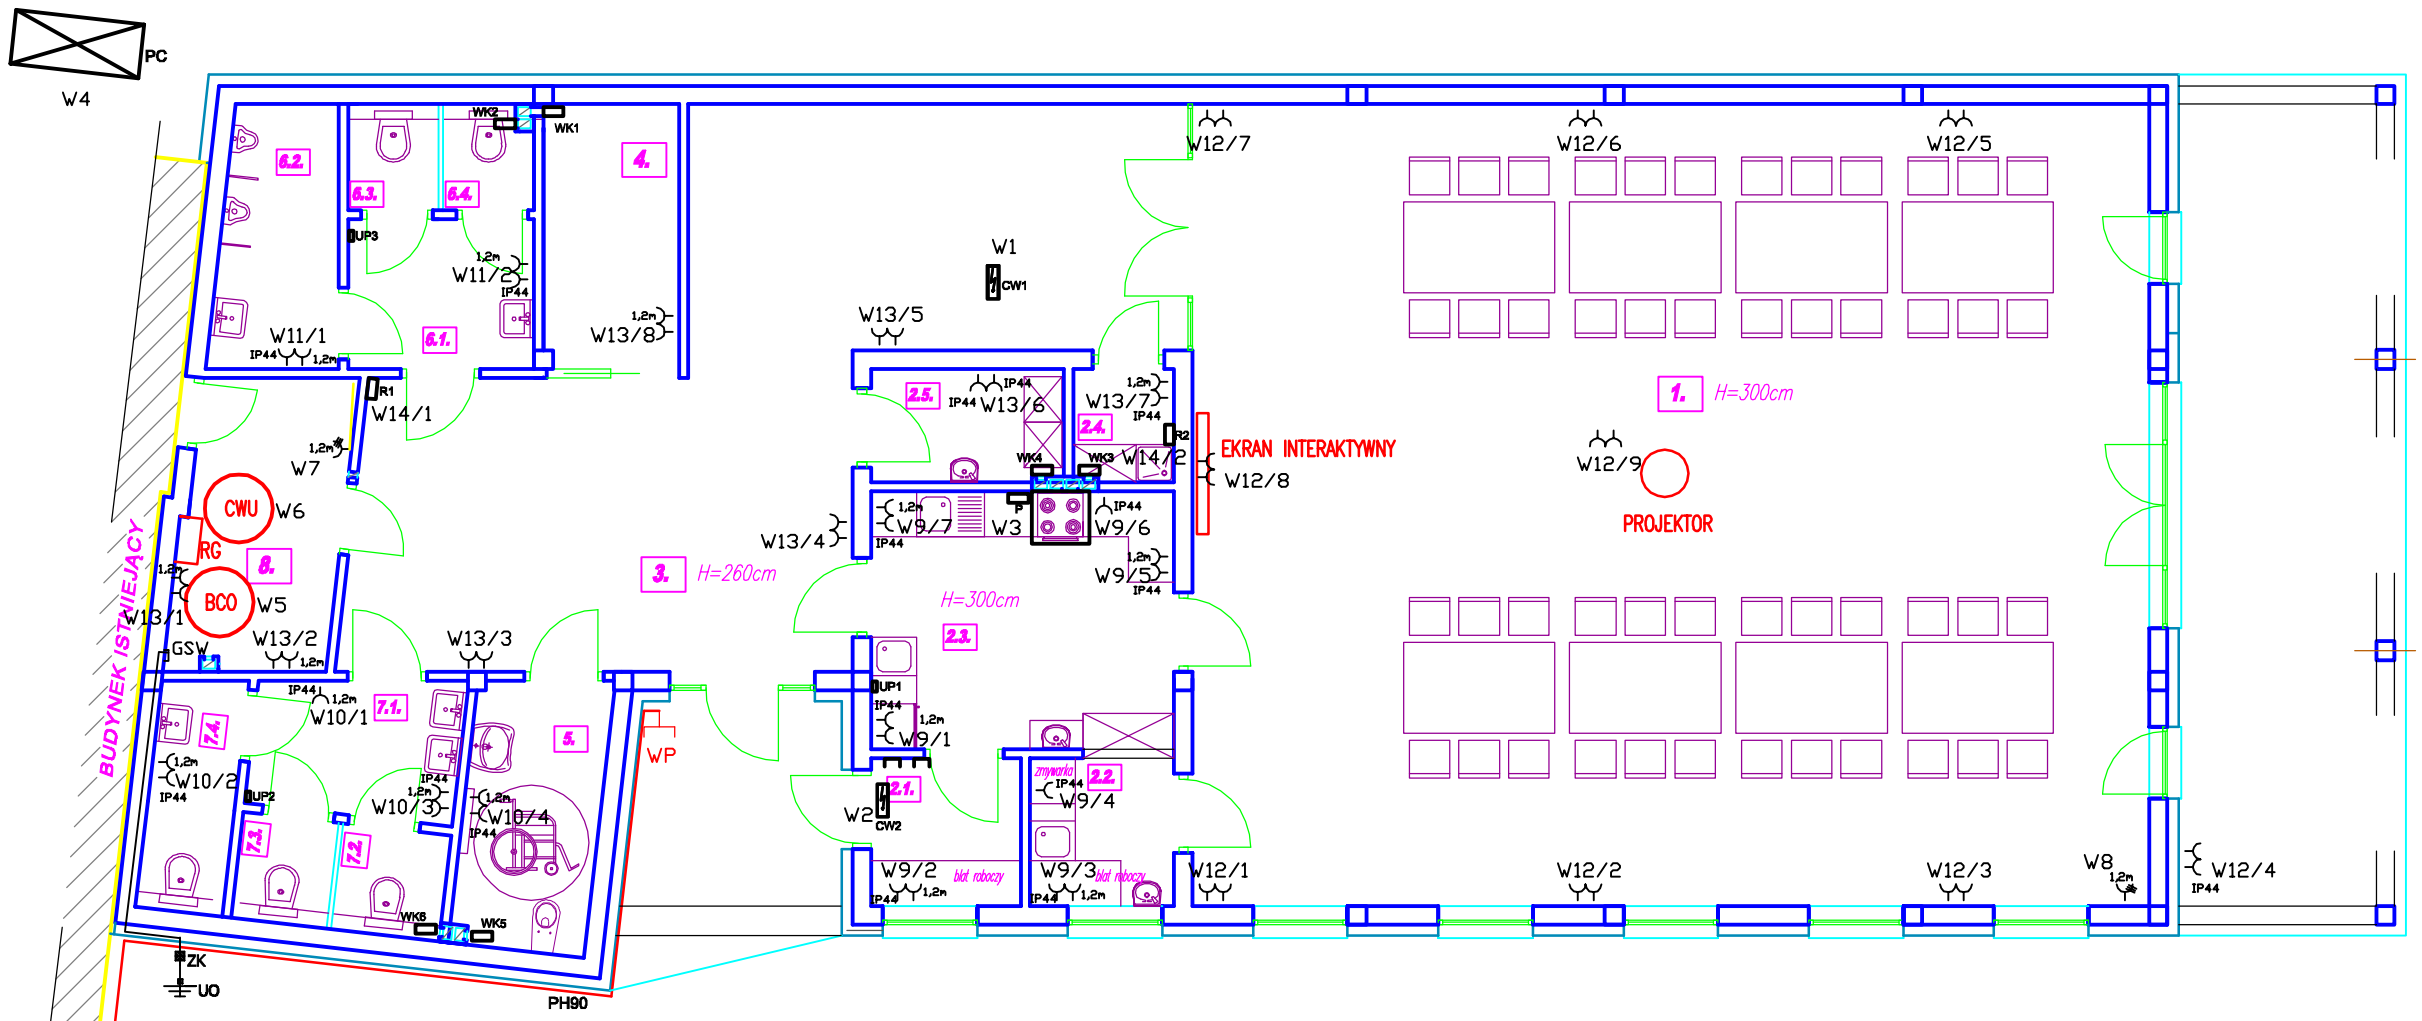


| Nr | Nazwa pomieszczenia |
|---|---|
| 1. | Świetlica - sala |
| 2.1. | Pomieszczenie przyjęcia cateringów |
| 2.2. | Zmywalnia naczyń stołowych |
| 2.3. | Zaplecze kuchenne |
| 2.4. | Pomieszczenie porządkowe |
| 2.5. | Szatnia pracowników |
| 3. | Komunikacja |
| 4. | Szatnia dla gości |
| 5. | WC dla niepełnosprawnych |
| 6.1. | WC męskie - przedsionek |
| 6.2. | WC męskie - pisuary |
| 6.3. | WC męskie - kabina |
| 6.4. | WC męskie - kabina |
| 7.1. | WC damskie - przedsionek |
| 7.2. | WC damskie - kabina |
| 7.3. | WC damskie - kabina |
| 7.4. | WC dla pracowników |
| 8. | Pomieszczenie techniczne |

## INSTALACJA SIŁOWA

GNIAZDO P/T 1f 2P+Z

IP44 GNIAZDO P/T 1f 2P+Z IP44

GNIAZDO N/T 3f 4P+Z

X / X OBWÓD Z ROZDZIELNII
NR OBWODU / NR ELEMENTU W OBWODZIE

RG - rozdzielnica elektryczna
GSW - główna szyna wyrównawcza
U0 - uziom roboczy 10om
UP - szyna ekwipotencjalna

PH90 przewód HDGS 2x1,5mm2 PH90

R1,R2 ROZDZIELACZ CO 230V

PC POMPA CIEPŁA 400V 13,5kW

CWU PODGRZEWACZ CWU 400V 6kW

BCO BUFOR CO POMPY CIEPŁA 400V 18kW

P PIEC ELEKTRYCZNY 400V,8kW

CW1 CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,8kW

CW2 CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,2kW

WK1 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

WK2 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

WK3 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

WK4 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

WK5 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

WK6 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

PH90
DO ROZDZIELNICY RWG

**UWAGI**

- Instalacje wykonać jako podtynkową
- gniazda 230 VAC w pomieszczeniach komunikacji i świetlicy montować na wysokości 0,3m, w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości 1,2m
- w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i toalety zastosować osprzęt elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP-44.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa | Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie | | |
| Lokalizacja | Bodzanów, dz. nr 33 | | |
| Inwestor | Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy | | |
| Branża | ELEKTRYCZNA | nr uprawnień | podpis |
| Autor | mgr inż. Dariusz TURNIAK | SLK/5811/PBE/15 | |
| Temat rysunku: | INSTALACJA SIŁOWA 230/400V | skala 1:100 | nr rysunku 4 |
| | | data 12.2020 | |