

Mapa do celów projektowych

1:500

ND.6640.1958.2021
woj. wielkopolskie
pow. wrzesiński
jedn. ewidencyjna Września (303005_4)
obręb Września (0500)
Ark 20/ sekcja 6.175.17.02.4.4
zasieg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronsztadt 60
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2021-08-30
WOJNO REPRODUKOWAĆ
PO NAMIESIENIU PROJEKTU


S. C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
geodeta uprawniony
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Gmiewaldzka37
62-200 Gniezno, ul. Gmiewaldzka37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie graniców zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.1958.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr..... z dn. 01.09.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

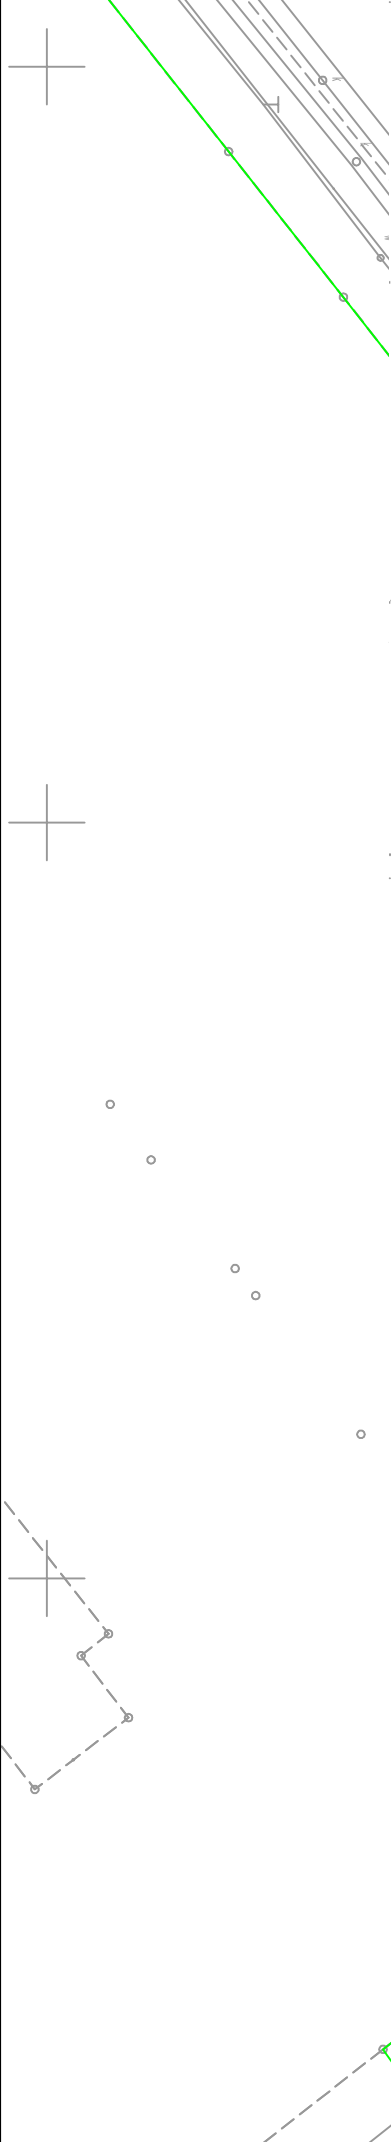

Investor:	Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Nazwa	Przebudowa drogi związanej z poprawą parametrów technicznych związanych z
Investycji:	dosświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości Września ul. Władysława Wiewiórowskiego dz. 1591/1, 3573/2 art. 20 obręb Września gmina Września
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia Podpis
Projektował:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09	
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe
Branża:	Elektryczna
Stadium:	PB
Nr rysunku:	E-1
Data:	październik 2021
Skala:	1:500

Legenda:	
Granice działek	
Numer dzialek objętych opracowaniem	
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm ² - 28(36)m - obw. I	
Proj. słup stożkowy 6m, ocynkowany ognioowo, fundament betonowy F-100;	
oprawa LED typu 20 LEDs 1000mA CW 65W; kat pochYLENIA oprawy 5°;	
Proj. rura osłonowa RHDPK 075 - wykop okwały	
Proj. przedisk pod drogą RHDPK 075	

UWAGI:

- Projekt wykonany na podstawie warunków technicznych z dnia 10.09.2021 wydanych przez Gminę Września.
- Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację wykonawcą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
- Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii fałszywej z zapasem 4%, na podłożu płaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
- Przy podjęciach kablowych do słupów pozostawić wymagane normy zapasy kablowe.
- Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
- W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arcot.
- Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym ścież rozdzielczej nN 0,4kV i opisać technicznie.
- Wszelkie przepisy kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
- Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1591/1, 3573/2 art. 20 obręb Września i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09