




PRZEKRÓJ POPRZECZNY LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA

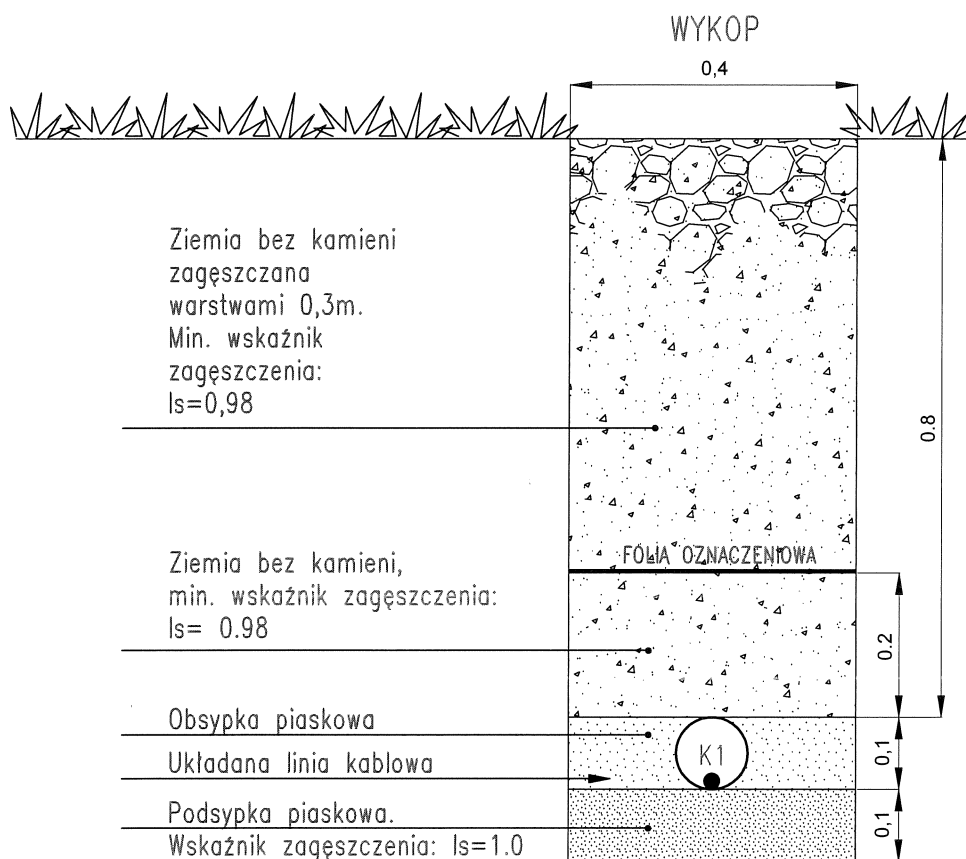

OZNACZENIA:

- K1 – KABEL YAKXS 4x35 mm²
- WYMIARY PODANO W METRACH

mgr inż. Przemysław Małek
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 170/DOS/14

Nazwa inwestycji			
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna			
Stadium			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor			
POWIAT KŁODZKI ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko			
Jednostka projektowa			
 PROWAY		PROWAY Zbigniew Kowalski ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251 52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67 Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl ul. Atramentowa 10	
	nr uprawnień	podpis	Skala rysunku: - - - - -
Projektant / BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK	170/DOS/14		Data opracowania: 22.09.2017
			Numer rysunku: 5E
Nazwa rysunku:			
PRZEKRÓJ POPRZECZNY LINII KABLOWEJ			