


Uwaga
To jest rysunek poglądowy

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Pomieszczenie nr 223a

Rys. E26 Pom.223a

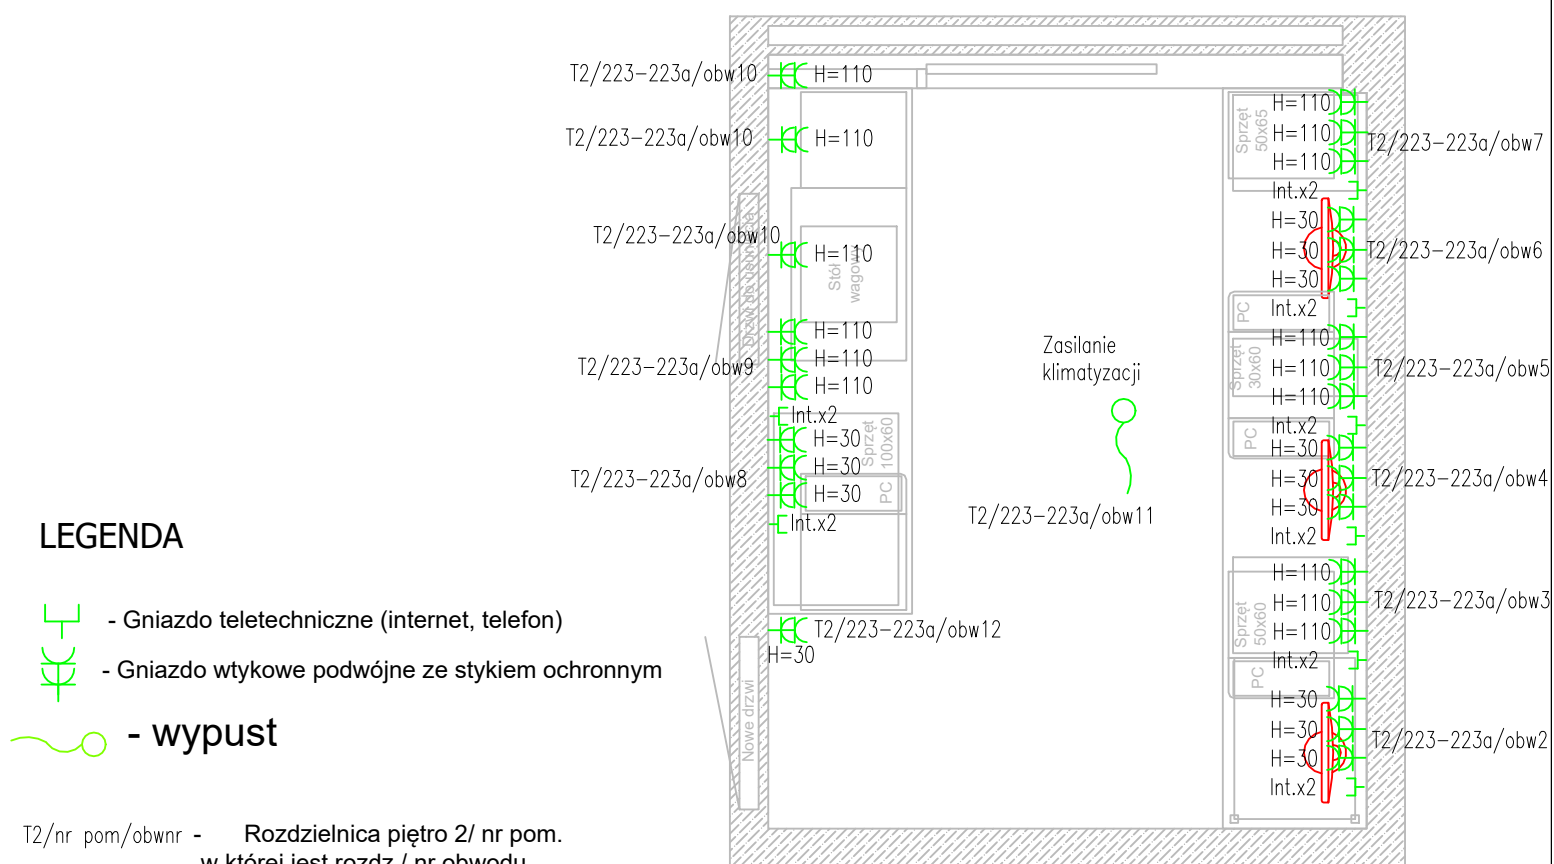

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Wysokość gniazd do ustalenia z Zamawiającym, na etapie realizacji.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Rozstaw gniazd, rozdzielnic itp. dostosować do przyłączy, branży sanitarnej, mebli
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P223-223a
- Tablice rozdzielcze wtytnikowa zasilane z Rozdzielnic na korytarzu
(Wielkość rozdzielnic dobrać do potrzeb, kabel dobrać do obciążenia)