




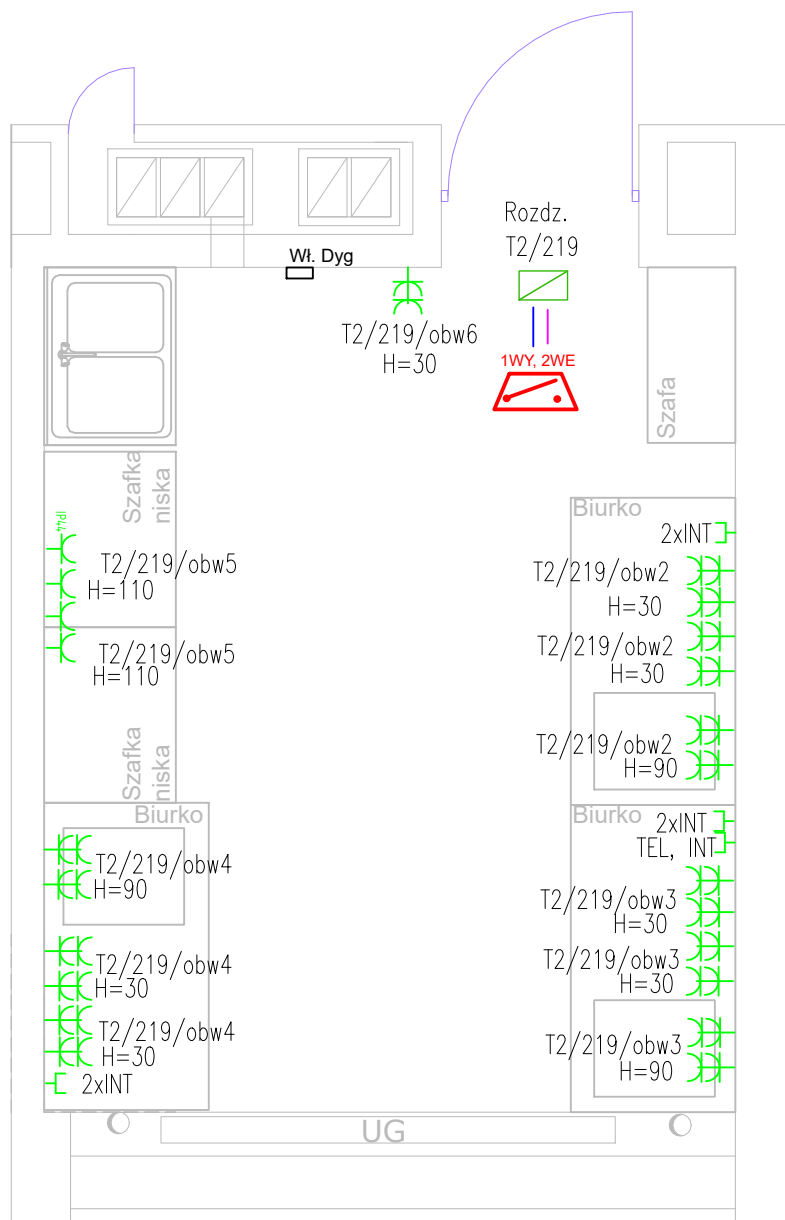

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Pomieszczenie nr 219

Uwaga
To jest rysunek poglądowy


Rys. E18 Pom.219



LEGENDA

-  - Rozdzielnia wtynkowa
-  - Gniazdo teletechniczne (internet, telefon)
-  - Gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym
-  - Gniazdo wtykowe typu IP44 ze stykiem ochronnym

T2/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
w której jest rozdz./ nr obwodu

 - Moduł kontrolno sterujący wyłączenie wentylacji; Wy.1 (NC) - wyłącz klimat. i wen. YDY 2x1; We.1 - potwierdz wyłączenie HTKSH 1x2x1

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolegować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Wysokość gniazd do ustalenia z Zamawiającym, na etapie realizacji.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Rozstaw gniazd, rozdzielnic itp. dostosować do przyłączy, branży sanitarnej, mebli
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P219
- Tablice rozdzielcze wtytnykowa zasilane z Rozdzielnic na korytarzu (Wielkość rozdzielnic dobrać do potrzeb, kabel dobrać do obciążenia)
- Moduły kontrolno sterujące i kontrolne należy wpiąć w linie dozoru z czujkami ppoż.