

Uwaga  
To jest rysunek poglądowy

**Katedra i Zakład Bromatologii  
pomieszczenie 57 - laboratorium  
Instalacja elektryczna**

**Rys. E49- Pom.57**


**LEGENDA**




- Rozdzielnia wtynkowa



- Domofon połączony z telefonem



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna




- Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.  
w której jest rozdz./ nr obwodu

**UWAGI:**

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/57
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

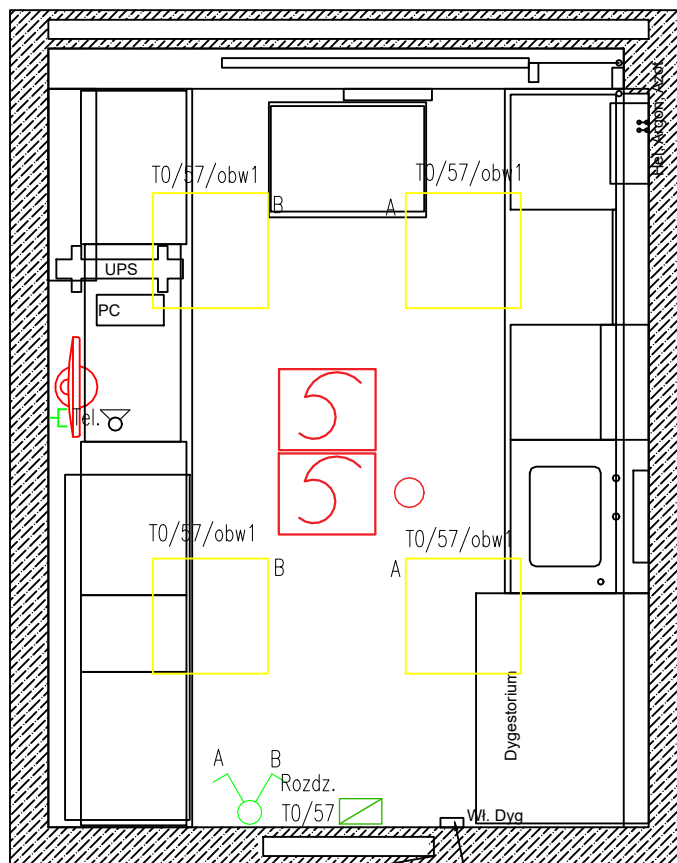

Wyt. dyg. przesunąć