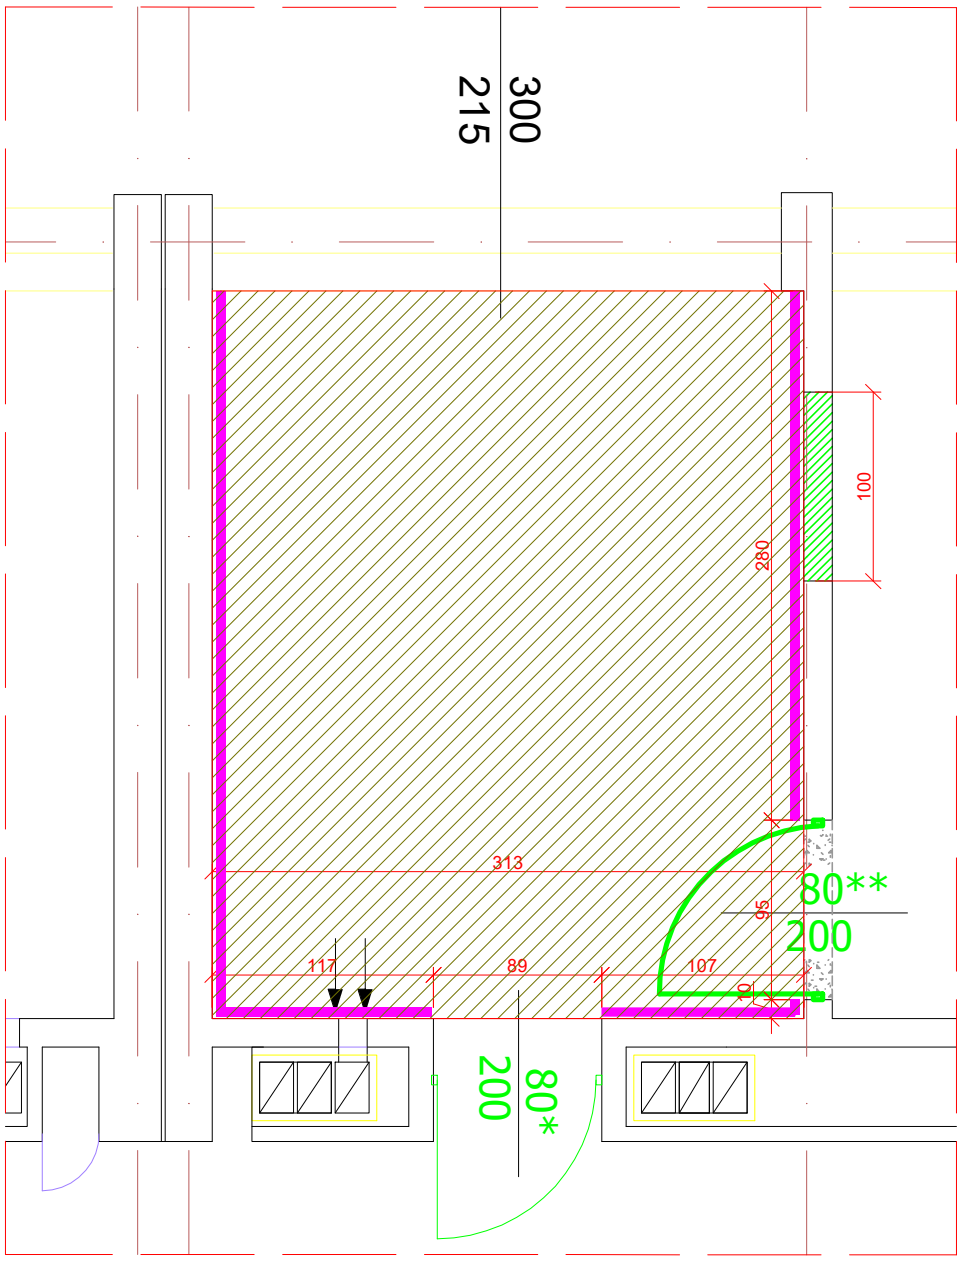

OTWÓ DRZWIOWY DO ZAŚLEPIENIA PŁYTA GK OBUSTRONNIE Z WYPEŁNIENIEM WEŁNA MINERALNĄ

OTWÓ DRZWIOWY - ŚCIANA DO WYBURZENIA WRAZ Z WYKONANIEM NADPROŻA

POSADZKA PCV DO WYMIANY

OKŁADZINA PCV od podłogi do górnej krawędzi drzwi ok. 205cm

90
200

DRZWI DO WYMIANY
* ostateczny drzwi zweryfikowac na budowie, uzwględniajać istniejace szachty i rzeczywistą moliwośc poszerzenia otworu

** ostateczny otwór w murze przyjąć po wyborze produceta drzwi tak by w sietle ościeżnicy azachowac szer. 80cm

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
KATEDRY CHEMII ANALITYCZNEJ
POMIESZCZENIE NR 223

SKALA 1:25

ROBOTY BUDOWLANE
STAN PROJEKTOWANY