

Uwaga  
To jest rysunek poglądowy

## Rys. E35- Pom.06

### Katedra i Zakład Bromatologii pomieszczenie 6 - laboratorium Oświetlenie


#### LEGENDA




- Rozdzielnia wtynkowa



- Domofon połączony z telefonem



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna




- Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom./obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.  
w której jest rozdz./ nr obwodu

#### UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/06
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

Drzwi do przesunięcia

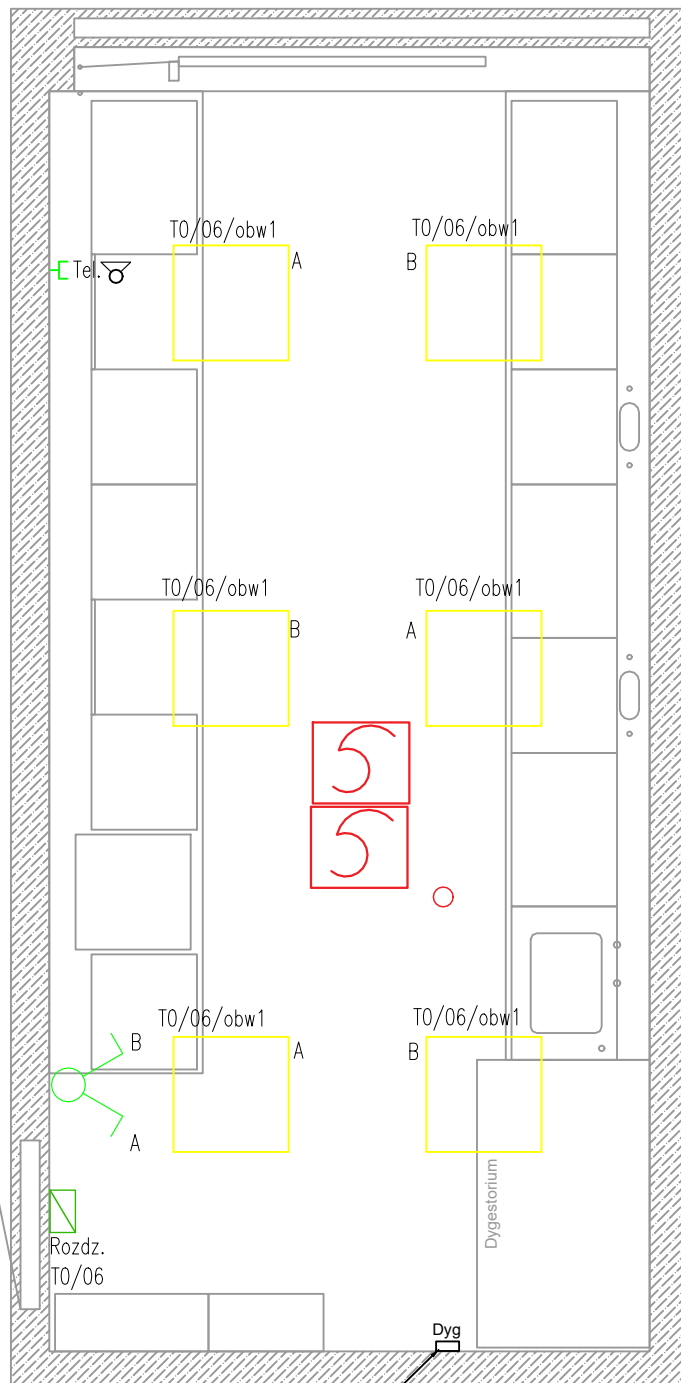

Wł. dyg przesunąć