


**Rzut I Piętra**  
**skala 1:100**

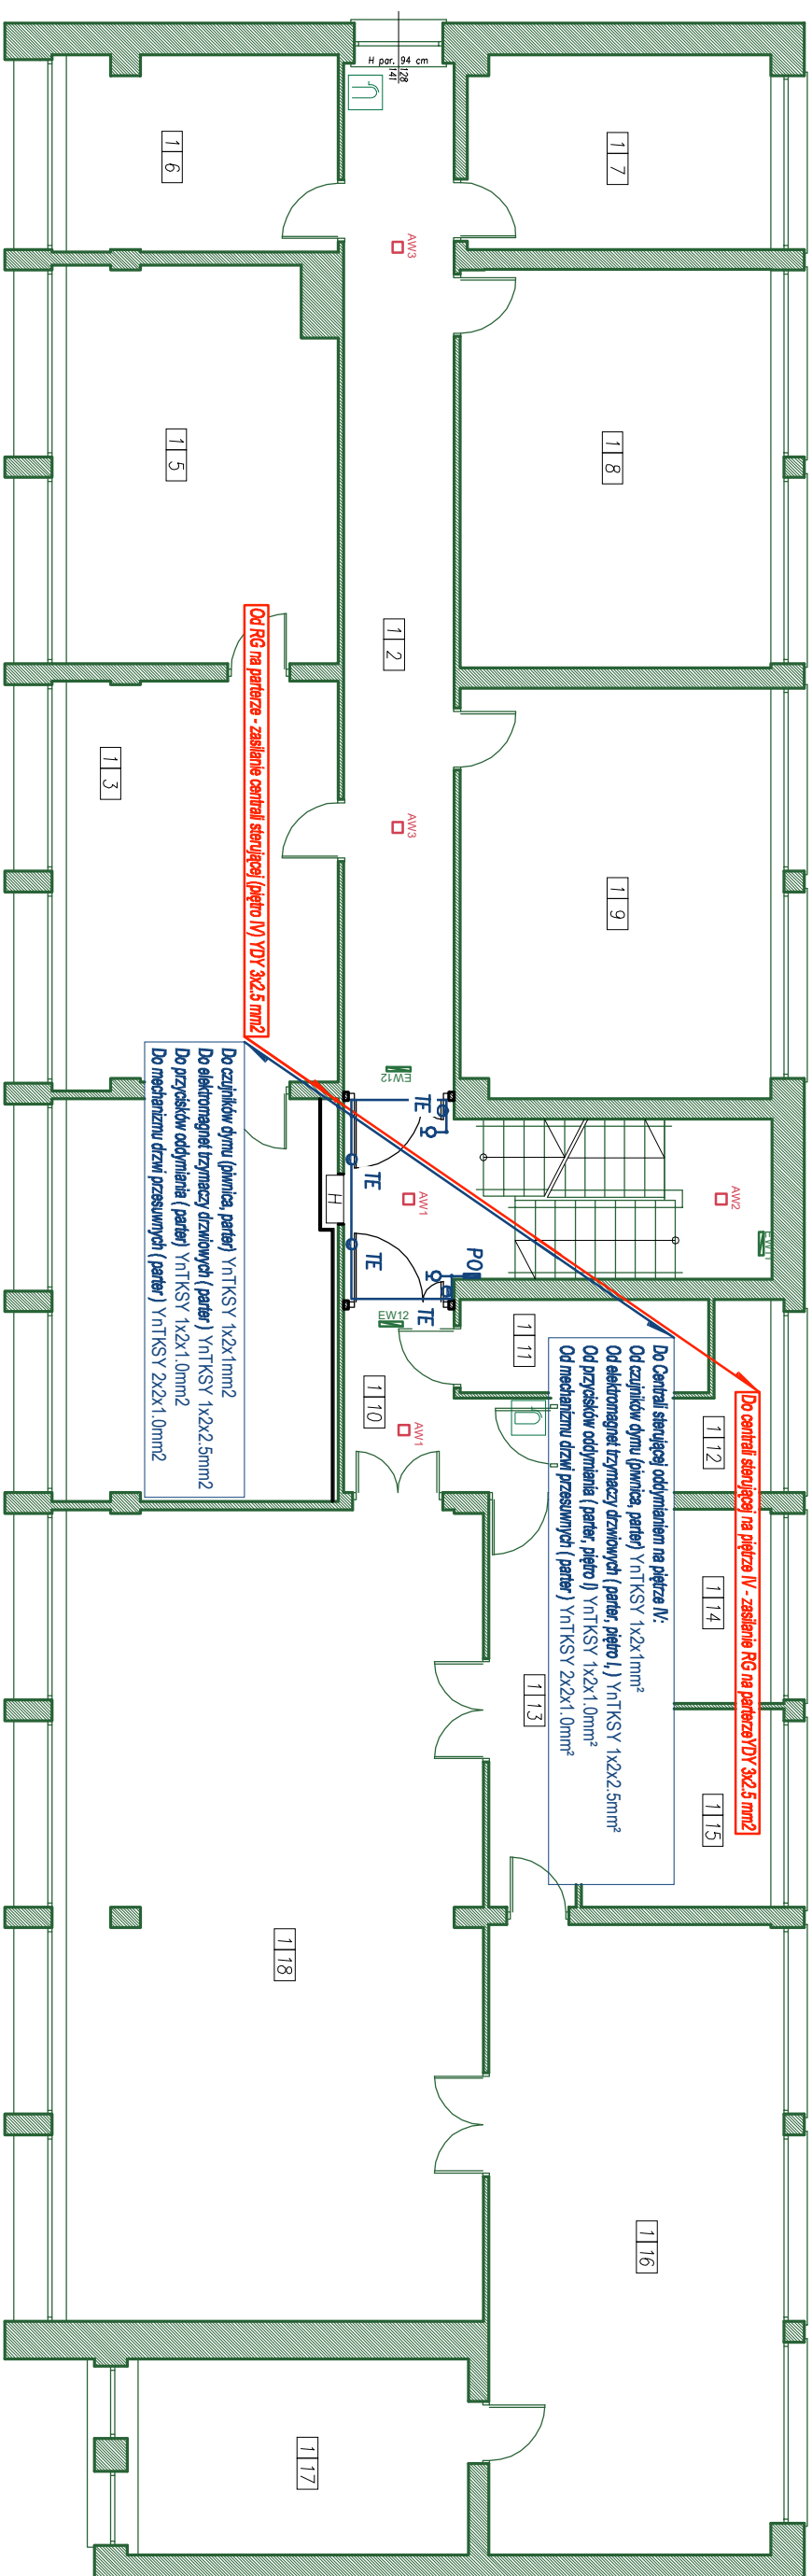


## LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo robologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W VMD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W VMD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W CR / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego P/T 1x3W WD / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. ewakuacyjnego 4x1W WD N / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego NAŚCIEJNA 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego P/T 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP
	Oprawa ośw. kierunkowego N/T 1,2W IP40 / ATI 1h / cent. CNBOP

Legenda oddymianie:

- TE Trzymacz elektromagnetyczny
- CD Czujka dymu
- P0 Przycisk odrymiania
- PP Przycisk przewietrzania
- H Hydrant HP25 z węzłem pśsiżlynym o długości 30 mb zomontowć w szafce w wnece
- ROP Wyłącznik główny PP02

 <b>DRAFT</b> PROJEKTY BUDOWLANE	UL. AKADEMICKA 3, 05-081 RZESZÓW TEL. 500 348 210 BIURO@DRAFT.COM.PL
	NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Działka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7 Obręb: 207 Śródmieście Jedn. ewid.: 186301 1 Rzeszów	
INWESTOR: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut I piętra - Instalacje elektryczne	
Tabela wykonawcy: Projektant: mgr inż. Piotr Jasniński Po zweryfikacji: mgr inż. Tomasz Flis	Wykonawca: PDK/0118 /PWOE/07 Instalacje elektryczne Instalacje /PWOE/15 elektryczne Projektant
DATA: 2018-12-31	SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: E3