

+ 4.40

Rury PN 16, jednorodne (PP-R), z systemem złączek zgrywanych

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

dn [mm]	L [m]
16x2,2	21,1
20x3,4	1,0
25x4,2	13,0
32x4,4	12,0

ZZ Zawór ze złączką do węzła dn15 z zaworem antyskażeniowym HA

OW Podumywałkowy, przepływowy ogrzewacz

wody P=3,6kW, I=16A, U=220-240V

HP25 Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z węzłem półsztywnym 25mm długości 30,0m

Zestawienie armatury sanitarnej wg proj.architektury

Armaturę w pom. 1/12C i 1/12D montować na systemowych stelażach


+ 4.40

wpięcie do istniejącej instalacji
zwyrytkować w trakcie realizacji

wpięcie do istniejącej instalacji
zwyrytkować w trakcie realizacji

(M3)

DN 25x3,5

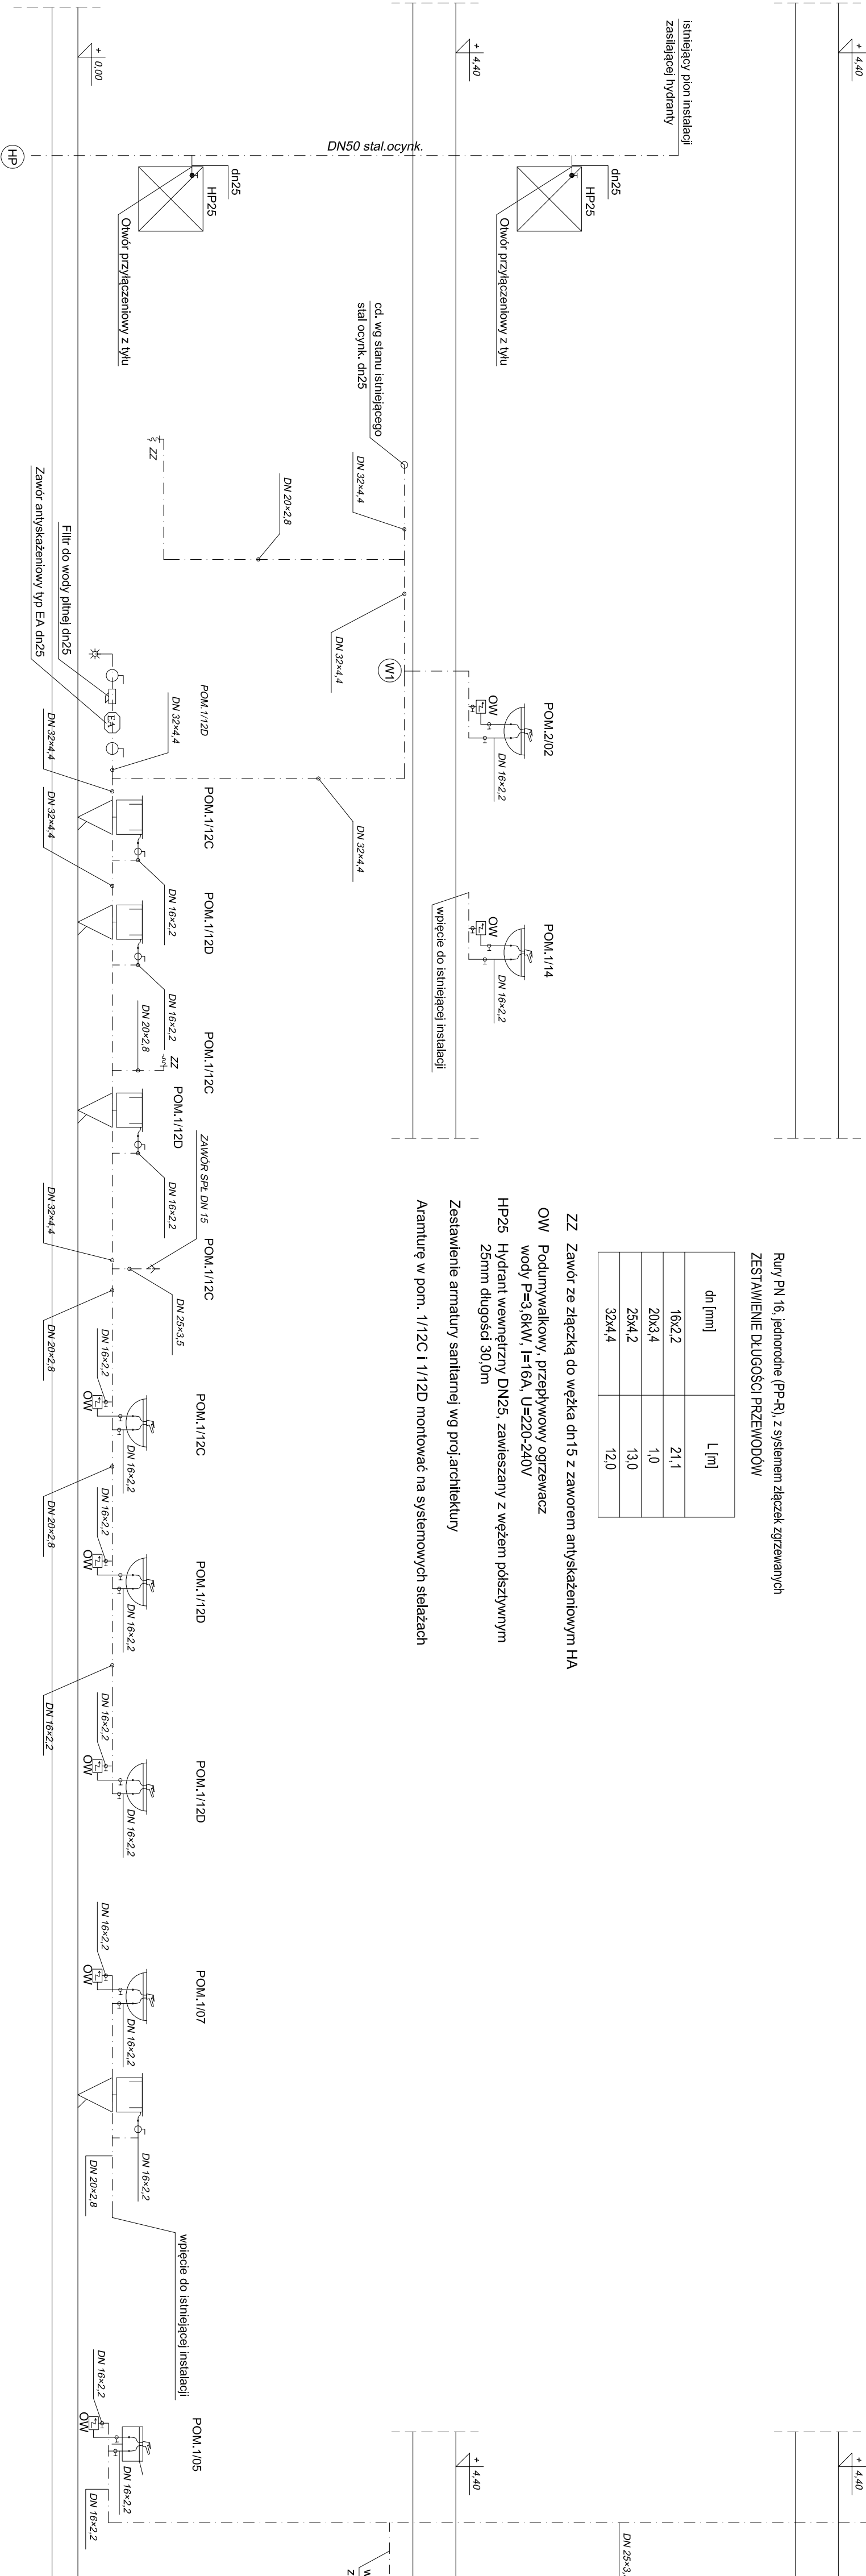

VANELLUS		BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Człowieko Agnieszka	
50-077 Wrocław/Kacimierz Wł.29a tel.71/3448217, biuro@vanelus.pl			
Investor	Gmina Lubawka		
Objekt	Ratusz		
	pł.Wolność 1, 56-420 Lubawka		
	Działka nr 295/1, 295/2 AM 4, obręb 0003 Lubawka-miasto		
Temat	Przebudowa części pomieszczeń	Stadium	
	zabrytkowego budynku Ratusza w Lubawce	PROJ.WYK.	
		ANEKS 2	
Projektant	Nazwisko	Nr upr. budl	Podpis
	Doria Grzesiek	124/05/12	05.2017
Sprawdzący	Przemysław Bonarszok	84-03/12/81	05.2017
Opisujący	Katarzyna Rudnicka		05.2017
Tytuł rys-	ROZWINIĘCIE INSTALACJI		Nr rysunku
WODY			I/05