


| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW.(m2) | RODZAJ POSADZKI |
|------|---------------------------|----------|---------------------|
| 2/01 | HALL | 46.58 | POSADZKA ISTNIEJĄCA |
| 2/02 | ANEKS KUCHENNY | 4.89 | PLYTKI GRES |
| 2/04 | SALA POSIEDZEŃ | 96.12 | PANELE PODŁOGOWE |
| 2/05 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 19.73 | PANELE PODŁOGOWE |
| 2/06 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 33.99 | PANELE PODŁOGOWE |
| 2/07 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 42.00 | PANELE PODŁOGOWE |
| 2/09 | BIURO BURMISTRZA | 55.14 | PARKIET ISTNIEJĄCY |
| 2/10 | SEKRETARIAT | 40.68 | PANELE PODŁOGOWE |
| 2/11 | ANEKS KUCHENNY | 12.68 | PLYTKI GRES |
| 2/12 | BIURO ZASTĘPCY BURMISTRZA | 37.22 | PARKIET ISTNIEJĄCY |
| 2/13 | POM. BIUROWE | 9.59 | POSADZKA ISTNIEJĄCA |
| 2/14 | POM. SERWERA | 8.36 | POSADZKA ISTNIEJĄCA |
| 2/15 | KŁATKA SCHODOWA | 29.59 | POSADZKA ISTNIEJĄCA |
| | RAZEM | 436.57 | |

- OZNACZENIA:
- Projektowana instalacja wody zimnej
 - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Wł Pion instalacji wody zimnej
 - Kł Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
 - HP Istniejący pion instalacji hydrantów p.poż.
 - G Pion instalacji gazu
 - OW Podurnywalikowy, przepływowy ogrzewacz wody 3,6kW, I=16A, 220-240V

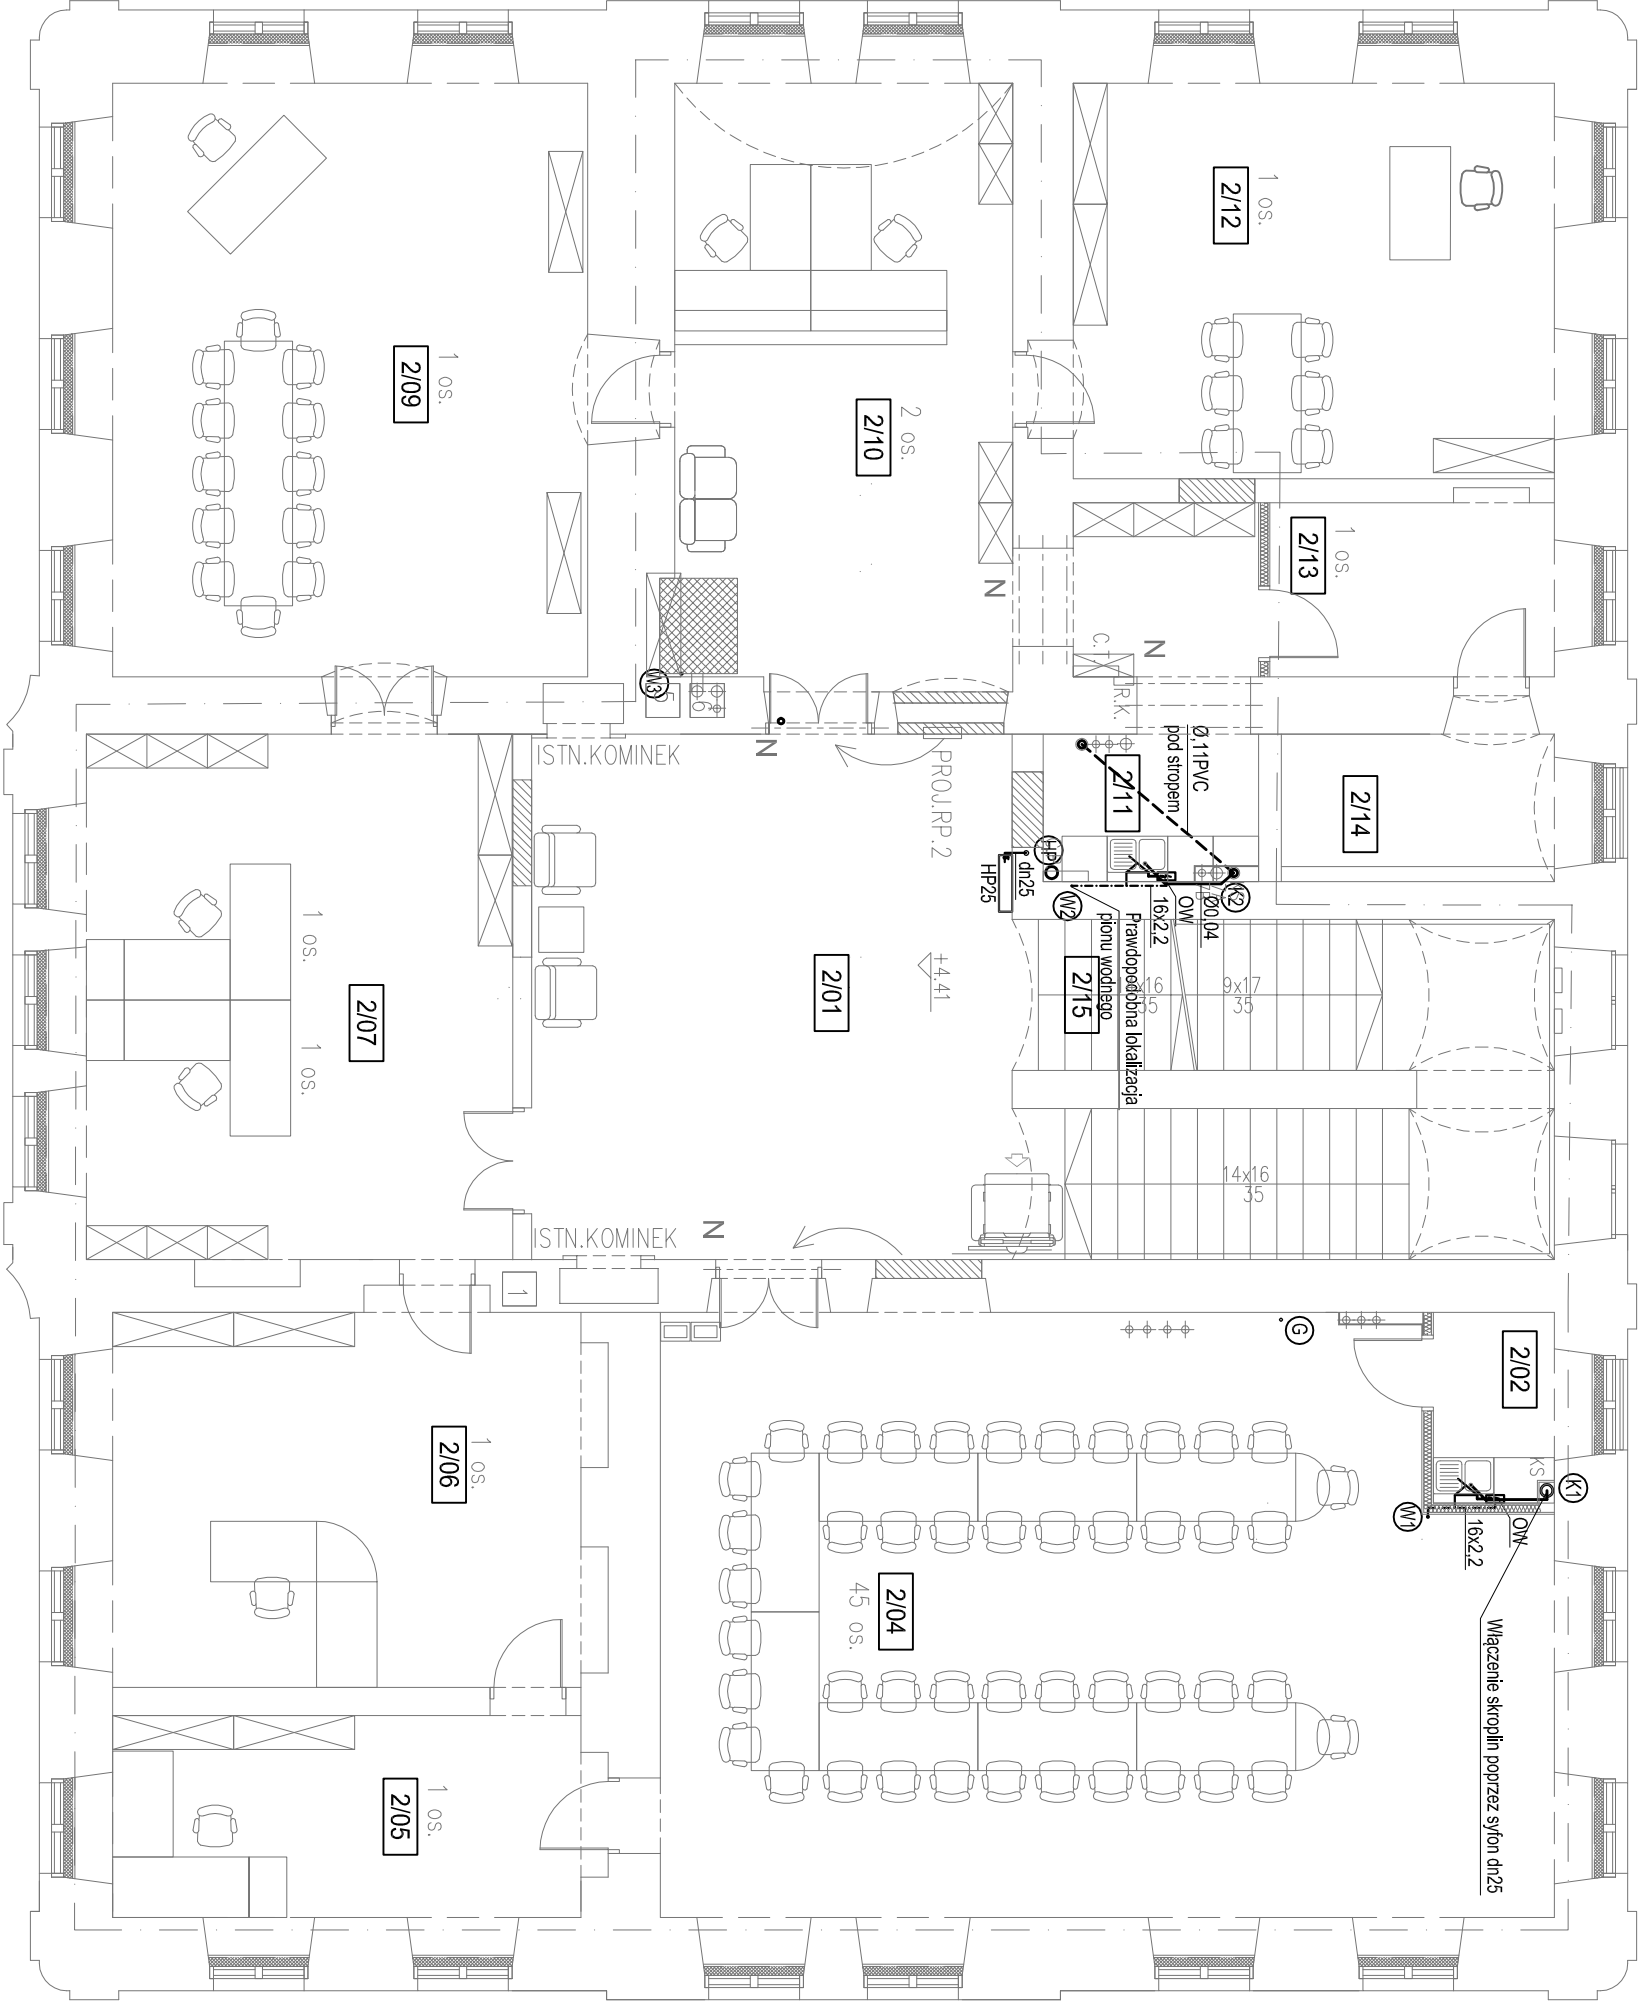

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| VANELLUS | | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka | |
| Inwestor | | 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Włk.290 tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl | |
| Obiekt | | Gmina Lubawka p.l.Wolności 1, 58-420 Lubawka | |
| Temat | | Ratusz Dzielnica nr 295/1, 295/2 AM 4, obręb 0003 Lubawka-miasto | |
| Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce | | Stadium PROJ.WYK. ANEKS 2 | |
| Nazwisko | | Nr upr. bud. | Podpis |
| Projektant | | Daria Grzesiak | 124/005/12 |
| Sprawdzający | | Przemysław Bonoszek | BH-10.9/12.8 |
| Opracował | | Katarzyna Rudnicka | 05.2017 |
| Tytuł rys. | | RZUT 1 PIĘTRA | |
| Instalacje wod.-kan. | | 1:100 | |
| Nr rysunku | | I/03 | |