


L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	RODZAJ POSADZKI
2/01	HALL	46,58	POSADZKA ISTNIEJĄCA
2/02	ANEKS KUCHENNY	4,89	PLYTKI GRES
2/04	SALA POSIEDZEŃ	96,12	PANELE PODLOGOWE
2/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	19,73	PANELE PODLOGOWE
2/06	POMIESZCZENIE BIUROWE	33,99	PANELE PODLOGOWE
2/07	POMIESZCZENIE BIUROWE	42,00	PANELE PODLOGOWE
2/09	BIURO BURMISTRZA	55,14	PARKIET ISTNIEJĄCY
2/10	SEKRETARIAT	40,68	PANELE PODLOGOWE
2/11	ANEKS KUCHENNY	12,68	PLYTKI GRES
2/12	BIURO ZASTĘPCY BURMISTRZA	37,22	PARKIET ISTNIEJĄCY
2/13	POM. BIUROWE	9,59	POSADZKA ISTNIEJĄCA
2/14	POM. SERVERA	8,36	POSADZKA ISTNIEJĄCA
2/15	KLATKA SCHODOWA	29,59	POSADZKA ISTNIEJĄCA
	RAZEM	436,57	

OZNACZENIA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
- C22-80-90 Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania
- Projektowany grzejnik słabowy płytowy
- Istniejący grzejnik
- ⑥ Plan instalacji centralnego ogrzewania

UWAGI:

Z uwagi na wykonanie dociepleń należy przesuwać istniejące grzejniki. Przewiduje się całkowity demontaż i ponowny montaż wszystkich grzejników płytowych na 1 piętrze, czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych poprzez płukanie pod ciśnieniem. Grzejniki montować na konstrukcji ściennej. Dokładną ilość grzejników do demontażu zweryfikować podczas realizacji.

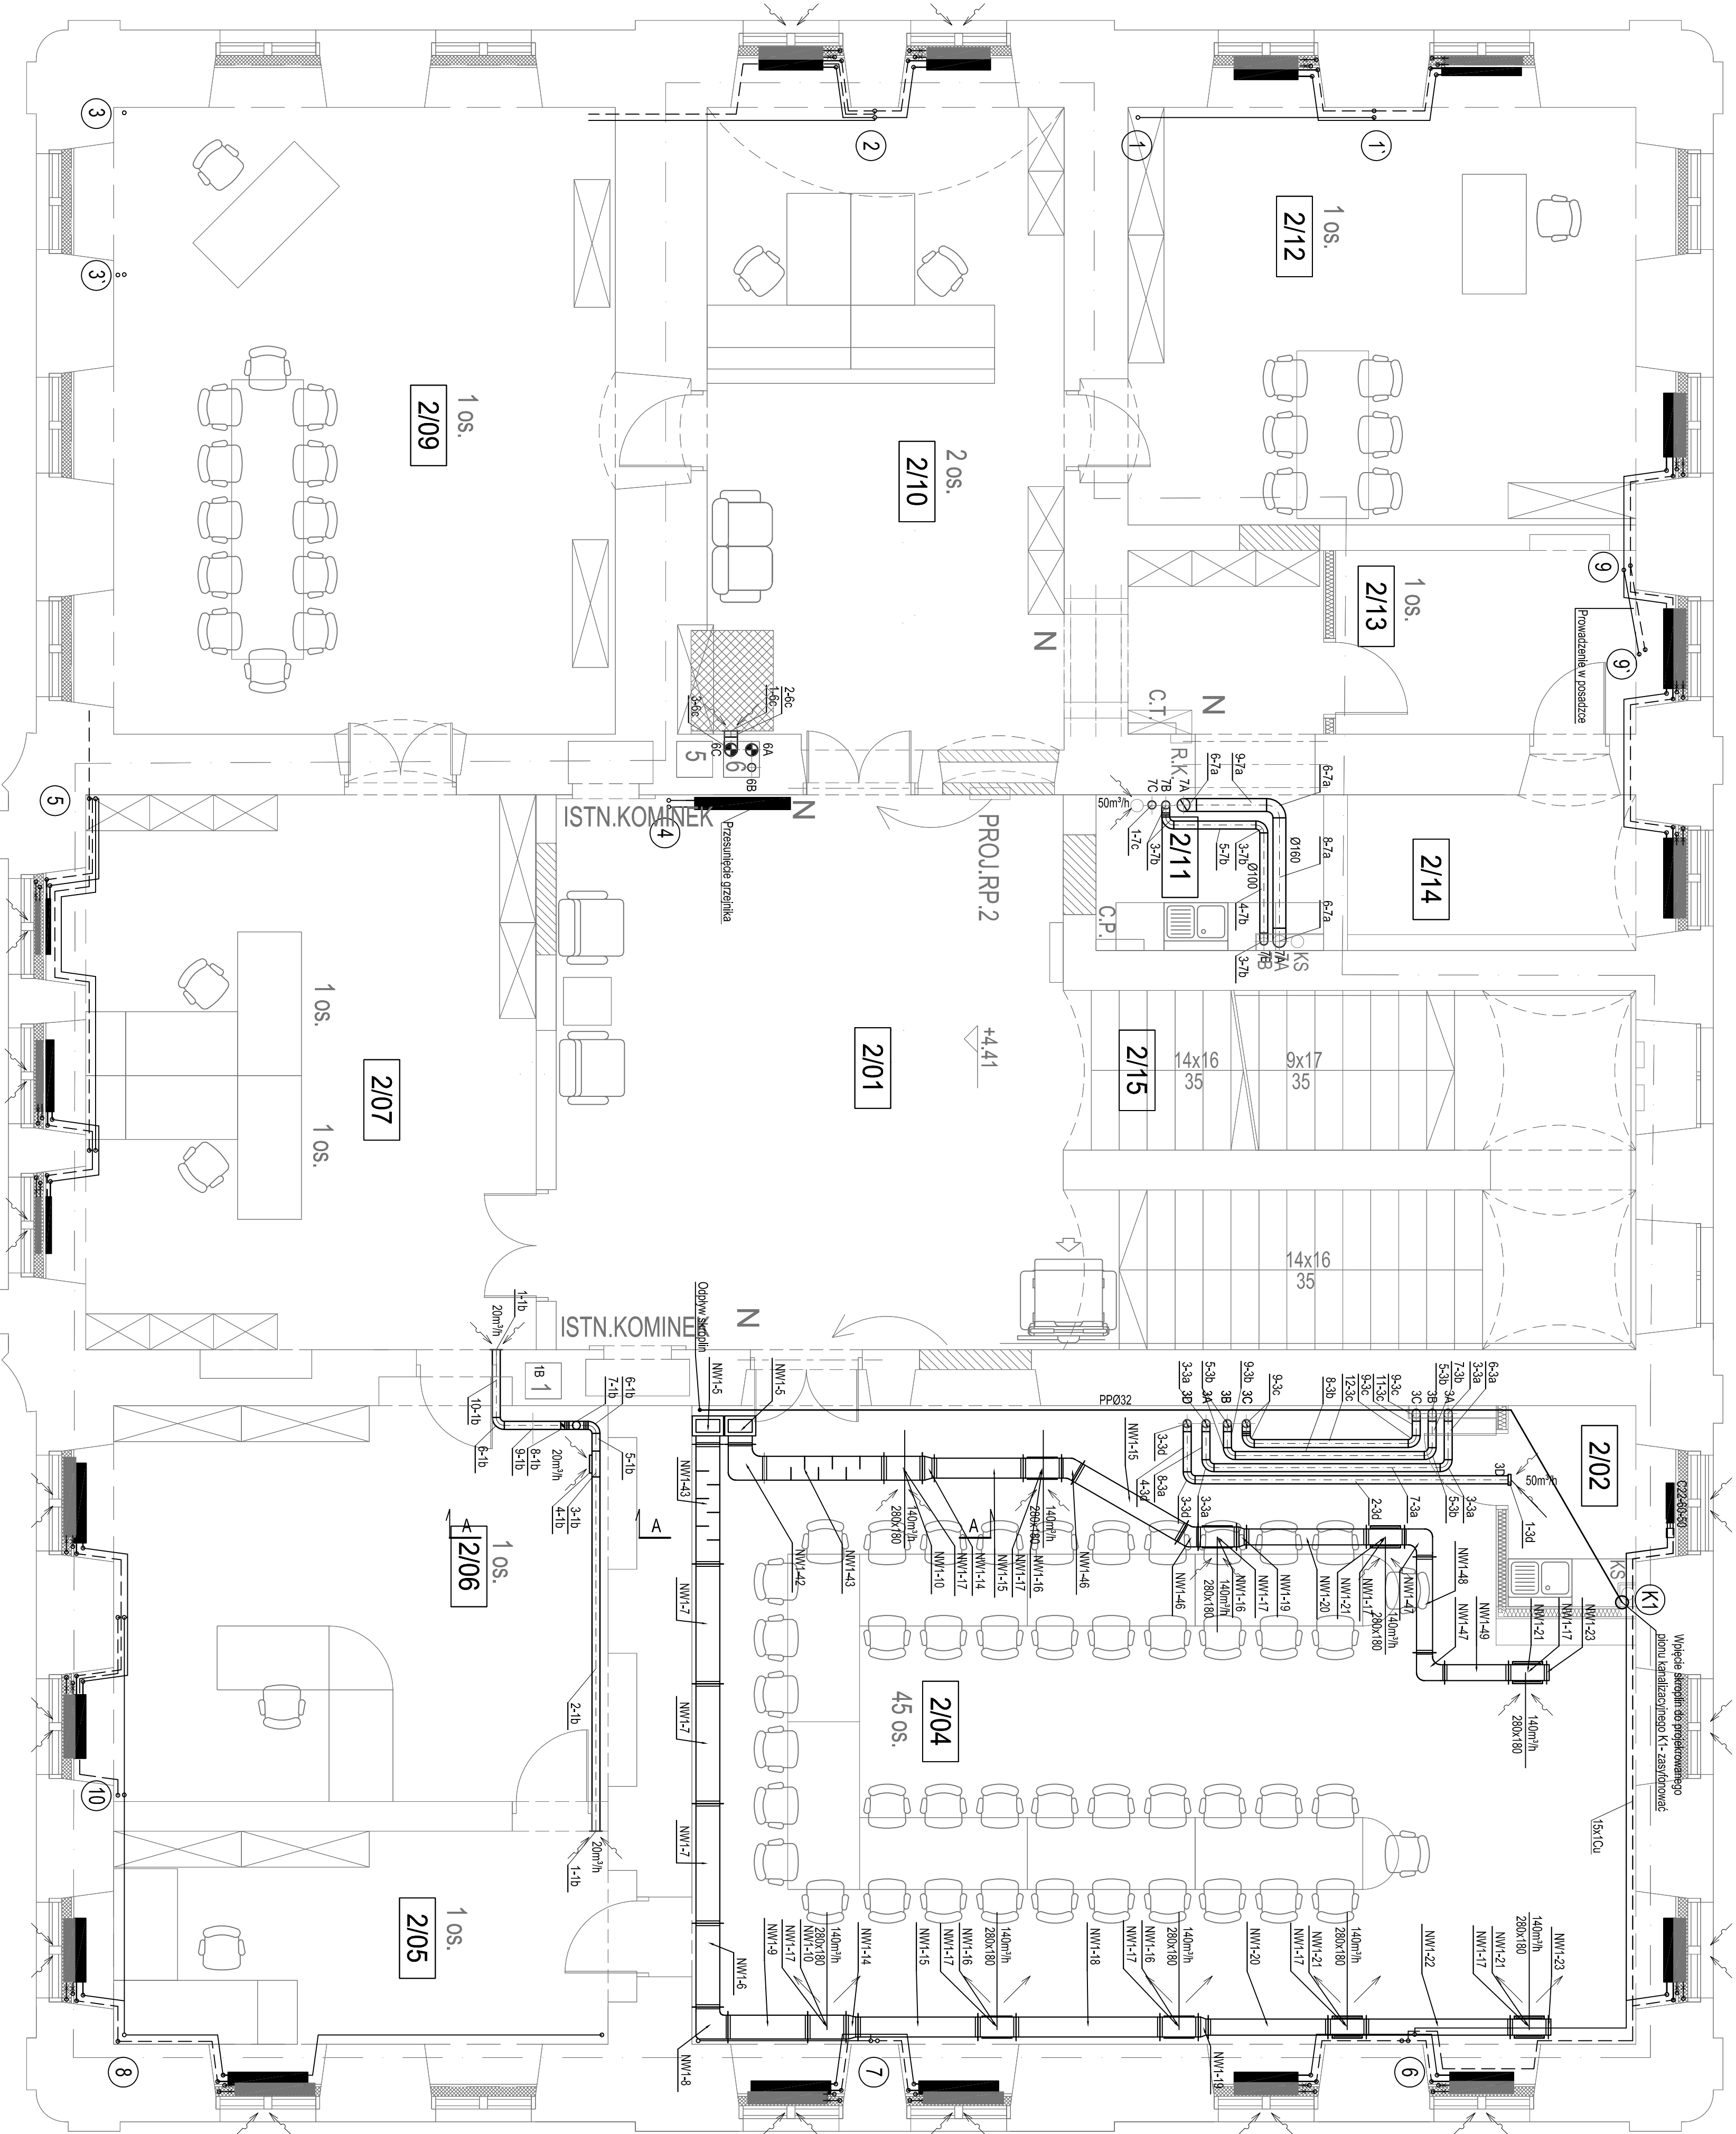

VANELLUS		Biurowy Projektowo-Instalacyjny		Ciepłota Agnieszka	
Investor		Gmina Lubawa		ul. Wolności 1, 58-420 Lubawa	
Objekt		Ratusz		ul. Wolności 1, 58-420 Lubawa	
Temat		Przebudowa części pomieszczeń		Przebudowa części pomieszczeń	
Projektant		Dariusz Grawicz		12/05/17	
Sprawdzący		Przemysław Baranowski		05.2017	
Tytuł r.p.		RZUT 1 PIĘTRA		1:50	
		INSTALACJE WENTYLACJI I OGRZEWANIA		I/08	