

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
- C2K6

podwójne gniazdo zasilania komputerów  
obw.nr 6

C2o6

podwójne gniazdo zasilania ogólne  
obw.nr 6


nr

zasilane urządzenia– nr.urządzeń wg wykazu
- ZASILANE URZĄDZENIA:  
1 – Rekuperatur.:  
– Nagrzewnica wstępna 2,7kW 230V B20  
– Nagrzewnica kanałowa wtórna 3kW 230V  
AC–osobno zasilane jako obwód nr11.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)
3/01	HALL	21.12
3/03	ARCHIWUM	60.47
3/04	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.86
3/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.44
3/06	KOTŁOWNIA	5.24
3/07	POM.POMOCNICZE–n/użytk.	17.65
3/08	KORYTARZ –n/użytk.	14.79
3/09	STRYCH NIEUŻYTKOWY	23.00
3/10	POM.POMOCNICZE–n/użytk.	18.11
3/11	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.04
3/12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	8.70
	RAZEM POW.UŻYTKOWE	171.87
	RAZEM POW.N/UŻYTKOWE	73.55
	RAZEM	245.42

VANELLUS   BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czapkowska Agnieszka 50–077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl					
Investor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka				
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Dzialka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto				
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce				Stadium PROJ.BUD ANEKS 2
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Branża
Projektant	Ludwik Adamiak	96/99/DUW		05.2017	elektryczna
Sprawdzający	inż. Andrzej Brąns	59/90/UW		05.2017	Skala
Opracował	Ludwik Adamiak			05.2017	1:100
Tytuł rys.	RZUT 2 PIĘTRA				Nr rysunku
	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH				E/03

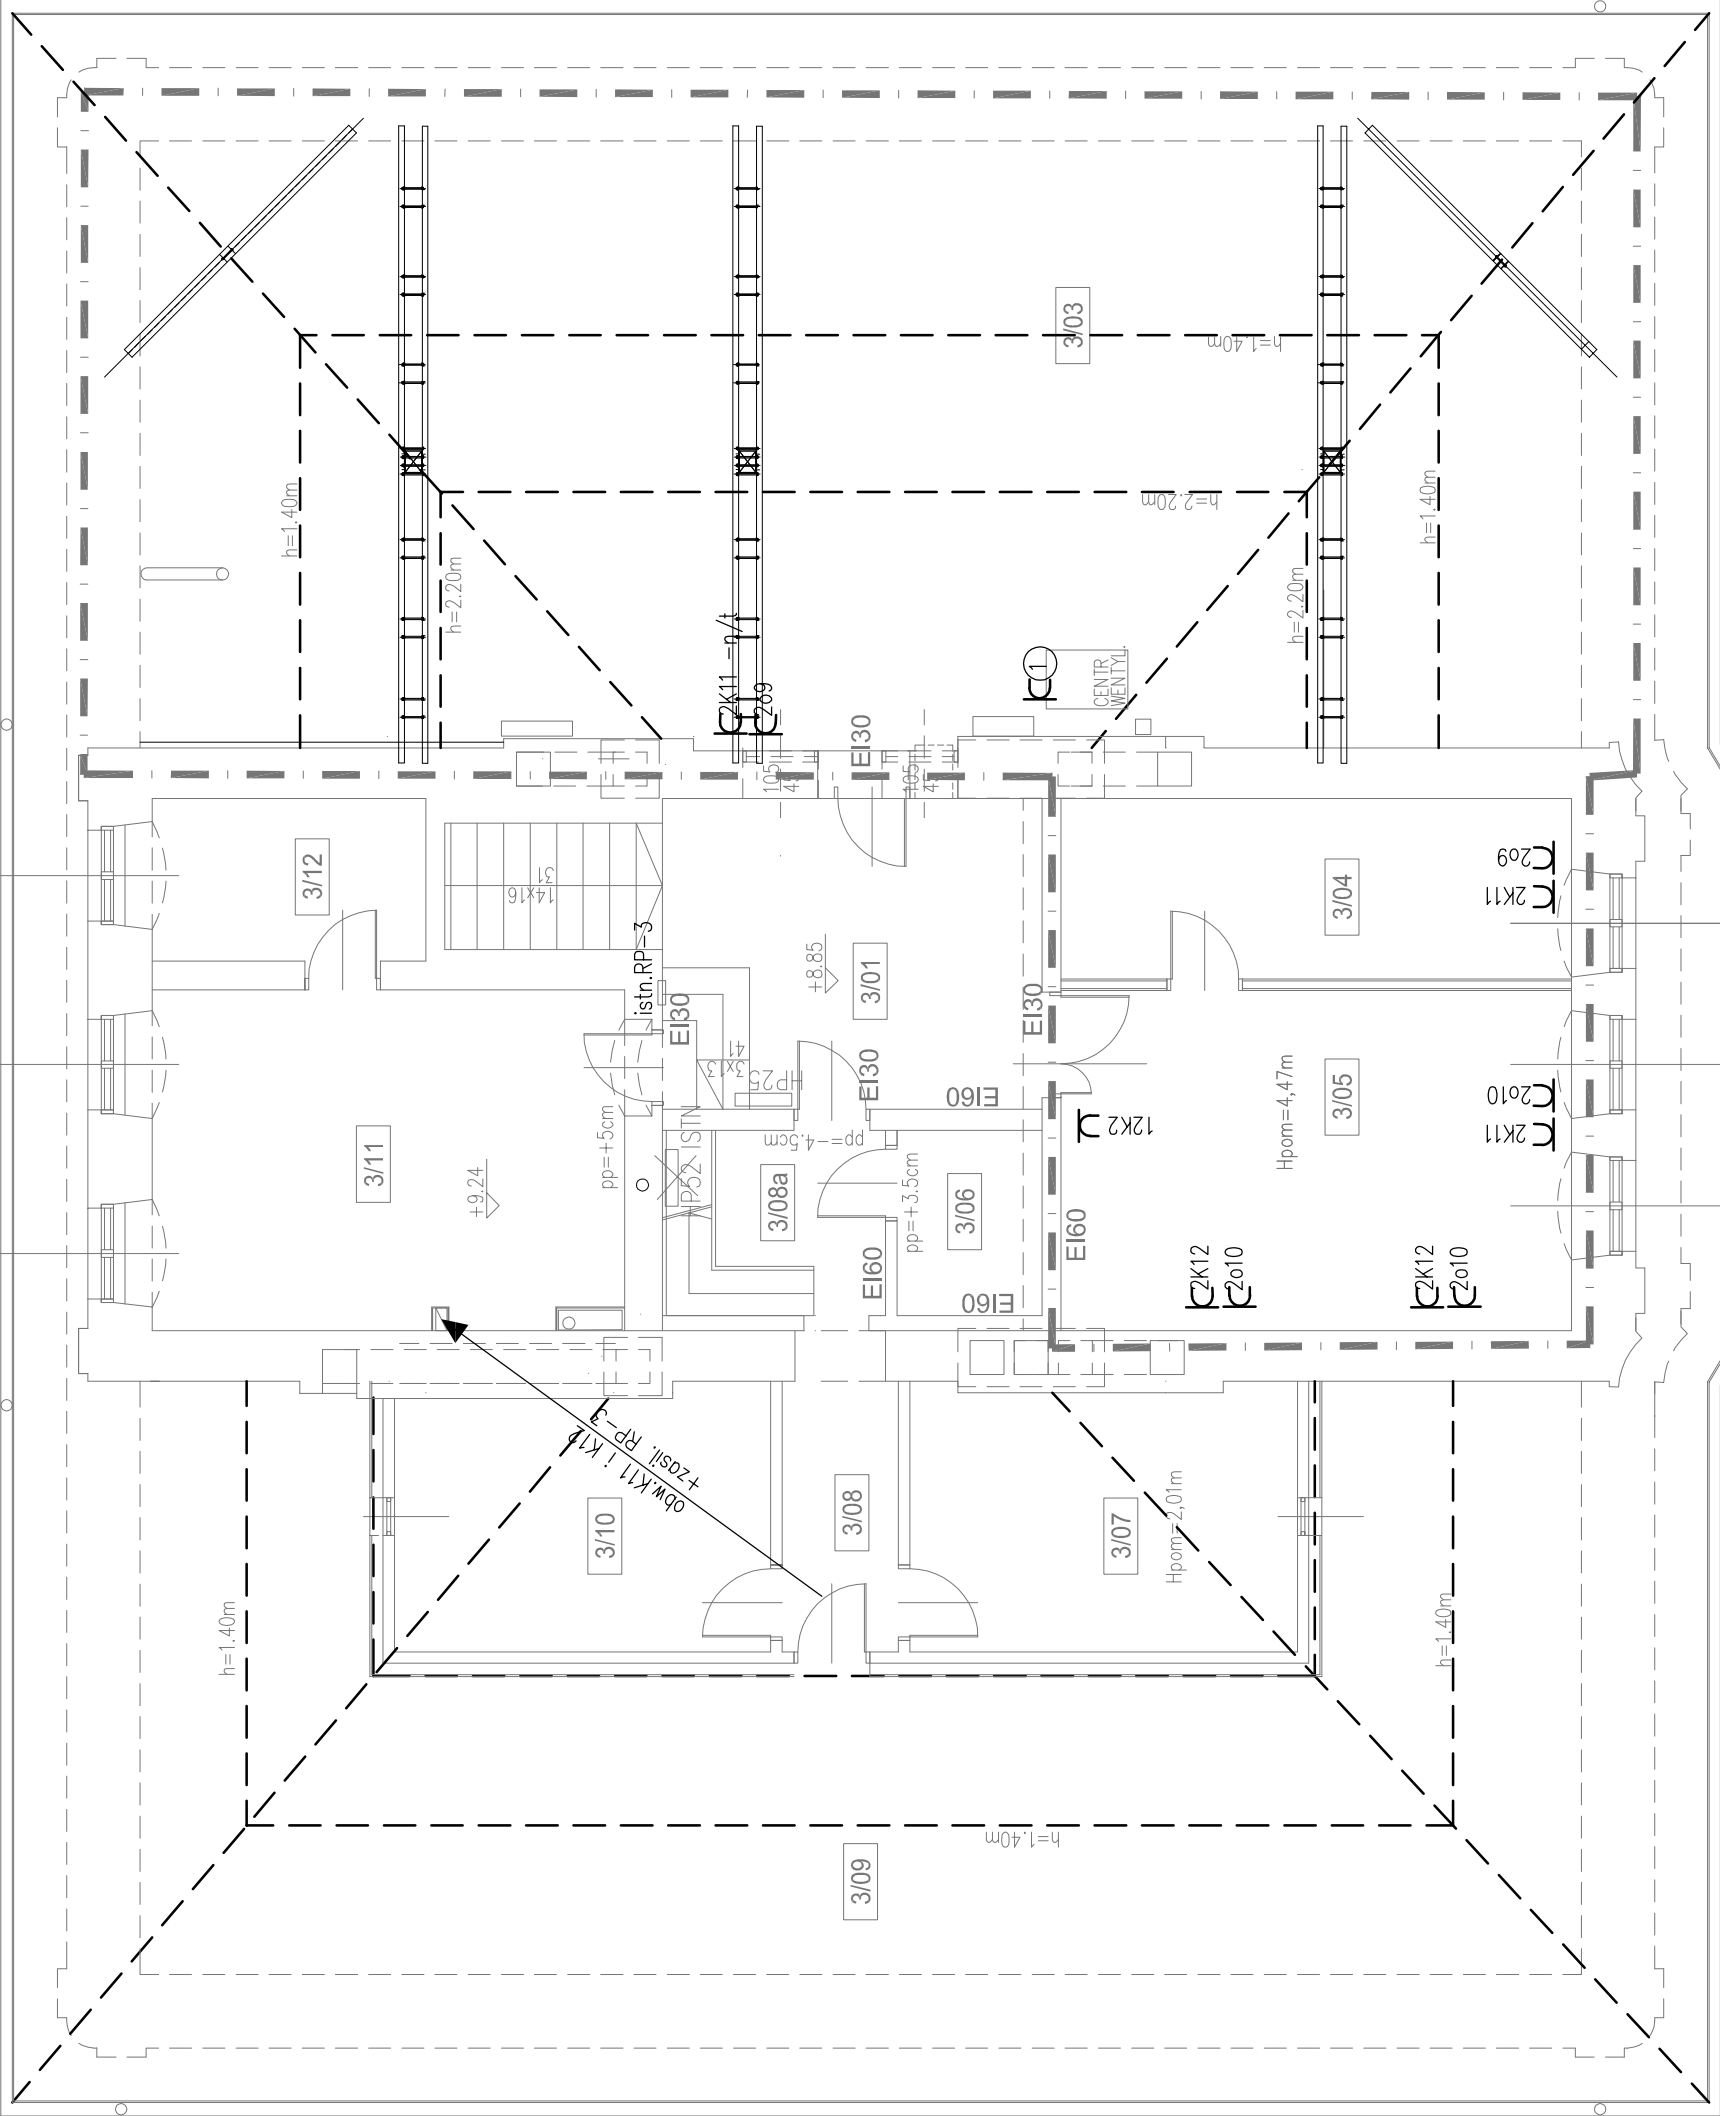

uwagi:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
4. RELACJE POMIĘDZY PRZYEJTI W PROJEKCJE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY

1. Gniazda w pom.3/04 i 3/05 w kanale przypodłogowym
2. pozostałe gniazda na wys.0.3m od podłogi
3. gniazda komputerowe z blokadą