

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

oprawy LED wiszące

oprawy LED wpuszczone typu downlight

OPRAWA AWARYJNA

WYŁĄCZNIK 1–BIEG..P/T

PRZELĄCZNIK ŚWIECNIKOWY P/T

WYŁĄCZNIK 1–BIEG..P/T DO ZAŁĄCZANIA WENTYLATORA

zasilane urządzenia– nr.urządzeń wg wykazu

ZASILANE URZĄDZENIA:

- 2 –wentylator kanałowy 59W 230V dla pom.1\06, 1\08
- 3 –wentylator ścienny 29W 230V dla pom.3\03
- 4 –wentylator kanałowy 27W 230V dla pom.2\05, 2\06, 2\07
- 5 –wentylator kanałowy 27W 230V dla pom.1\14


DOBRAŃE OPRAWY :

- A PHILIPS SP531P L1130 1xLED25S/840 NOC
- B PHILIPS SP532P L1170 1xLED58S/830 OC
- C PHILIPS SP532P L1170 1 xLED49S/830 OC
- Ek OPRAWA AWARYJNA LVNA KINKIET BMA 1h f–my AWEX

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	NAPIĘŻENIE /V/
3/01	HALL	21.12	–
3/03	ARCHIWUM	60.47	200
3/04	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.86	500
3/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.44	500
3/06	KOTŁOWNIA	5.24	–
3/07	POM.POMOCNICZE –n/ użytk.	17.65	–
3/08	KORYTARZ –n/ użytk.	14.79	–
3/09	STRYCH NIEUŻYTKOWY	23.00	–
3/10	POM.POMOCNICZE –n/ użytk.	18.11	–
3/11	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.04	–
3/12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	8.70	–
	RAZEM POW.UŻYTKOWE	171.87	
	RAZEM POW.N/ UŻYTKOWE	73.55	
	RAZEM	245.42	

VANELLUS		BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE    Czołkowska Agnieszka 50-077 Wrocław,ul.Kazimierza Włk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl			
Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka				
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Dzialka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto				
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce			Stadium PROJ.WYK.	
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Branża
Projektant	Ludwik Adamik	96/99/DUW		05.2017	elektryczna
Sprawdzający	inż. Andrzej Bronś	59/90/UW		05.2017	Skala
Opracował	Ludwik Adamik			05.2017	1:100
Tytuł rys.	RZUT 2 PIĘTRA				Nr rysunku
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA					E/105

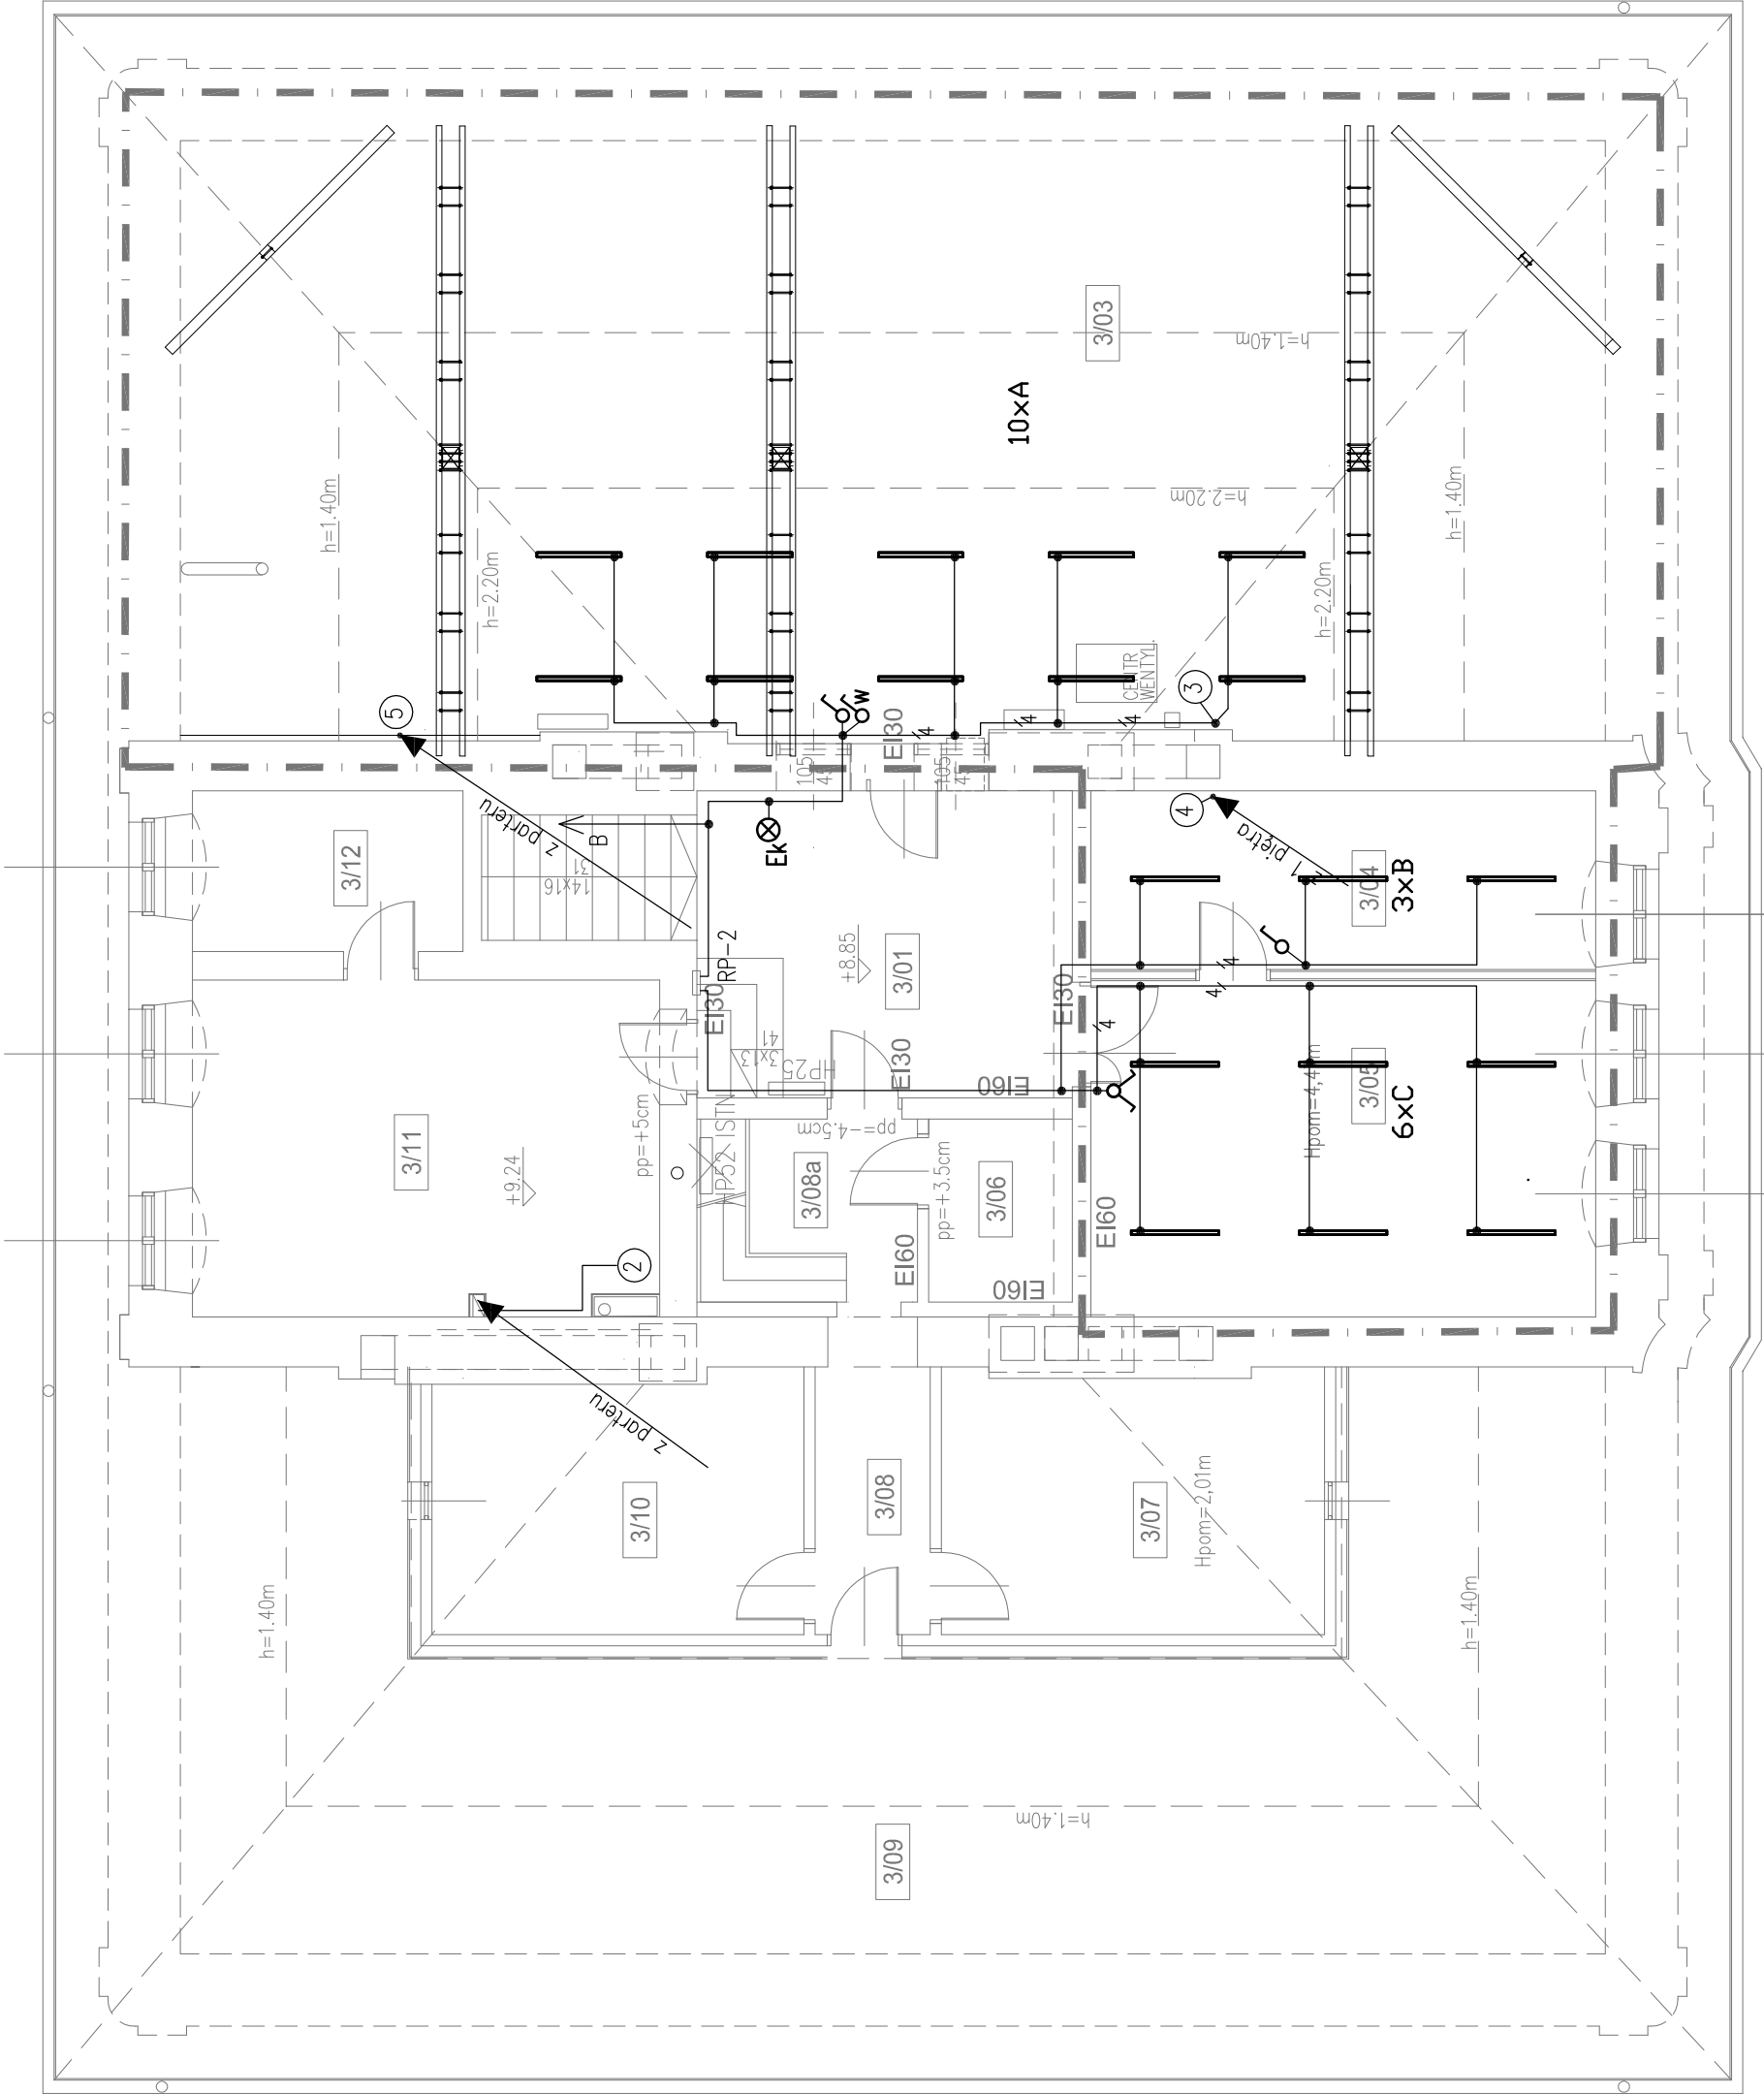

UWAGI:

1. W POM.3\03 ZAŁĄCZANIE WENTYLATORA nr3 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIEM OZNACZONYM "W"

3. CAŁY OSRZET I INSTALACJA PODTYNKOWA

4. OPRAWY AWARYJNE NA WYS.2.2 OD POSADZKI

5. OŚWIETLENIE OGÓLNE W HOLU I NA KLATCE SCHODOWEJ POZOSTAJA BEZ ZMIAN
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

3. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKAŁOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE

4. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY