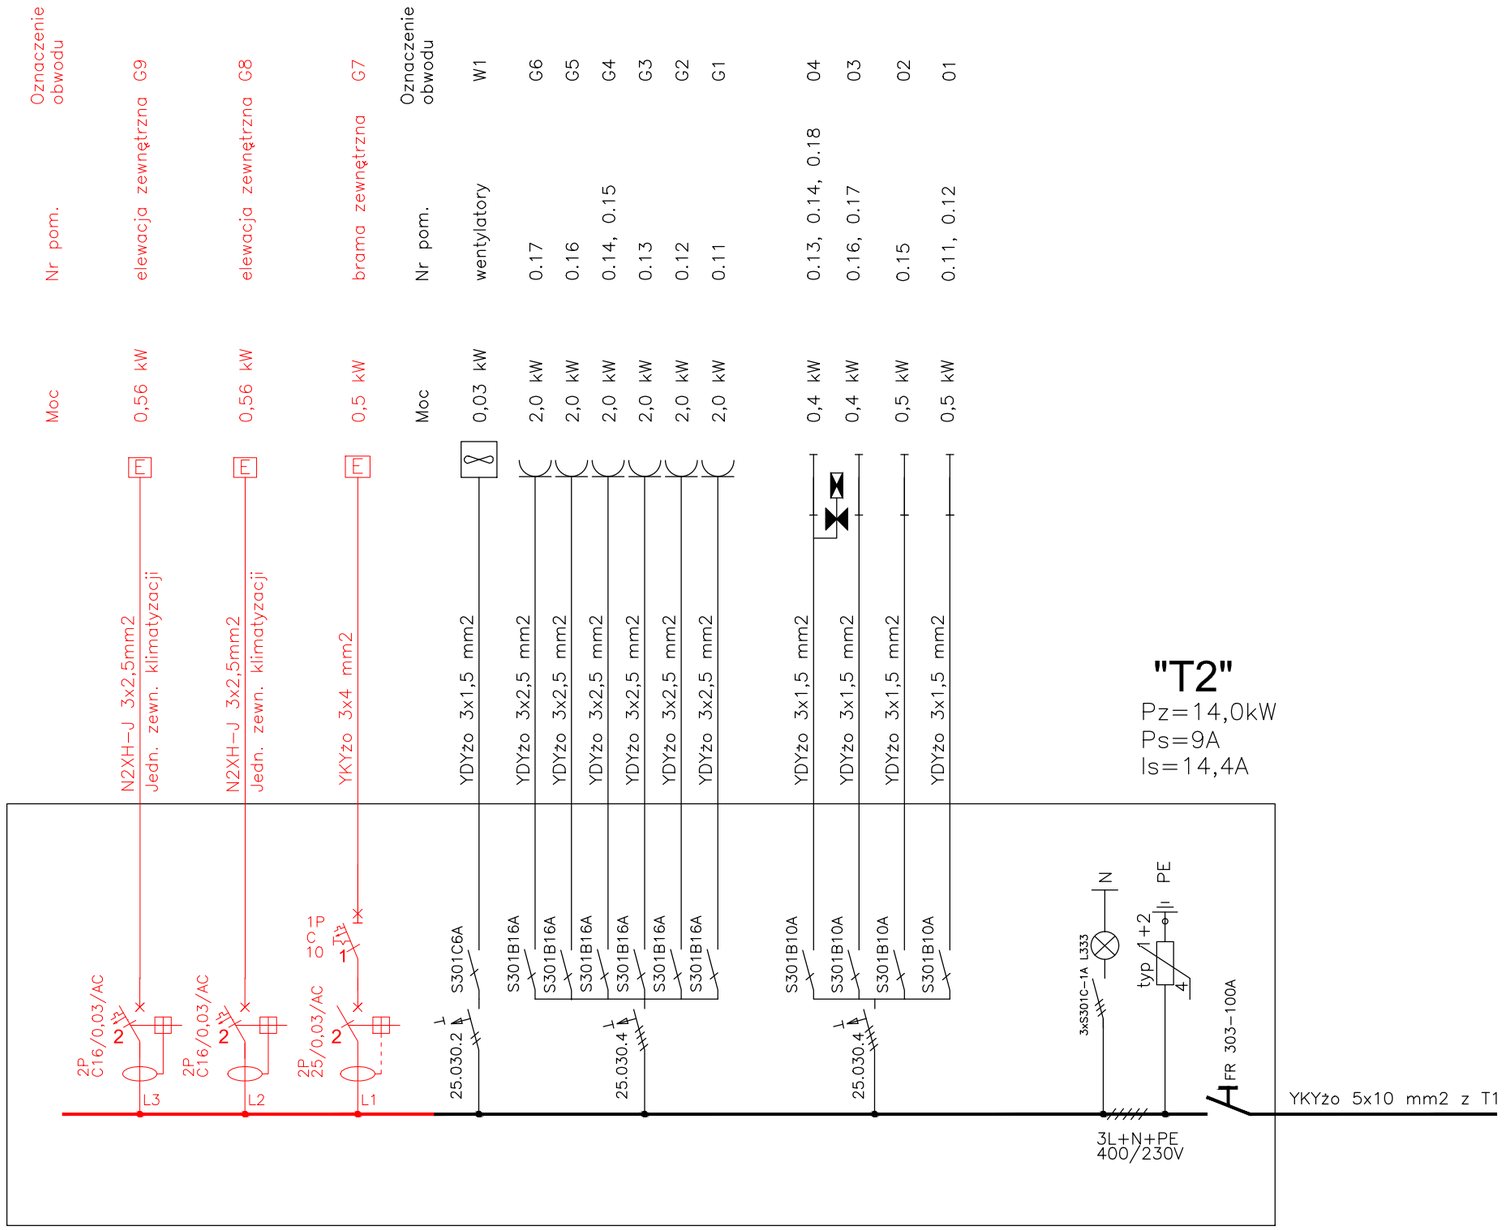

"T2"

Pz=14,0kW
Ps=9A
Is=14,4A

WNĘKOWA
XL 160 (4x24 – mod.)
IP43



System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączanie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230V, 3~/N/PE, 50Hz

Oznaczenie kolorów:
kolor czerwony - instalacje elektryczne projektowane
kolor czarny - instalacje elektryczne istniejące

TYTAN
Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o.
15-381 Białystok, ul. Depowa 9B
e-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
tel/fax (85) 675 27 72
(85) 717 05 01

Nazwa rysunku	Budynek nr 4 Schemat elektryczny – rozdzielnica T2	Skala: ---	Data 04.2024
Obiekt	"Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty pomieszczeń budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyżurnego 61blp, warty ochraniającej kompleks wojskowy K-8712 Książenice w tym dostosowanie pomieszczeń dowódcy warty do wymogów LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty ochraniającej, zespołu pomieszczeń na potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego" w Książenicach	Branża: Elektryczna	Nr rys. E.05
Adres budowy	K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Książenice część dz. nr 17/1 obręb nr 0020 Książenice PGR jedn. ewid. 140504_5 Książenice, pow. grodziski	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor	Stołeczny Zarząd Infrastruktury 00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97		
Projektant	mgr inż. Wojciech Grudziński	Bł.138/92	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Jodkowski	Bł.63/02	