

RP4



PWP/UW-4 – PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU – ZESTAW
PWP POWINIEN POSIADAĆ:
KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CNBOP-PIB,
KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH,


ZS[®] IZOLOWANA ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWA, JEDNOBIEGUNOWA In-250A

PWP/UW-4





~~PWP~~

so

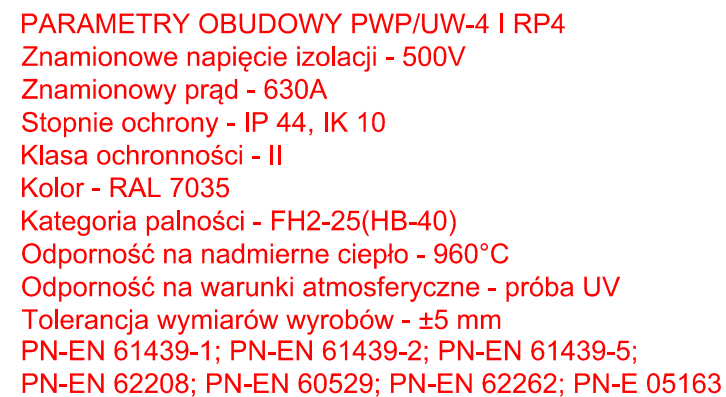

Oznaczenie kolorów:
kolor czerwony - instalacje elektryczne projektowane
 kolor czarny - instalacje elektryczne istniejące

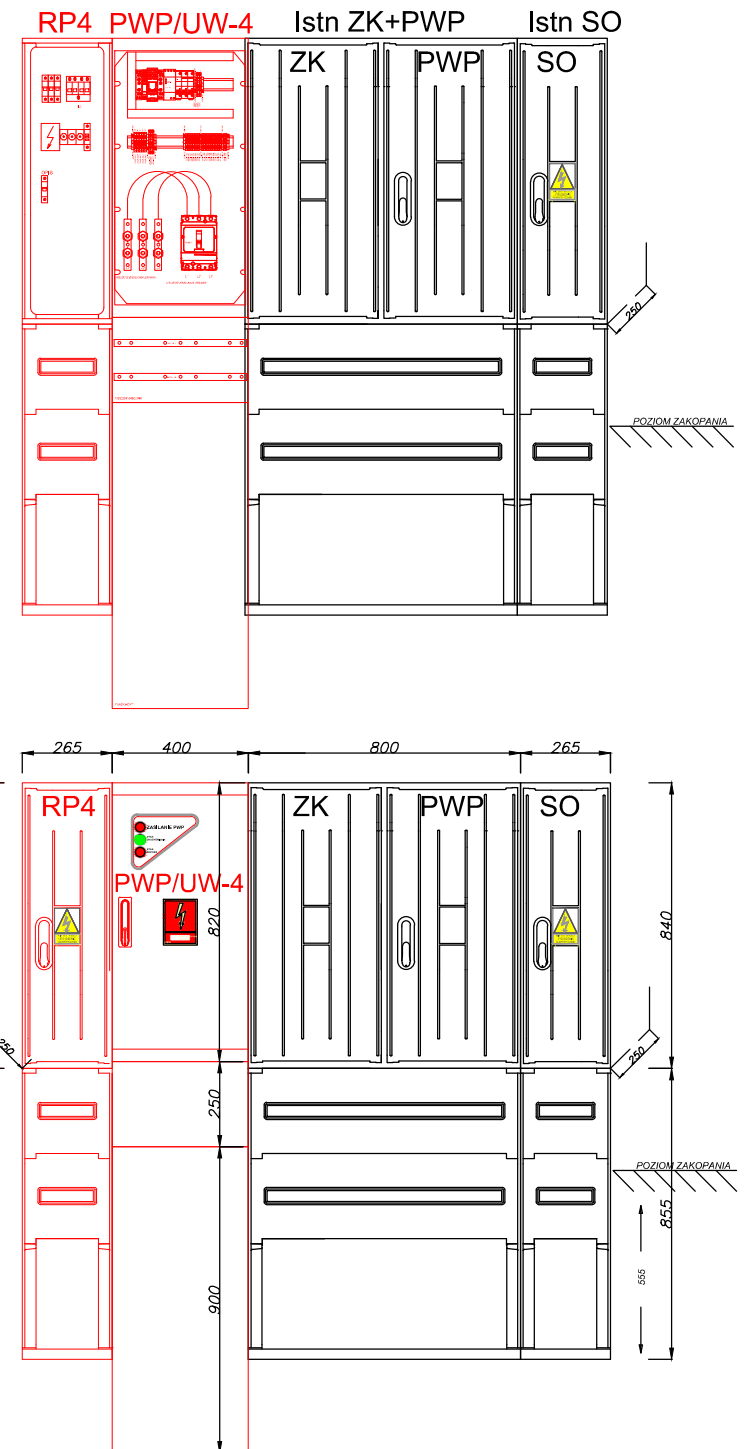

TYTAN		e-mail: biuro@tytan.bialystok.pl tel/fax (85) 675 27 72 (85) 717 05 01	
Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 15-381 Białystok, ul. Depowa 9B			
Nazwa rysunku	Budynek nr 4 Schem. elektryczny – rozdział. RP4, ZK, PWP	Skala: ---	Data 04.2024
Obiekt	*Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty pomieszczeń budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyżurnego 61bpb, warty ochraniającej kompleks wojskowy K-8712 Książenie w tym dostosowanie pomieszczeń wodociągów brzo do wymogów LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty ochraniającej, zespołu pomieszczeń na potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego w Książenieach	Branża: Elektryczna	Nr rys. E.03
Adres budowy	K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Książenie część dz. nr 17/1 obręb nr 0020 Książenie PGR jedn. ewid. 140504_5 Książenie, pow. grodzicki	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Investor	Stołeczny Zarząd Infrastruktury 00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97		
Projektant	mgr inż. Wojciech Grudziński	Bl.138/92	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Jodkowski	Bl.63/02	