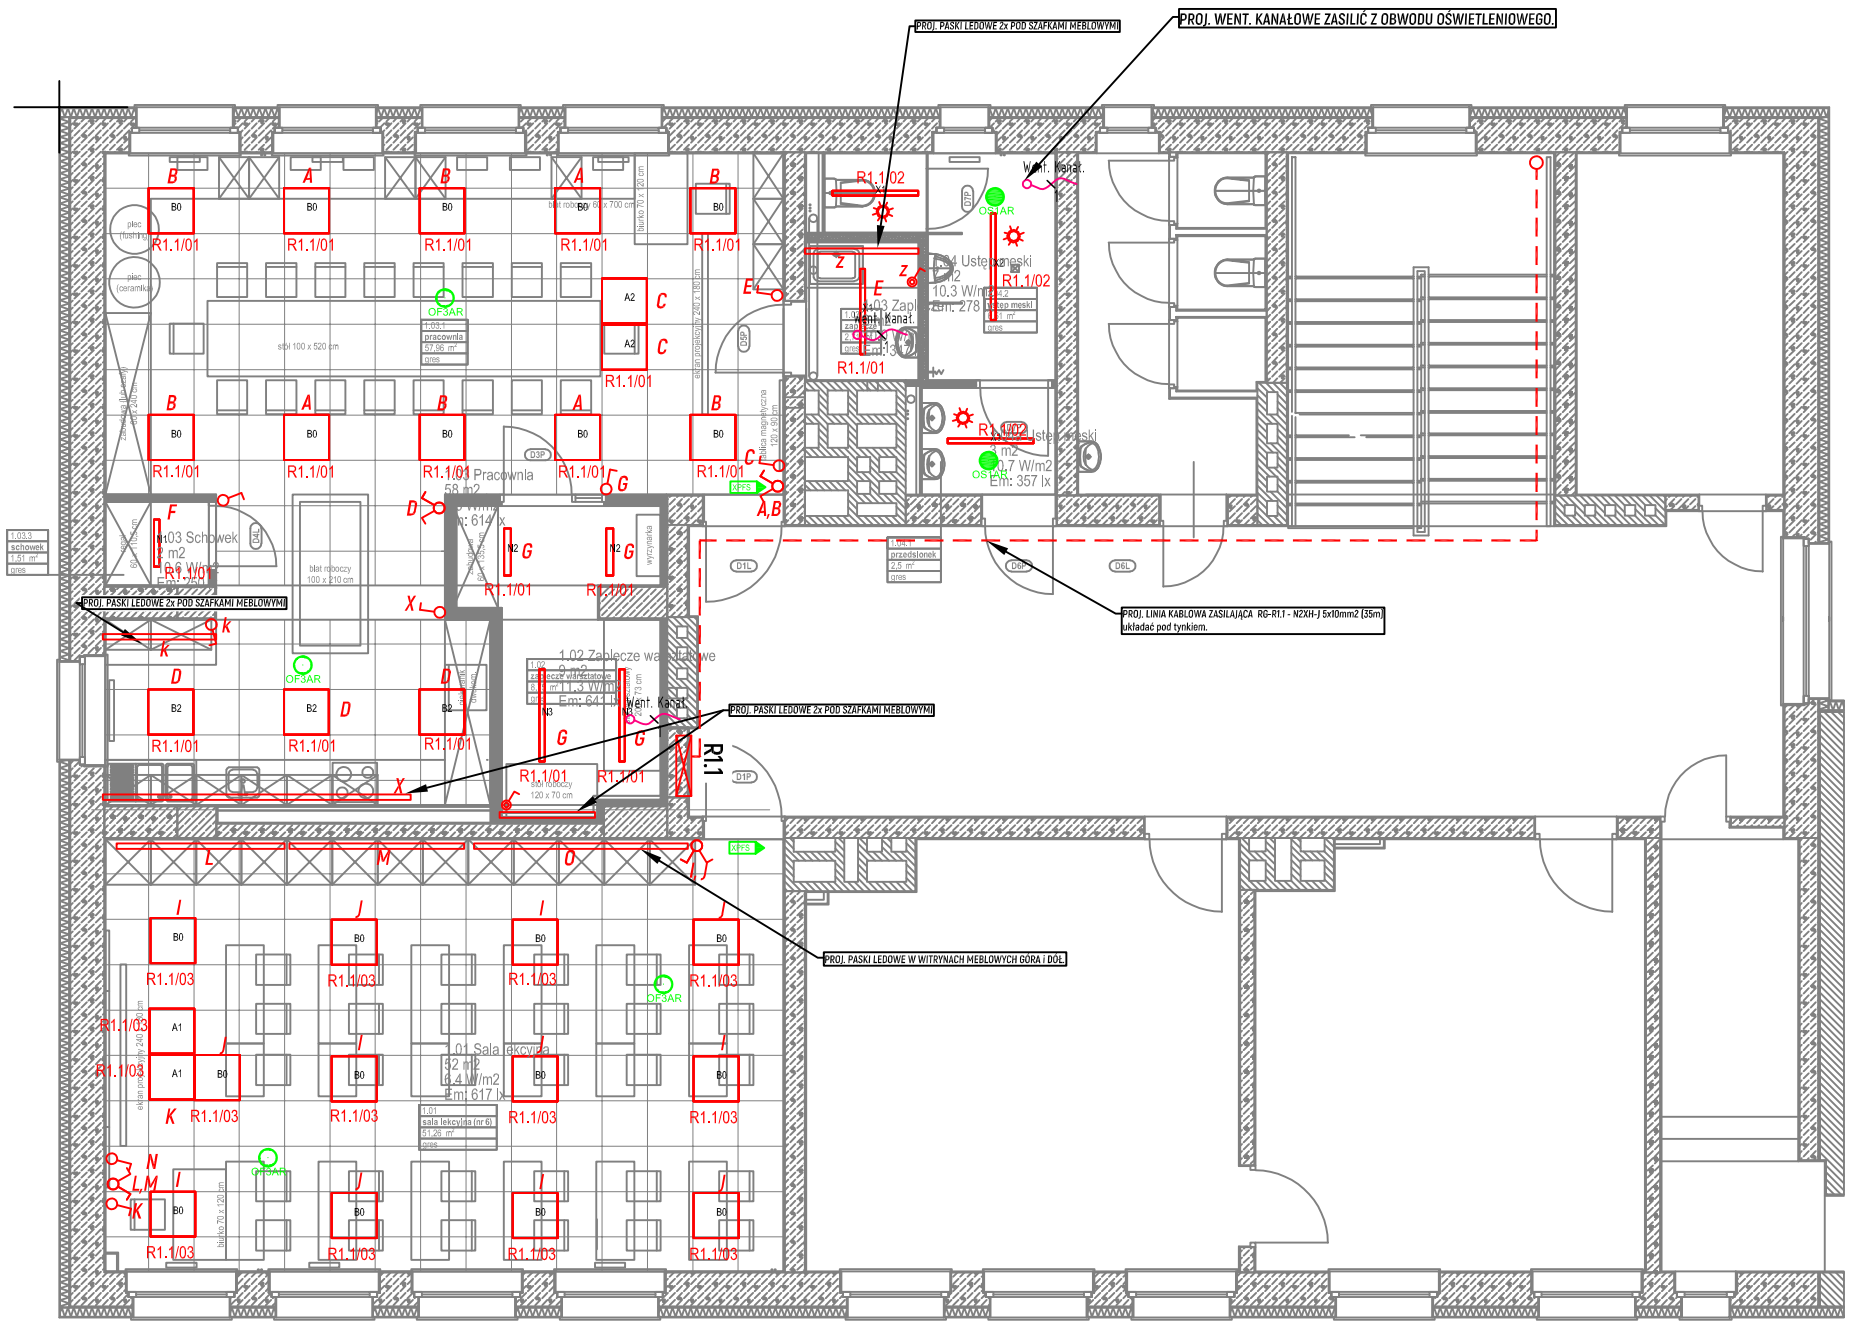

Legenda opraw oświetleniowych

N3	N3 - OPRAWA LED 25 W - WG. SPECYFIKACJI
N2	N2 - OPRAWA LED 25 W - WG. SPECYFIKACJI
N1	N1 - OPRAWA LED 16 W - WG. SPECYFIKACJI
B0	B0 - OPRAWA LED 25 W - WG. SPECYFIKACJI
B2	B2 - OPRAWA LED 33 W - WG. SPECYFIKACJI
X1	X1 - OPRAWA LED 27W - WG. SPECYFIKACJI
X2	X2 - OPRAWA LED 43W - WG. SPECYFIKACJI
A1	A1 - OPRAWA LED 14W - WG. SPECYFIKACJI
A2	A2 - OPRAWA LED 24W - WG. SPECYFIKACJI
OPSE	OPRAWA EWAKUACYJNA LED - WG. SPECYFIKACJI
OSAR	OPRAWA AWARYJNA LED - WG. SPECYFIKACJI
OPSAR	OPRAWA AWARYJNA LED - WG. SPECYFIKACJI

SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
IP20 IP44	**ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYŃCZY,** PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
IP20 IP44	**ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODWÓJNY,** PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
IP20 IP44	**ŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYŃCZY,** PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić pod tynkiem oraz w korytach kablowyc sufitu podwieszanego .
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t
4. Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wyskosci h=1,30m od poziomu posadzki.
5. W toaletach zastosowano:
   Czujki obecności o wysokiej częstotliwości umożliwiające zapalenie światła poprzez wykrycie obecności człowieka.
6. Instalację oświetlenia wykonać przewodami HDHp-J 3x1,5mm2,HDHp-J 4x1,5mm2
7. Przejścia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.
8. Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka projektowa:

bamk Biuro Architektoniczne Mikołaj Kurzak

Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn
email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl

Projektant:
mgr inż. Rafał Kobierowski
upr. bud. w spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urz. elektr. i elektroen. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr.
nr **POM/0181/PWBE/19**

Sprawdził:
mgr inż. Zenon Trąbala
upr. bud. w spec. instalacyjno-inż. w zakr. instalacji elektrycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi
nr **NB-7210/253/79**

Inwestor:
Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projekt:
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach

Obiekt:
Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:
ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice

Faza projektu:	Branża:
BUDOWLANY TECHNICZNY	**INST. ELEKTRYCZNE**

Tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA - OŚWIETLENIE

Data opracowania:	Rewizja:
20.10.2023	

Skala rysunku:
1:500

Nr arkusza:
E-01