
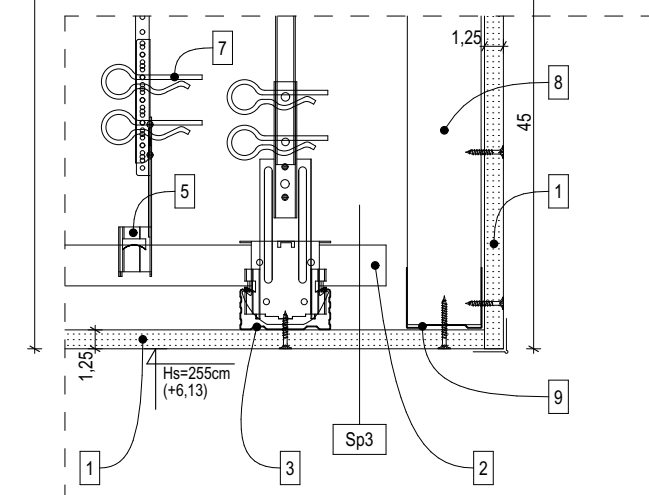
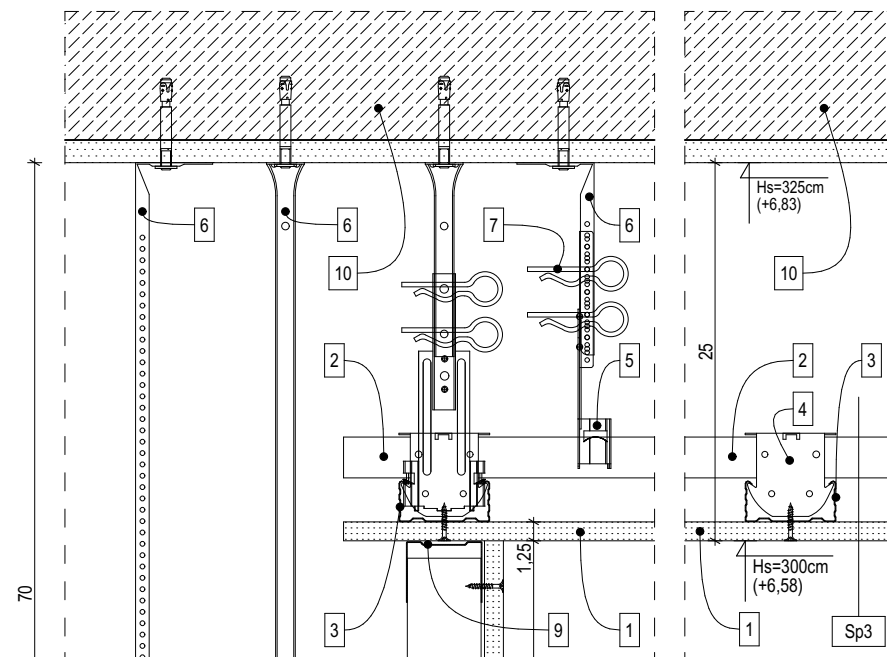


▼ SUFIT PODWIESZANY G-K - ZMIANA POZIOMÓW

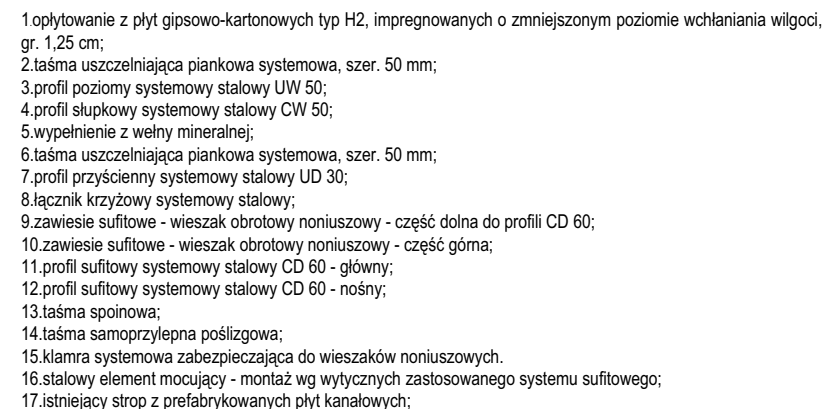

- 1.opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych typ H2, impregnowanych o zmniejszonym poziomie wchłaniania wilgoci, gr. 1,25 cm;
- 2.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - główny;
- 3.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - nośny;
- 4.łącznik krzyżowy systemowy stalowy;
- 5.zawieszki sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część dolna do profilu CD 60;
- 6.zawieszki sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część górna;
- 7.klamra systemowa zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych;
- 8.profil słupkowy systemowy stalowy CW 50;
- 9.profil poziomy systemowy stalowy UW 50 w rozstawie maksymalnym co 60 cm osiowo;
- 10.istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych;

[illegible]

A.PW.12	
---------	--