


ul. Warszawska

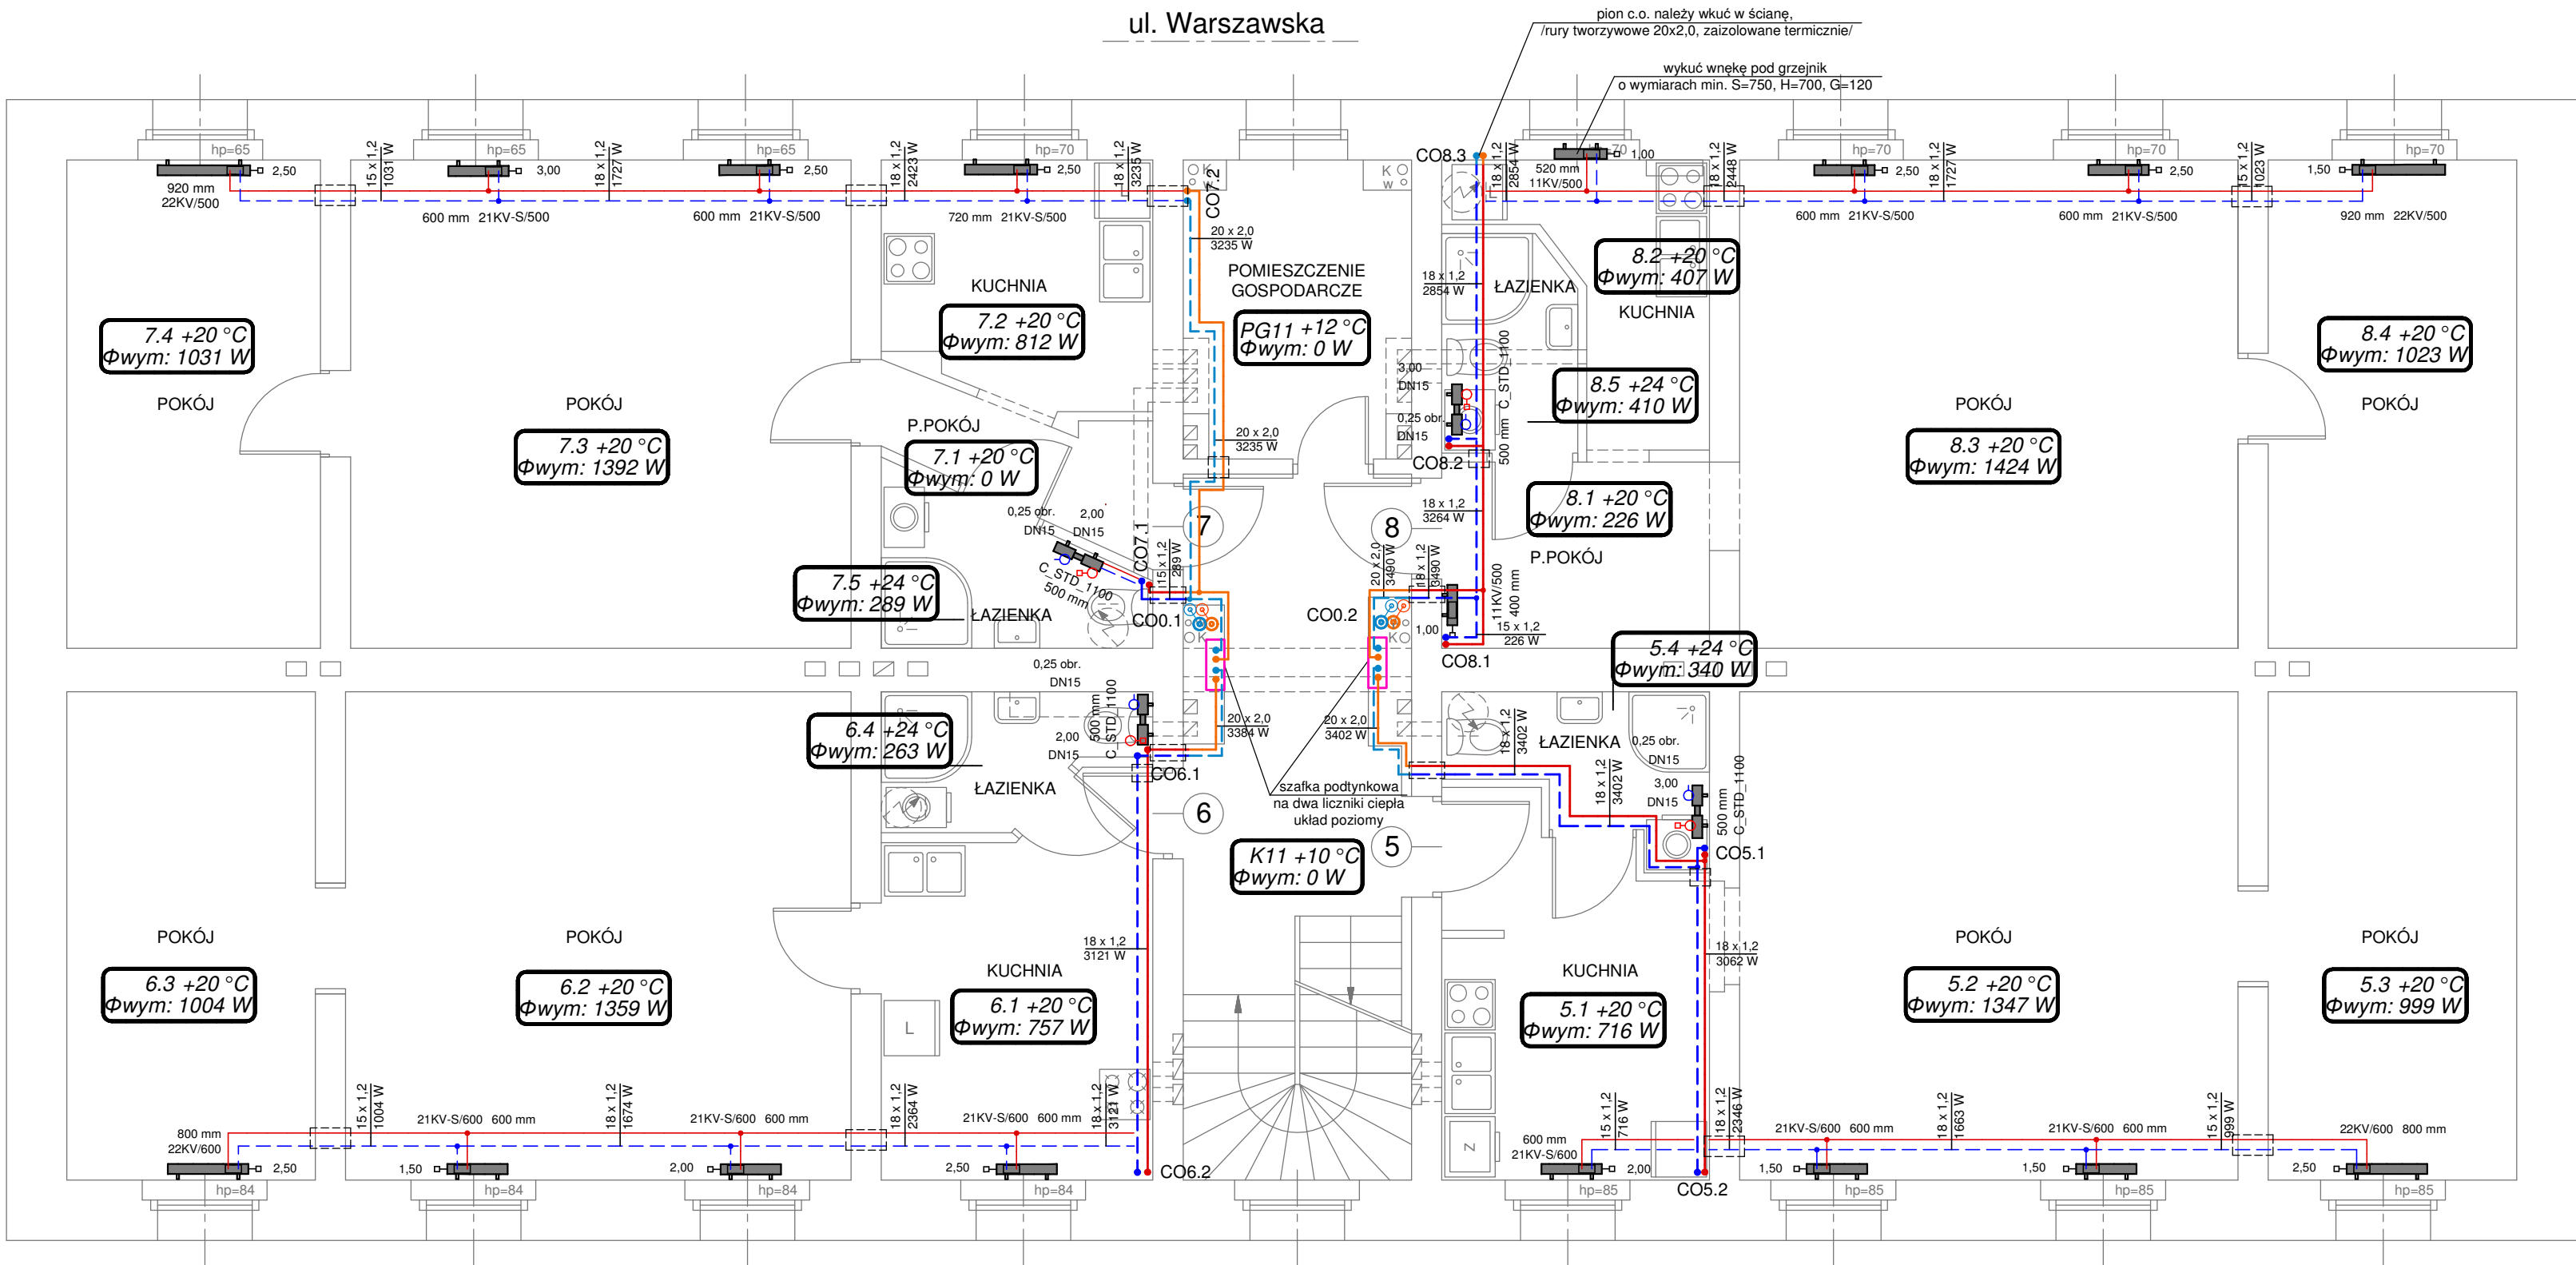

ul. Toszecka

OZNACZENIA:

- instalacja c.o. z rur tworzywowych wielowarstwowych, zaciskanych, zaizolowanych cieplnie; zasilanie / powrót,
- instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót, instalacja prowadzona po ścianach pod stropem;
- instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót instalacja prowadzona po ścianach przy podłodze;
- COx piony instalacji c.o.
- przejścia ppoż. - wg rysunków
- przejścia przez przegrody - wg rysunków

- grzejnik płytowy zaworowy, dolnozasilany,
 - 11KV/500
 - 600 mm
 - 1,00
- grzejnik łazienkowy, drabinkowy
 - 11KV/500
 - 600 mm
 - 1,00
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną,
 - 3,00
 - DN15
- zawór grzejnikowy powrotny, nastawny,
 - 0,25 obr.
 - DN15

UWAGI:

- Instalację w mieszkaniach należy wykonać z rur stalowych i prowadzić po wierzchu ścian.
- Podjęścia do grzejników należy wykonać z rur stalowych o średnicy 15 x 1,2 mm

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice				
Opracował:	mgr inż. A. LASAK	upr. nr SLK/3065/POOS/10		Data: 08.2021
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach			Skala: 1:60
Tytuł rys.:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Rzut I piętra			Nr rys.: O-03