



URZĄD GMINY PĆIM

Pćim. 03.02.2022 r.

GKil.6853.9.2022

**EKOSYSTEM ul. Szybisko 30,
30-698 Kraków**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17-01-2022 r Urząd Gminy Pćim **wyraża zgodę** na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej o numerze 540607K Stara Zakopianka (droga klasy Z) **w miejscowości Pćim i Stróża w sytuacjach uzasadnionych technicznie**, w całym obszarze planowanej inwestycji tj. przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pćim (etap 1)” na niżej podanych warunkach:

1. Sieć kanalizacyjną prowadzić poza pasem jezdnym
2. W przypadku konieczności wykonania kanalizacji w pasie jezdnym, studnie należy lokalizować w osi pasa jezdnego. Minimalne przykrycie kanału 1,4m. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z zastosowaniem szalunków stalowych z rozparciem. Wykop zasypać gruntem spełniającym wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania z odpowiednim zagęszczeniem warstwami. Dopuszcza się realizacji sieci przewiertami z punktowymi wykopami w miejscach lokalizacji komór przewiertowych.
3. Kanały zaprojektować z materiałów o odpowiedniej nośności i stateczności. Włazy żeliwne osadzać na pierścieniach odciążających. Stosować włazy żeliwne klasy D wyposażone we wkładkę tłumiącą.
4. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać przewiertami w rurach osłonowych.
5. Po zakończonych pracach pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez m. in. odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych warstw konstrukcyjnych, elementów pasa drogowego. Odbudowę nawierzchni realizować zgodnie z instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, przy założeniu odtworzenia warstwy ścieralnej na całej jezdni asfaltowej publikacja Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie. Podłoże pod odbudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni doprowadzić do klasy nośności G1.
6. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (rurociąg) winne odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.).
7. Lokalizację projektowanej sieci w pasie drogowym przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
8. Projektowanie i budowa rurociągu nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor lub pełnomocnik inwestora.

32-432 Pćim 563

tel./fax 12 274 80 50

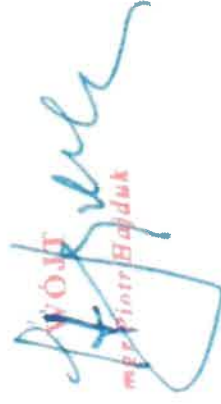
e-mail: info@pcim.pl

www.gminapcim.pl



URZĄD GMINY PCIM

9. Na lokalizację sieci w pasie drogowym należy uzyskać decyzję z art. 39pkt. 3 Ustawy o drogach publicznych
10. Na czas realizacji robót kanalizacyjnych należy wykonać i zatwierdzić projekt organizacji ruchu.


m. p. Piotr Hajduk

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a