

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I DETEKCJI TLENKU WĘGLA

SKALA 1:100

I ETAP

II ETAP

Wentylator wyciągowy wyrzut ponad dach
RS70-40 L3 firmy Systemair

Wentylator wyciągowy wyrzut ponad dach
RS70-40 L3 firmy Systemair

Wentylator wyciągowy wyrzut ponad dach
RS70-40 L3 firmy Systemair

Wentylator wyciągowy wyrzut ponad dach
RS70-40 L3 firmy Systemair

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26


W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

W1-23
W1-29
W1-27
W1-26

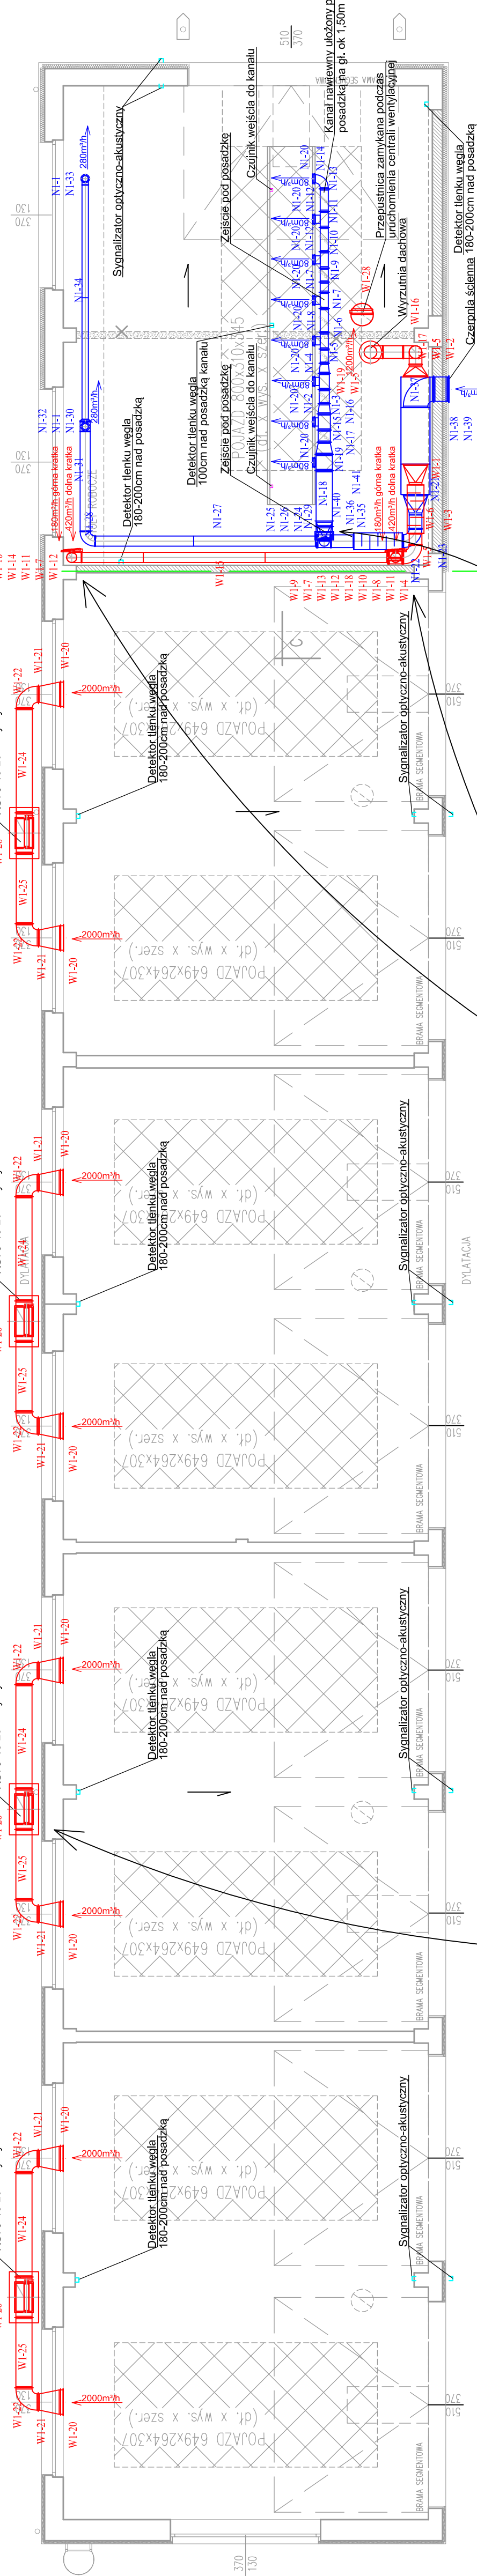

DRAFT		UL. ŻOŁNIERSKA 33/35 10-560 OLSZTYN tel. 0 505-735-227 NIP 739-165-66-66 REGON 511446192	
TEMAT:	USŁUGI PROJEKTOWE	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE	
028/2016		BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41	
ADRES:		DZ. NR 122/3, OBRĘB: 12	
INWESTOR:		REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1	
BRANŻA:		SANITARNA	
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYS:		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I DETEKCJI TLENKU WĘGLA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. GRZEGORZ JANCEWICZ upr. bud. nr WAM/0047/POOS/11		SKALA: 1:100	NR RYS.: 4
SPRAWDZIŁA: mgr inż. KATARZYNA DOMINICZAK upr. bud. nr 17/97/OŁ		DATA: 11.2016	

OZNACZENIA:

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA

UWAGA:

- NIE MOŻNA PROWADZIĆ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NAD PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEWODÓW Z PVC NIE NALEŻY PROWADZIĆ NAD RURAMI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZECZ ŚCIANY DZIAŁOWE I NOŚNE ORAZ STROPY WYKONAĆ W STALOWYCH RURACH OŚLONOWYCH Z KOŃCAMI WYSTAJĄCYMI PO 1cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY.