




Stacja transformatorowa
T1372 "POLNA"



ZK –proj.
na ścianie bud. nr 12



SZR –proj.
na ścianie bud. nr 12
sąsiadująco z ZK, I=100A

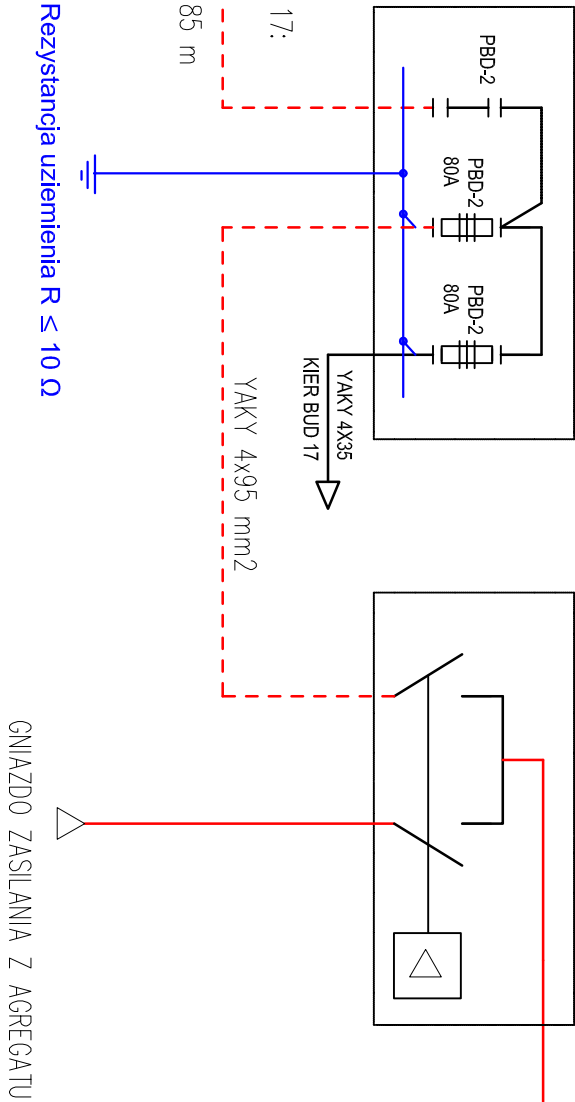

PRZYŁĄCZ
P.P.O.Z.
WEJŚCIE

100/5 A
kl.1


WYŁĄCZNIK
KOMPAKTOWY
WZWALACZ
WZROSTOWY

3XS301 B6

N

do części zabezpieczeń
obwodów odbiorczych RG

Rys. E-6

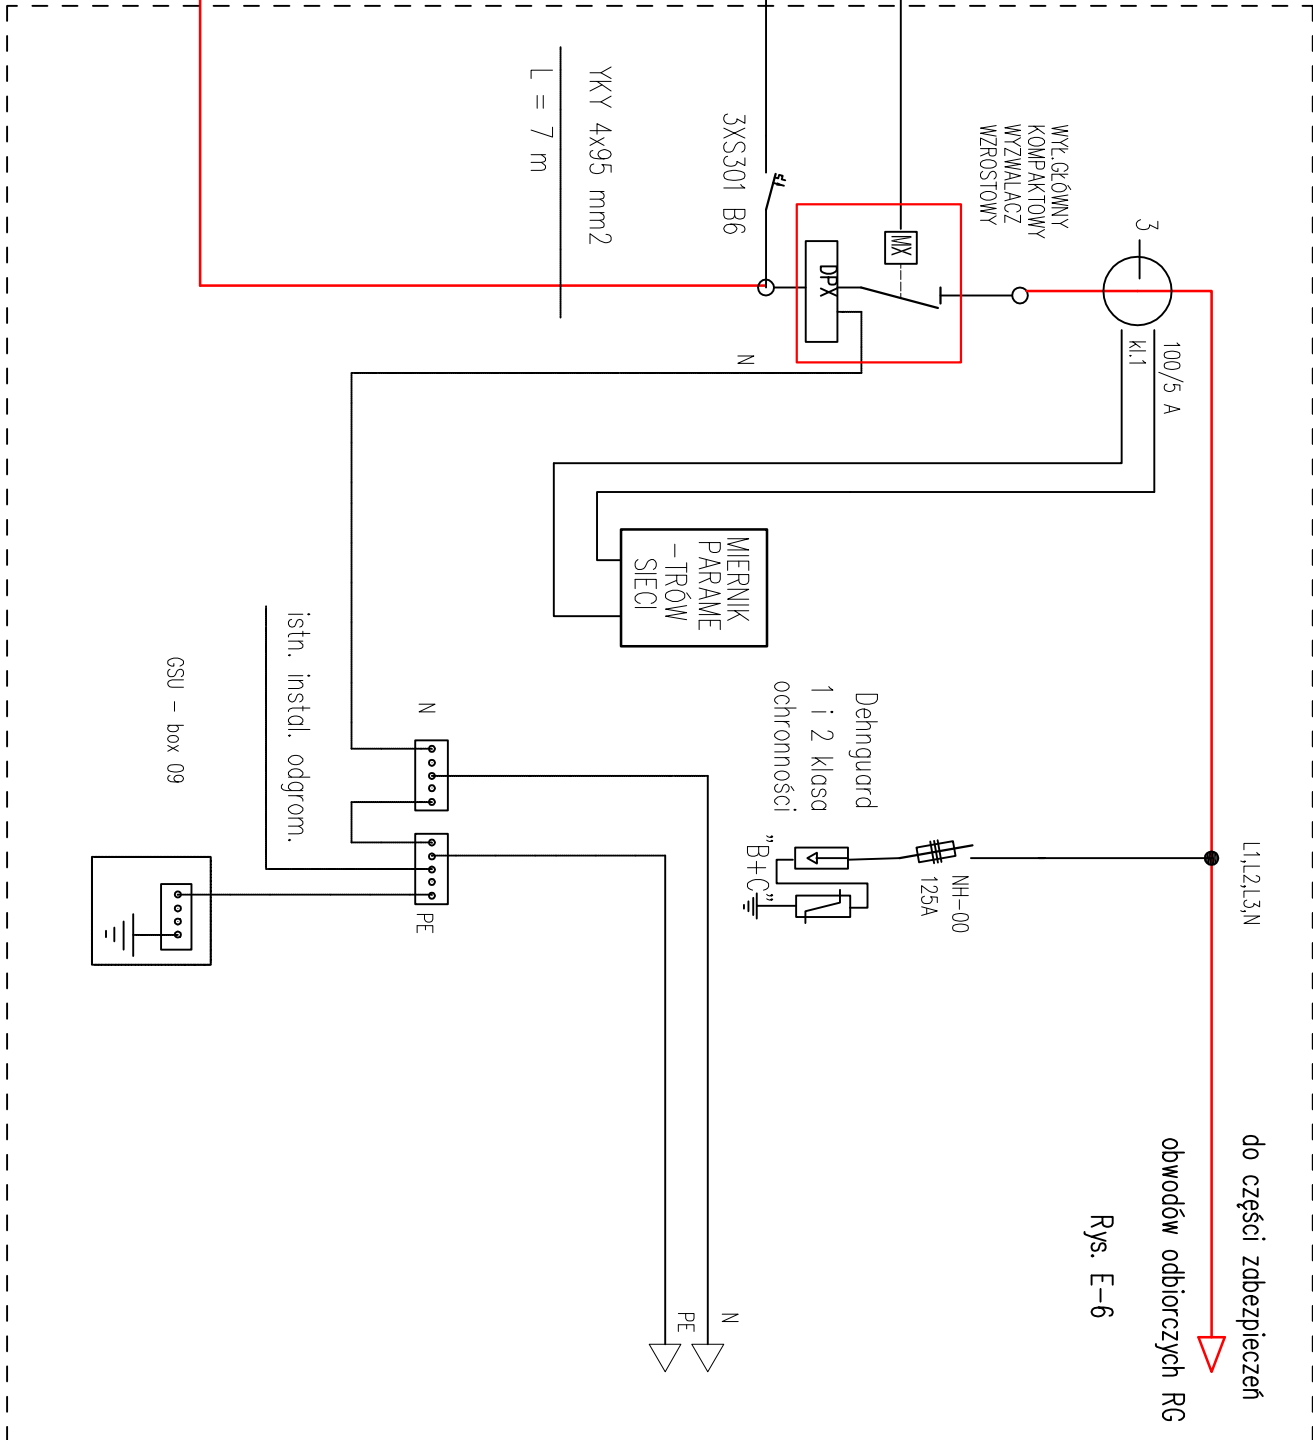

UWAGA:

- Ochrona przeciwporażeniowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- połączenia wyrównawcze
- wyłączniki różnicowoprądowe
- obniżone napięcie DC 24V

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| DRAFT | | USŁUGI PROJEKTOWE | UL. ŻOŁĄKOWSKA 33/35 10-660 OLSZTYN tel. 0 22 651 75 27 e-mail: biuro@uslugi-projektowe.pl REGON 141466192 |
| TEMAT: | | REKONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRAŃIEWIE | |
| 028/2016 | | JEDNOSTKA WOSKOWA 280 | |
| ADRES: | | BRAŃIEWO UL. SIKORSKIEGO 41 | |
| INWESTOR: | | DE NR 1223, OBRĘB 12 16/071 OLSZTYN UL. SĄPIEŃSKA 1 | |
| BRANŻA: | | ELEKTRYCZNA | |
| TYTUŁ RYS. | | PROJEKT ZASILANIA | |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. CZARNY MATYSZEWICZ | SKALA: |
| SPRAWDZAJĄCY: | | mgr inż. KRZYSZTOF MATYSZEWICZ | DATA: |
| upr. bud. nr 90/770/L | | | 11.2016 |
| | | | NR RYS.: E-5 |