



INSTALACJA CO

SKALA 1:100

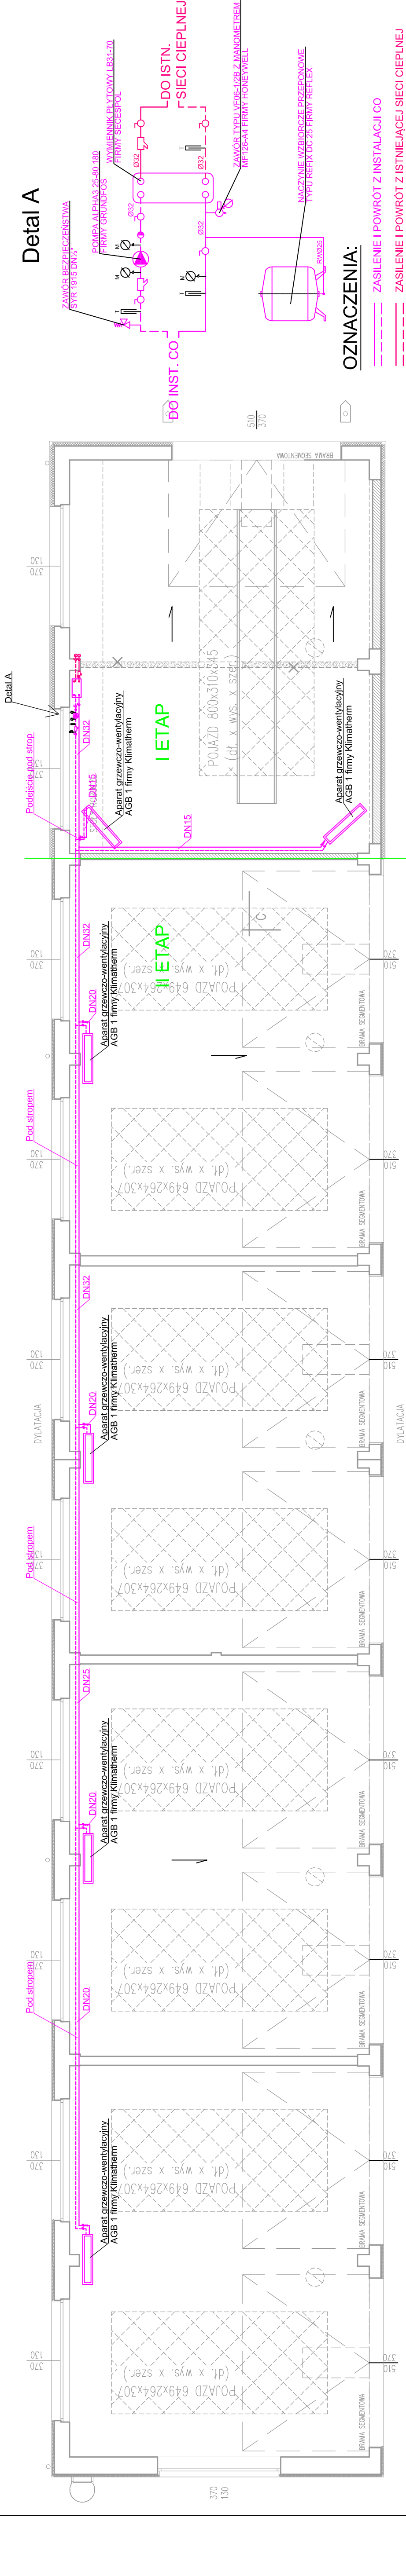

DRAFT	USŁUGI PROJEKTOWE	UL. ŻOLNIERSKA 33/35 10-560 OLSZTYN tel. 0 505-755-227 NIP 739-168-68-66 REGON 511446192		
TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980			
028/2016				
ADRES:	BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41 DZ. NR 1223/3, OBRĘB: 12			
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1			
BRANŻA:	SANITARNA			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYS:		INSTALACJA CO		
PROJEKTOWAŁ:	SKALA: 1:100 DATA: 11.2016			
mgr inż. GRZEGORZ JANCEWICZ upr. bud. nr WAM/0047/P005/11				
SPRAWDZIŁA:	NR RYS.: 3			
mgr inż. KATARZYNA DOMINICZAK upr. bud. nr 1797/OL				

### OZNACZENIA:

- ZASILENIE I POWRÓT Z INSTALACJI CO
- ZASILENIE I POWRÓT Z ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ

### UWAGA:

- NIE MOŻNA PROWADZIĆ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NAD PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEWODÓW Z PVC NIE NALEŻY PROWADZIĆ NAD RURAMI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZESZCZĄCZĄĆ NA INNE ODCINKI WYKONAC W STALOWYCH RURACH OSŁONOWYCH Z KĄCIAMI WYSTAJĄCYMI PO 1cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY.