


INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I DETEKCJI TLENKU WĘGLA

SKALA 1:100

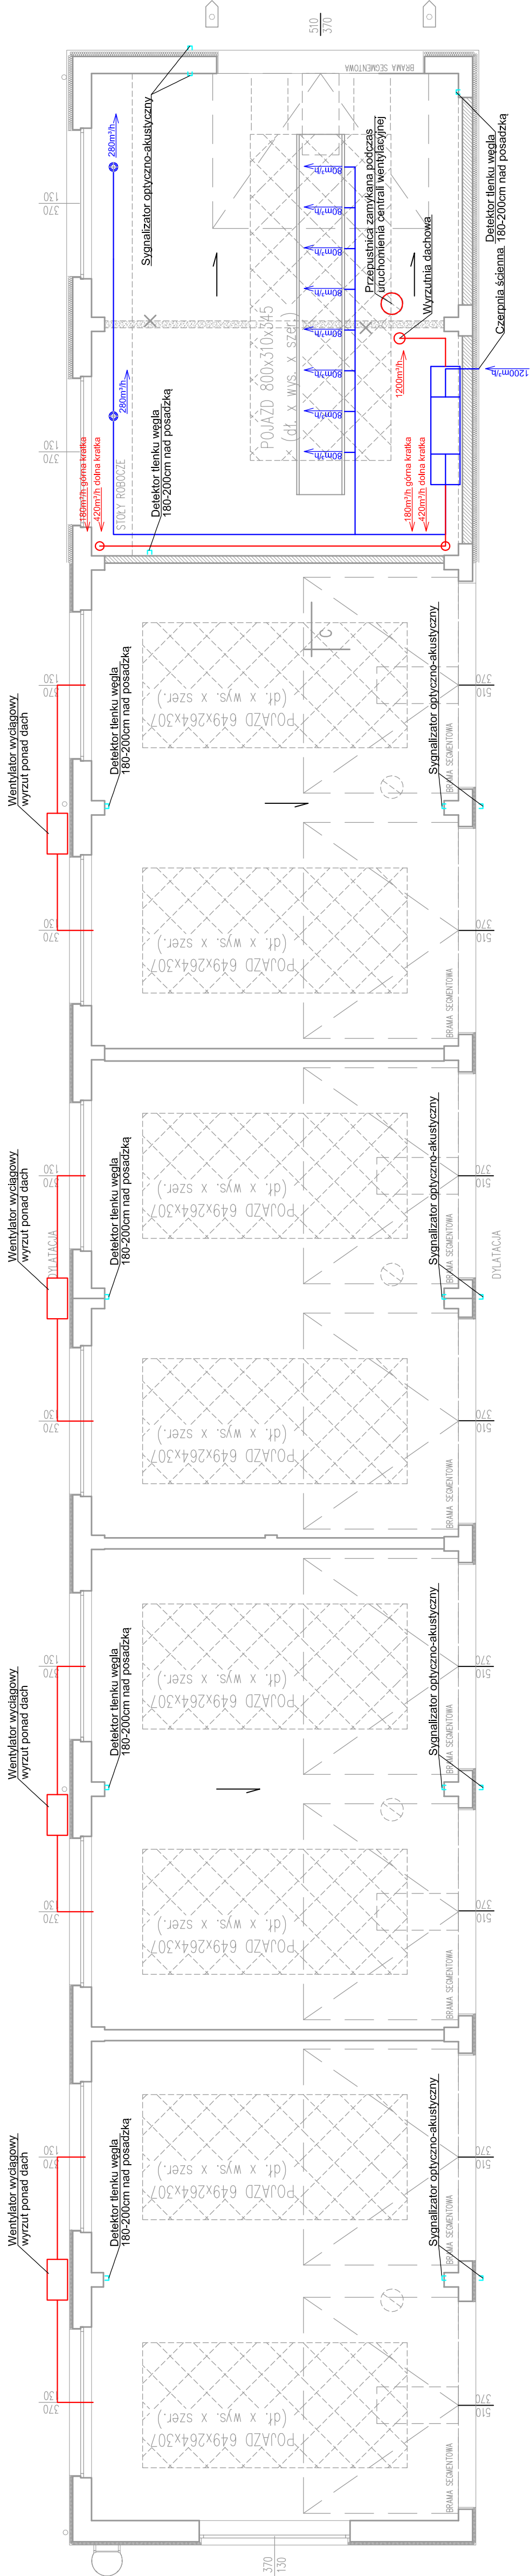

UWAGA:

- NIE MOŻNA PROWADZIĆ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NAD PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEWODÓW Z PVC NIE NALEŻY PROWADZIĆ NAD RURAMI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY DZIAŁOWE I NOŚNE ORAZ STROPY WYKONAĆ W STALOWYCH RURACH OŚŁONOWYCH Z KOŃCAMI WYSTAJĄCYMI PO 1cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY.

OZNACZENIA:

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA

DRAFT		USŁUGI PROJEKTOWE		UL. ŻOLNIERSKA 33/35 10-560 OLSZTYN tel. 0 505-755227 NIP: 738-168-68-66 REGON: 517446192	
TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE	028/2016	JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980	ADRES:	BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1	DZ. NR 122/3	OBREB: 12		
BRANŻA:	SANITARNA				
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				
TYTUŁ RYS:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I DETEKCJI TLENKU WĘGLA				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ JANCEWICZ upr. bud. nr WAM/0047/POOS/11	SKALA:	1:100	DATA:	11.2016
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. KATARZYNA DOMINICZAK upr. bud. nr 17/97/OL	NR RYS.:	4		