

zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
PÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84 32/266 60 84

Katowice

dnia 12.10.2023r.

ZALECENIE Nr

2023/13

DO OEB-5 KZGM K-CE

Data 12.10.2023

L.dz.

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 11.10.2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grunwaldzka 4/8 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i zamurować wlot do przewodu kominowego.
2.	W łazience piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 1. przewodu kominowego od strony ul. Grunwaldzkiej /patrz: szkic/.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O. gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
4.	Przewód kominowy wentylacyjny z łazienki jest drożny.
5.	U dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220cm ² .
6.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.




podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

P.O. KIEROWNIKA ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Upr. nr 19/02

Paweł Kula


podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

-  - przewód spalinowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Grunwaldzka wejście do budynku

skład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32 266 60 85

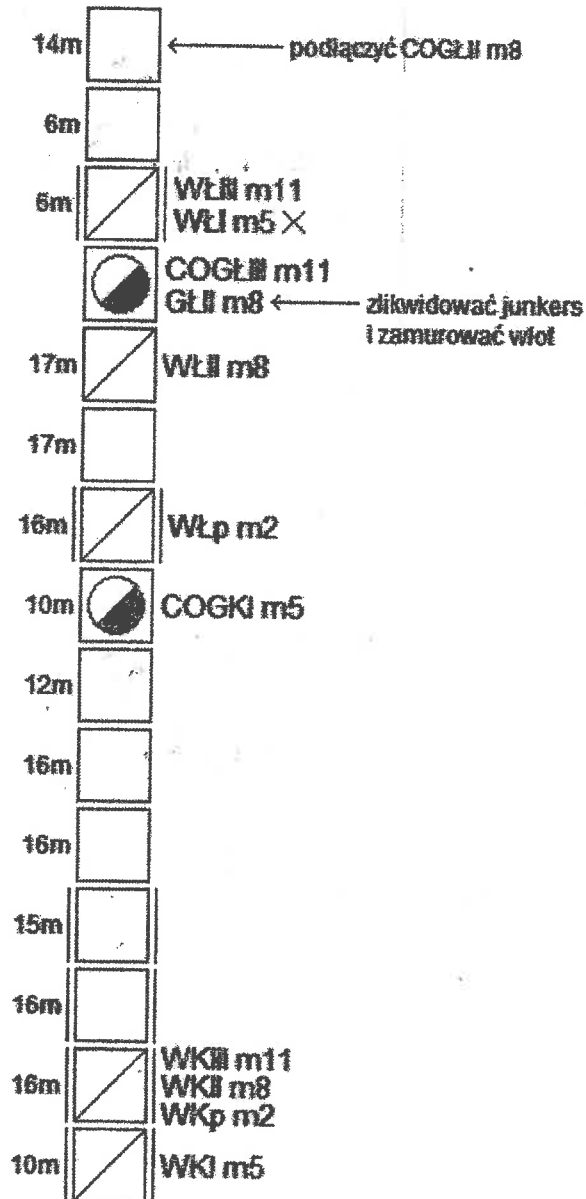

podwórze

Katowice, ul. Grunwaldzka 4/8