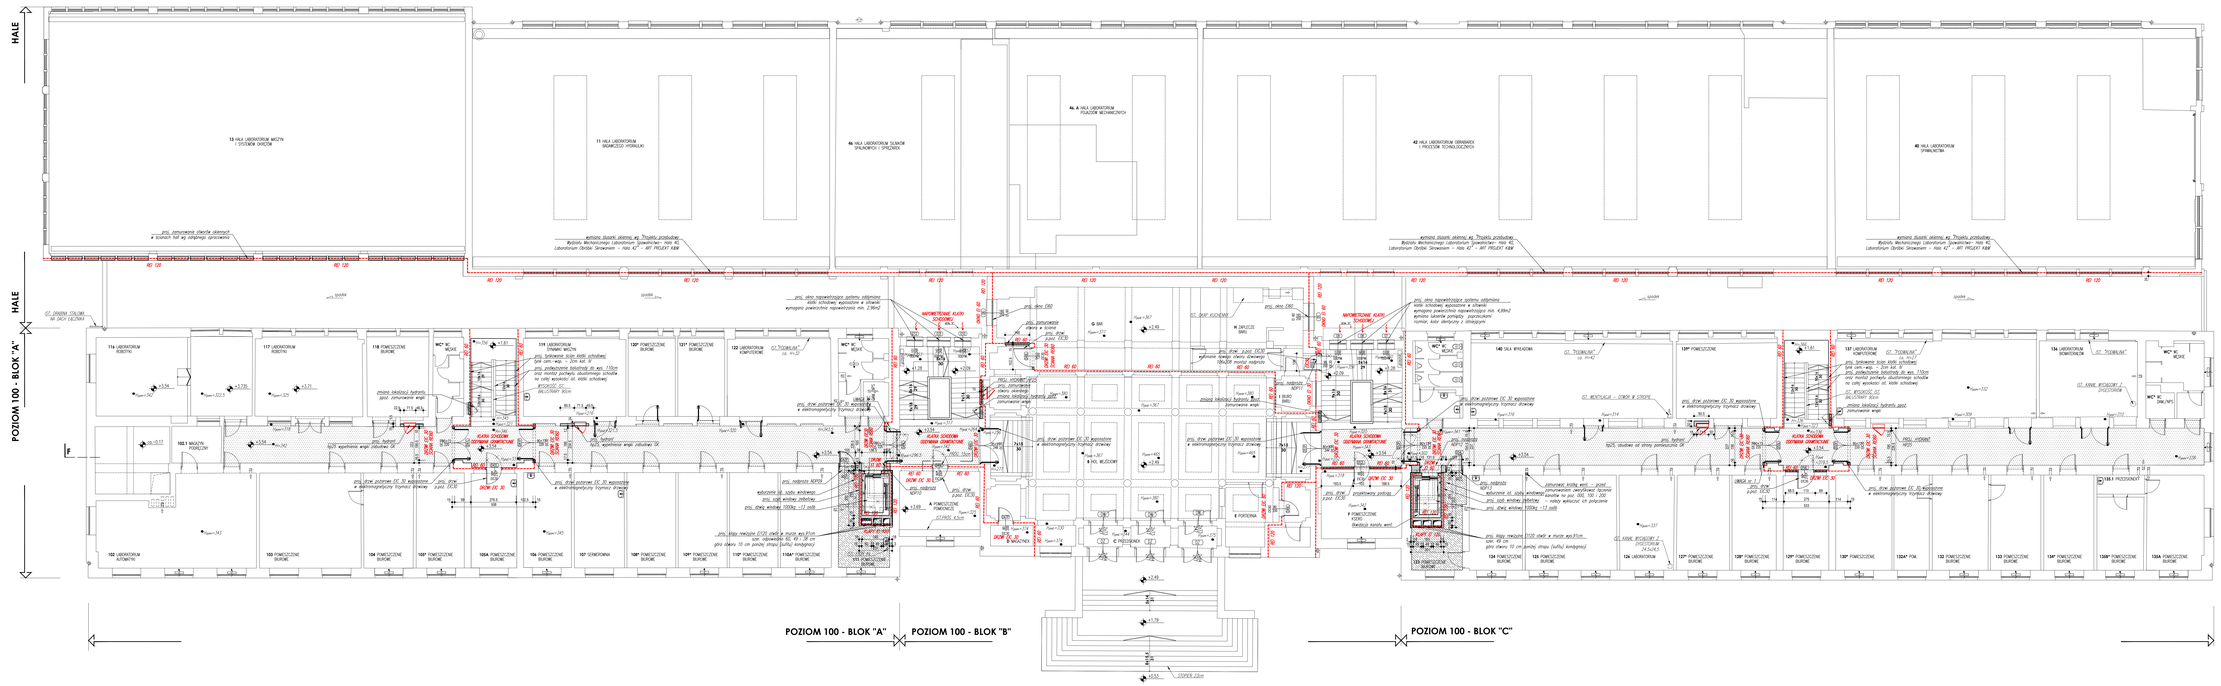
HALE
HALE
HALE
POZIOM 100 - BLOK "A"
POZIOM 100 - BLOK "B"
POZIOM 100 - BLOK "C"
POZIOM 100 - BLOK "A"
POZIOM 100 - BLOK "B"
POZIOM 100 - BLOK "C"
13 HALA LABORATORIUM MAGTN I SYSTEMÓW ORTON
11 HALA LABORATORIUM SKOMUNIKACJI HYDRAULIKI
46 HALA LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻARKI
46 A HALA LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH
42 HALA LABORATORIUM OBRÓBKOWEJ I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
40 HALA LABORATORIUM DYNAMOMETRÓW
114 LABORATORIUM ROBOTYKI
117 LABORATORIUM ROBOTYKI
118 POMIESZCZENIE BIUROWE
119 LABORATORIUM SYSTEMÓW STEROWANIA
120* POMIESZCZENIE BIUROWE
121* POMIESZCZENIE BIUROWE
122 LABORATORIUM KOMPUTEROWE
102 LABORATORIUM AUTONOMU
102.1 MAGAZYN POMIESZCZEŃ
103 POMIESZCZENIE BIUROWE
104 POMIESZCZENIE BIUROWE
105* POMIESZCZENIE BIUROWE
105A POMIESZCZENIE BIUROWE
106 POMIESZCZENIE BIUROWE
107 SZAMOTOWNIA
108* POMIESZCZENIE BIUROWE
109* POMIESZCZENIE BIUROWE
110A* POMIESZCZENIE BIUROWE
111 POMIESZCZENIE BIUROWE
112 POMIESZCZENIE BIUROWE
A POMIESZCZENIE PRACOWNICZE
B MAGAZYN
C PRZEDSIONEK
D WIATROŁAP
E KOTŁOWNIA
140 SALA WYKŁADOWA
139* POMIESZCZENIE BIUROWE
137 LABORATORIUM KOMPUTEROWE
136 LABORATORIUM BIOMATERIAŁÓW
136.1 PRZEDSIONEK
135 POMIESZCZENIE BIUROWE
134 POMIESZCZENIE BIUROWE
133 POMIESZCZENIE BIUROWE
132 POMIESZCZENIE BIUROWE
131A* POM.
130* POMIESZCZENIE BIUROWE
129* POMIESZCZENIE BIUROWE
128* POMIESZCZENIE BIUROWE
127* POMIESZCZENIE BIUROWE
126 LABORATORIUM
125 POMIESZCZENIE BIUROWE
124 POMIESZCZENIE BIUROWE
123 POMIESZCZENIE BIUROWE
WC* M. MOWE
WC* K. MOWE
WC* M. DLA NIEP.
WC* M. MOWE
WC* K. MOWE
WC* M. DLA NIEP.
STOPIEŃ 23cm
RD 120
RD 60
RD 30
DKOW EIC 30
KLAPA DYMOWA DZIAŁANIA DYMOTWÓRCZE
KLAPA DYMOWA DZIAŁANIA DYMOTWÓRCZE
WYMIENIONE KLAPY DYMOWE
WYMIENIONE KLAPY DYMOWE
proj. drzwi pożarowe EIC 30 wyposażone w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy
proj. drzwi pożarowe EIC 30 wyposażone w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy
proj. drzwi pożarowe EIC 30 wyposażone w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy
proj. drzwi pożarowe EIC 30 wyposażone w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy
proj. otwory napowietrzające systemu oddymiania klatki schodowej wyposażone w siłowniki wymagana powierzchnia napowietrzania min. 2,96m2
proj. otwory napowietrzające systemu oddymiania klatki schodowej wyposażone w siłowniki wymagana powierzchnia napowietrzania min. 4,84m2 wymiana lukarnie pompjdy - poprzednio: trzymiar, kolor lukarnyny z istniejącym
proj. otwory DWC
proj. otwory DWC
proj. otwory DWC