
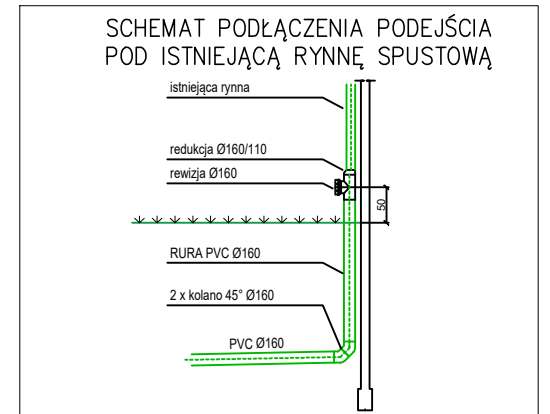


PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ
ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W
CELU WERYFIKACJI RZĘDNYCH ORAZ ŚREDNIC.

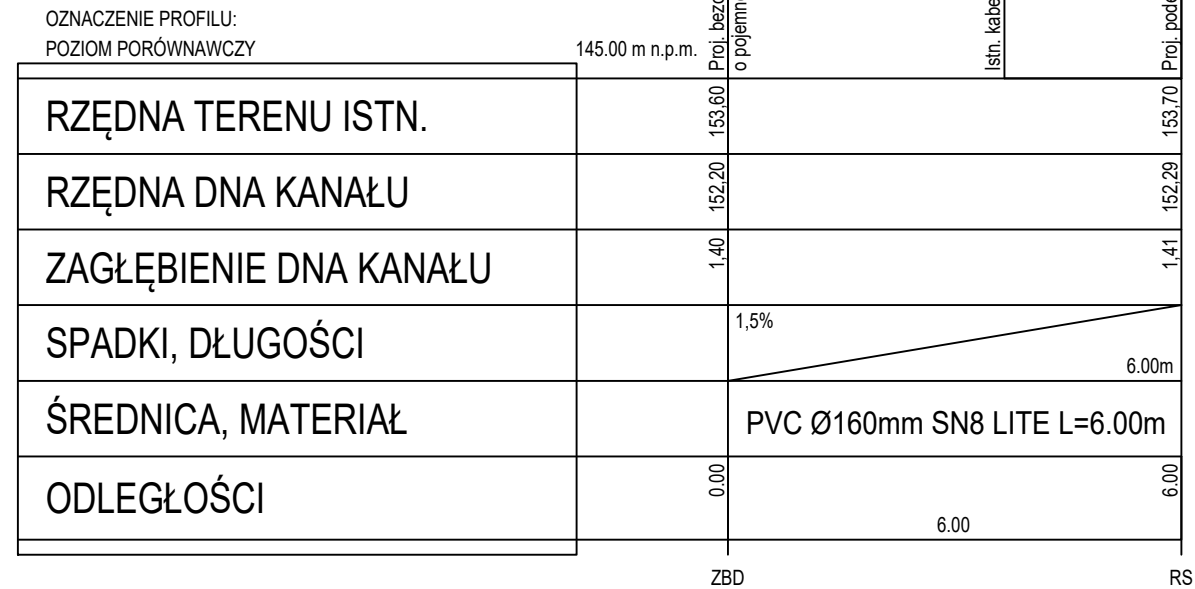

LEGENDA:

— proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
z rur PVC Ø160mm SN8 LITE

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM O POJEMNOŚCI 4,8m³, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI 14m³			
na działce o nr geod. 160/2, 159/1, obręb 201101, 5.0043 Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, woj. łódzkie			
Nr rys.	skala	Nazwa rys.	Data
D-01	1:100/1:100	Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej	23.10.2024 r.
b. sanitarna:	autor:	<i>mgr inż. Bartosz Sowa</i> <i>nr upr. WAM/0131/POOS/13</i>	
b. sanitarna:	współpraca:	<i>mgr inż. Monika Grabowska</i>	