


BOS53-RBK-RD64-DO2-2k-S-L

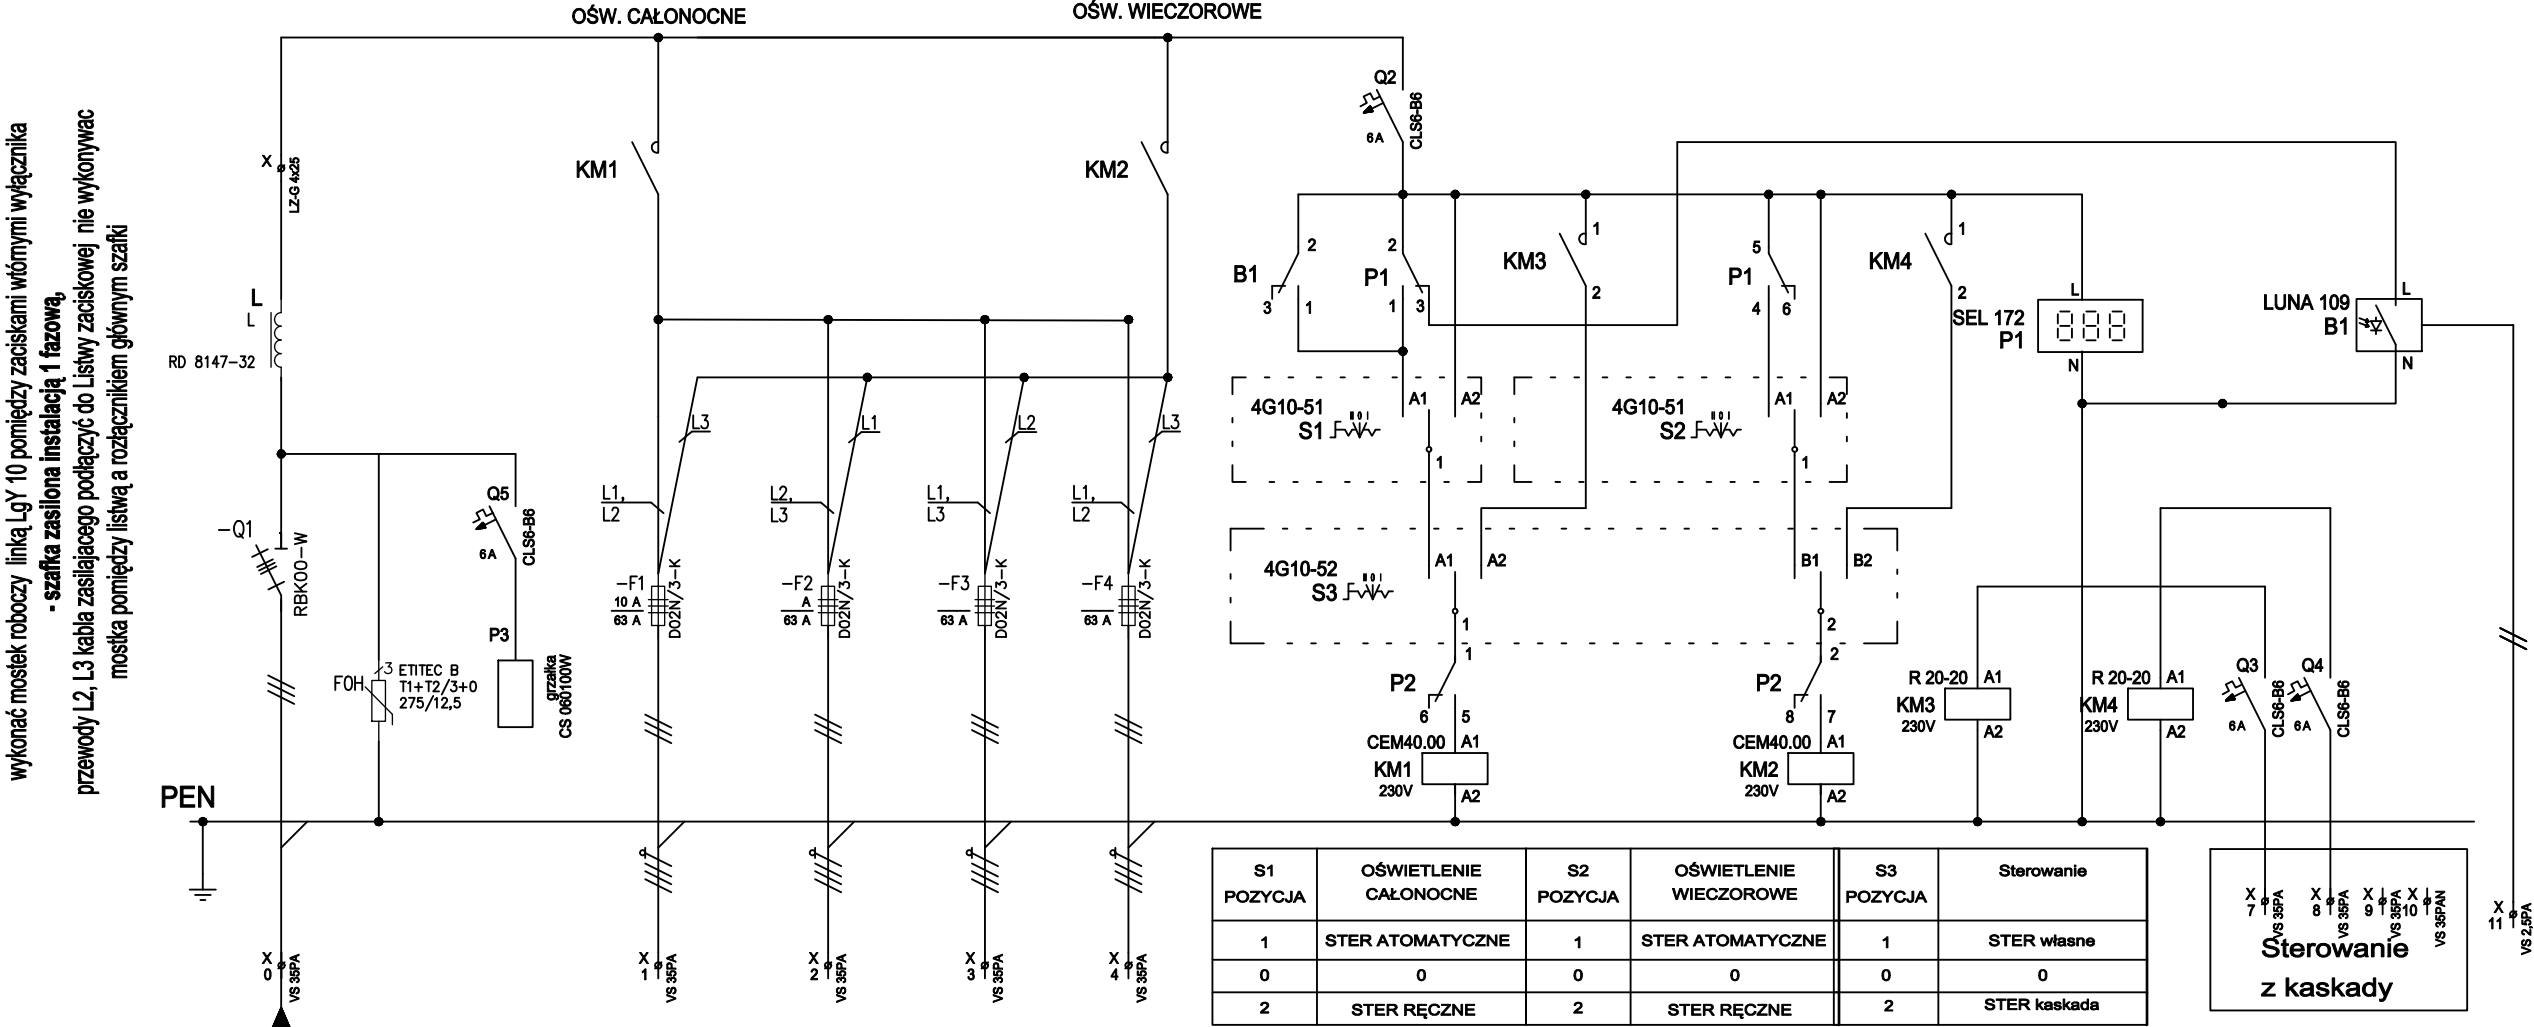

OZNACZENIE				obwód 1	obwód 2	obwód 3	obwód 4			
PRĄD (A)				1.6						
MOC (kW)				0,4						
PRZEKRÓJ (mm)	YAKXS 4x25			YAKXS 4x25						
DŁUGOŚĆ (mb)										
OPIS	Zasilanie	Ogranicznik przepięć B+C	grzałka	obwód 1						

W szafce oświetleniowej wykonać wyraźne oznaczenie  
"UWAGA - zasilanie 1 fazowe"

Na drzwiach zamontować zalaminowany schemat szafki oświetleniowej  
oraz niezależnie schemat obwodów wyprowadzonych z szafki.

Nazwa i adres obiektu budowlanego  
**Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kalinową w Kosakowie.**

Tytuł rysunku: Schemat szafki oświetleniowej		Skala: .	Nr rys.-Ark.: EK-2.3
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	data
Projektant	mgr inż. Waldemar Wesołowski	75/Gd/2002 instalacyjna sieci elektryczne	10.2021 r.
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Dudziak	POM/0165/PBWE/17 instalacyjna sieci elektryczne	
Opracował	inż. Karol Zaborowski		