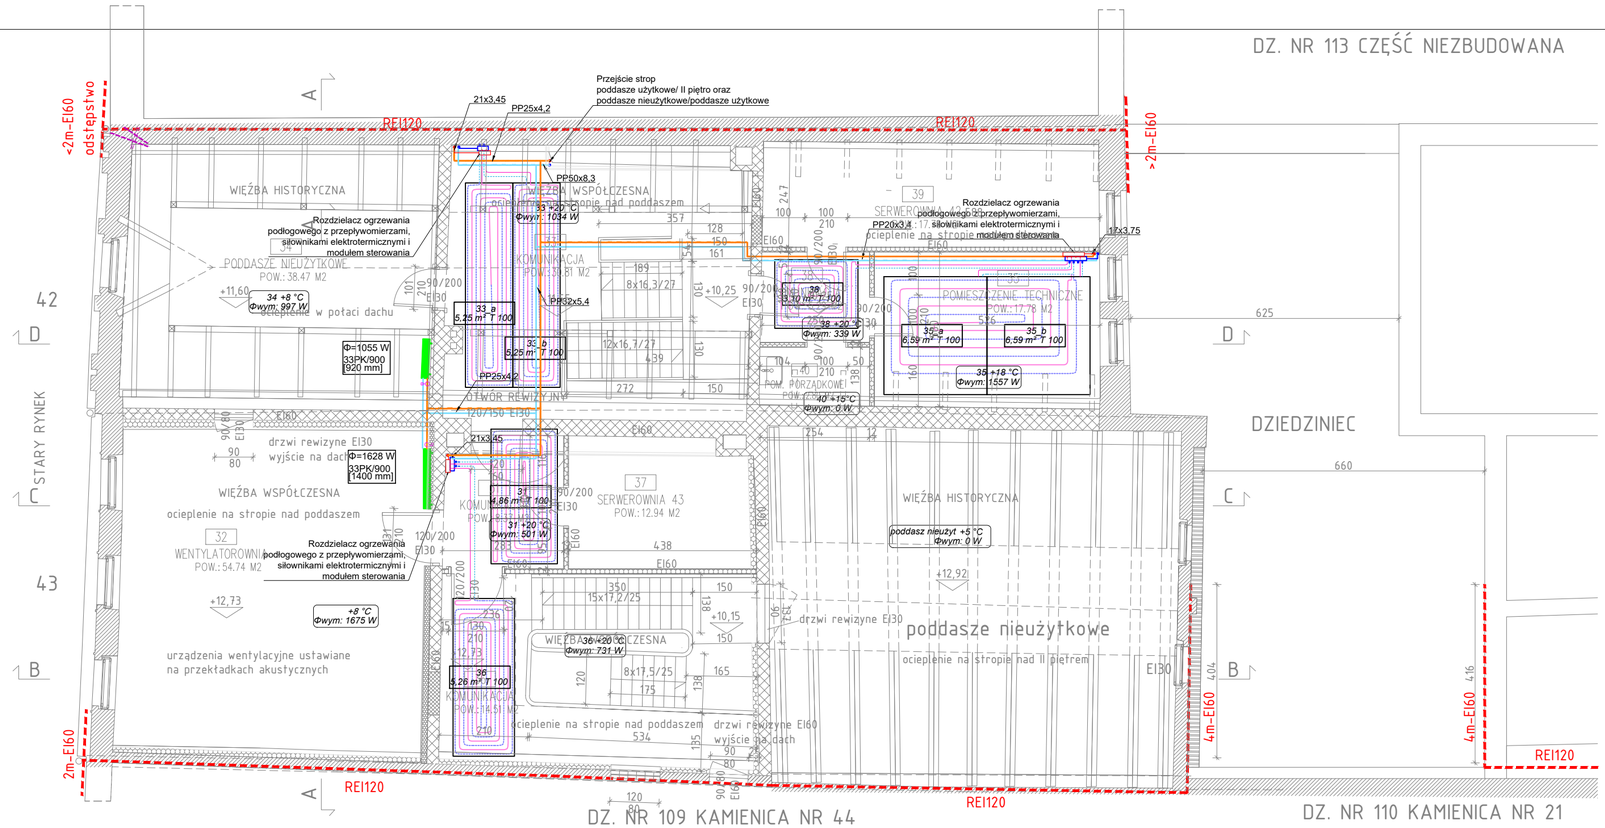

LEGENDA:

- zasilanie C.O. instalacja prowadzona w podłodze
- powrót C.O. instalacja prowadzona w podłodze
- zasilanie C.O. (od rozdzielacza) instalacja prowadzona w podłodze
- powrót C.O. (od rozdzielacza) instalacja prowadzona w podłodze
- zasilanie C.O. instalacja prowadzona pod stropem/po ścianie
- powrót C.O. instalacja prowadzona pod stropem/po ścianie
- pion instalacji C.O.
- rozdzielacz ogrzewania

Opis pomieszczenia

+20 °C
Φwym: 612 W

obliczeniowa temp. wewnętrzna

wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika

wielkość grzejnika

Φ=424 W
VBH 14 236 [600 mm]

typ grzejnika

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

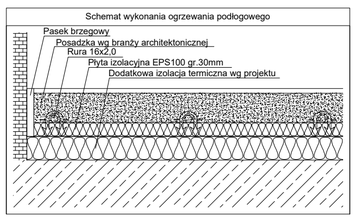

UWAGA:

Stosować przejścia ppoż przez strop odpowiednie dla danego wydzielenia pożarowego przegrody (EI60)

Stosować przejścia ppoż przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia pożarowego przegrody.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Kaźmierczak (gł. projektant) — UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. – kan.
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Zdunek — UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PWOS/16 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. – kan.
DATA I PODPIS	10.10.2024 10.10.2024
TREŚĆ RYSUNKU	PODDASZE UŻYTKOWE INSTALACJA GRZEWCZA
RYSUNEK NR	S-10
BRANŻA	sanitarna
STADIUM	PW
INDEX	-
DATA	10.10.2024
SKALA	1:100
STRONA	___