


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNICY
SKALA 1:50

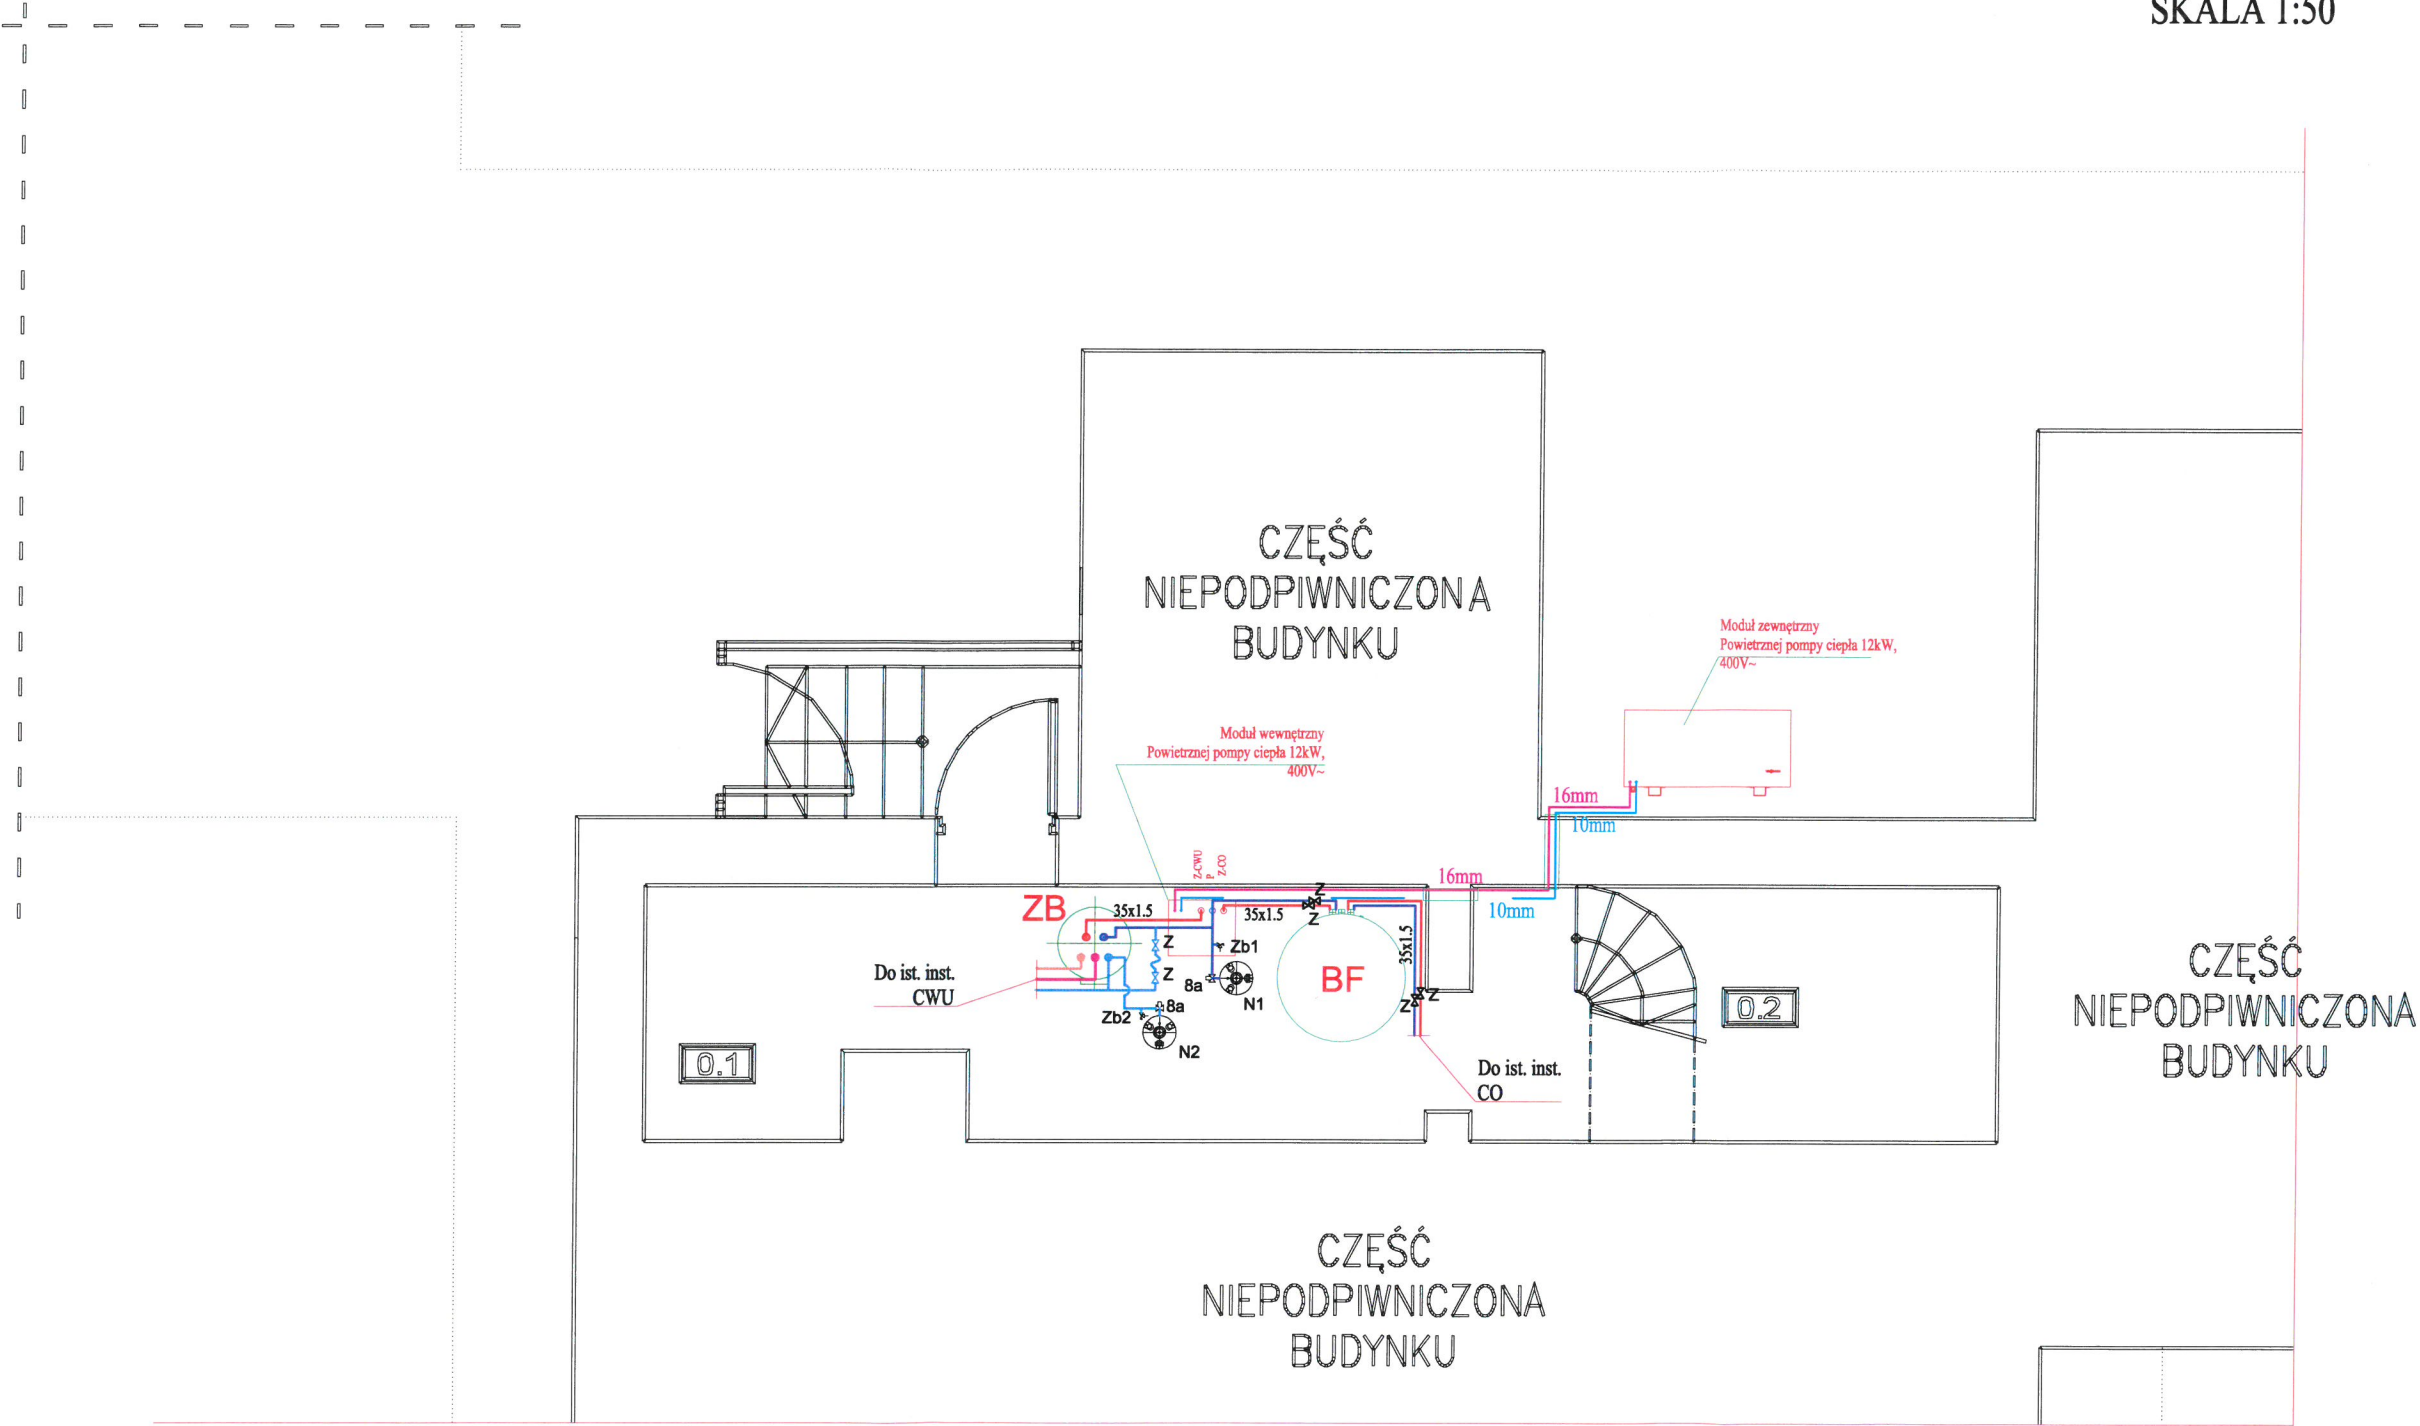


LEGENDA:


- 16mm Przewód czynnika chłodniczego - gazu gorącego - cu 16mm
- 10mm Przewód czynnika chłodniczego - cieczowy - cu 10mm
- Rura osłonowa ST dn50
- 35x1.5 Przewód grzewcze - Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń zaprasowanie promieniowe.
- INSTALACJA WODY ZDNEJ
- INSTALACJA WODY CYRKULACJA
- INSTALACJA WODY CIEPLEJ

- Ist. zbiornik ciepłej wody SG 223L
- Proj. bufor ciepła 500L
- Zawór obsługi naczynia

INWESTYCJA : ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU KLUBU PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE.				
ADRES INWESTYCJI : gm. Bądkowo, obr. bądkowo, dz. nr 232.				
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			RZUT PIWNICY	
NR RYSUNKU CO-1	Projektant	inż. Kopeć Marcin upr. nr WAM/0038/POOS/18		Skala 1:50
DATA 11.2022R	Asystent			
A3	Sprawdzający	tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL		

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SCHEMAT KOTŁOWNI CO/CWU

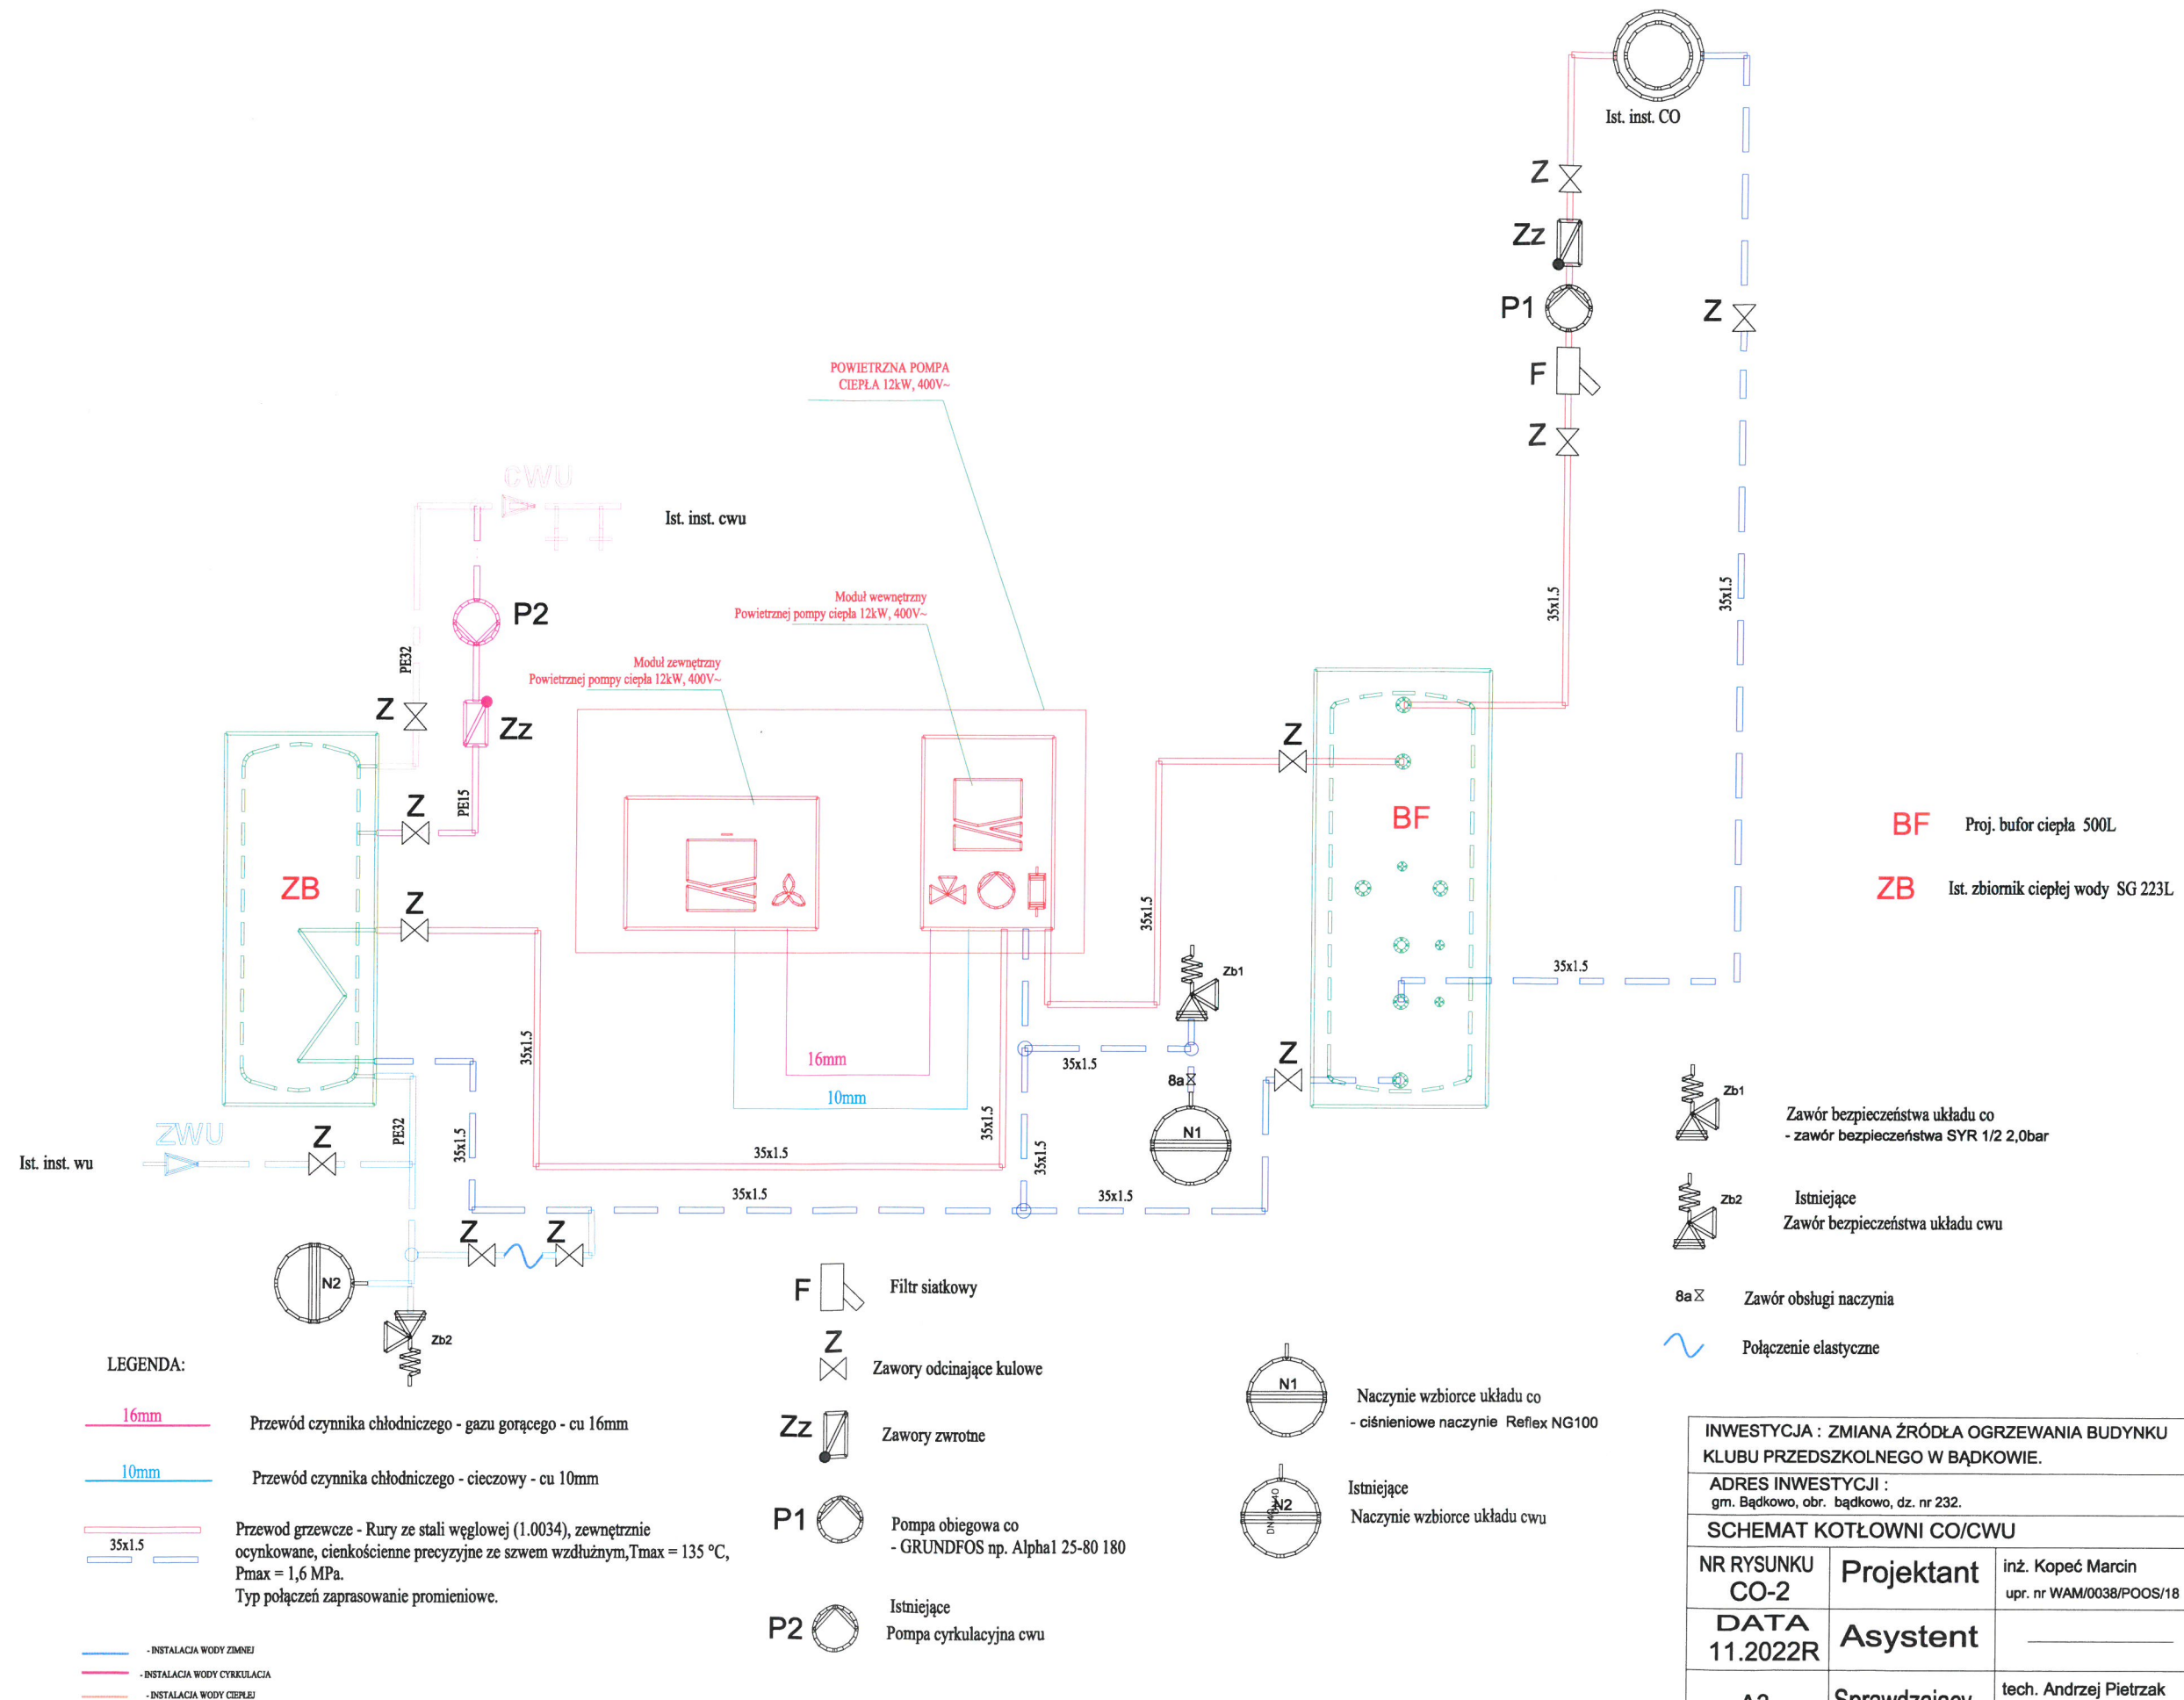

INWESTYCJA : ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU KLUBU PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE.			
ADRES INWESTYCJI : gm. Bądkowo, obr. bądkowo, dz. nr 232.			
SCHEMAT KOTŁOWNI CO/CWU			
NR RYSUNKU CO-2	Projektant	inż. Kopeć Marcin upr. nr WAM/0038/POOS/18	
DATA 11.2022R	Asystent	_____	
A3	Sprawdzający	tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL	