



Niedurnego 24

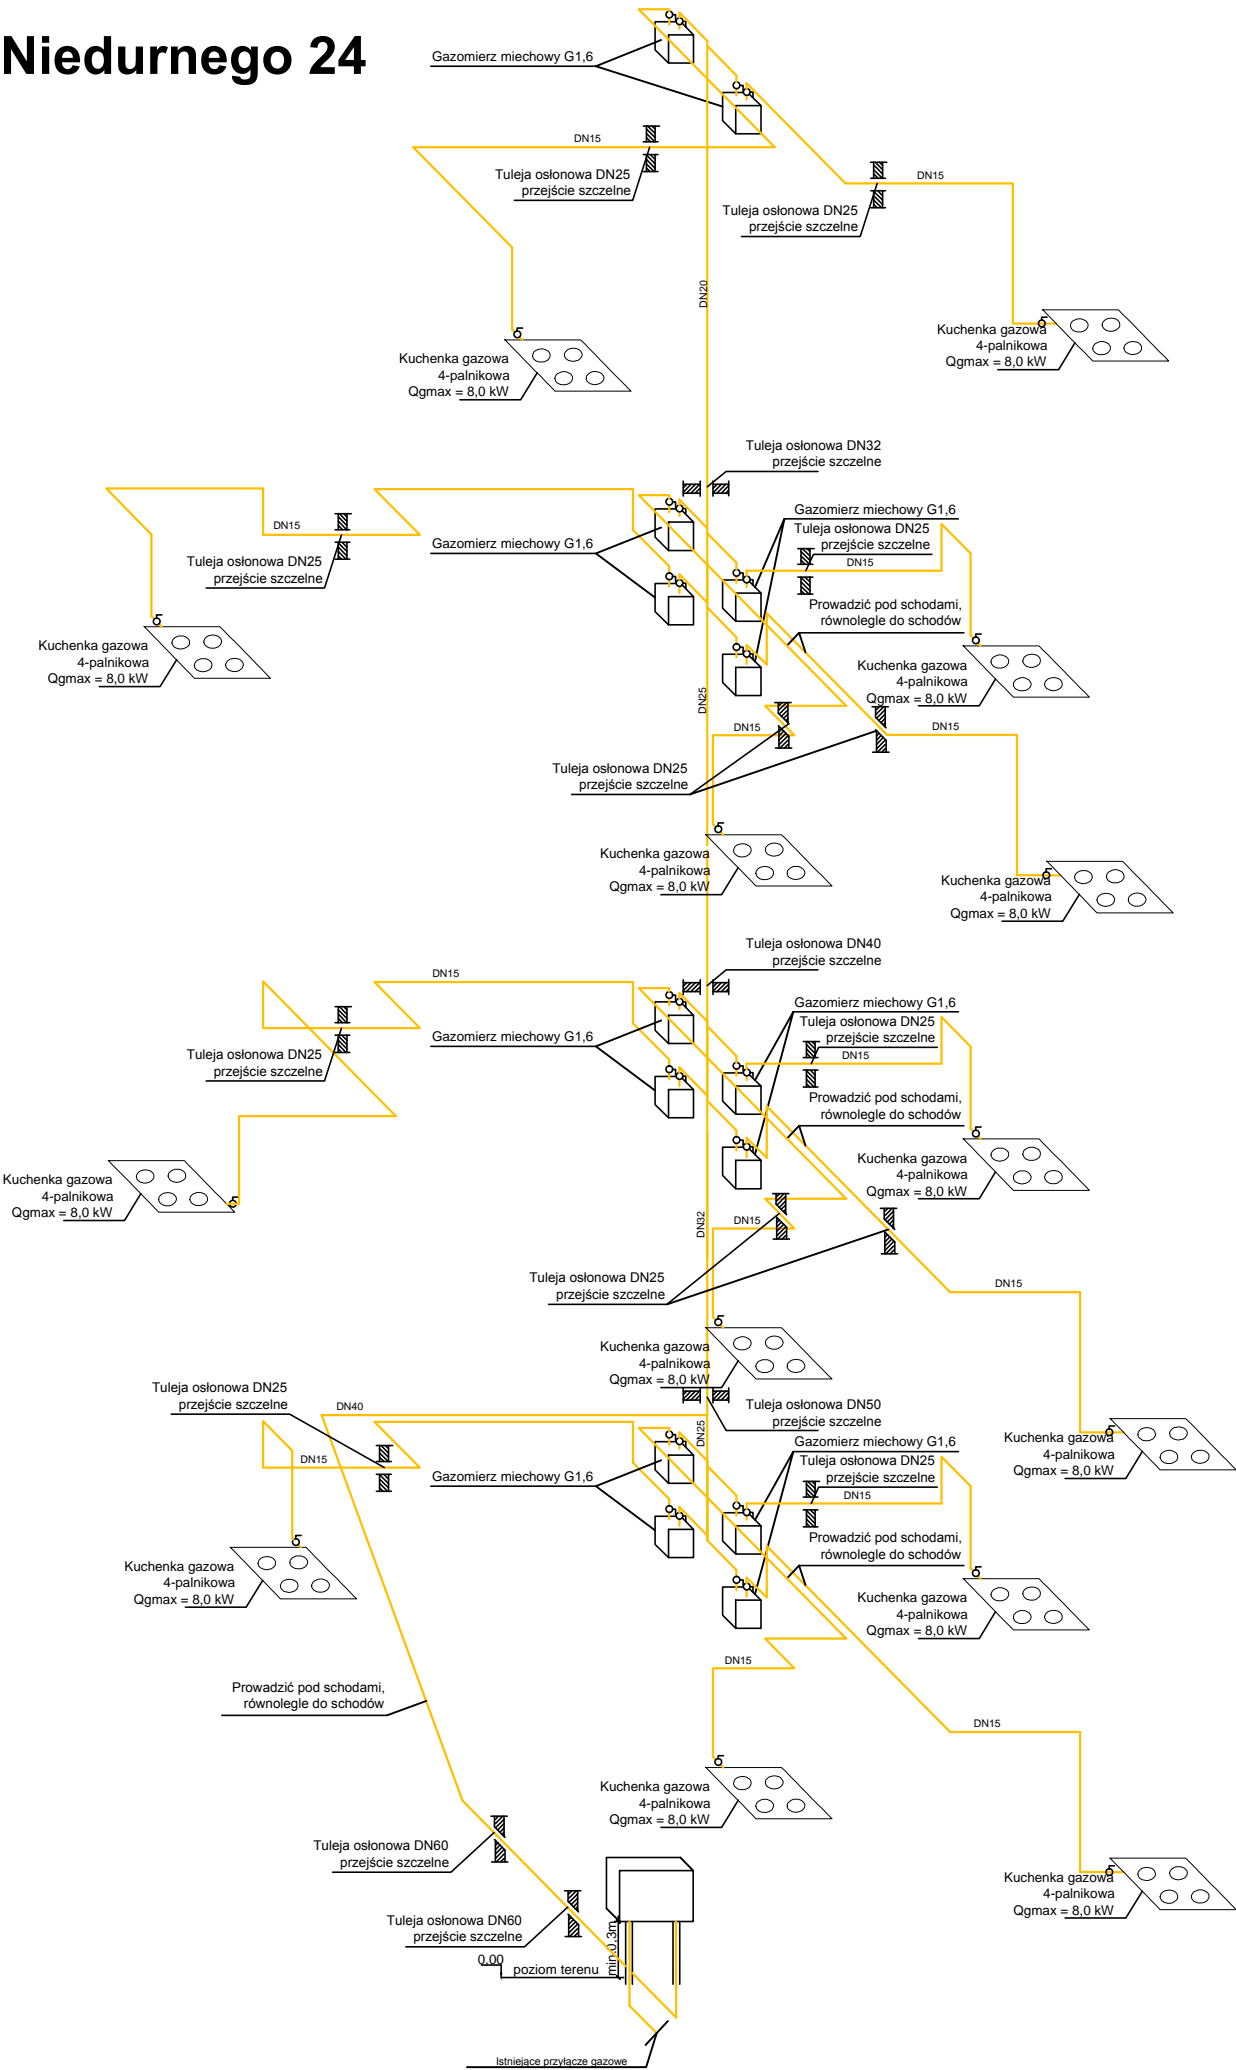

Niedurnego 26

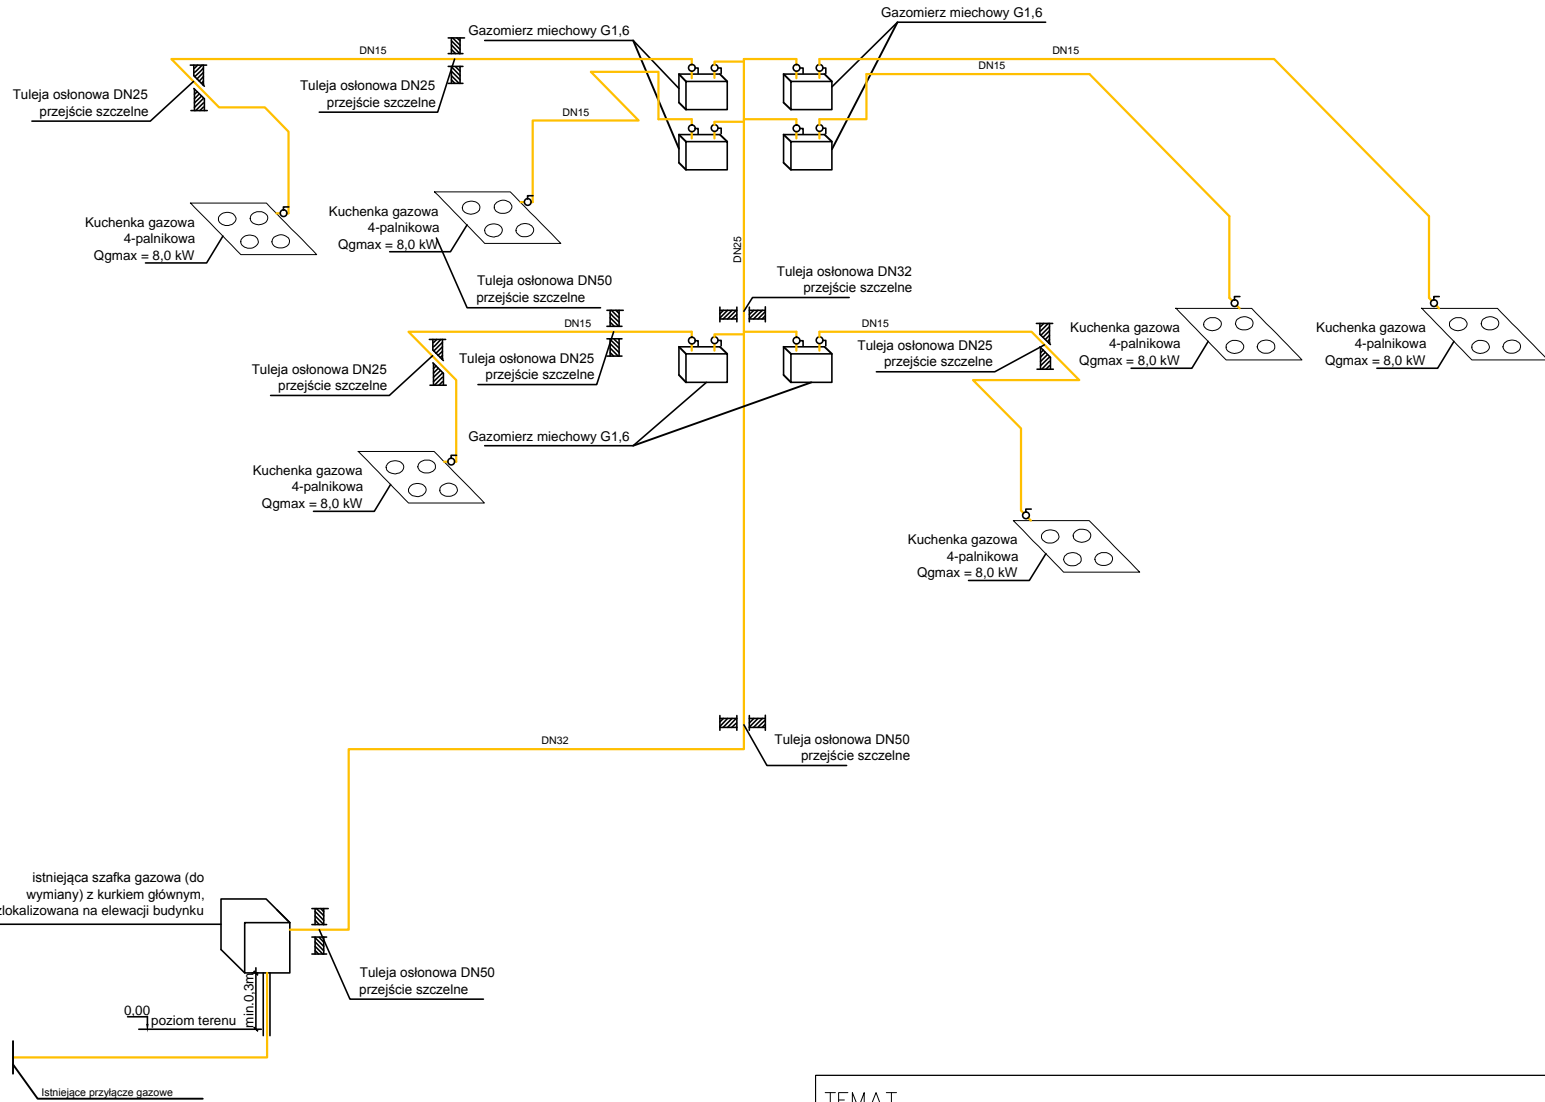

OZNACZENIA:

- zawór kulowy, gwintowany, do gazu
- rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar
- oznaczenie i numer pionu gazowego

UWAGI:

- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m nad poziomem terenu
- przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczeń

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ADRES

RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. NIEDURNEGO 24-26

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT RYSUNKU

INSTALACJA GAZU-AKSONOMETRIA

branża	INSTALACJE SANITARNE	faza PB
zespół	imie i nazwisko	nr upr.
opracował	mgr inż. ANNA KACZMAREK–WYPYCH	SLK/4775/PWOS/13
opracował	mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK	
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA	
zarządca	MPGM TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA	
SKALA	DATA	NR RYSUNKU
–	MAJ 2021	IS12

Termo

S. A.

expert