

1 / 1	Strona tytułowa
1 / 4	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2 / 4	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
3 / 4	Tablica rozdzielcza Widok elewacji
4 / 4	Widok elewacji

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy
- z modulem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik siłkowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przekaźnik instalacyjny
- KT... - przekaźnik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy
- * Aparat przeznaczony do zapobiegawania

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.


Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.


Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskoczki,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

TEMAT			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			
ADRES			
RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. NIEDURNEGO 24-26			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG(24)			
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	faza PB	
zespół	imie i nazwisko	nr upr.	
opracował	mgr inż. KRZYSZTOF RAŻNIEWSKI	SLK/4700/PW06/13	
opracował	–		
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
zaznacza	MPGM TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA		
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	Termoprint S.A. export
	MAJ 2021	IE201	

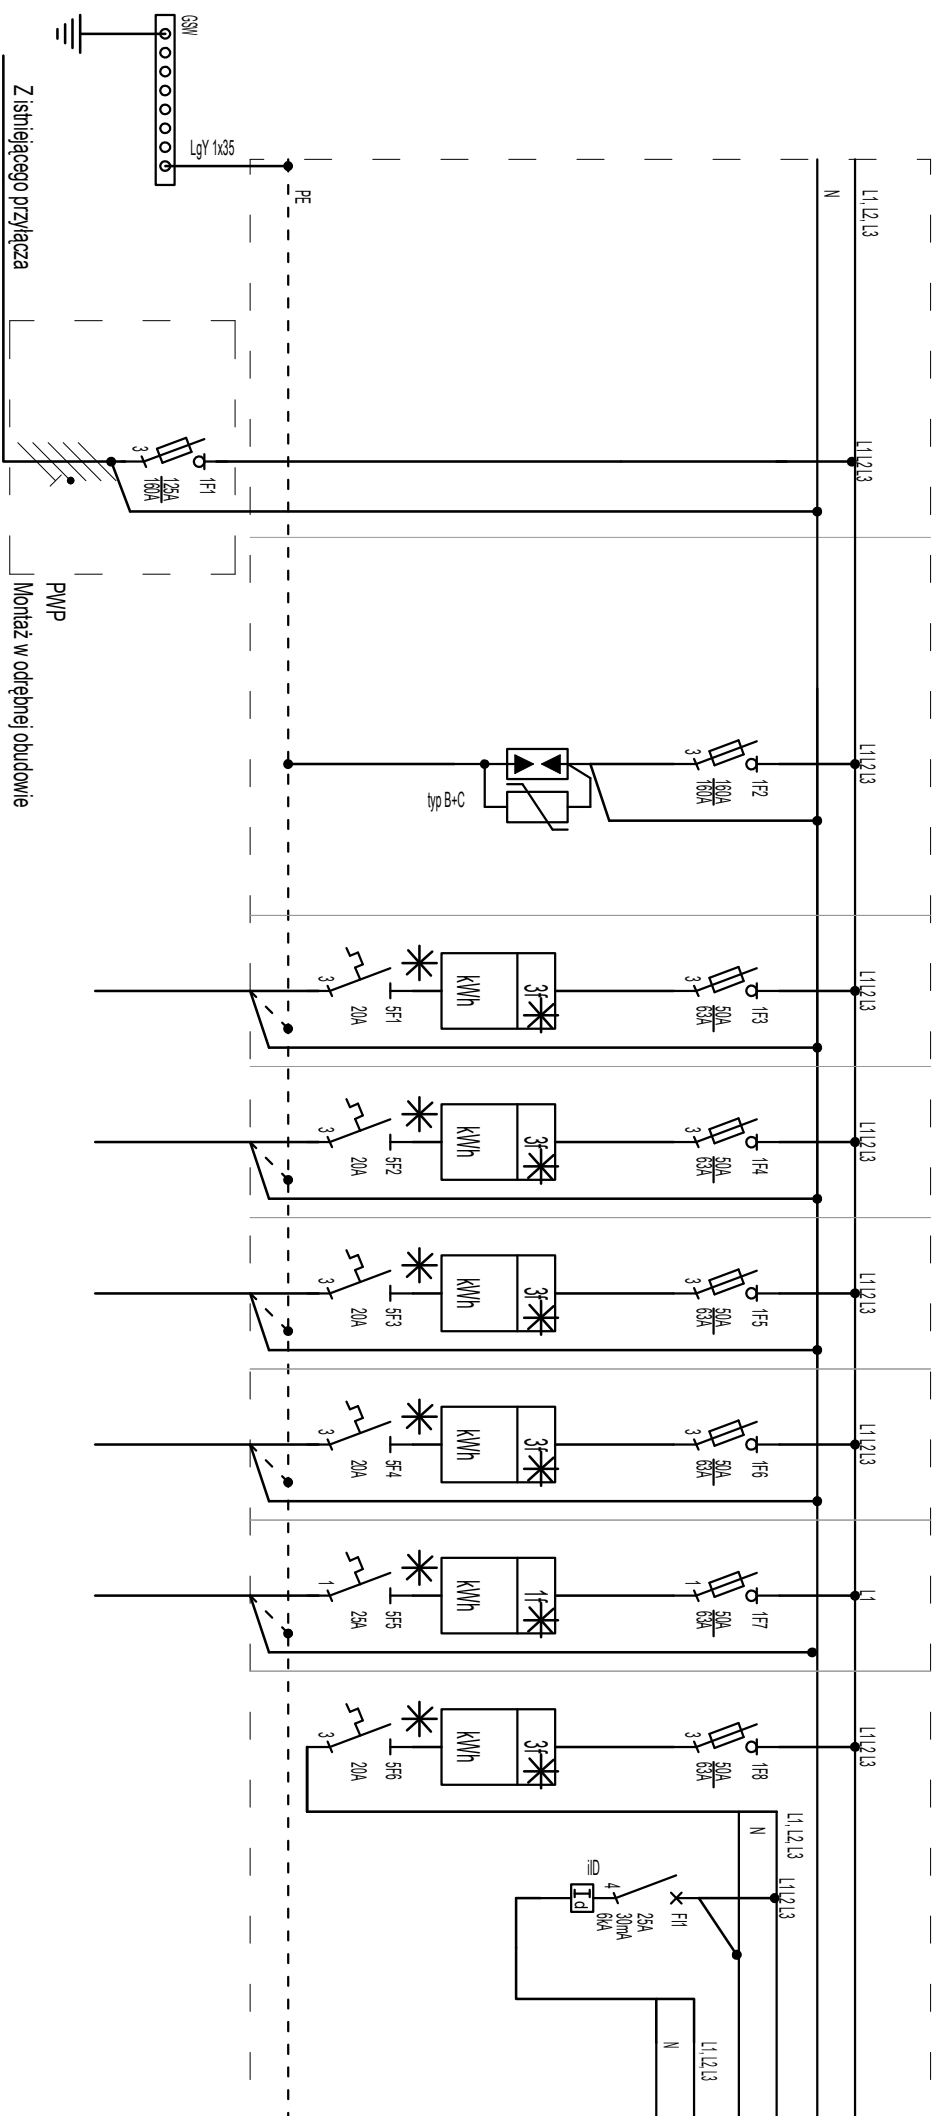


nr obwodu	-	RG(24)/RM1	RG(24)/RM2	RG(24)/RM3	RG(24)/RM4	RG(24)/PEC	RG(24)/ADM
liczba elementów	-	1	1	1	1	1	1
moc zamontowana w	67616	12000	12000	12000	12000	4000	7000
długość obwodu [m]	15	15	15	10	10	20	-
typ przewodu	YKVS 4x50	YDY 20 5x6	YDY 20 5x6	YDY 20 5x6	YDY 20 5x6	YKY 3x4	YDY 20 5x6
nazwa odbiorcy /urządzenia	Czyn zasiliący zasilenie podstawnie	Rozdzielnia Mieszaniowa RM1	Rozdzielnia Mieszaniowa RM2	Rozdzielnia Mieszaniowa RM3	Rozdzielnia Mieszaniowa RM4	Rozdzielnia Wleza celnego	Rozdzielnia Administracyjna ADM
lokalizacja	RG						

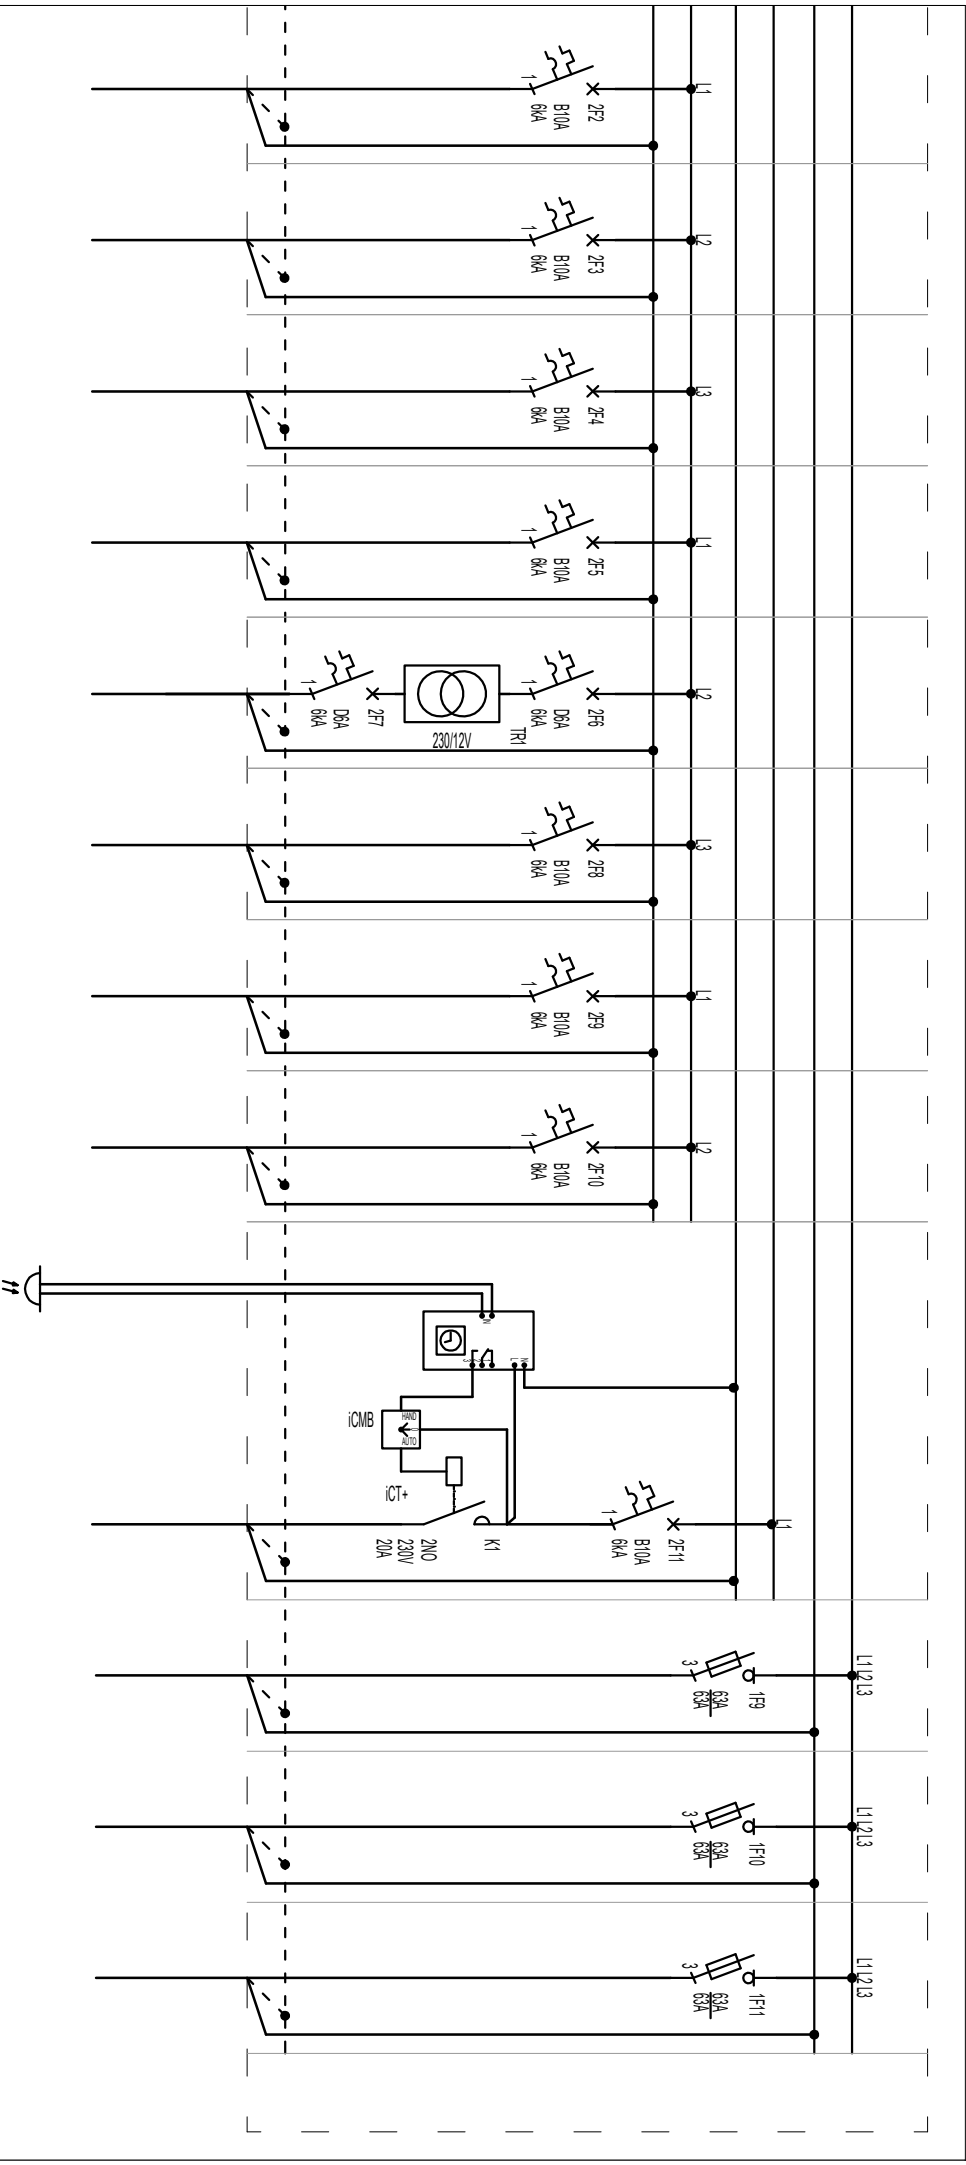

RG(24)/ADM1	RG(24)/ADM2	RG(24)/ADM3	RG(24)/ADM4	RG(24)/ADM5	RG(24)/ADM6	RG(24)/ADM7	RG(24)/ADM8	RG(24)/ADM9	RG(24)/RP1	RG(24)/RP2	RG(24)/RP3
9	6	5	4	1	4	4	-	2	1	1	1
252	168	100	80	200	80	80	-	30	31680	31680	21120
60	60	60	40	15	40	60	-	15	10	15	20
YD/20 3x1,5	YD/20 3x1,5	YD/20 3x1,5	YD/20 3x1,5	YD/20 3x2,5	YD/20 3x1,5	YD/20 3x1,5	-	YK/20 3x1,5	YKY 5x25	YKY 5x25	YKY 5x25
Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Korinki łazienkowe	Korinki łazienkowe	Domofon	WC	WC	Rezerwa	numerator	Rozdzielnica Pełnowa RP1	Rozdzielnica Pełnowa RP2	Rozdzielnica Pełnowa RP3

Przeciwpółżarowy wyłącznik
prądu-PWP



głębokość-270mm
RAL 7035, IP44

*-przystosować do plombowania

Tablica rozdzielcza RG24

WNĘTRZE

