



Oznaczenie urządzenia	Q9	Q10	Q11	Q2	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku	105	106	107		201	202	203	204	205
Opis	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	SERWERWONIA	SERWERWONIA	SERWERWONIA	GNIAZDA	GNIAZDA
Przekrój przewodu	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

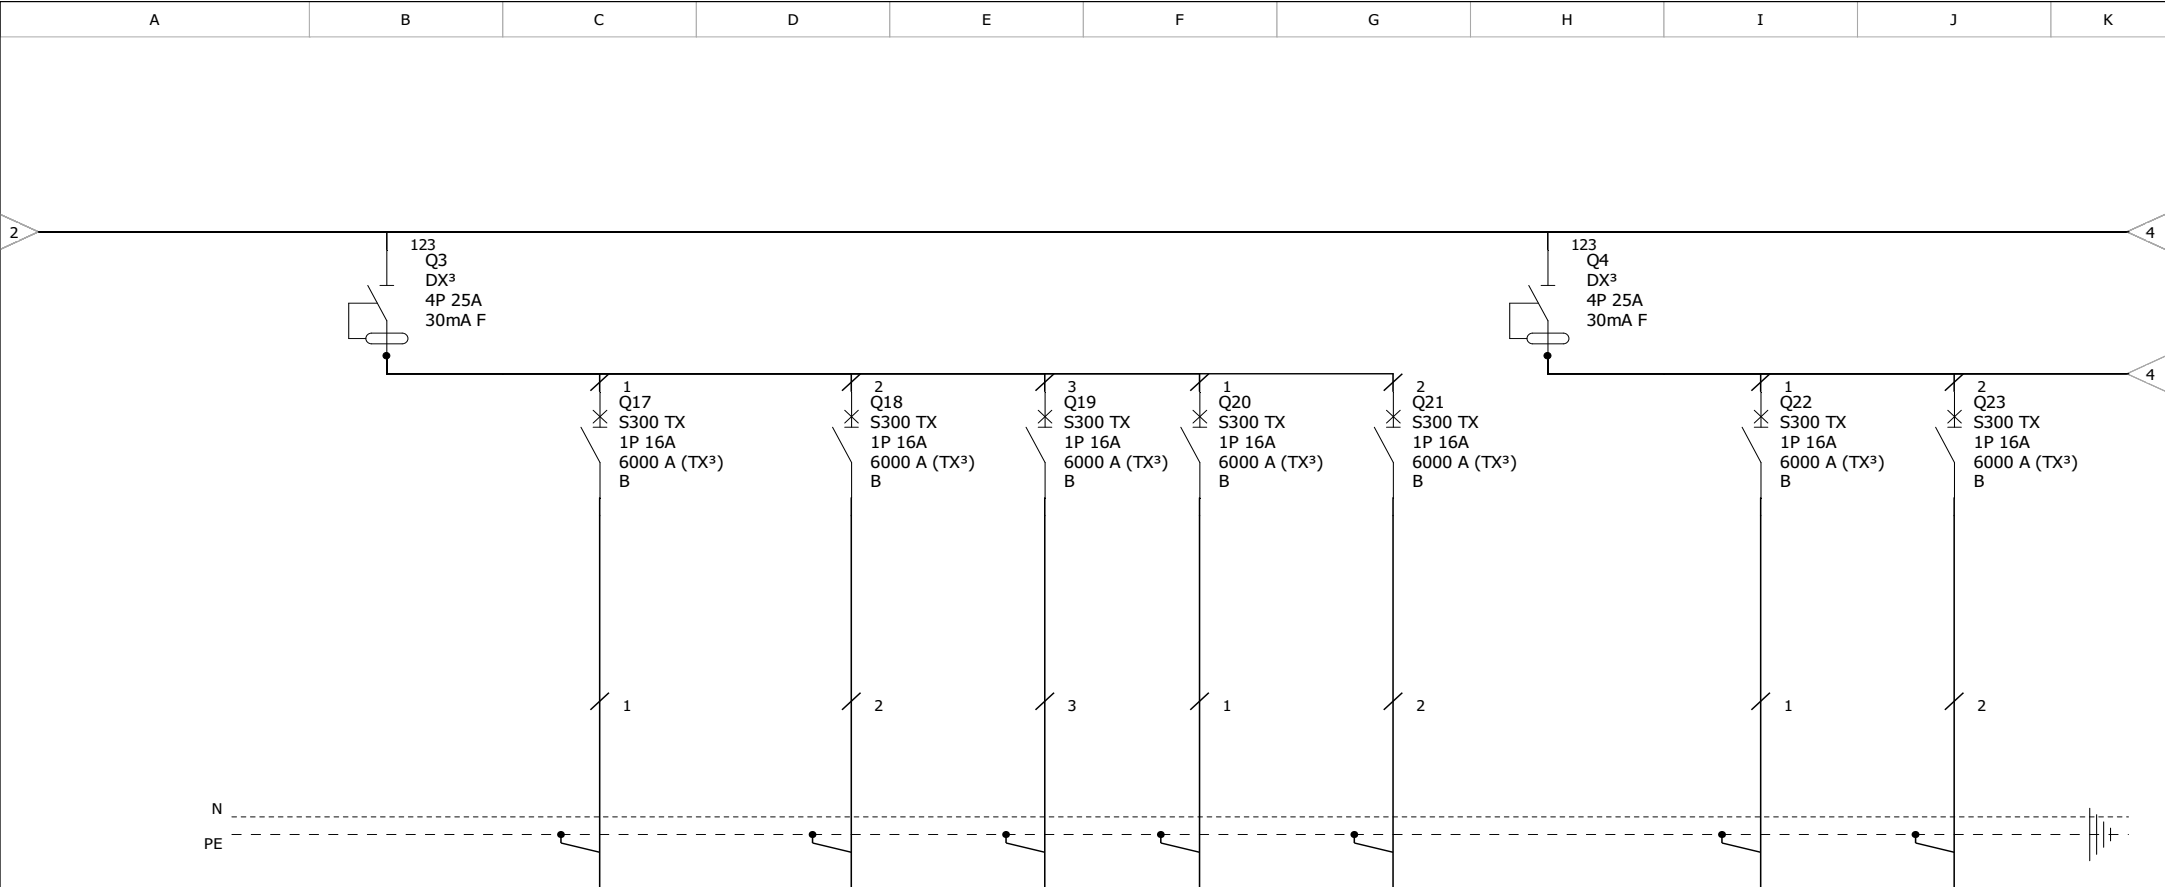


Oznaczenie urządzenia	Q3	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q4	Q22	Q23
Oznaczenie zacisku		206	207	208	209	210		211	212
Opis	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	GNIAZDA	GNIAZDA
Przekrój przewodu		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5
Typ kabla		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY


	04 RYS E08 T2				Nr. projektu:		C		F	
					Nr. rysunku:		B		E	
	T2				Data:		A	2023-08-15	D	
							Autor:		A.Kuroczycki	Nr. akurza: 3 / 7

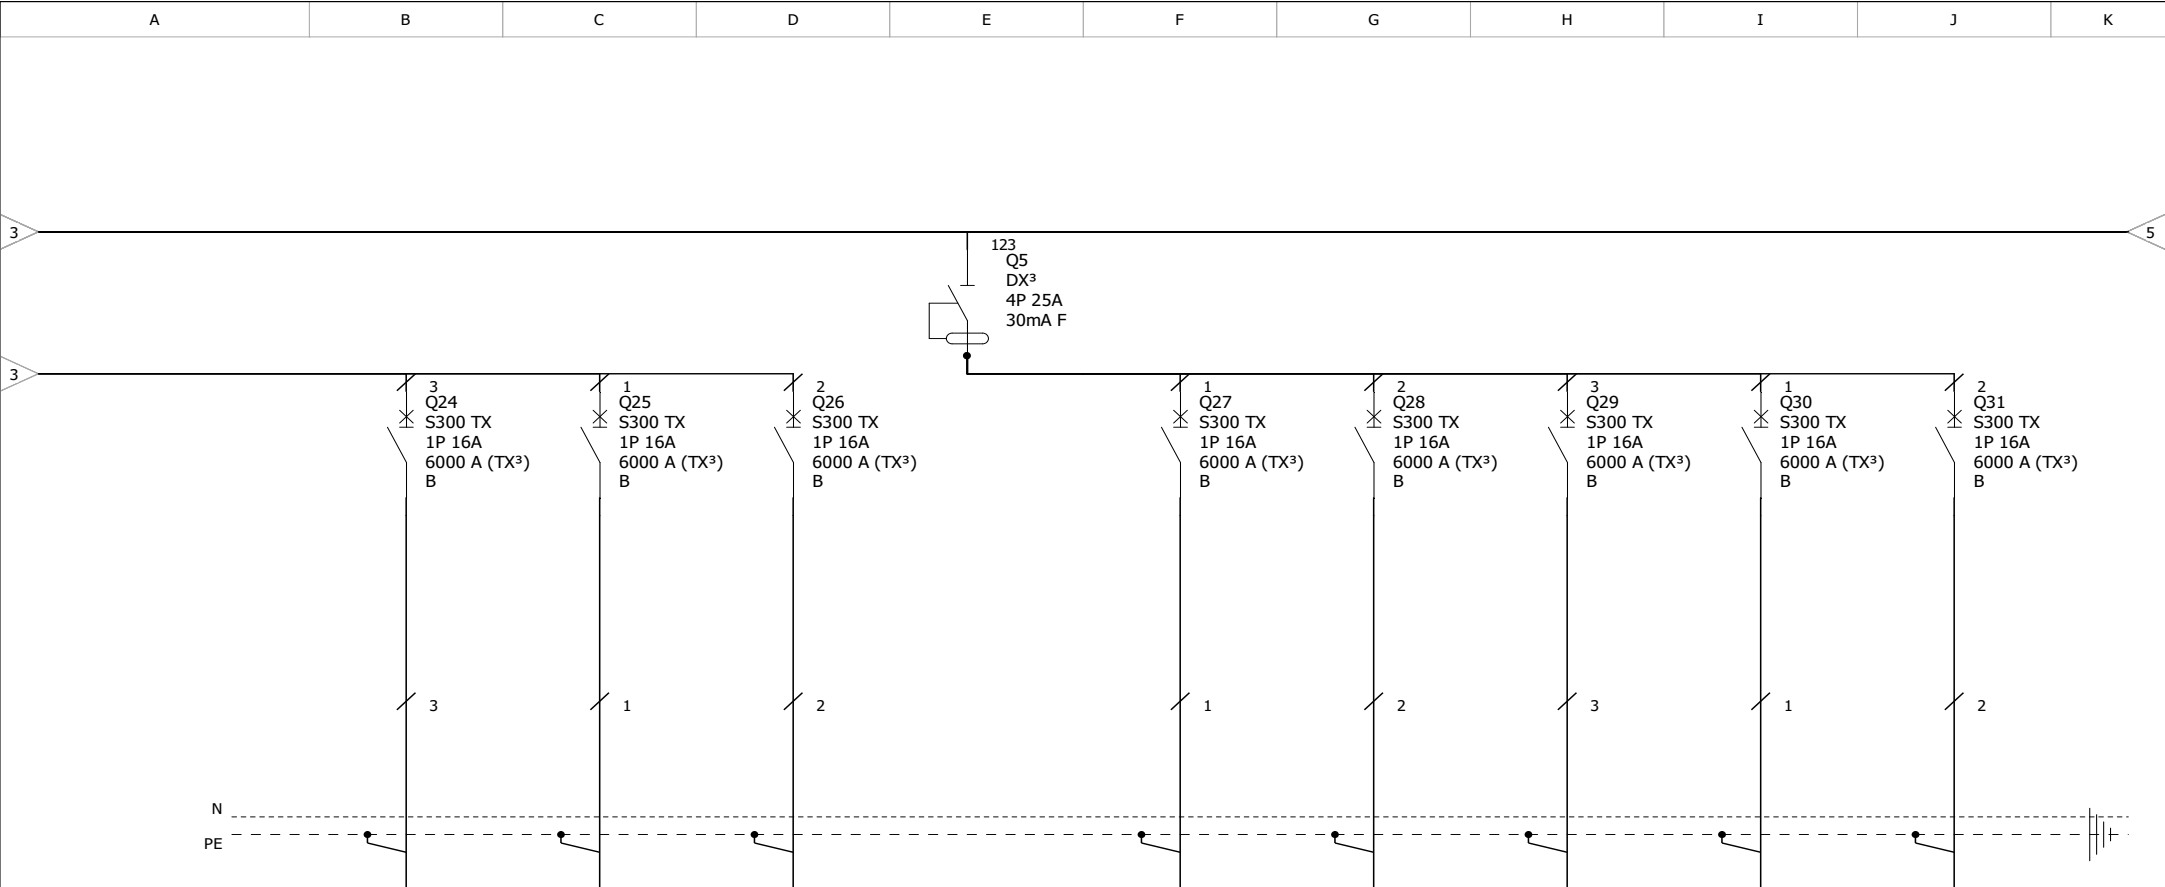

Oznaczenie urządzenia	Q24	Q25	Q26	Q5	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31
Oznaczenie zacisku	213	214	215		216	217	218	219	220
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

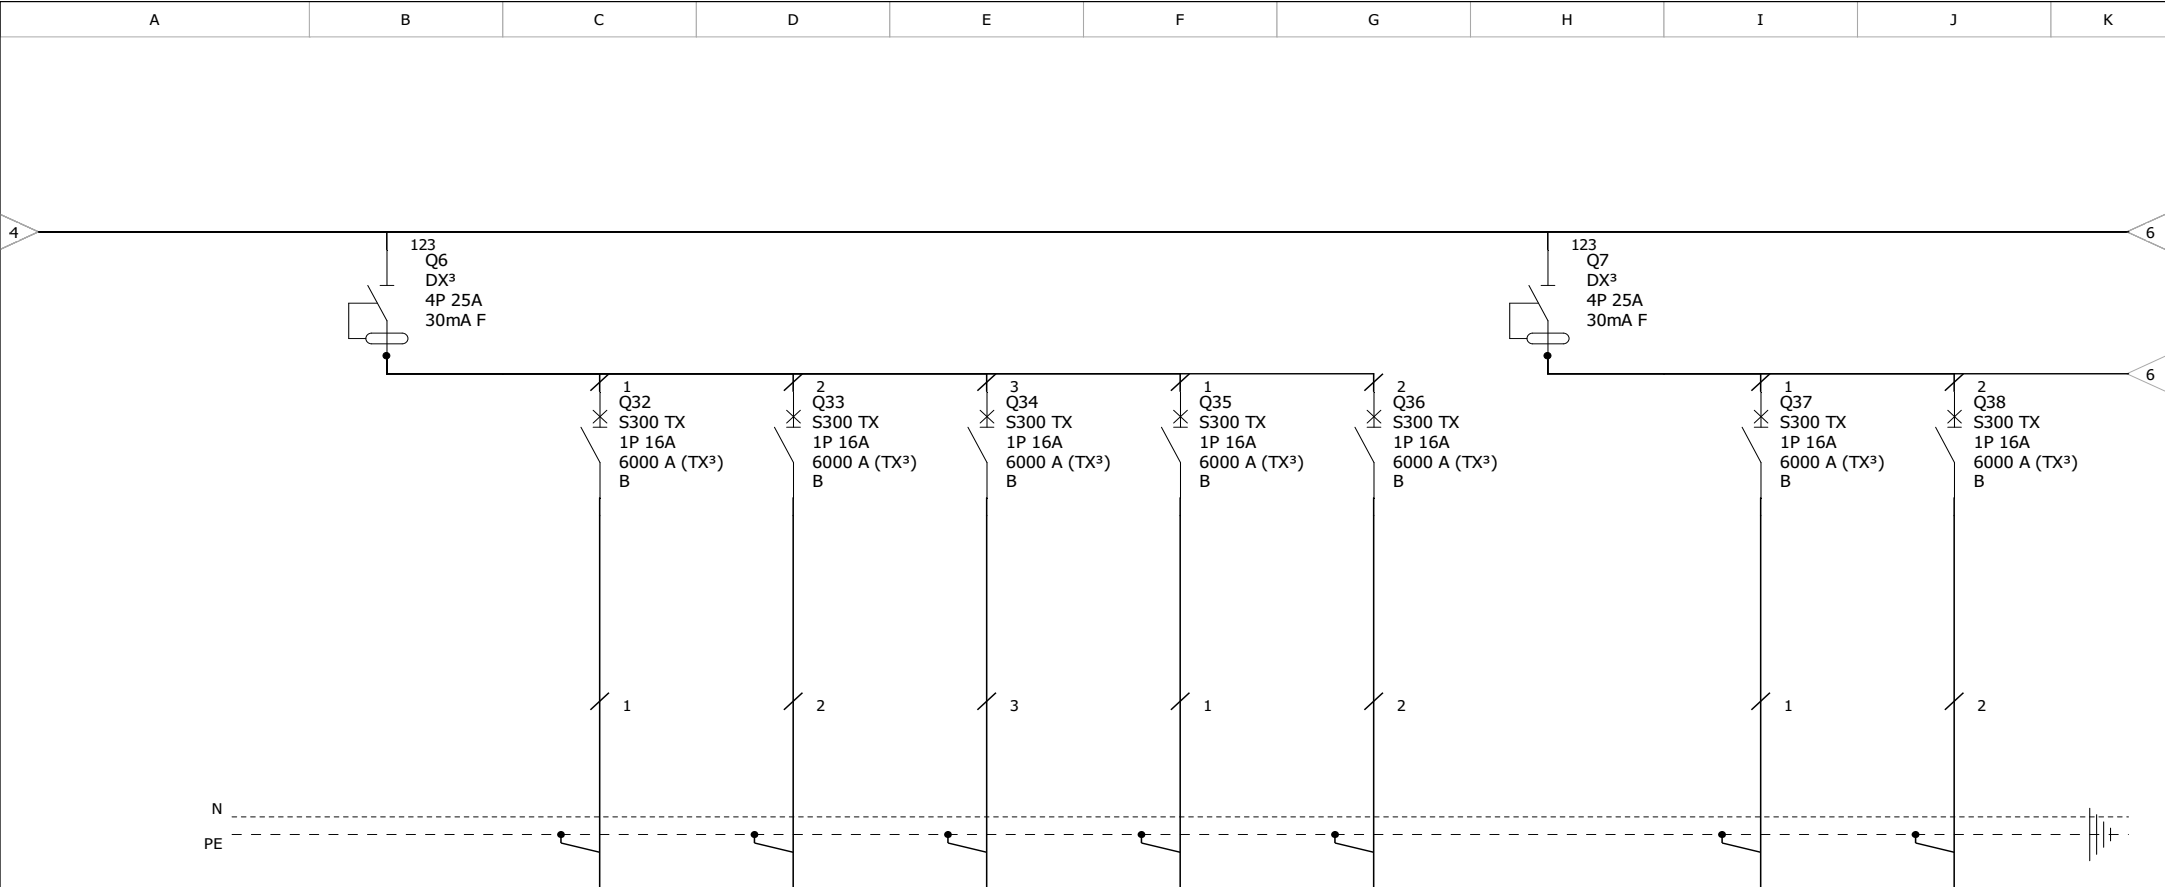

Oznaczenie urządzenia	Q6	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q7	Q37	Q38
Oznaczenie zacisku		221	222	223	224	225		226	227
Opis	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	WPUSTY PODGRZEWANE	WPUSTY PODGRZEWANE	AG3	JZ1	DOMOFON	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO PRĄDOWE	FALOWNIK	REZERWA
Przekrój przewodu		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	
Typ kabla		YKY	YKY	YKY	YKY	YDY		YKY	

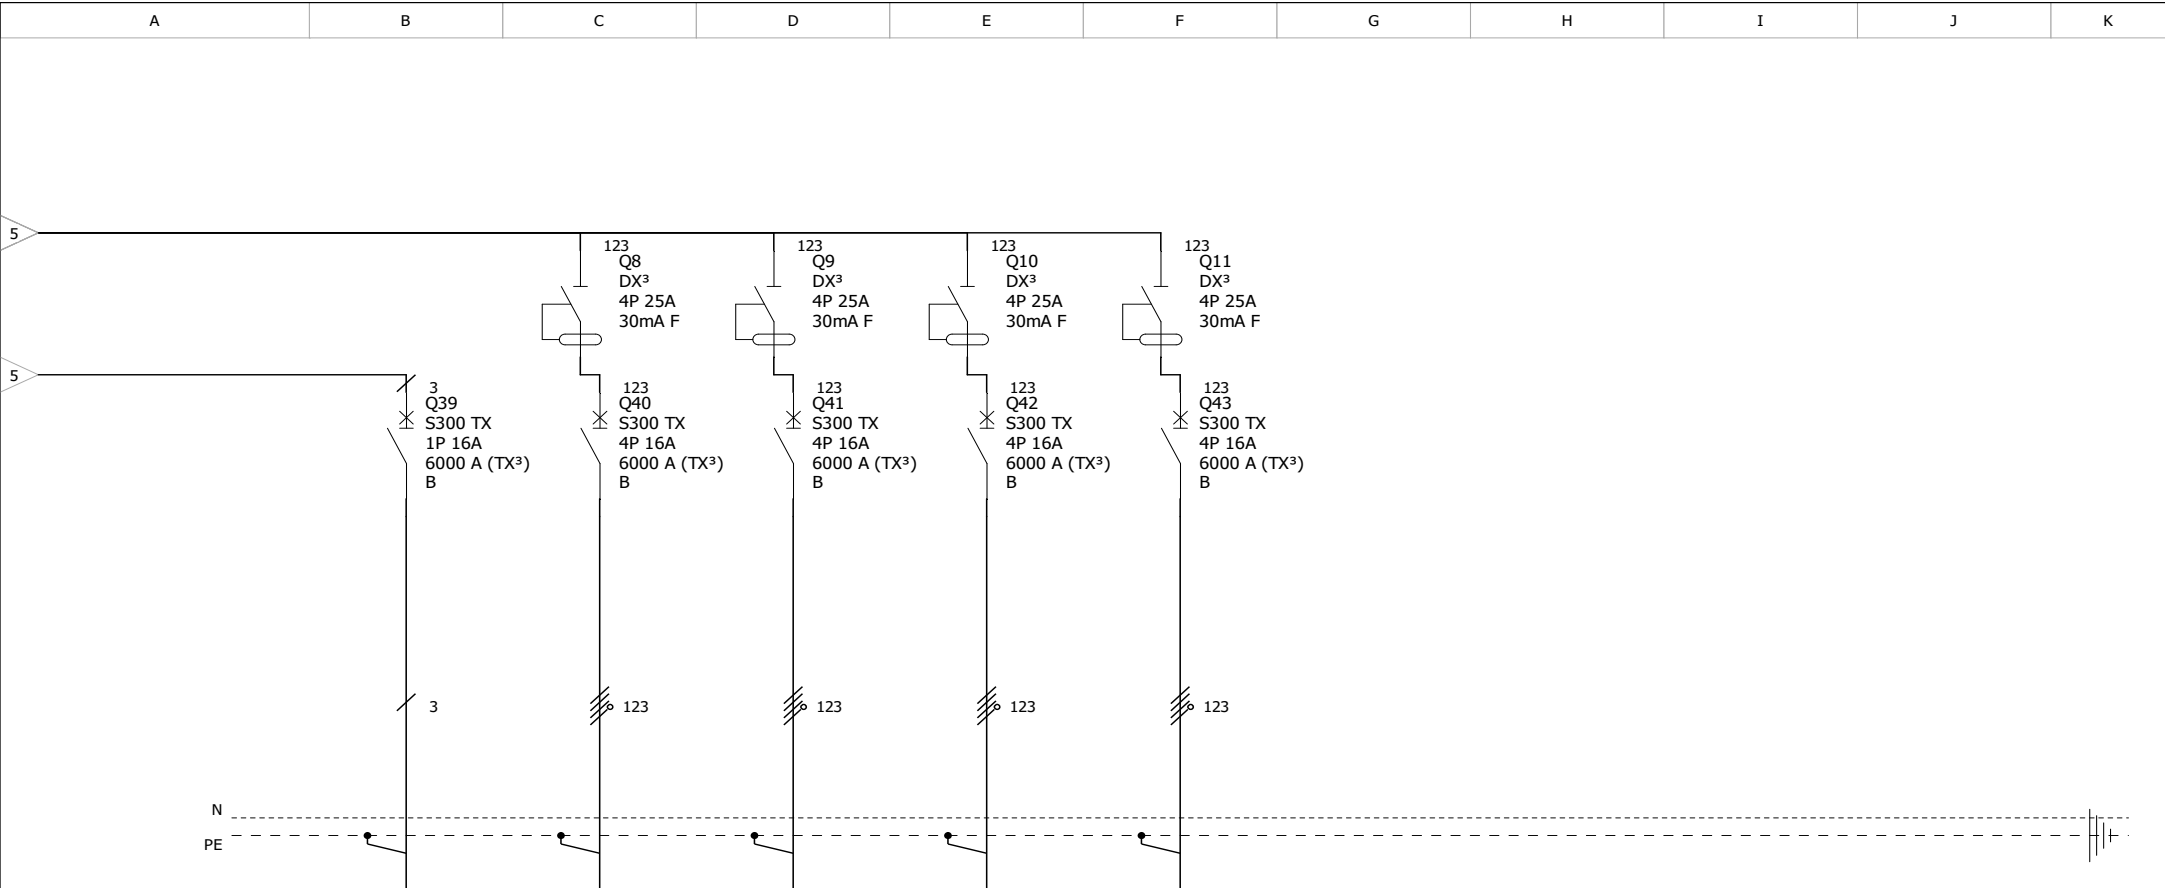

Oznaczenie urządzenia	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43				
Oznaczenie zacisku	228	301	302	303	304				
Opis	REZERWA	CENTRALA WENT	CENTRALA WENT	AG2	REZERWA				
Przekrój przewodu		3x2,5	3x2,5	3x2,5					
Typ kabla		YKY	YKY	YKY					

