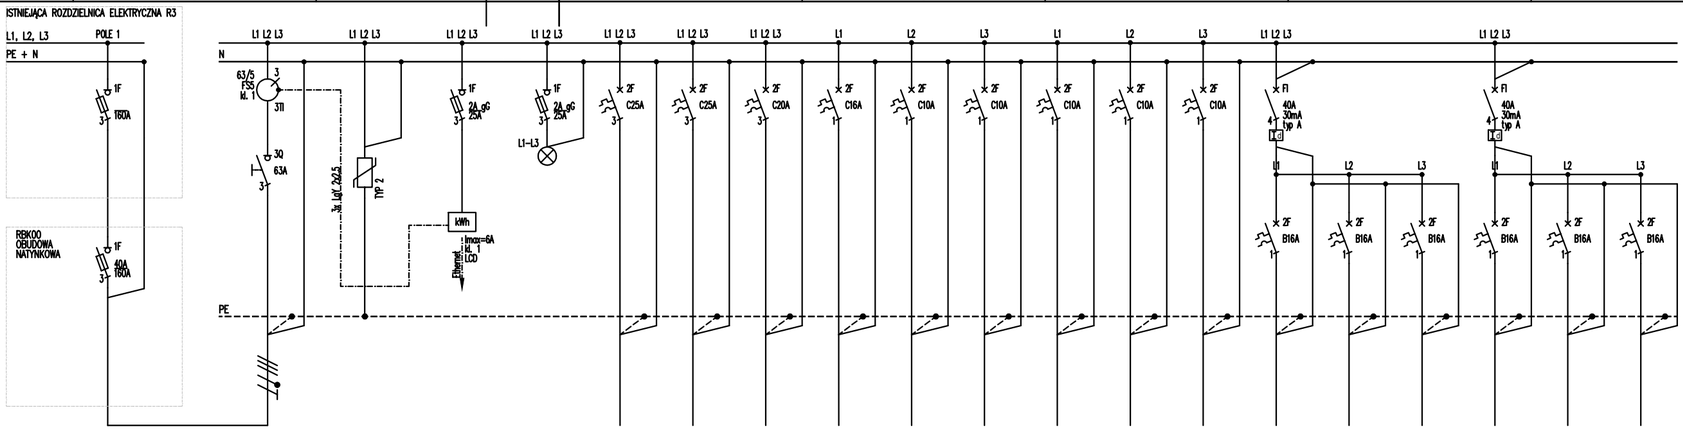

OZNACZENIA:
- 2Q – rozłącznik mocy
- 3Q – rozłącznik izolacyjny
- 1F – rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F – wyłącznik nadprądowy
- Fi – wyłącznik różnicowoprądowy
- K – stycznik instalacyjny

Pi [kW]	22,58
kj	0,76
Pm [kW]	17,23
Ib [A]	30,61

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-S
System ochrony przeciwporażeniowej: Samoczynne wyłączenie zasilania

NUMER OBWODU					–	–	–	–	RE/U1	RE/U2	RE/U3	RE/U4	RE/U5	RE/U6	RE/U7	RE/U8	RE/U9	RE/G1	RE/G2	RE/G3	RE/G4	RE/G5	RE/G6
ILOŚĆ ELEMENTÓW					–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	6	7	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]					–	–	–	–	7800	13500	5280	1900	50	50	30	30	30	400	600	1200	1400	–	–
TYP PRZEWODU					N2XH-J 5x10	5x (LgY 1x10)	3x (LgY 1x2,5)	3x (LgY 1x2,5)	N2HX-J 5x4	N2HX-J 5x4	N2HX-J 5x2,5	N2HX-J 3x2,5	N2HX-J 3x1,5	N2HX-J 3x1,5	N2HX-J 3x1,5	N2HX-J 3x1,5	N2HX-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	–	–
NAZWA ODBIORNIKA					Człon zasilający RJ	Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 2	Licznik energii elektrycznej	Lampki kontrolne	Centrala Wentylacyjna CW	Nagrzewnica	Jednostka zewnętrzna Klimatyzacji JZK1	Jednostka zewnętrzna Klimatyzacji JZK2	Jednostka wewnętrzna Klimatyzacji JWK1	Jednostka wewnętrzna Klimatyzacji JWK2	Jednostka wewnętrzna Klimatyzacji JWK3	Jednostka wewnętrzna Klimatyzacji JWK4	Jednostka wewnętrzna Klimatyzacji JWK5	Gniazdo wtykowe ogólne	Gniazdo wtykowe ogólne	Gniazdo wtykowe ogólne	Gniazdo wtykowe ogólne	– REZERWA –	– REZERWA –
LOKALIZACJA ODBIORNIKA					–	–	–	–	–1.1 Siłownia	–1.1 Siłownia	Elewacja budynku	Elewacja budynku	–1.1 Siłownia	–1.1 Siłownia	–1,2 Siłowownia pow. pomocnicza	0.2 Sala do ćwiczeń	0.2 Sala do ćwiczeń	0.1 Komunikacja	–1.1 Siłownia	–1,2 Siłowownia pow. pomocnicza	–1.1 Siłownia	– – –	– – –

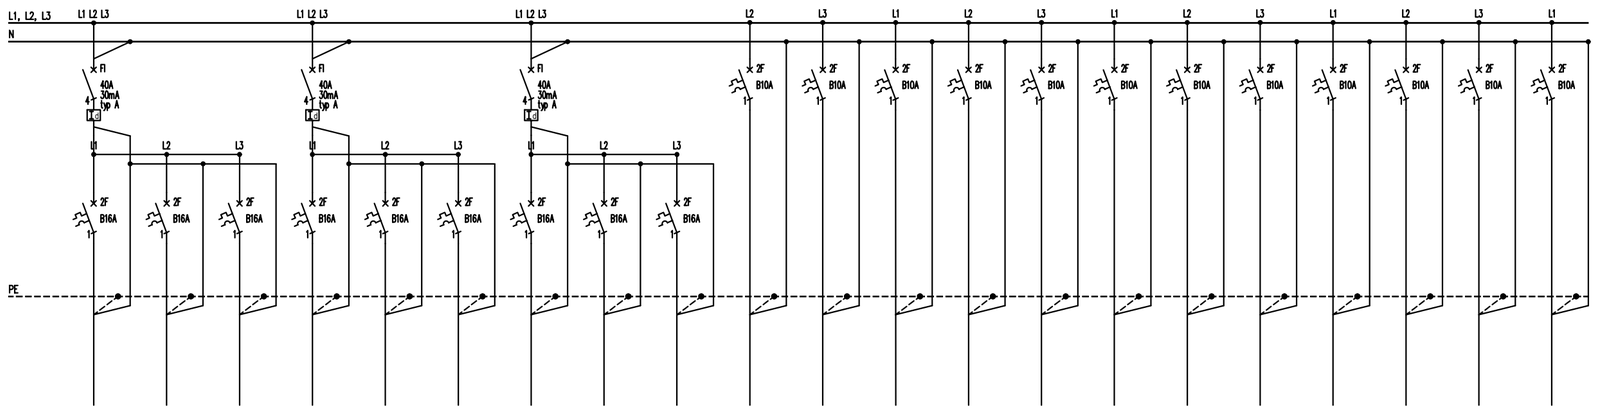

NUMER OBWODU		RE/G7	RE/G8	RE/G9	RE/G10	RE/G11	RE/G12	RE/G13	RE/G14	RE/G15	RE/o1	RE/o2	RE/o3	RE/o4	RE/o5	RE/o6	RE/o7	RE/o8	RE/o9	RE/1	RE/2	RE/3
ILOŚĆ ELEMENTÓW		2	7	–	2	2	–	–	–	–	9 + 6AW	12 + 3AW	10 + 2AW	6 + 2AW	6	9 + 3AW	12 + 4AW	5 + 1AW	6	–	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]		400	1400	–	400	400	–	–	–	–	195	240	200	125	15	115	245	60	15	–	–	–
TYP PRZEWODU		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	–	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	–	–	–	–	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	–	–	–
NAZWA ODBIORNIKA		Gniazdo wtykowe ogólne	Gniazdo wtykowe ogólne	– REZERWA –	Gniazdo wtykowe ogólne	Gniazdo wtykowe ogólne	– REZERWA –	– REZERWA –	– REZERWA –	– REZERWA –	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Ewakuacyjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Podstawowe Awaryjne	Oświetlenie Ewakuacyjne	REZERWA –	REZERWA –	REZERWA –
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		0.5 0.6 Szatnia Męska Łazienka Męska	0.2 Sala do ćwiczeń	– – –	0.3 0.4 Szatnia Damska Łazienka Damska	– Korytarz	– – –	– – –	– – –	– – –	0.1 Komunikacja	–1.1 Siłownia	–1.1 Siłownia	–1.1 Siłownia	–1.1 Siłownia 0.1 Komunikacja	0.5 0.6 Szatnia Męska Łazienka Męska	0.2 Sala do ćwiczeń	0.3 0.4 Szatnia Damska Łazienka Damska	0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Sala do ćwiczeń Szatnie/Łazienki	– – –	– – –	– – –

PROFIL	BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.
TYTUŁ RYSUNKU	**Rozdzielnica elektryczna RE. Schemat strukturalny. Widok elewacji.**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024
IMIĘ I NAZWISKO PROJ SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	704/94
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024
PODPIS PROJEKTANTA	
PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
SKALA RYS.	-
NR RYS.	IE-09 Ark1/2