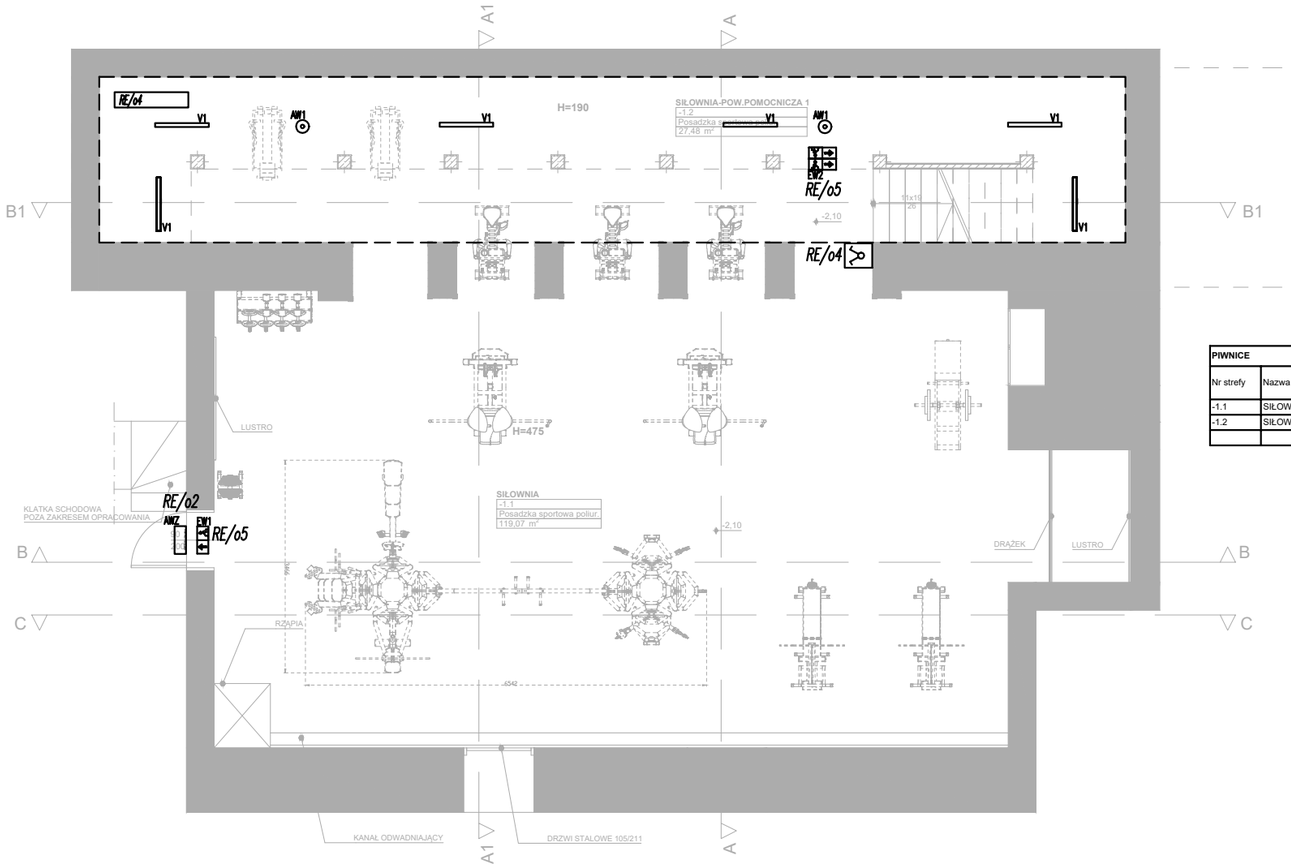

PIWNICE			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
-1.1	SIŁOWNIA	Posadzka sportowa poliur.	119,07
-1.2	SIŁOWNIA-POW.POM...	Posadzka sportowa poliur.	27,48
			146,55 m²

OZNACZENIA:

- Rozdzielnica elektryczna
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20
- montaż podtynkowy
- montaż natynkowy
- CRO – Czujnik ruchu i obecności 230V, 10A, detekcja 360°
- Obwody oświetleniowe

V1	Oprawa oświetleniowa V1 LED 11W 4000K 2775lm IP44 klosz OPAL
AW1	Oprawa awaryjna AW1
AW2	Oprawa awaryjna AW2
EW1	Oprawa ewakuacyjna EW1 jednostronna
EW2	Oprawa ewakuacyjna EW2 dwustronna
AWZ	Oprawa awaryjna zewnętrzna AWZ

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

PROFIL BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.		
TYTUŁ RYSUNKU	**Instalacja oświetlenia. Rzut poziomu -1.**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		**1:100**
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	704/94		**IE-03**
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024		

A3