



SCHEMAT WYPEŁNIENIA WYKOPÓW  
DLA RUROCIĄGÓW PP

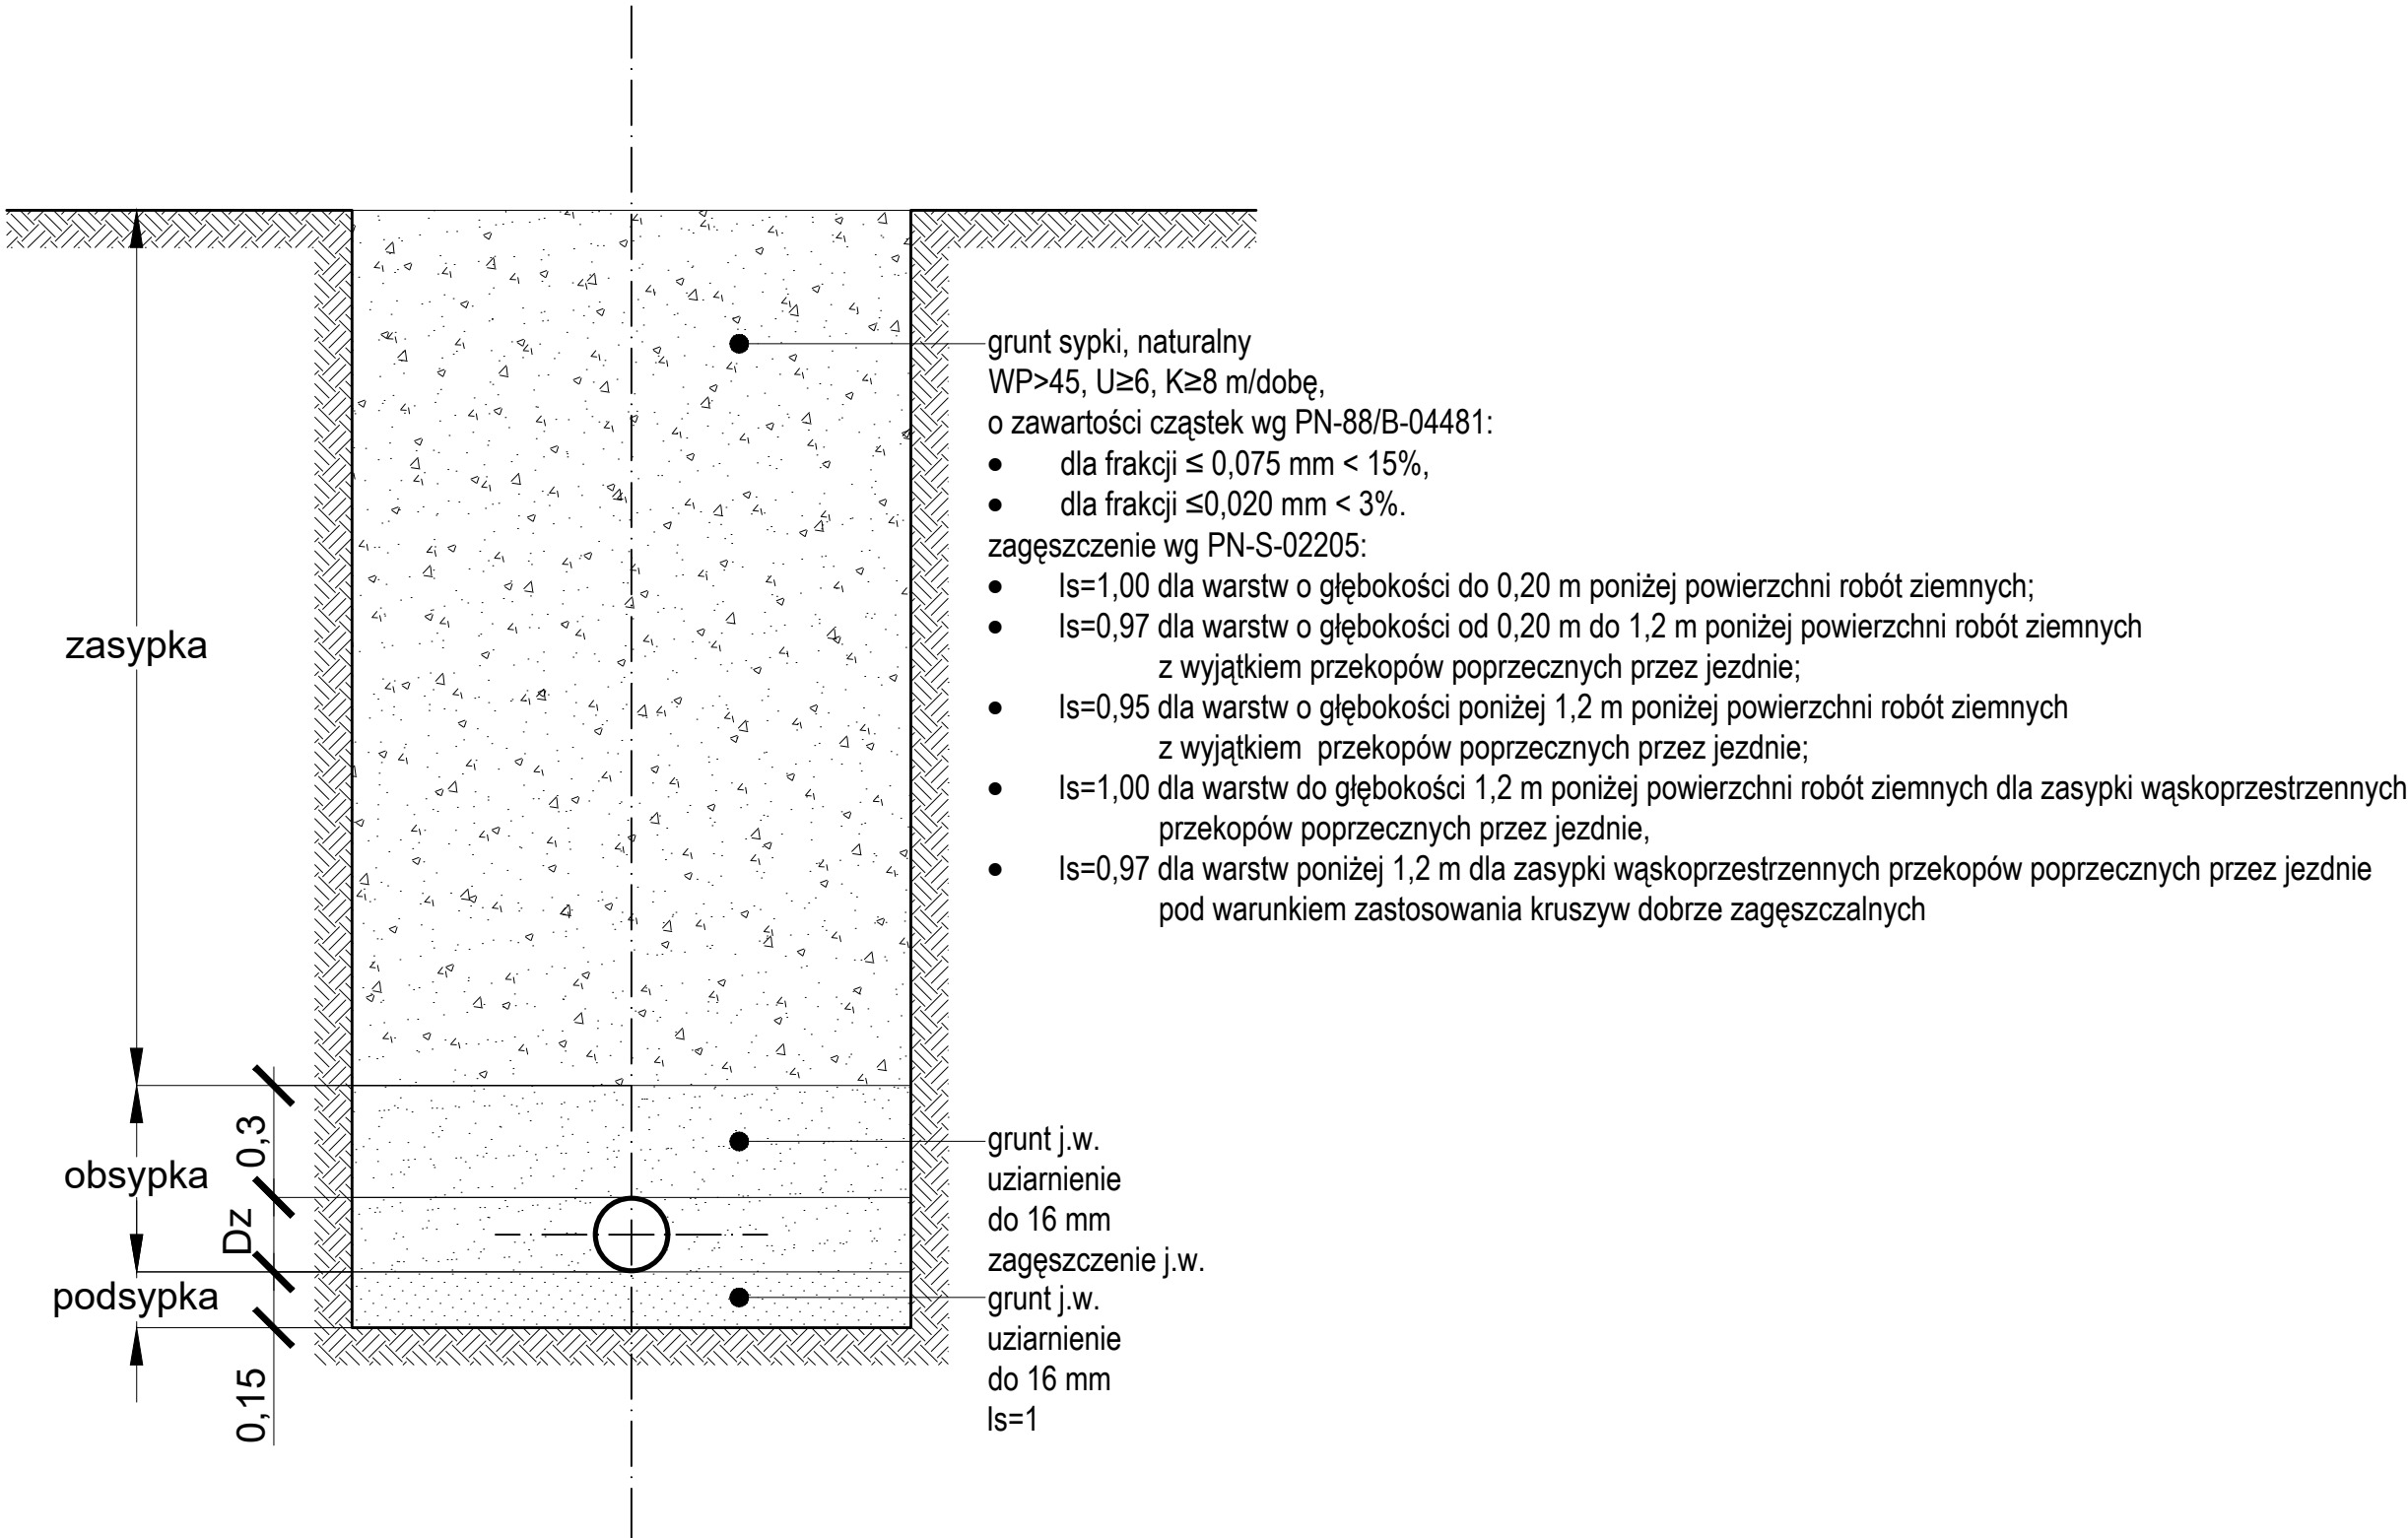

		os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19 www.prosystem-poznan.pl e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl	
Investor / Inwestor		 <b>Gmina Dopiewo</b> 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c	
Branch / Branża		Project Phase / Stadium dokumentacji	
<b>SANITARNA</b>		<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
Investment / adres Nazwa inwestycji / adres		Przebudowa urządzenia wodnego (rowu przydrożnego) w zakresie zamiany odcinka rowu W-C-1-1 na rurociąg wraz z wylotem przy ul. Malinowej w Pałędziu	
Theme Temat		<b>PROJEKT RUROCIĄGU</b>	
Collaboration / Zespół projektowy :		Number of qualification Numer uprawnień	Signature / Podpis
Main designer Projektant			
Main designer Projektant	<b>mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska</b>	<b>instalacyjna</b> <b>Upr. Nr: WKP/0089/POOS/03</b>	
Assistant designer Opracował	<b>mgr inż. Piotr Kluczyński</b>	<b>518/87/Pw</b>	
Verification Sprawdził	<b>mgr inż. Grzegorz Padurski</b>	<b>instalacyjna</b> <b>Upr. Nr: WKP/0138/POOS/04</b>	
Director Dyrektor	<b>mgr inż. Julian Kaluba</b>	<b>68/87/Pw</b>	
Drawing content Treść rysunku			
<b>SCHEMAT WYPEŁNIENIA WYKOPÓW DLA RUROCIĄGÓW PP</b>			
Project number Numer projektu	Date Data	Scale Skala	Number draught Numer rysunku
<b>21/2022</b>	<b>11.2022</b>	<b>1:25</b>	<b>10</b>
Version / Wersja <b>"A"</b>			
Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !			