

P.p. 245.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	1	258.79	258.64		258.77	258.79	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	2	257.59	257.60	257.61	257.65	257.66	257.67
RZĘDNA SPODU RUROCIĄGU	3	254.52	257.53	257.54	257.58	257.59	257.60
ODLEGŁOŚCI	4	0.00	4.10	5.90	17.40	19.20	22.20
DŁUGOŚCI / SPADKI	5	i=23,0m i= 3,5‰					
ŚREDNICE	6	Ecoflex Thermo Single 2x32x2,9/140 PEXa					
NAWIERZCHNIA	7	Płyty chodnikowe	Jezdnia asfaltowa	Teren zielony	Kostka betonowa		
NR PKT. SIECI CIEPLNEJ	8	1	2	3	5	6	7 8

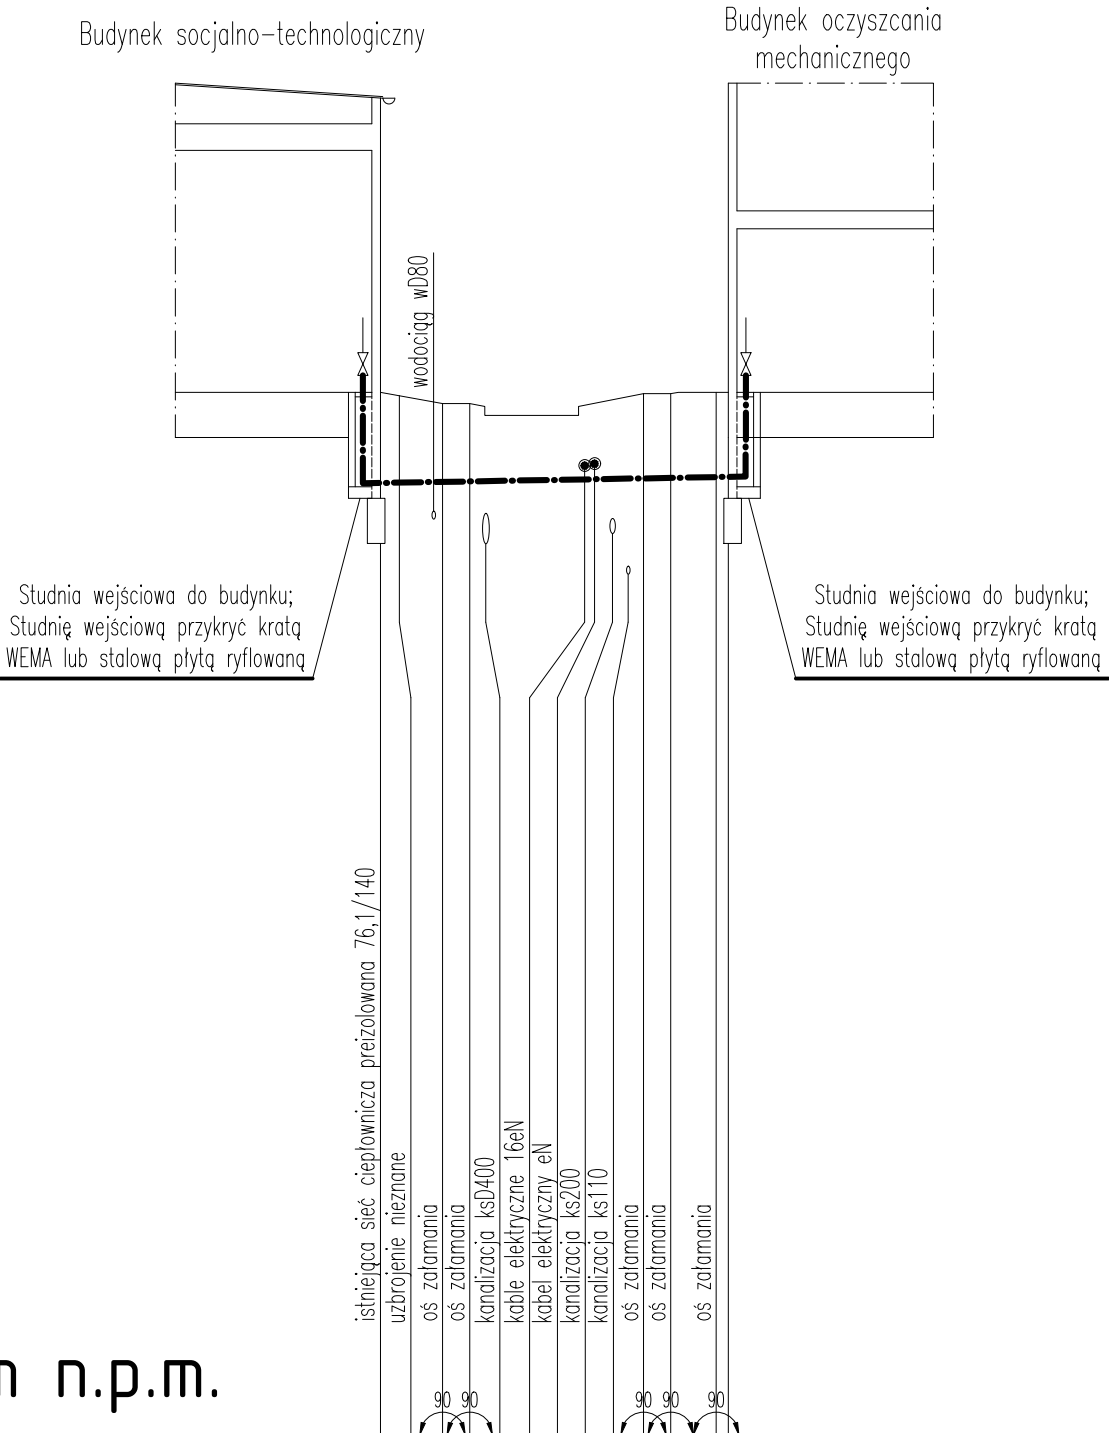


DIAGRAM s.c. Łuszczek Tadeusz Łuszczek Dorota ul. Róż 11, 45-950 Opole tel/fax 77 457 21 30, tel kom. 509 47 49 47; e-mail: diagramsc@op.pl				
Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków				
Adres: Blachownia ul. Staromiejska 198				
Treść: Profil przyłącza zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. do budynku oczyszczania mechanicznego				
Projektował: mgr inż. Tadeusz Łuszczek	Nr upr. 66/02/Op	Data 04.21r.	Podpis	Skala 1: 100/500
Sprawdził: mgr inż. Dorota Łuszczek	Nr upr. 483/88/UW 108/02/DUW	Data 04.21r.	Podpis	Nr rys. IS/3