



POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ INWESTYCJI
ul. Wały Chrobrego 1–2 70-500 Szczecin
telefon (+48) 91 480 96 76, fax (+48) 91 480 95 75
www.pm.szczecin.pl, e-mail: ar@pm.szczecin.pl

POLITECHNIKA MORSKA SZCZECIN POLITECHNIKA MORSKA SZCZECIN POLITECHNIKA MORSKA SZCZECIN

Szczecin dnia 11.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-21/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00517373 dnia 26.09.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy Pzp pkt 1 pod nazwą **Roboty budowlane pn.: „Wiata do zimowania jednostek pływających z warsztatem naprawczym na terenie działki nr 29 przy ul. Dębogórskiej 7-8 w Szczecinie w ramach inwestycji POSRM”.**

I. Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 03.10.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:


Wnioski o wyjaśnienia:

1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego rzędnych posadowienia hali oraz przyjętego "0" posadzki. Według wykonawcy przyjęte rzędne są zbyt niskie i mogą powodować czasowe zalewanie obiektu w czasie cofki.
2. Z uwagi na szeroki zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.10.2024 r., celem opracowania kompletnej i szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia zakończonej przygotowaniem rzetelnej oferty cenowej. Aktualnie wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert utrudnia przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia. Wydłużenie tego okresu, pozwoli na skompletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń koniecznych do opracowania końcowej oferty cenowej oraz przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie terminu składania ofert dla ww. zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że po konsultacjach z Projektantem podjęto decyzję o podniesieniu o 20 cm zaprojektowanego poziomu posadzki obiektu (PPP= ±0,00), tj. PPP=1,50 m n.p.m. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia jest wykonanie podniesienia terenu przed wjazdem do hali wraz z najazdami, zgodnie z poniższym szkicem i załączonym dodatkowym Przedmiarem robót (dołączony plik o nazwie „Przedmiar robót drogowych – najazdy.pdf”). Podniesienie i najazdy wykonać z nowych płyt betonowych gr. 15 cm

o wymiarach 3,0x1,5 m, układanych na zagęszczonej podsypce piaskowej, z wypełnieniem szczelin piaskiem, po uprzednim zerwaniu istniejącej nawierzchni ze starych płyt betonowych o różnych kształtach, trylinki i miejscowych nieregularnych wylewek i wykonaniu zagęszczenia istniejących warstw podbudów pod tą zerwaną nawierzchnią.

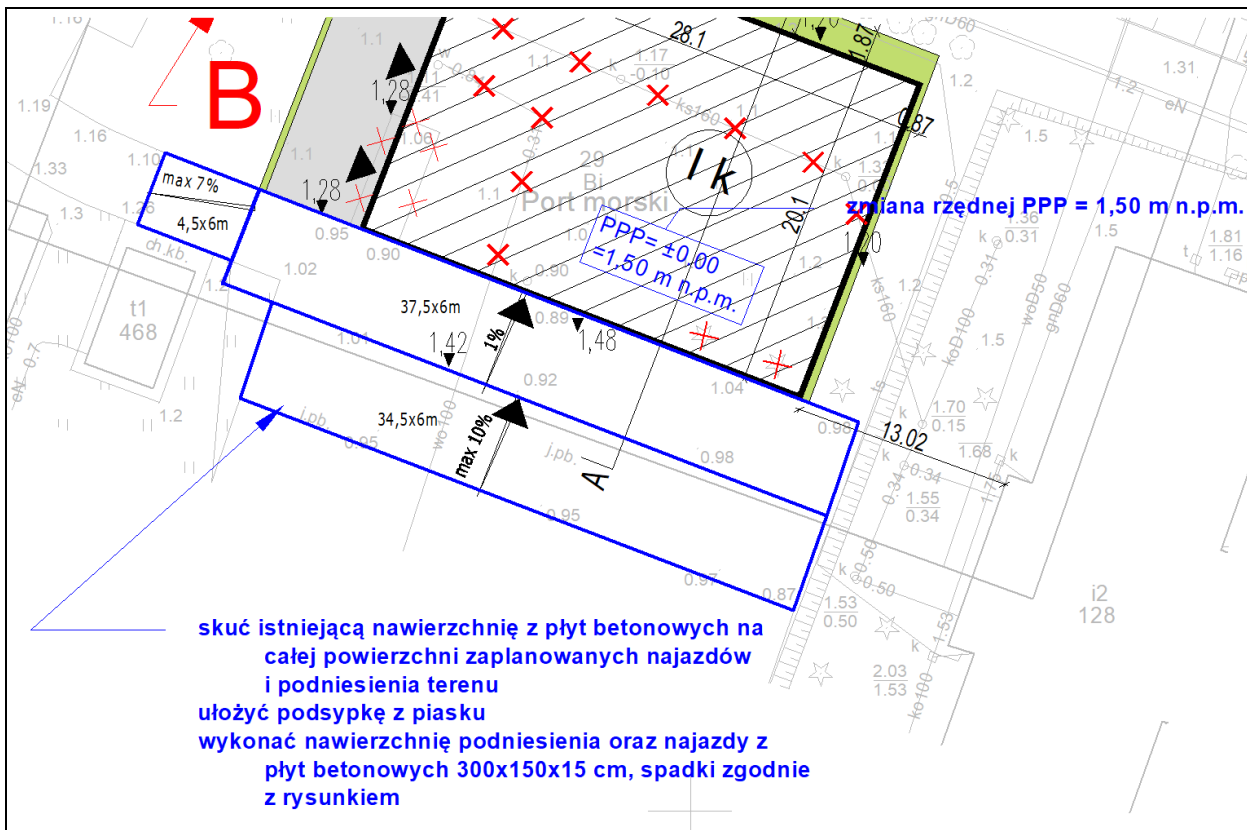

2. W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 21.10.2024 r.**, do godz. 11:30.

II. Zamawiający informuje o następujących zmianach w Opisie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający informuje, że złącze kablowe ZK-W jest poza zakresem zamówienia. Ułożenie i wykonanie podłączenia linii kablowej do tego złącza ZK-W jest w zakresie zamówienia. Montaż złącza kablowego przez innego wykonawcę działającego na zlecenie Zamawiającego w ramach innej realizacji zaplanowany jest na okres od 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

2. Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 21.10.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 19.11.2024 r.**”

3. Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami i modyfikacją treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:

„Przedmiar robót drogowych - najazdy.pdf”

4. Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.