


UWAGA:
Hałas emitowany przez instalację wentylacji nie może być wyższy niż 35 dB (przedział godzinowy od 6 do 22). W nocy poziom nie powinien przekraczać 25 dB.

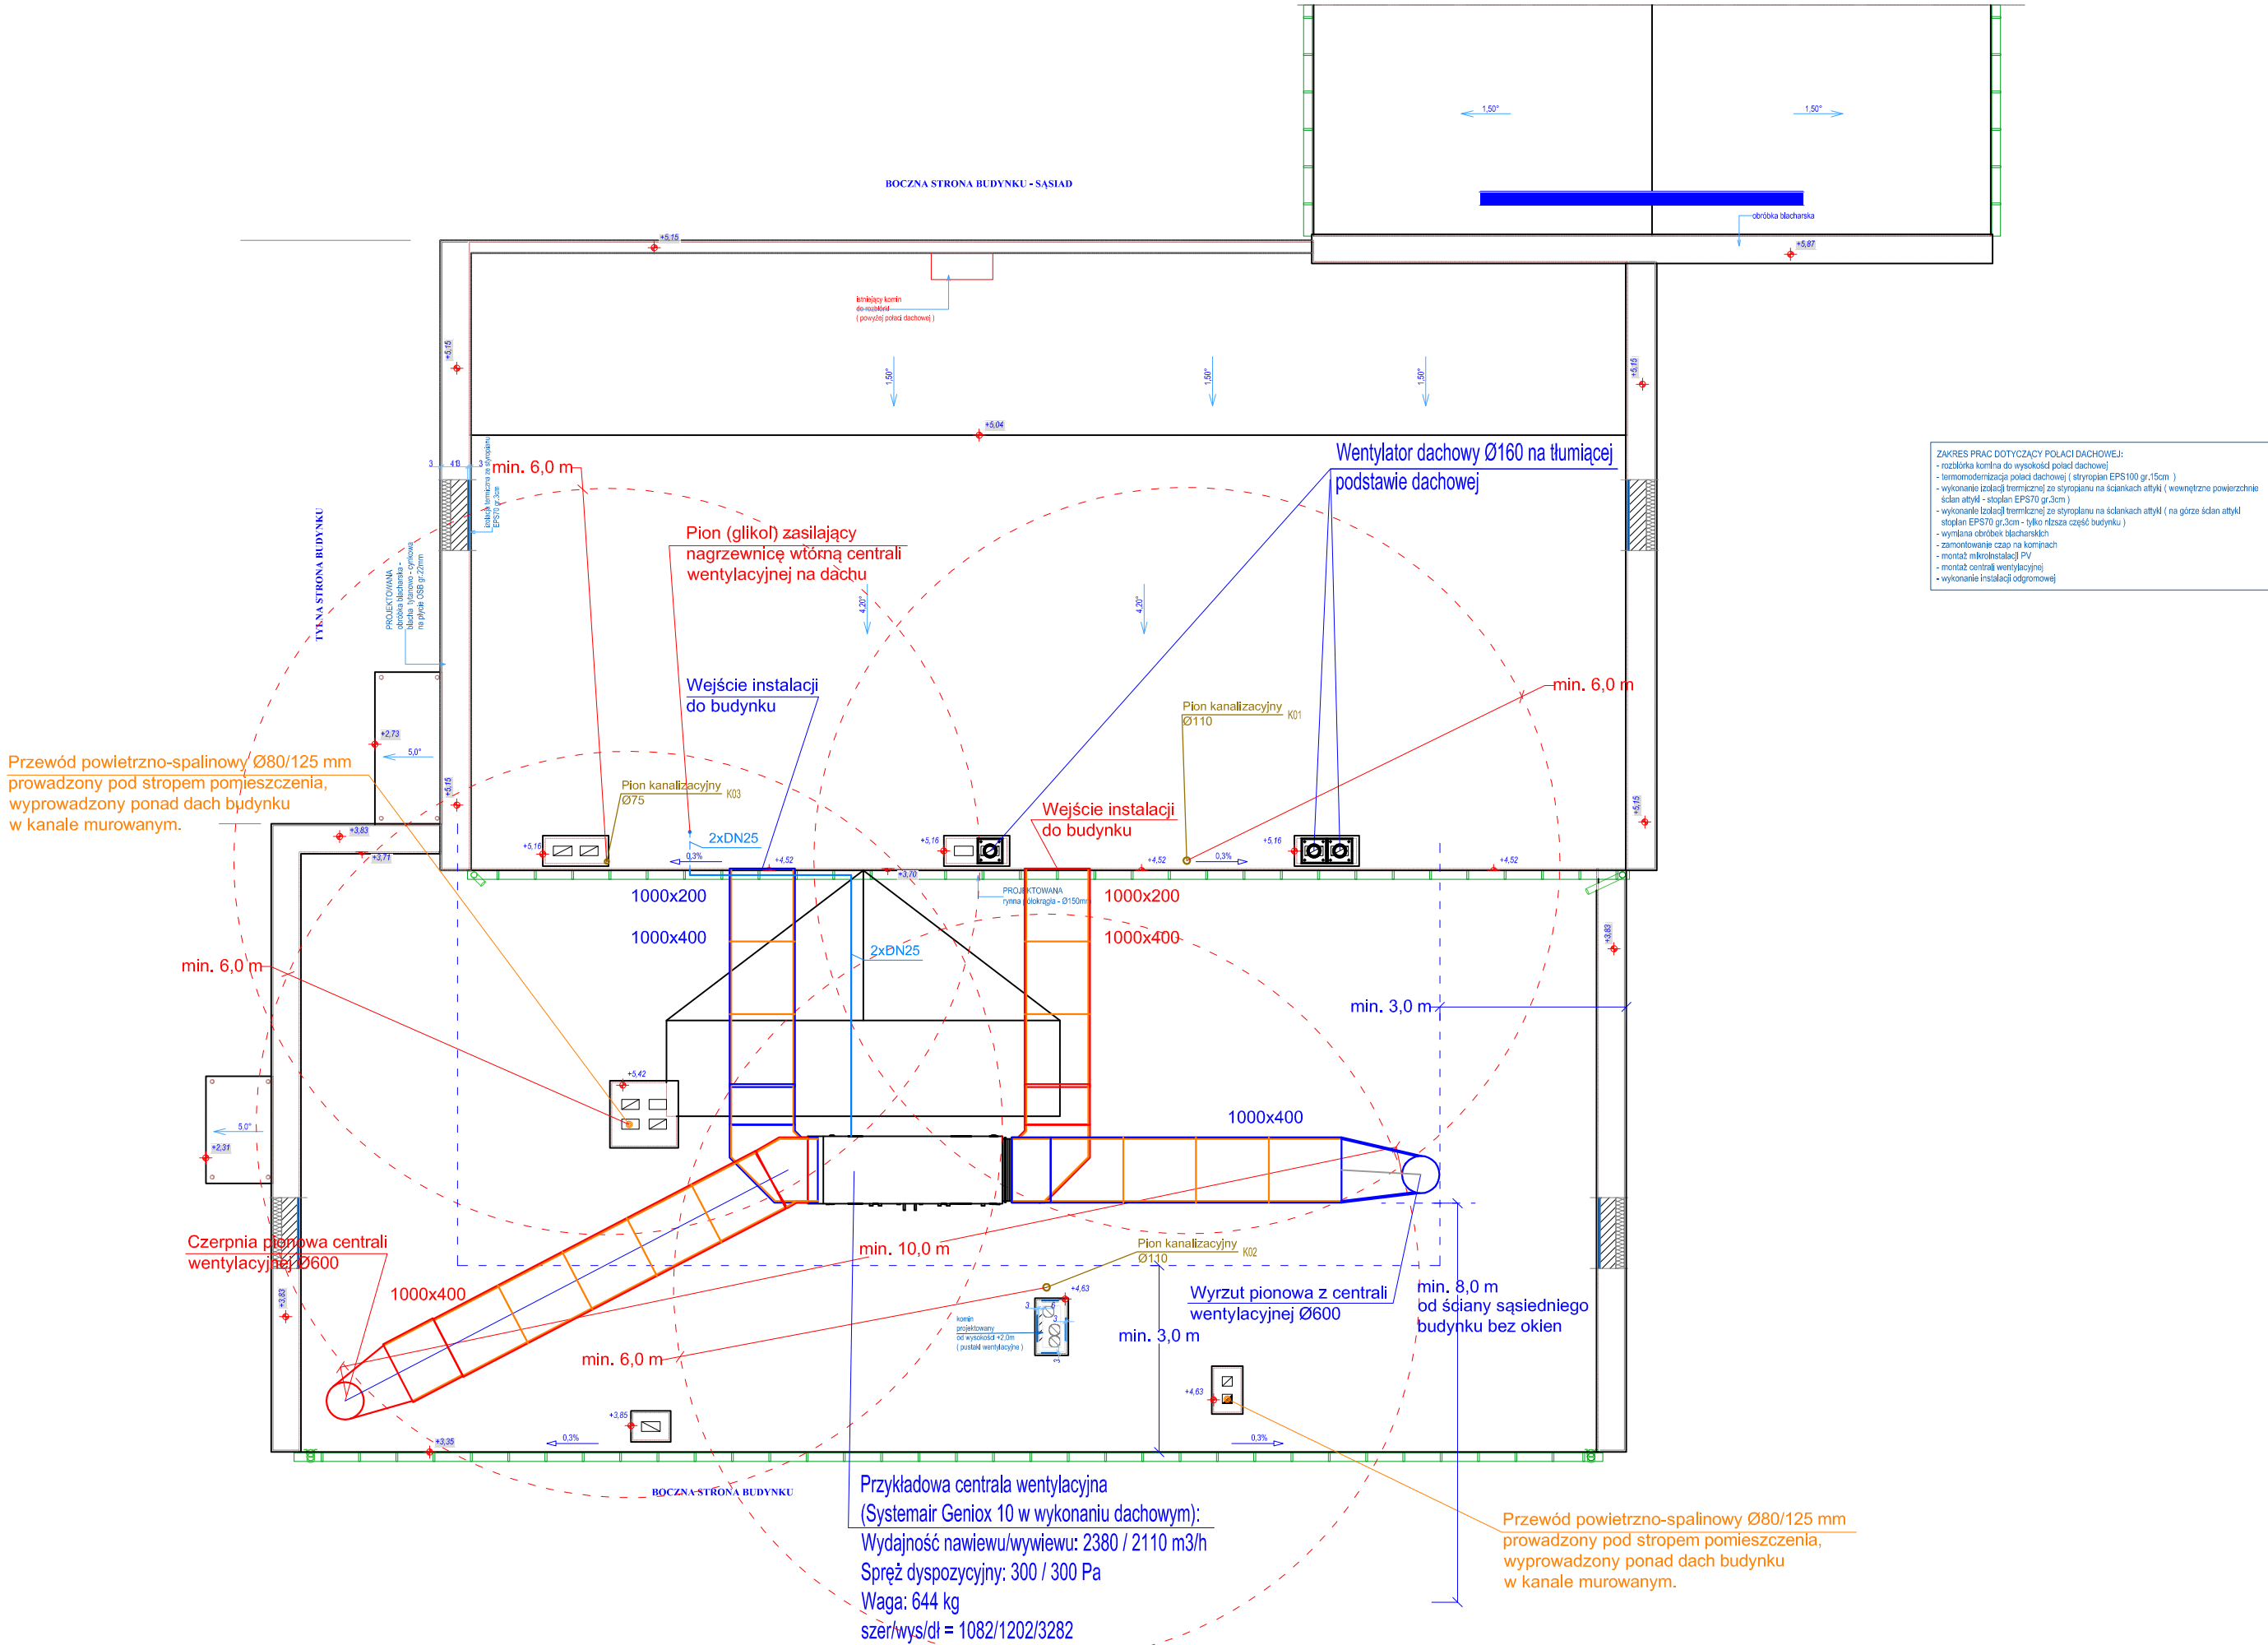

- LEGENDA:
- Instalacja wentylacji mechanicznej - nawiew
 - Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Instalacja gazowa (rury powietrzno-spalinowe)
 - Instalacja ogrzewcza (glikol) - zasilanie i powrót

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" | | 1:100 |
| PECOLD & WIECZOREK | | rys. nr IS06 |
| ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk | | 03.2024r. |
| tel. 600-024-979, 600-030-086 | | |
| NAZWA OPRAC. | PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY | |
| RODZAJ INWESTYCJI | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | |
| LOKALIZACJA | działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo | |
| ZLECENIODAWCA | GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo | |
| NAZWA RYS. | RZUT DACHU - INST. SANIT. | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Rafał KUBIAK | |
| / inst. sanit. / | nr ew. upr. WKP/0145/POOS/10 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Maria ŁASIŃSKA | |
| / inst. sanit. / | nr ew. upr. WKP/0161/POOS/18 | |