



Format A4x4" zgodny z normą PN-89N-01612. Rysunek techniczny. Formaty akuszy.

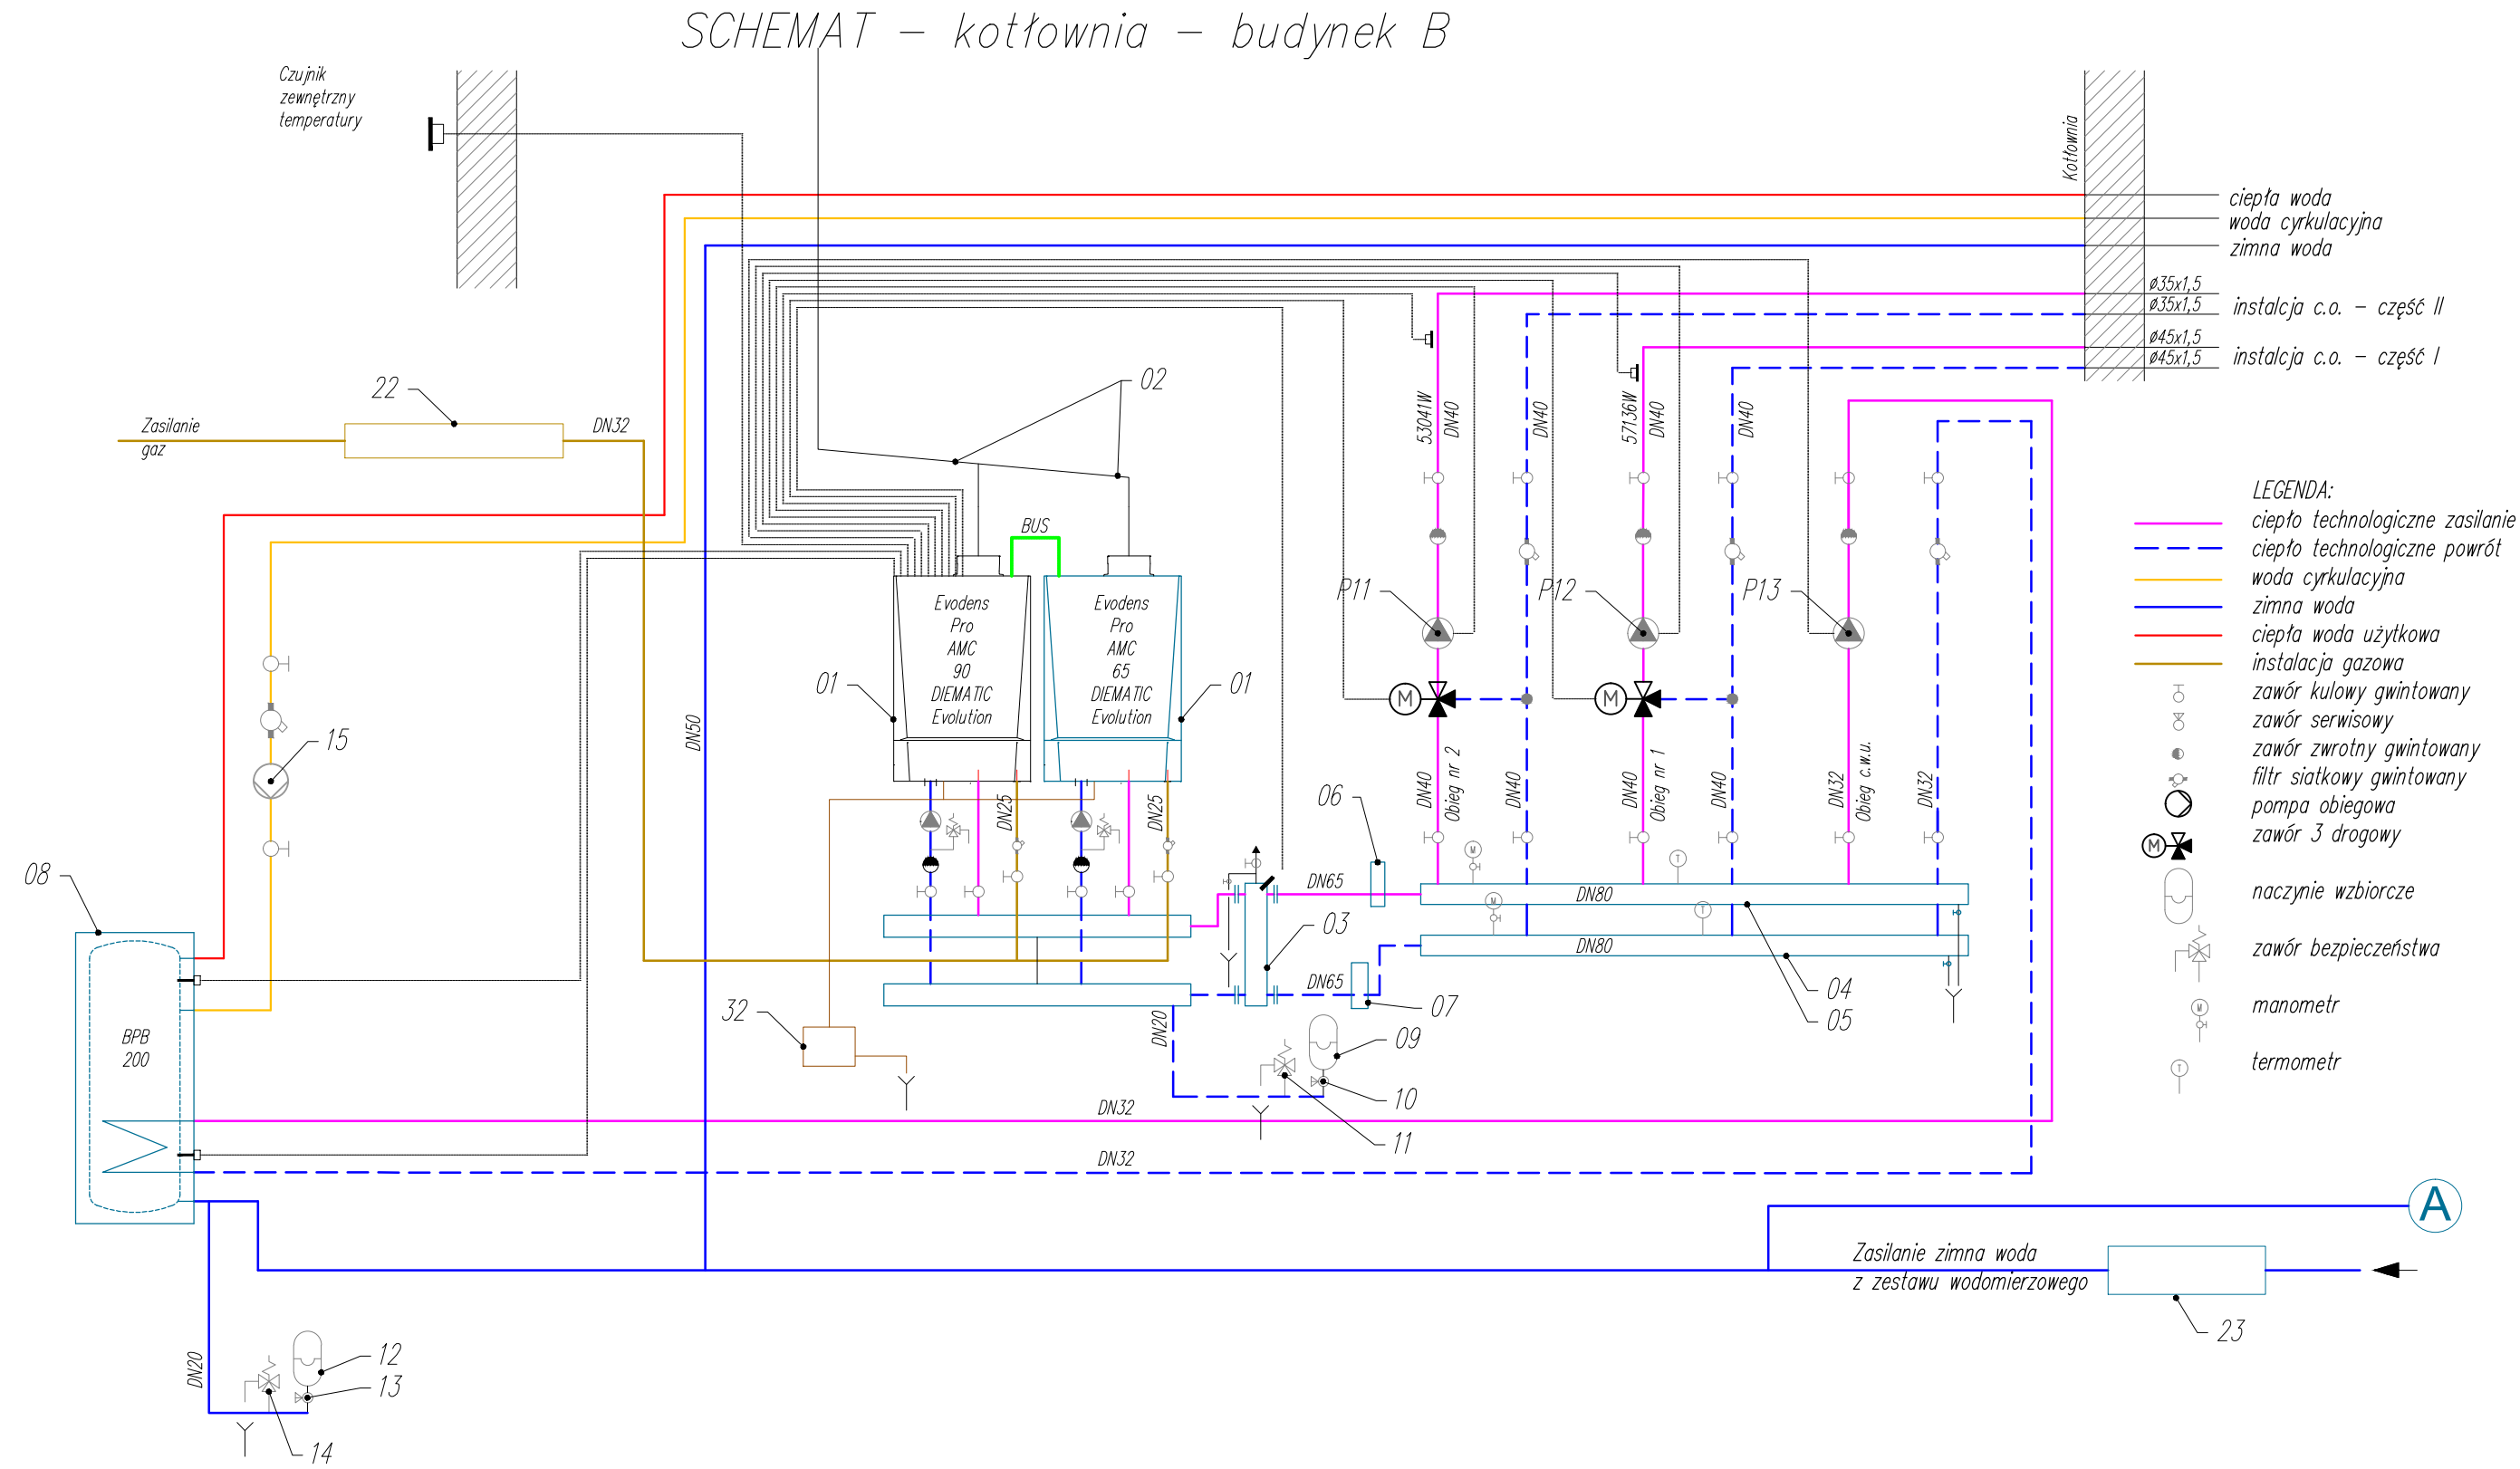


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW					
Lp	Element	DN	PN	Ilość	Producent
---	---	---	---	---	---
P11	Pompa obiegowa c.o.	DN40	10	1	Grundfos
P12	Pompa obiegowa c.o.	DN40	10	1	Grundfos
P13	Pompa obiegowa c.w.u.	10	1	Grundfos	
Aktywny system bezpieczeństwa gazowego					
SBG1	Moduł alarmowy MD-2.Z			1	Gazex
SBG2	Detektor gazów toksycznych DEX/F			2	Gazex
SBG3	Sygnałizator optyczno akustyczny SL-32			1	Gazex
SBG4	Zawór kłapowy odcinający MAG-3			1	Gazex

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	Kaskada Evodens Pro AMC 90+65 Diametic Evolution	De Dietrich
2	1	Zespół spalnowy 1	De Dietrich
3	1	Sprzęgło hydrauliczne OV DN65	De Dietrich
4	1	Kolektor powrotny	Rys. IS.K - 03
5	1	Kolektor zasilający	Rys. IS.K - 02
6	1	Separator Flamcovent Smart 65F	Flamco
7	1	Separator Flamco Clean Smart 65F	Flamco
8	1	Podgrzewacz c.w.u. BPB 200	De Dietrich
9	1	Naczynie wzbiorcze NG 140	Reflex
10	1	Zestaw serwisowy SU R1x1	Reflex
11	1	Zawór bezpieczeństwa typ 1915 R1, po=3,0bar	SYR
12	1	Naczynie wzbiorcze Refix DD18	Reflex
13	2	Zestaw serwisowy SU 3/4"	Reflex
14	1	Zawór bezpieczeństwa typ 2115 R1/2", po=3,0bar	SYR
15	1	Zespół pompy cyrkulacyjnej nr 1	Rys. IS.K - 05
16	3	Zawór kulowy DN40	
17	7	Zawór kulowy DN32	
18	1	Zawór kulowy DN25	
19	1	Zawór kulowy DN15	
20	1	Kocioł Modulus AGC 35/B 160L	DE Dietrich
21	1	Zespół spalnowy 2	De Dietrich
22	1	Bufor gazu DN200, L=1,5m	
23	1	Zestaw wodomierzowy	Istniejący
24	1	Zespół nawiewny	Rys. IS.K - 06
25	2	Filtr siatkowy typ Y222P DN32	Soch
26	1	Filtr siatkowy typ Y222P DN15 - gaz	Soch
27	1	DIN 2615-1 Trójnik redukcji 48.3 x 2 - 42.4 x 2 S	
28	1	ISO 5251 Redukcje symetryczne DN40 x DN32 1,6	
29	1	Zespół pompy cyrkulacyjnej Mod	Rys. IS.K - 05
30	1	Naczynie wzbiorcze NG-50	Reflex
31	1	Zawór bezpieczeństwa typ 2115 R1/2", po=2,5bar	SYR
32	1	Stacja neutralizacji DU13	De Dietrich
33	1	Stacja neutralizacji grawitacyjna	De Dietrich
34	2	Kratka wywiewna 100x200	
35	1	Pokrywa studni	Istniejąca
36	1	Zlew	
37	2	Detektor DEX.F	Gazex

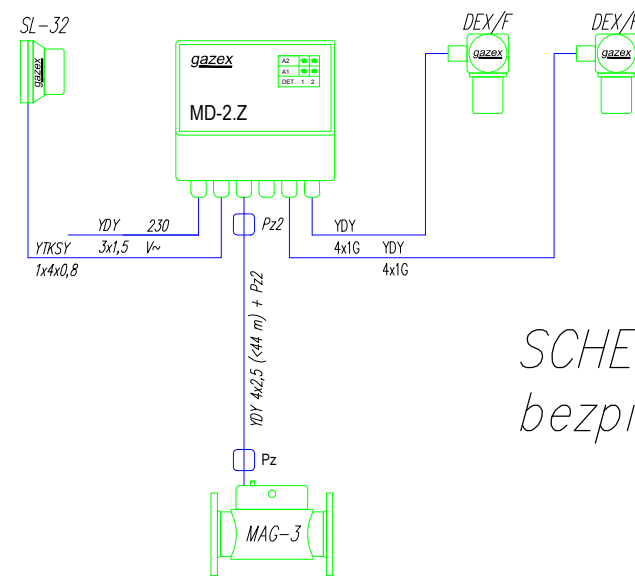

- Uwagi:
- Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 22 m.
 - Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
 - Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
 - Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.

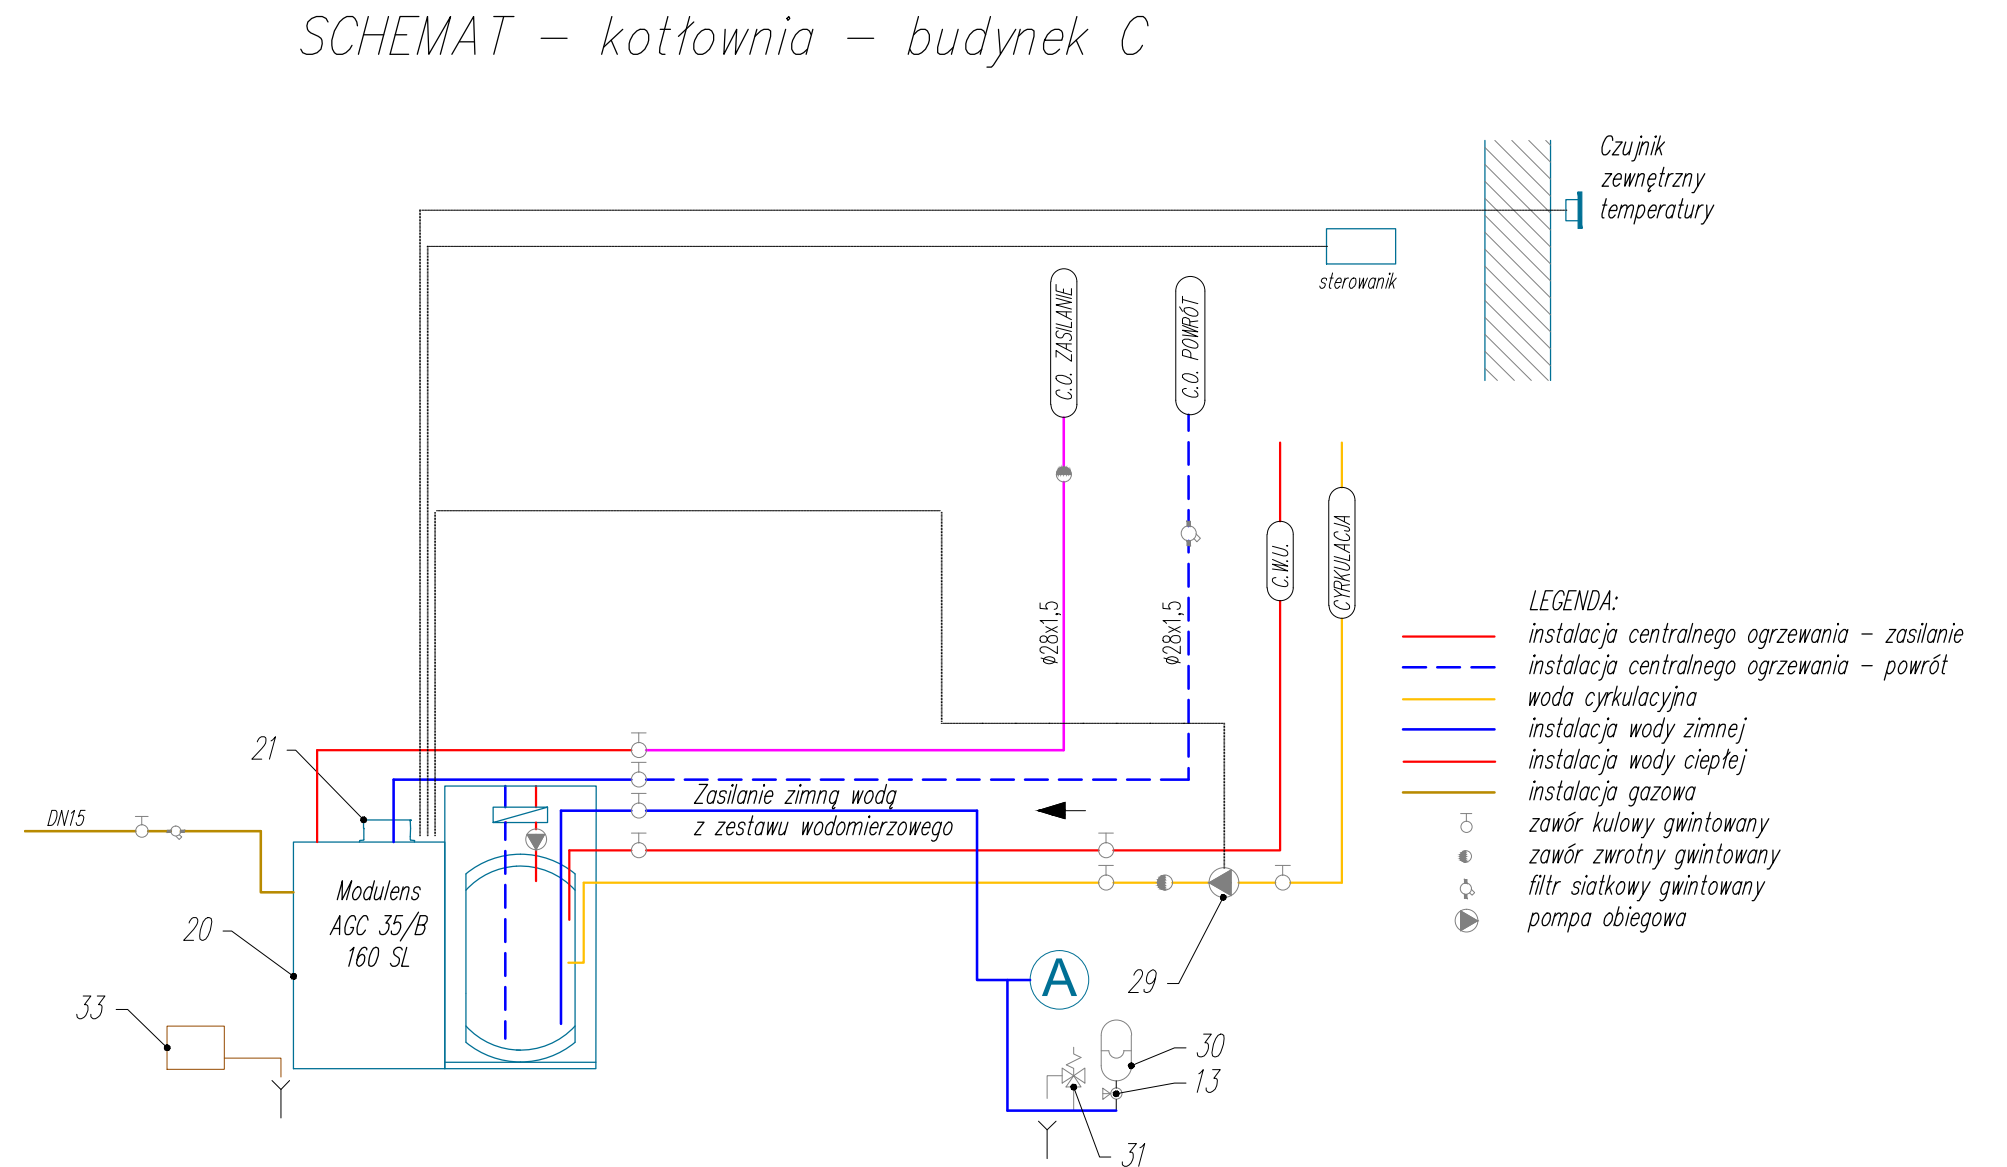

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 387011321	
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH MGR INŻ. MAGDALENA KORS UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ DO PROJEKTOWANIA I OPRACOWAN nr upr. 74405/05 zdnie DOŚWIS/04M/05		PODPIS	
INWESTOR Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11,55-106 Zawonia			
INWESTYCJA REMONT BUDYNKÓW B I C, PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU B, PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKACH B I C, NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU C W RAMACH ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW B I C ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONIU DZIAŁKA NR 680, 2, OBRĘB ZAWONIA, JEDN. EWID...: ZAWONIA			
BRANŻA INSTAL. SANITARNE		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU KOTŁOWNIE - SCHEMATY			
NR RYSUNKU IS.K-07	REWIZJA 00	SKALA ---	DATA 01.2022