

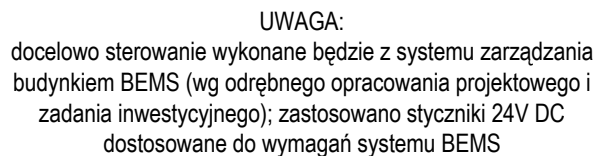


Pi ≈ 2,5kW
kj = 1
Ps ≈ 2,5kW
cosφ = 0,93
Is = 3,9A

Nazwa inwestycji:	REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI I WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 3 W BYDGOSZCZ		
Adres inwestycji:	BYDGOSZCZ, ul. Nowogrodzka 3		
Etap:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Tytuł rys.:	TABLICA ROZDZIELCZA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO TOZ - SCHEMAT, CZĘŚĆ 1		
Projektant: mgr inż. Piotr Tuleja upr. nr KUP/0161/POOE/08	Podpis:	Skala: -	
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Waśniewski upr. nr UAN-KZ-7210/314/86	Podpis:	Data: 17.07.2024r.	Nr rys: E-8/1

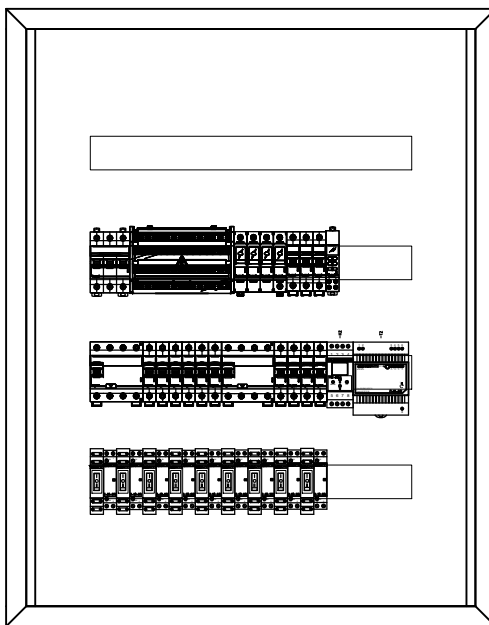

Nazwa inwestycji:		REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI I WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 3 W BYDGOSZCZ	
Adres inwestycji:		BYDGOSZCZ, ul. Nowogrodzka 3	
Etap:		PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Tytuł rys.:		TABLICA ROZDZIELCZA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO TOZ - SCHEMAT, CZĘŚĆ 2	
Projektant: mgr inż. Piotr Tuleja upr. nr KUP/0161/POOE/08		Podpis:	
		Skala: -	
Sprawdzający: mgr inż. Anrzej Waśniewski upr. nr UAN-KZ-7210/314/86		Podpis:	
		Data: 17.07.2024r.	
		Nr rys: E-8/2	

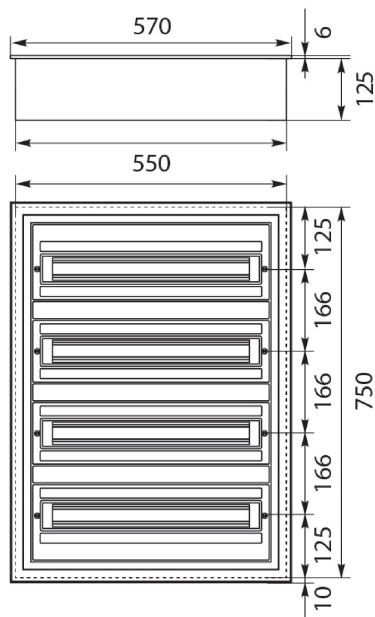

TABLICA ROZDZIELCZA TOZ:
obudowa podtynkowa, zamykana drzwiczkami na klucz
4x24mod., In=125A IP54, IK07, klasa izolacji II
materiał: PS + biała ramka + drzwi z lakierowanego aluminium
zgodna z normą PN-EN 62208:2011

Nazwa inwestycji: REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI I WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 3 W BYDGOSZCZ		
Adres inwestycji: BYDGOSZCZ, ul. Nowogrodzka 3		
Etap: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Tytuł rys.: TABLICA ROZDZIELCZA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO TOZ - WIDOK		
Projektant: mgr inż. Piotr Tuleja upr. nr KUP/0161/POOE/08	Podpis:	Skala: -
		Data: 17.07.2024r.
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Waśniewski upr. nr UAN-KZ-7210/314/86	Podpis:	Nr rys: E-8/3