


Podział arkuszy




RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk, 24.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
dotyczy: 1. Zabezpieczenia przeciwpożarowego


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				EcoTech technologie dla środowiska			
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83							
Przedmiot rysunku			Objekt				
Plan zagospodarowania terenu			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko				
			Adres				
			Grabówko Gmina Nowa Karczmia				
Skala		Branża		Inwestor			
1:500		Sanitarna		Gmina Nowa Karczmia ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczmia			
Data		Projektował		Uprawnienia		Podpis	
12.06.14r.		Marcin Kaczmarek		POM/0206/POOS/08			
Nr rysunku		Opracował				Podpis	
1		Wojciech Gawlik					
		Sprawdził		Uprawnienia		Podpis	
		Adam Spisak		POM/0042/POOS/11			

Podział arkuszy



**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH**
inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 58/93
Gdańsk,
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasowy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Obiekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branża	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		
2	Wojciech Gawlik		
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy

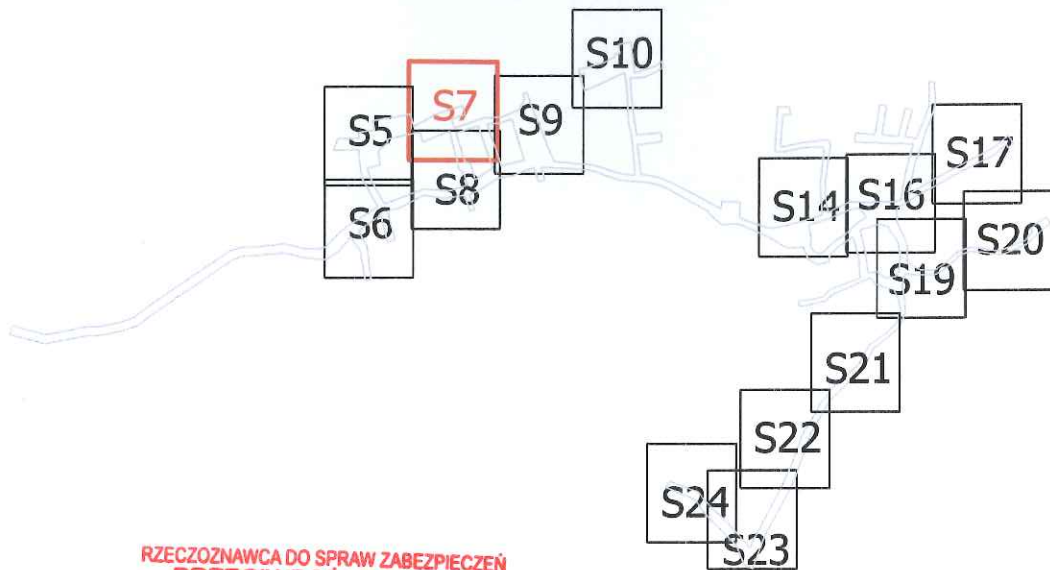

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
Inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk,
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 — istniejąca sieć wodociągowa
- — proj. sieć wodociągowa
- ○ — — proj. hydrant nadziemny
- || — — proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej
w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności
i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Objekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branża	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		Podpis
	Wojciech Gawlik		
3	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk, 24.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Obiekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branza	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		
4	Wojciech Gawlik		
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy



LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.


EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech
technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku		Objekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branża	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		
5	Wojciech Gawlik		
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy

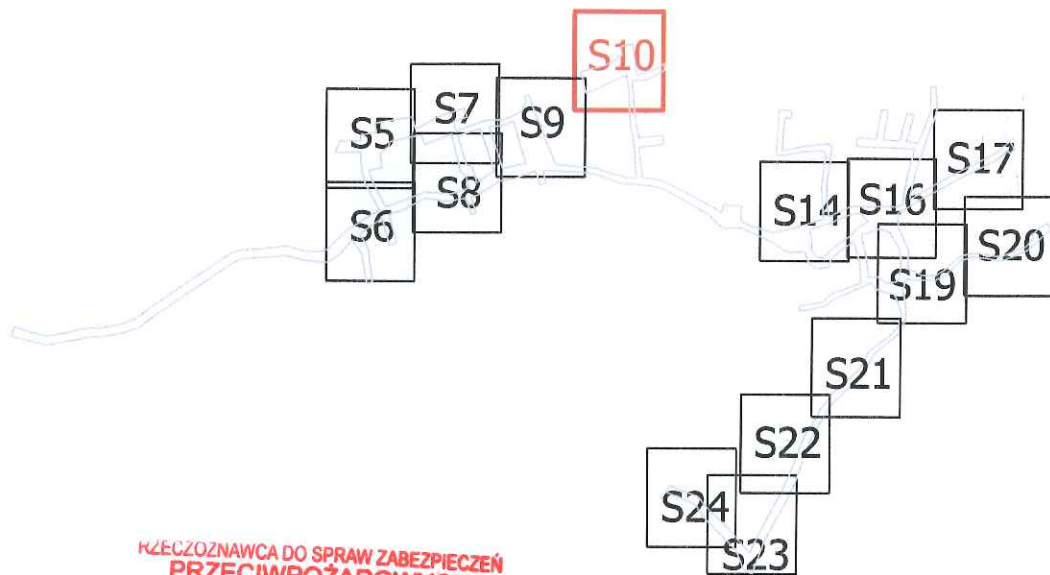

KZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk, 14.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwki wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Objekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branża	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		Podpis
6	Wojciech Gawlik		
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
Inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk,
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Objekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Przebieg Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 7	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy

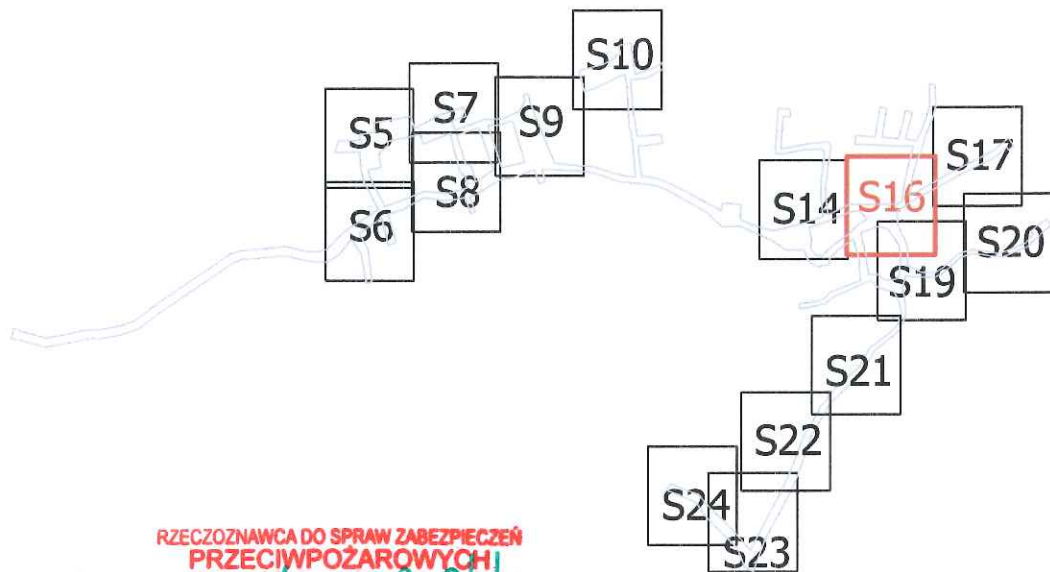

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH**
inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk,
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku Plan zagospodarowania terenu		Obiekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Brano Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 8	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy

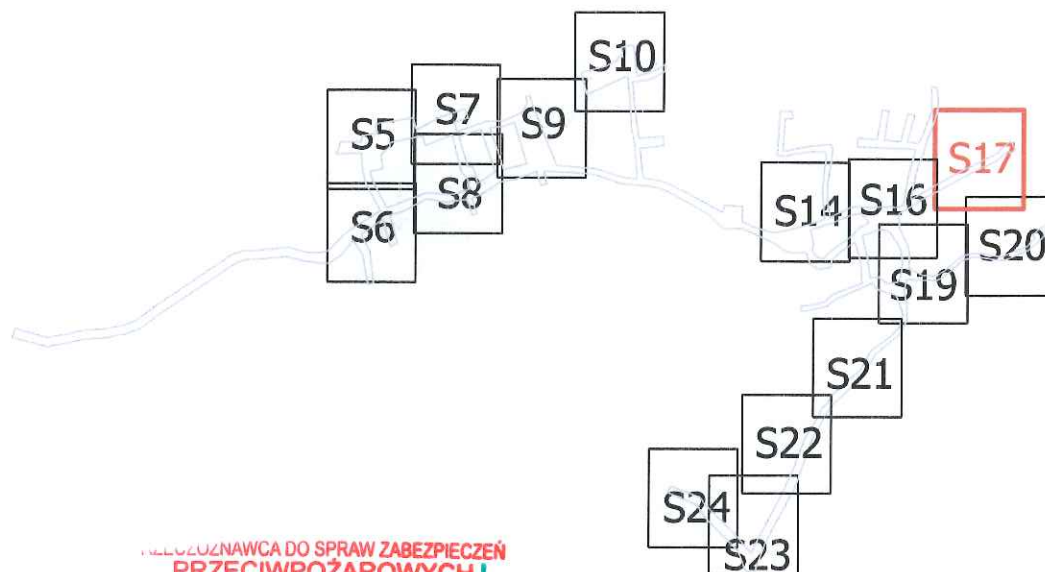

PRZECIWOPOŻAROWYCH
inż. Ryszard Lesniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk, 24.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwki wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Objekt	
Plan zagospodarowania terenu		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres	
		Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala	Branża	Inwestor	
1:500	Sanitarna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku	Opracował		Podpis
9	Wojciech Gawlik		
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	

Podział arkuszy

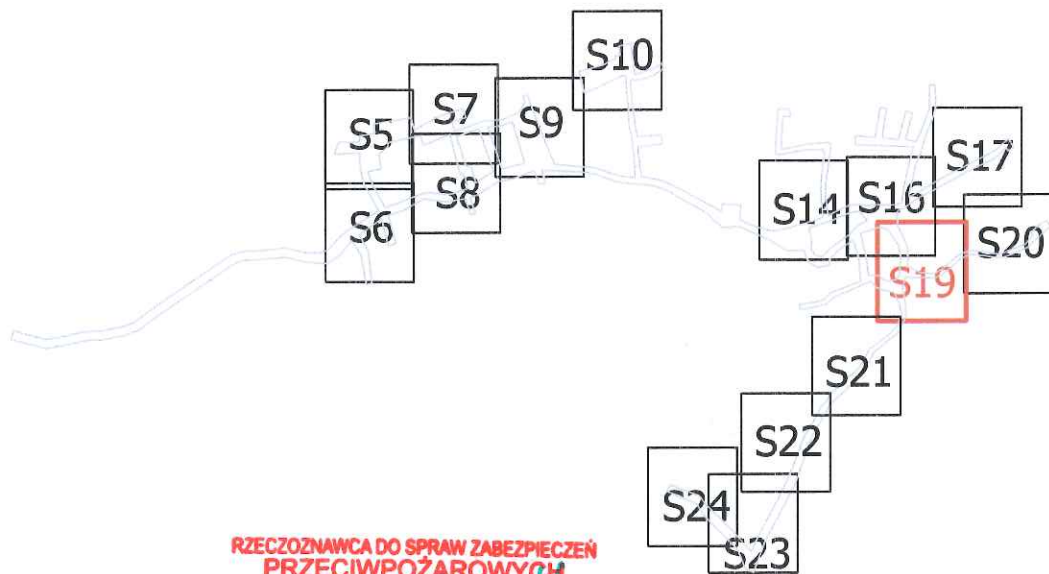

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH**
inż. Ryszard Leśniewski Nr. upr. 88/93
Gdańsk, 22.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku Plan zagospodarowania terenu		Obiekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Branża Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 10	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy



**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH**
Inż. Ryszard Lesniński Nr upr. 88/93
Gdańsk,
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla budownictwa	
Przedmiot rysunku Plan zagospodarowania terenu		Obiekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Brzoza Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 11	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy

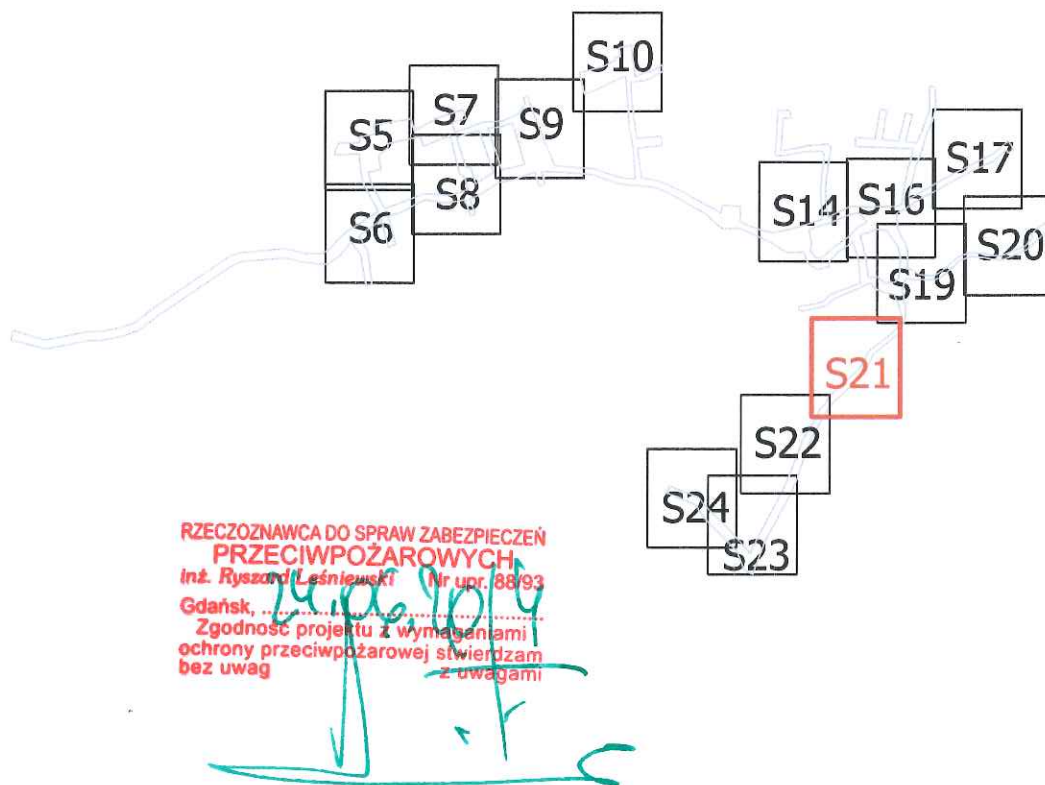


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwę wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku Plan zagospodarowania terenu		Obiekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Brzoza Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 12	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy

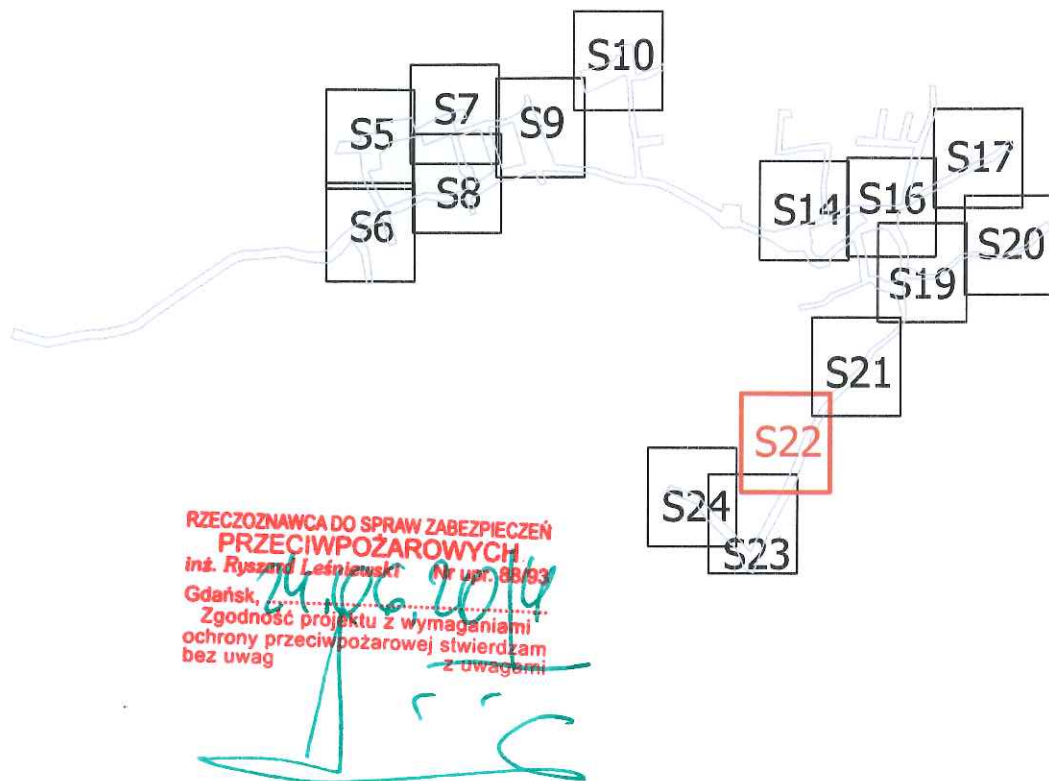


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83				technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku		Objekt		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
Plan zagospodarowania terenu		Adres		Grabówko Gmina Nowa Karczmia	
Skala	Brzoza	Inwestor		Gmina Nowa Karczmia ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczmia	
1:500	Sanitarna	Uprawnienia		POM/0206/POOS/08	
Data	Projektował	Podpis			
12.06.14r.	Marcin Kaczmarek	Podpis			
Nr rysunku	Opracował	Podpis			
13	Wojciech Gawlik	Podpis			
	Sprawdził	Uprawnienia		POM/0042/POOS/11	
	Adam Spisak	Podpis			

Podział arkuszy

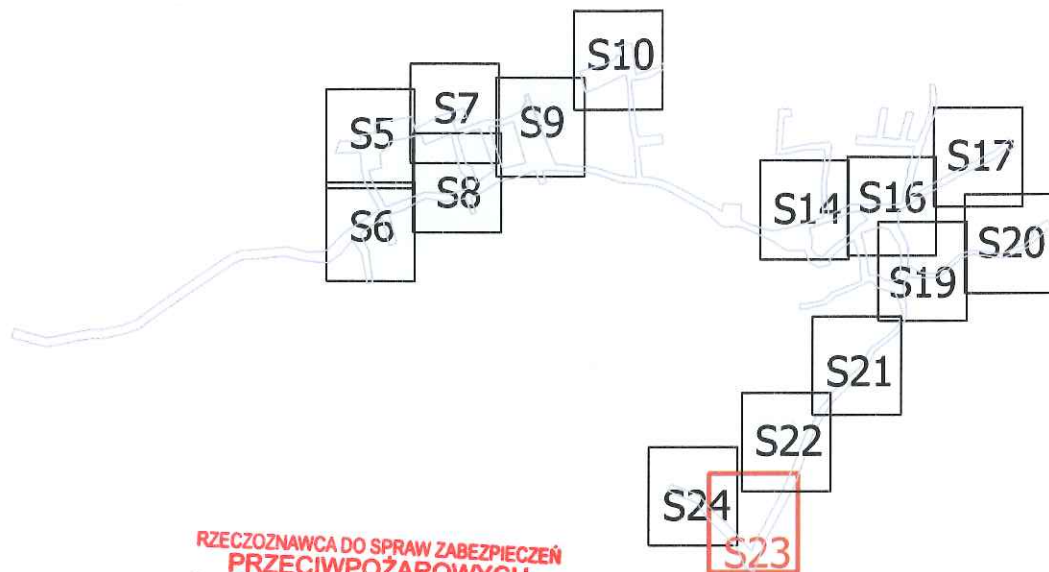

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH**
Inż. Ryszard Leśniewski Nr upr. 88/93
Gdańsk, 24.06.2014
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku Plan zagospodarowania terenu		Obiekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala 1:500	Branża Sanitarna	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data 12.06.14r.	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku 14	Opracował Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia POM/0042/POOS/11	Podpis

Podział arkuszy

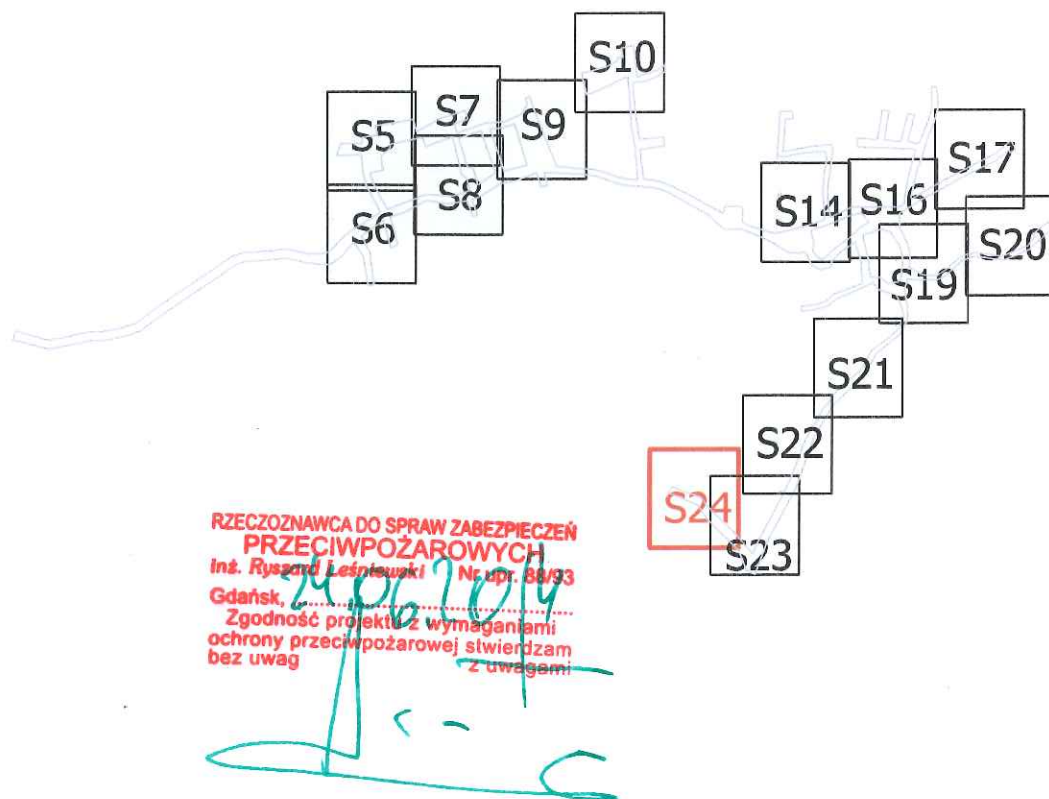

LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko	
		Adres: Grabówko Gmina Nowa Karczma	
Skala: 1:500	Branża: Sanitarna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 12.06.14r.	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis:
Nr rysunku: 15	Opracował: Wojciech Gawlik		Podpis:
	Sprawdził: Adam Spisak	Uprawnienia: POM/0042/POOS/11	Podpis: