



24, 25, 26. Spalarnia odpadów, Kotłownia, Wymiennikownia

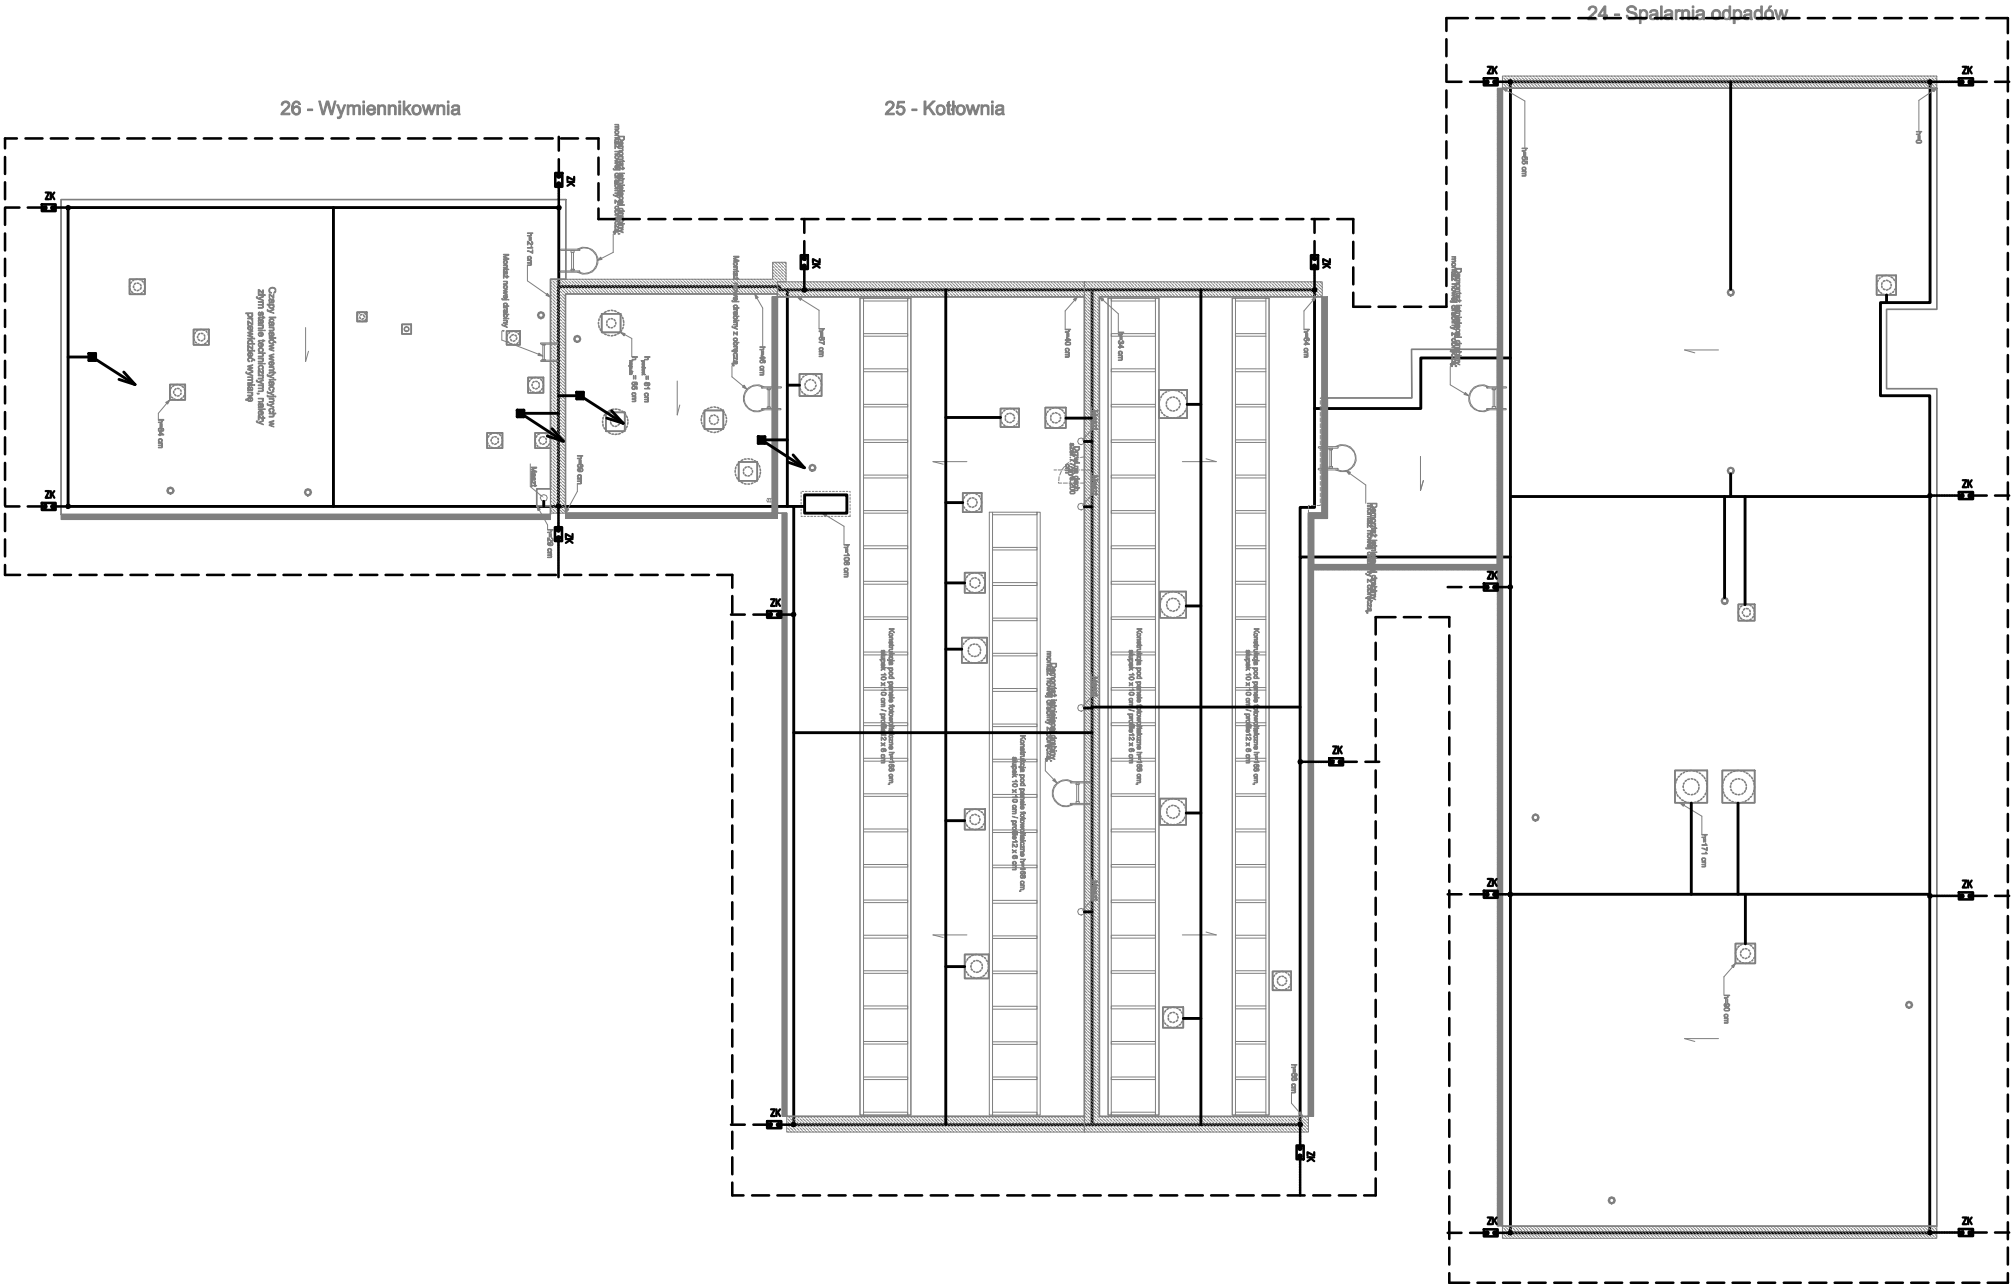

29. Budynek rozdzielni elektrycznej



- O Z N A C Z E N I A :
- Wspornik złącze krzyżowe przewód okrągły – okrągły
 - Znacznik kontroli, dwusłubowy, należy unieść go w pułapie izolacyjnej
 - Znacznik poziomy z anteną słabego opóźnienia o s. brm. na wspornikach systemowych
 - Ułożenie okablowania z bieżniakiem słabego opóźnienia 30kV
 - Przewody odprężające z bieżniakiem słabego opóźnienia 30kV
 - Na skrętkach z izolacją energochronną, jednolitymi metalowymi rurami osłona z grubości 100 mm PCV o s. 50mm na długości min. 20m
 - ! – mostek odgromowy h=25m

| | | | |
|--|--|---|--|
| <div>Modern E ko</div> <div>tel. 882 - 147 - 538</div> | | <div>Wojciech Świerczyński</div> <div>ul. Pietrusińskiego 12 lok.9</div> | |
| Inwestor: | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin | |
| Faza: | | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Branża: | | Elektryczna | |
| Temat: | | Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1 | |
| Projektował: | | mgr inż. Grzegorz Drelich | SLK068SRPODEM specjalność elektryczna 09.2021 |
| Opracował: | | mgr inż. Damian Olszewski | 09.2021 |
| Sprawdził: | | mgr inż. Jan Kosiński | UAM-VIII-73421884 specjalność elektryczna 09.2021 |
| Rzut dachu budynków nr 24, 25, 26, 29 - instalacja odgromowa i uzienniająca | | Skala: 1:50 Nr rysunku E7 | |