


RT-D

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza

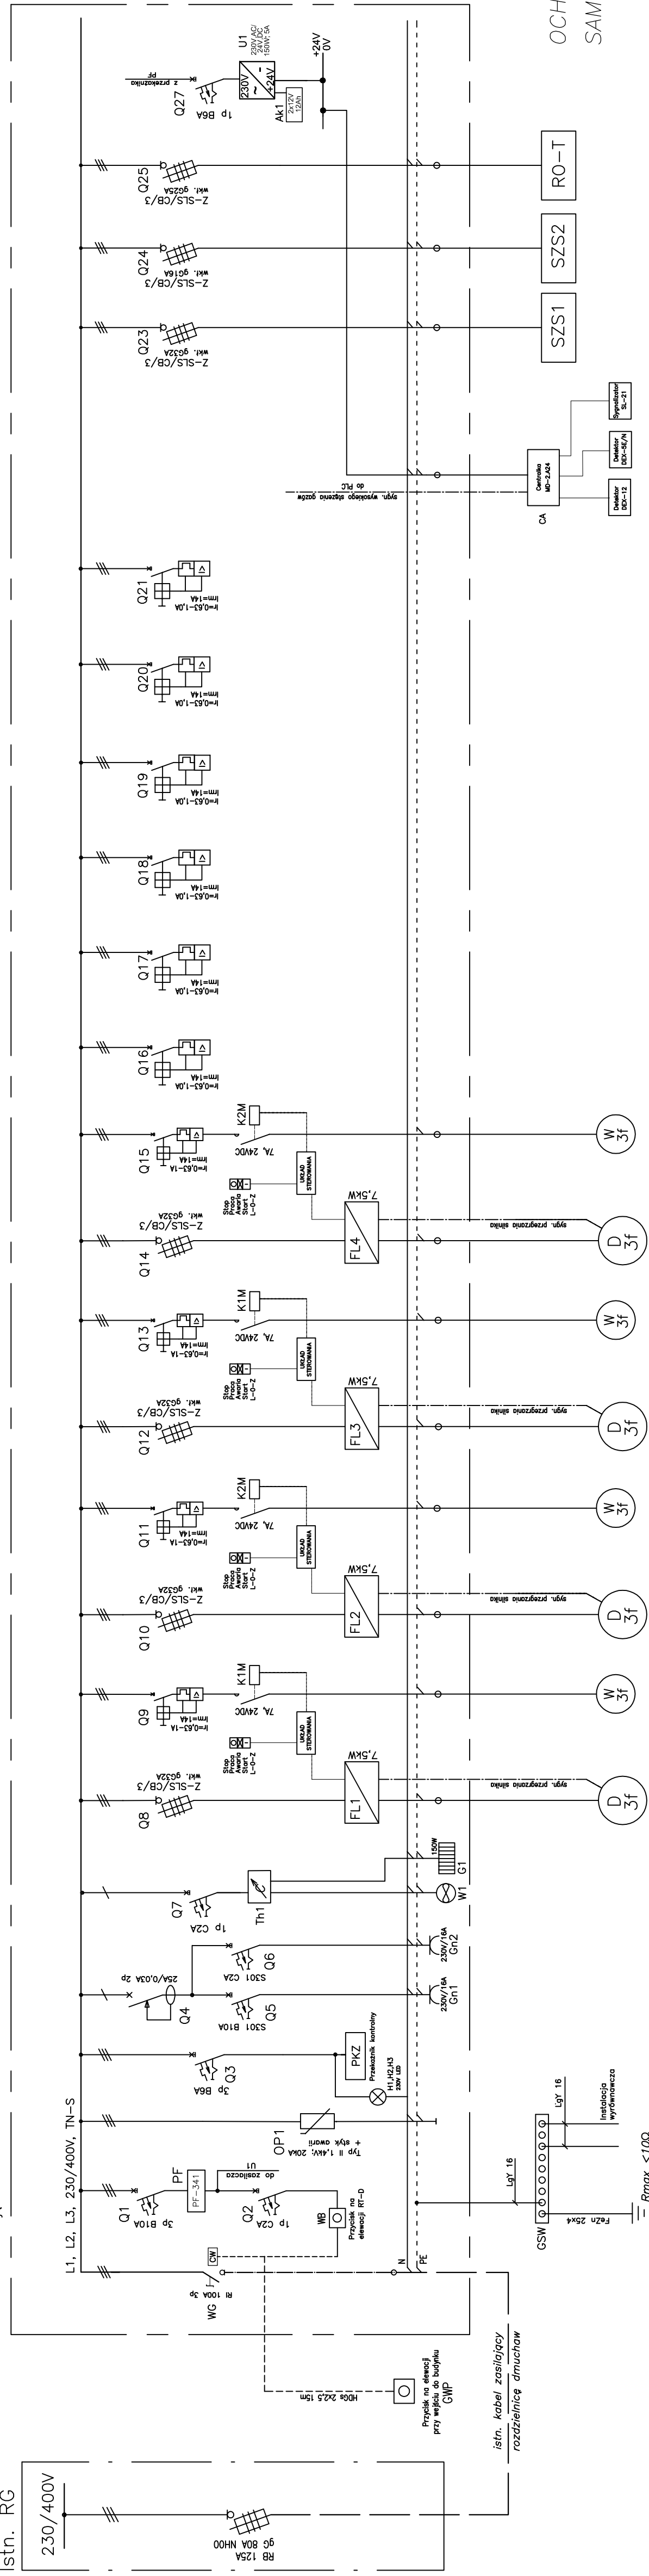

Bilans mocy RT-D:

P_I=44,0 [kW]

P_Z=40,0 [kW]

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

aktywizacja problematyka	ESKO CONSULTING	ESKO Consulting Sp. z o.o., ul. Skowrońskiego 18, 64-414 Zabrze Gmina Katowice (89) 45-45-45, fax (89) 45-45-45, e-mail: serwis@esko.org.pl	
		Inwestor	
Załącznik inwestycyjny	Załącznik inwestycyjny	Gmina Czarnków, ul. Rybak 3, 64-700 CZARNKÓW	
		Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie	
Nazwa obiektu budowlanego	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
Eksponent projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	PW-E4	
		SCHEMAT ROZDZIELNICZY RT-D	
Typ i rysunek	Typ i rysunek	1:25, 1:50, 1:100, 1:200	
		1:1	
Projektant i wykonawca	mgr inż. Andrzej Włodarski	Podpis data	
		Numer oznaczenia budowlanego nr projektu i nazwa obiektu budowlanego 13098/2024 projekt w sprawie budowy i modernizacji ocyszczalni ścieków w Brzeźnie	
Sprawdzający	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	03.2024	
		03.2024	