



Energa
operator

P. R. Białopół

2022 -03- 0 8

Od Marek Augustowski
Dział Dokumentacji Energetycznej
w Kole

Do Gmina Kościelec
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec

| | |
|-------------------------|--------------------|
| URZĄD GMINY W KOŚCIELCU | |
| KANCELARIA 2492 | |
| Wpł. | 08.03.2022 |
| ilość załączników | 3 |
| podpis | <i>B. Białopół</i> |

T 62 500 25 93

Znak EOP-47MMD-000277-2022
Dot. Uzgodnienie projektowanej budowy ulicy Klonowej
i Akacjowej w m. Gozdów gm. Kościelec

Koło, 02 marzec 2022 roku

W związku z otrzymanym zleceniem dotyczącym uzgodnienia projektowanej przebudowy ulicy Kolnowej i części ulicy Akacjowej w m. Gozdów gm. Kościelec, Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, że w obrębie (pobliżu) planowanych prac przebiega energetyczna linia kablowa SN-15kV oraz linie kablowe nN-04kV należące do ENERGA-OPERATOR SA, która wprowadzają określone ograniczenia przy w/w inwestycji na w/w obszarze.

W związku z powyższym dopuszcza się przebudowę ulicy Klonowej i Akacjowej w m. Gozdów gm. Kościelec zgodnie ze załączonym planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie należy zachować wymagania norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-004, przepisów np. w zakresie obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej). Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, w pobliżu i skrzyżowaniach linii kablowej SN-15kV oraz nN-04kV, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
3. Prowadzenie prac w pobliżu linii kablowej oraz skrzyżowaniach z linią kablową może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska nr 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien się liczyć z poniesieniem kosztów wyłączenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
4. W przypadku braku przepustów na skrzyżowaniach budowanej drogi z linią kablową SN-15kV zabudować rury dwudzielne Arot o średnicy 160 (czerwone) a na skrzyżowaniach budowanej drogi z linią kablową nN-0,4kV zabudować rury dwudzielne Arot o średnicy 110 (niebieskie). Wykonanie prac podlego sprawdzeniu przez RD Koło.
5. Na załączonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjną trasę istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
6. Ewentualna zmiana przedstawionego na załączonym planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole.
7. W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy, oraz utraconych korzyści majątkowych przez RD Koło.

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
kalisz@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455


nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





8. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 02.03.2023 roku

Z poważaniem:


Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
w KOLE

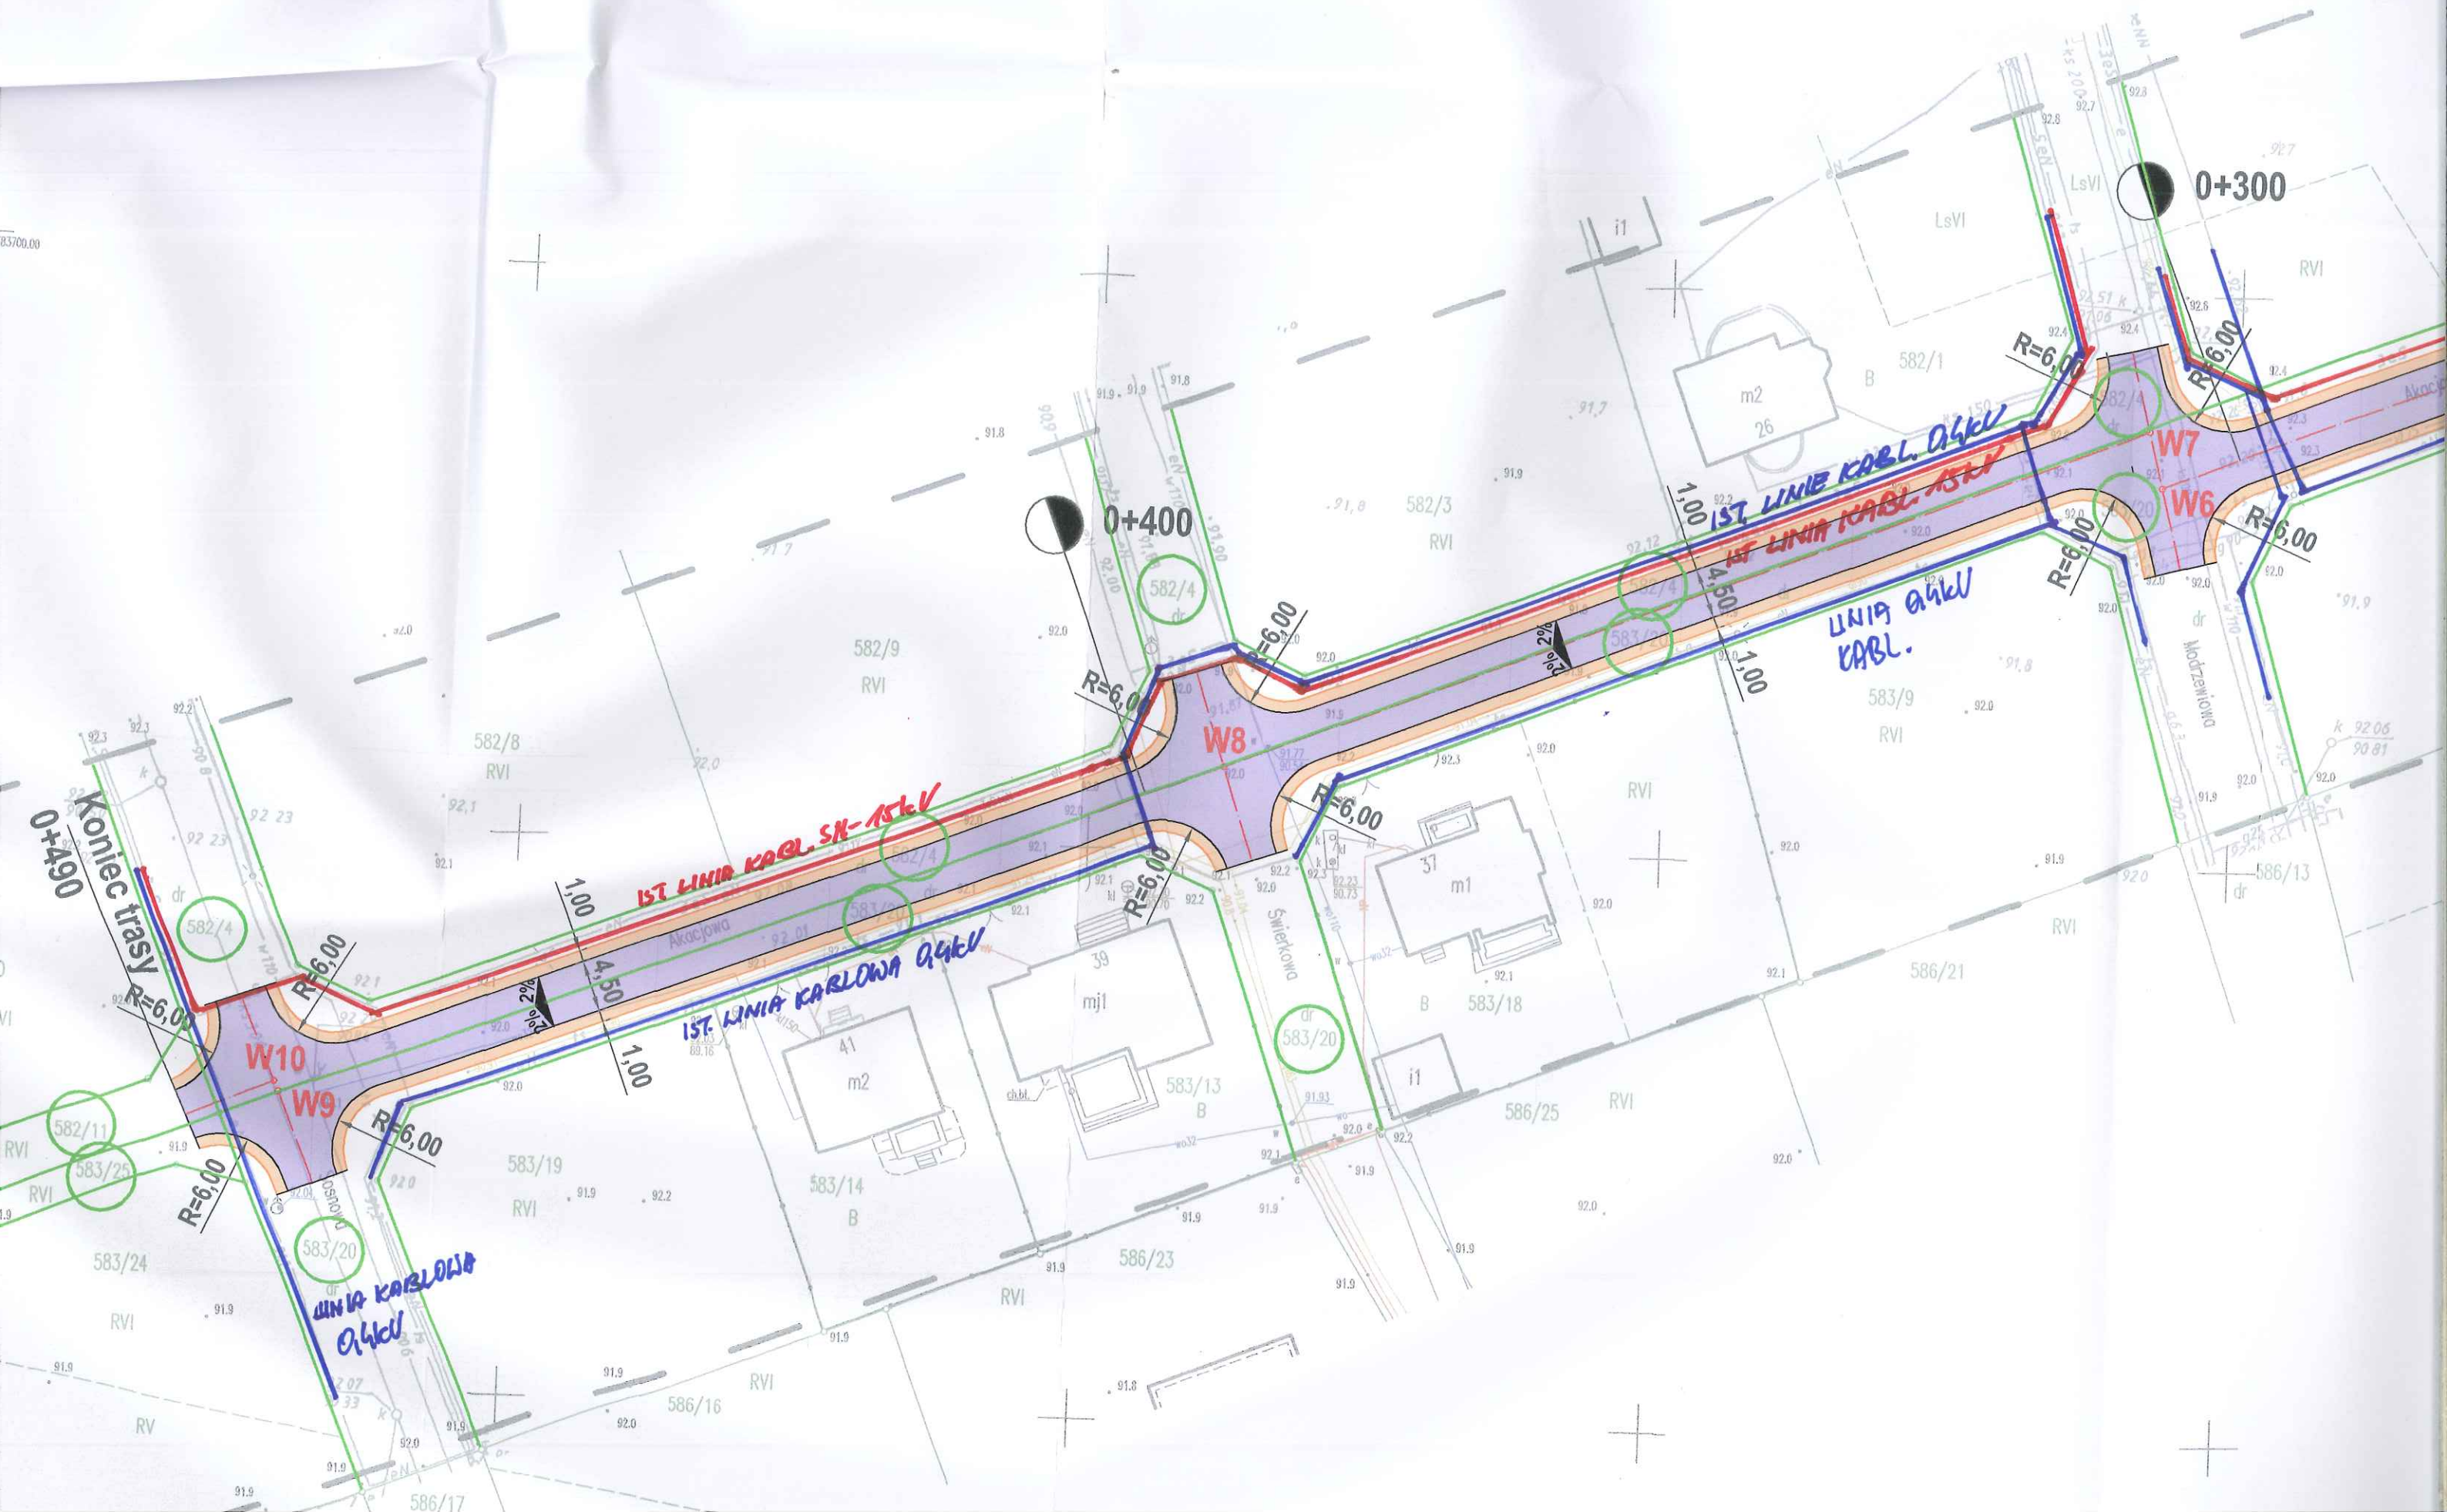Marek Augustowski

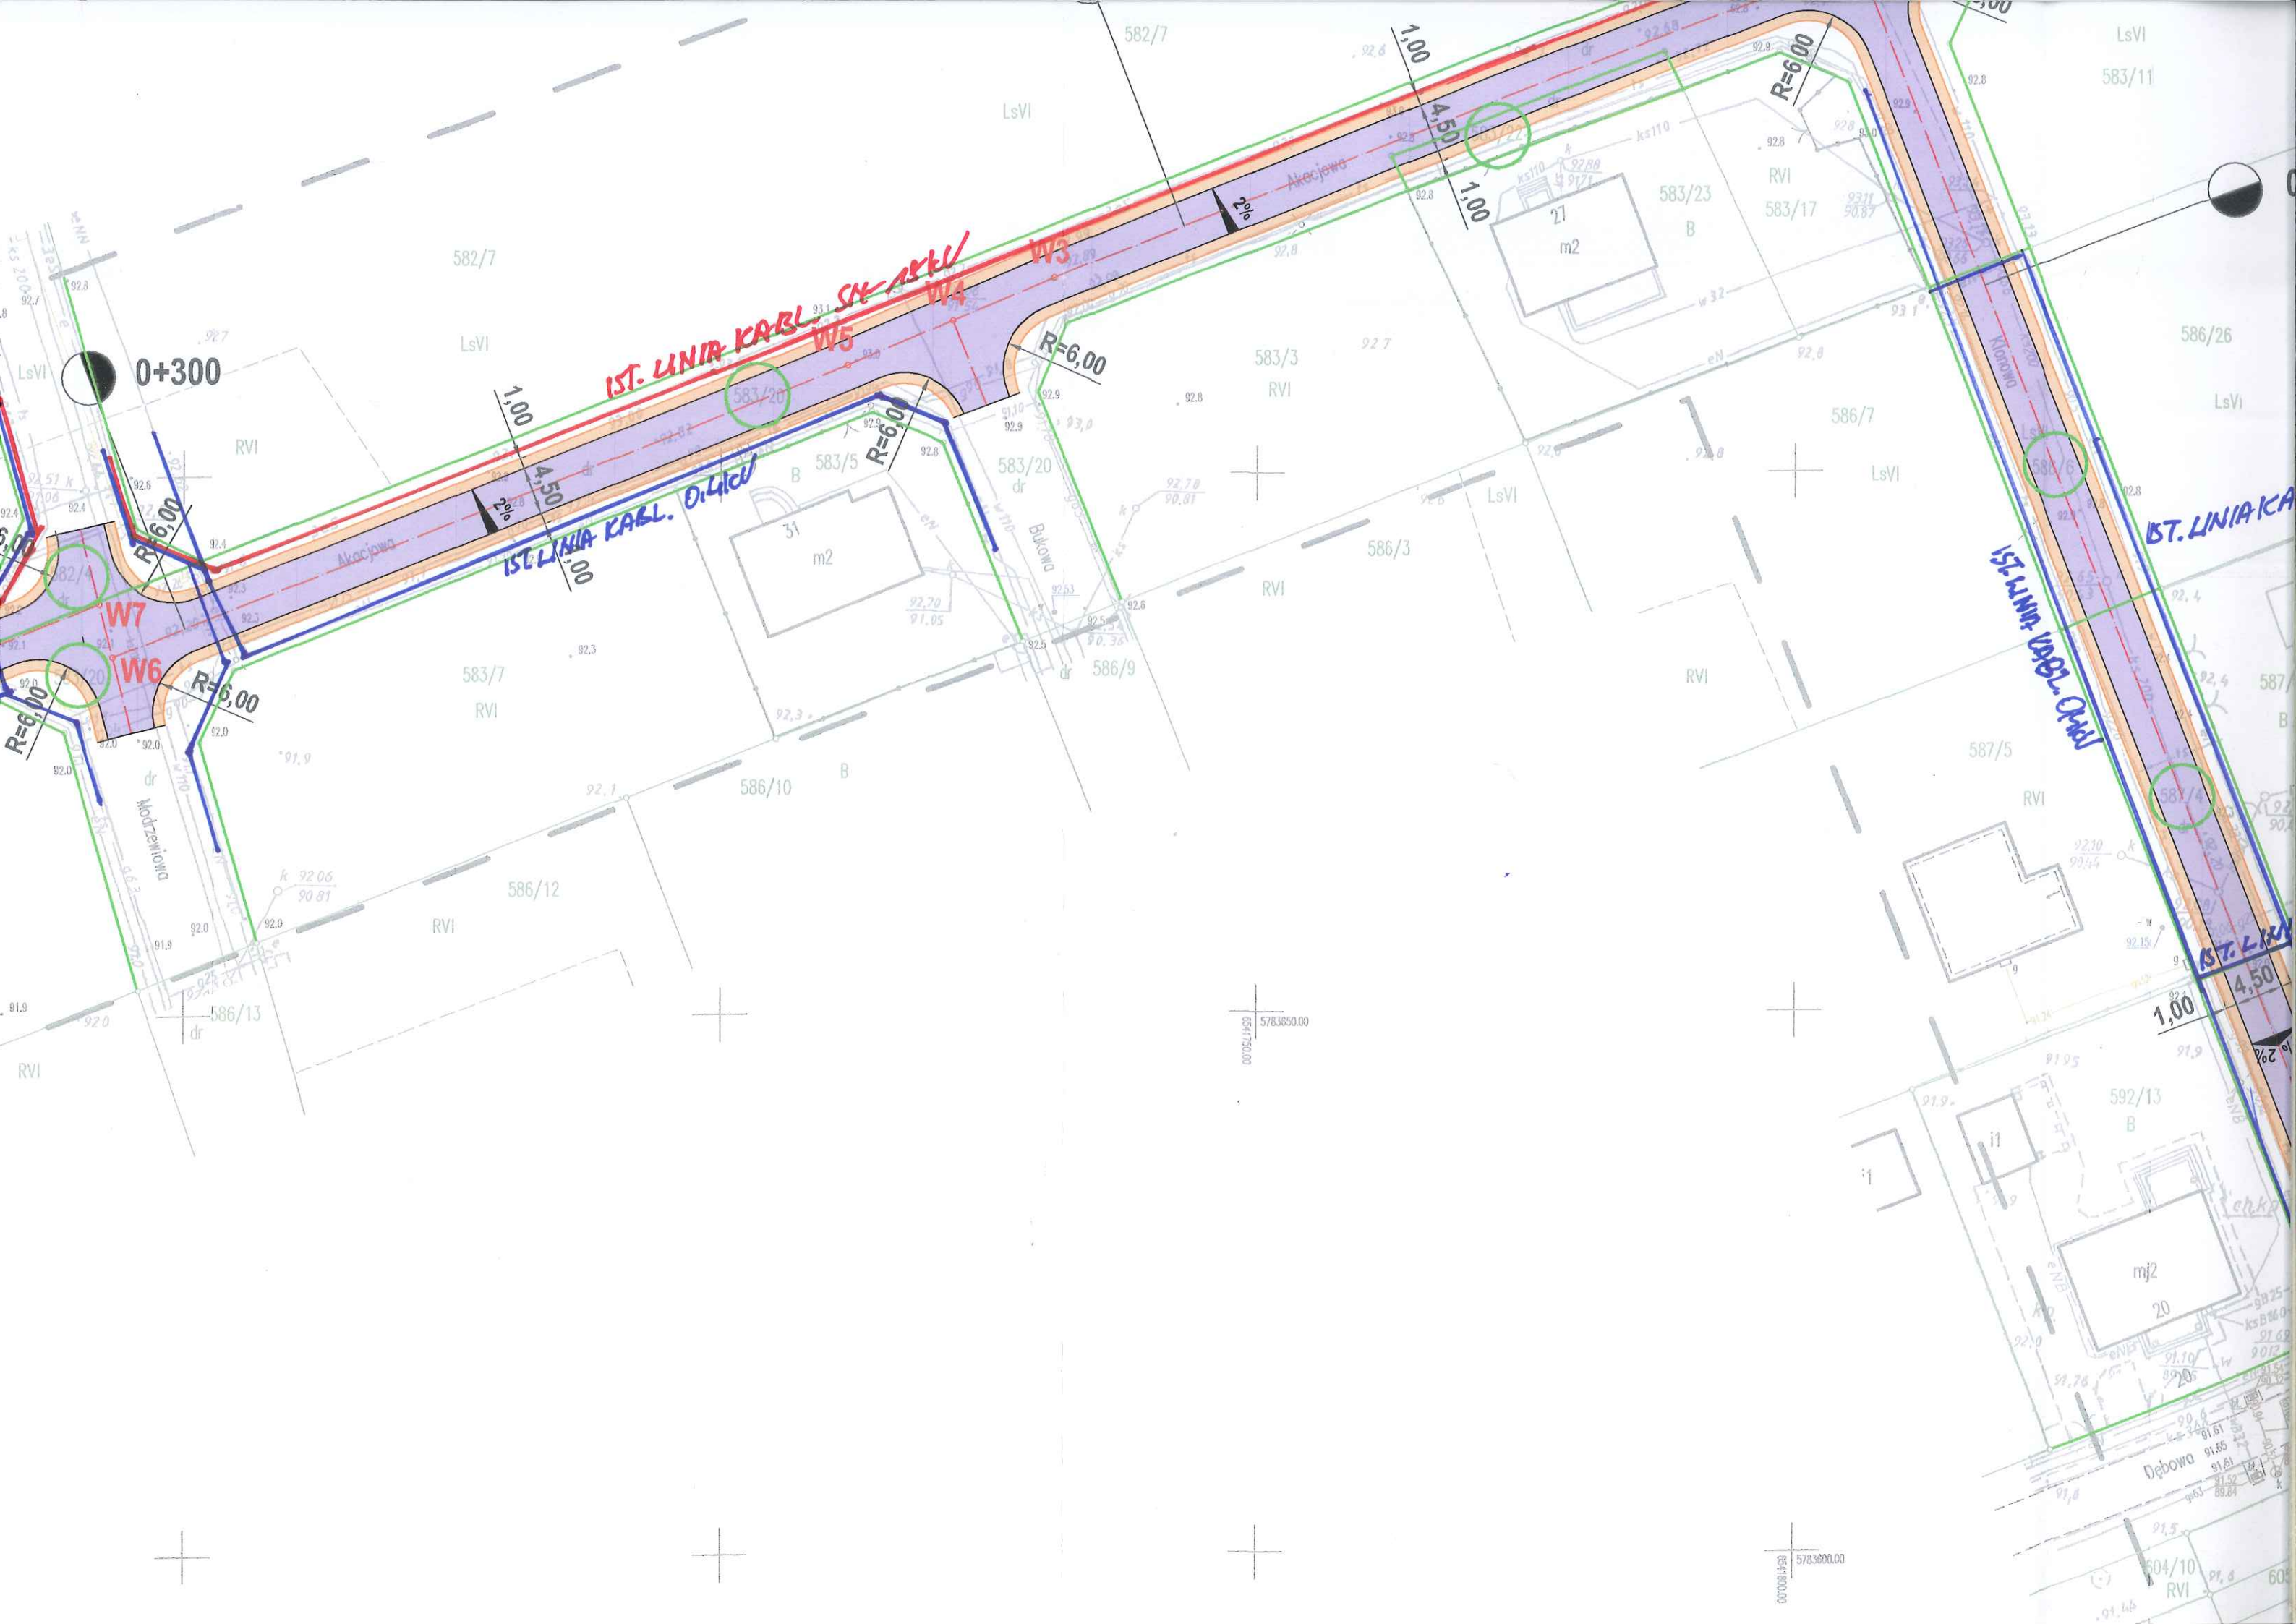





LEGENDA:



W1