



Stoleczny Zarząd Infrastruktury

Szef Zarządu

płk Krzysztof Osowicki

SZI-SZP.2612.59.2024

Warszawa, 23 października 2024 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI oraz Aneksów do Regulaminu – Sprawa 58/01839/2024.

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału IVa ust. 8 Regulaminu Wewnętrznego SZI oraz Aneksów do Regulaminu (Regulamin OiB) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI oraz Aneksów do Regulaminu na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania nr 01839 *Warszawa SRGeo – Remont korytarza i pomieszczeń biurowych w budynku nr 1, Al. Jerozolimskie 97 Warszawa*, informuje:

Pytanie nr 7

Wg jakiej dokumentacji należy wycenić wykładziny: czy wg opisu do projektu wykonawczego architektury str. 11 „4.2.2. Remont podłóg”, czy też wg „Wykazu urządzeń i materiałów” Wykładzina PCW str. 6, ponieważ wymagania te różnią się od siebie?

Odpowiedź:

Opracowania nie różnią się od siebie. Wykaz urządzeń i materiałów jest rozwinięciem podstawowych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Opracowania są

kompatybilne. Obowiązują wszystkie parametry równoważności określone w dokumentacji projektowej, STWiOR i wykazie urządzeń i materiałów.

Pytanie nr 8

W pozycji nr 42 przedmiaru robót budowlanych w nakładach ujęto „kłódkę antywłamaniową z atestem” o jednostce 1 m²/m² i ilości 77,66m². Prosimy o korektę w/w nakładu materiałowego.

Odpowiedź:

Zaktualizowano nakład materiałowy kłódki antywłamaniowej z atestem, poz. 42

Pytanie nr 9

W opisie do projektu technicznego architektury na str. 13 występują okładziny kwarcowe ściennie np. Alabastri Di Rex lub równoważne. Czy wykonanie tych okładzin jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak, to prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru należy ująć te okładziny.

Odpowiedź:

Na inwestycji nie występują okładziny kwarcowe ściennie.

Pytanie nr 10

W pozycji nr 80 i 81 przedmiaru robót budowlanych ujęto wykonanie sufitów podwieszanych SK1 i SK2, a dodatkowo w poz.81 jest zapis: „specyfikacja zgodnie z projektem”. Czy sufity podwieszane należy wycenić zgodnie z opisem do projektu technicznego architektury str. 14-15, czy też wg „Wykazu urządzeń i materiałów” str. 6, ponieważ wymagania te różnią się od siebie?

Odpowiedź:

Opracowania nie różnią się od siebie. Wykaz urządzeń i materiałów jest rozwinięciem podstawowych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Opracowania są kompatybilne. Obowiązują wszystkie parametry równoważności określone w dokumentacji projektowej, STWiOR i wykazie urządzeń i materiałów. Oznaczenie SK1 i SK2 dotyczy zakresu prac związanych z sufitami podwieszanymi w części rysunkowej projektu technicznego. Przedmiar oddelegowuje to tych oznaczeń.

Pytanie nr 11

W pozycji nr 58 przedmiaru budowlanego ujęto dostawę i montaż listwy systemowej przypodłogowej cokołowej. Prosimy o podanie podstawowych parametrów tych listew.

Odpowiedź:

Uniwersalny elastyczny profil PCW do wyprowadzania wykładziny na ścianę. Wysokość profilu min. 30mm. Kolor dopasowany do kolorystyki wykładziny i uzgodniony z Użytkownikiem.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie podstawowych parametrów folii okiennej typu „lustro weneckie”.

Odpowiedź:

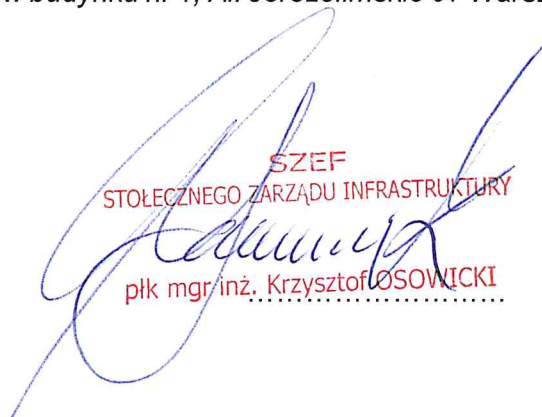
Parametry folii „lustro weneckie”:

Przepuszczalność promieni UV min.1%

Pochłanianie światła widzialnego min. 20%

Grubość min 50 μ

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego jednoetapowego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie Regulaminu Wewnętrznego SZI oraz Aneksów do Regulaminu na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania nr 01839 Warszawa SRGeo – *Remont korytarza i pomieszczeń biurowych w budynku nr 1, Al. Jerozolimskie 97 Warszawa – Sprawa 58/01839/2024.*


SZEF
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
płk mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Załącznik: 1 w pliku

1. Przedmiar – branża budowlana (pdf.)
2. Przedmiar – branża budowlana (ath)

Anna Chętnik
tel. 261 849 377
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szi@ron.mil.pl
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa