



SCHEMAT RB 2/E

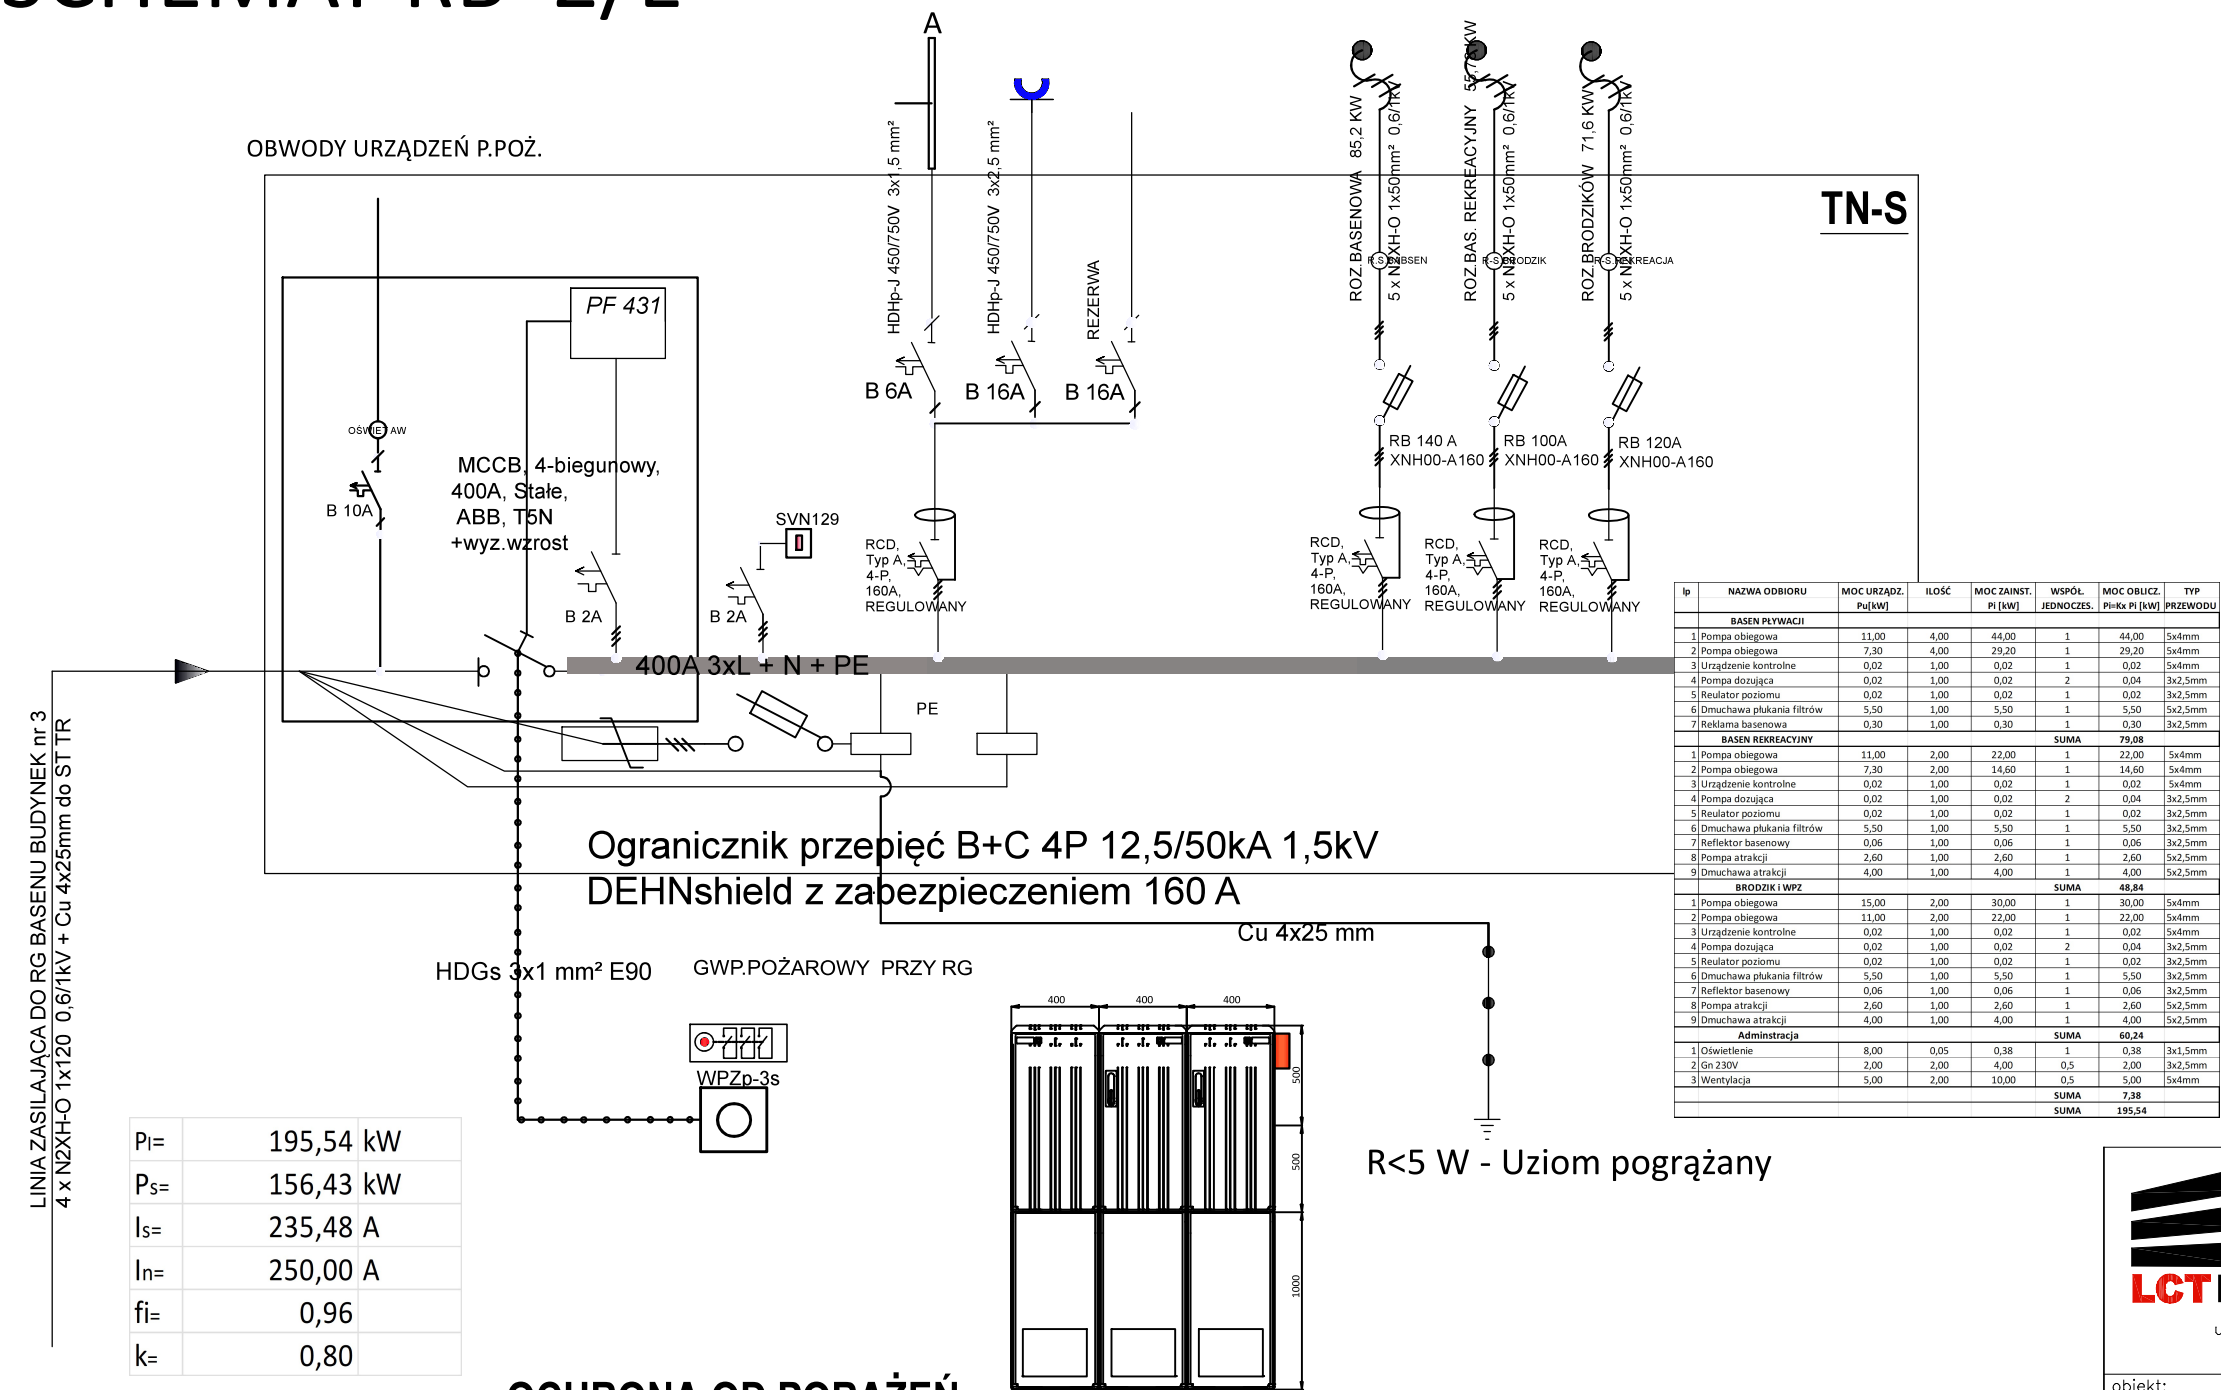

Pi=	195,54 kW
Ps=	156,43 kW
Is=	235,48 A
In=	250,00 A
fi=	0,96
k=	0,80

OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE SZYBKIE  
WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
wg. PN-HD 60364-4-41:2009



PRZEMYSŁAW BŁOCH  
ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra  
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt: Basen kąpielowy zewnętrzny		
adres: 69-100 Słubice, dz. ewid. 59/8		
projektant instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Majnertowicz uprawnienia budowlane nr LBS/0046/PDE/13 do projektowania bez ograniczeń w specjności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:	
sprawdzający instalacje elektryczne: inż. Adam Trams uprawnienia budowlane nr 73/83/ZG do projektowania w specjności instalacyjno - inżynierskiej	podpis:	
opracował:	podpis:	
tytuł rysunku: Schemat RB		
skala: 1:100	data: 17.01.2023	nr rys.: E-3