


BASEN PŁYWACKI

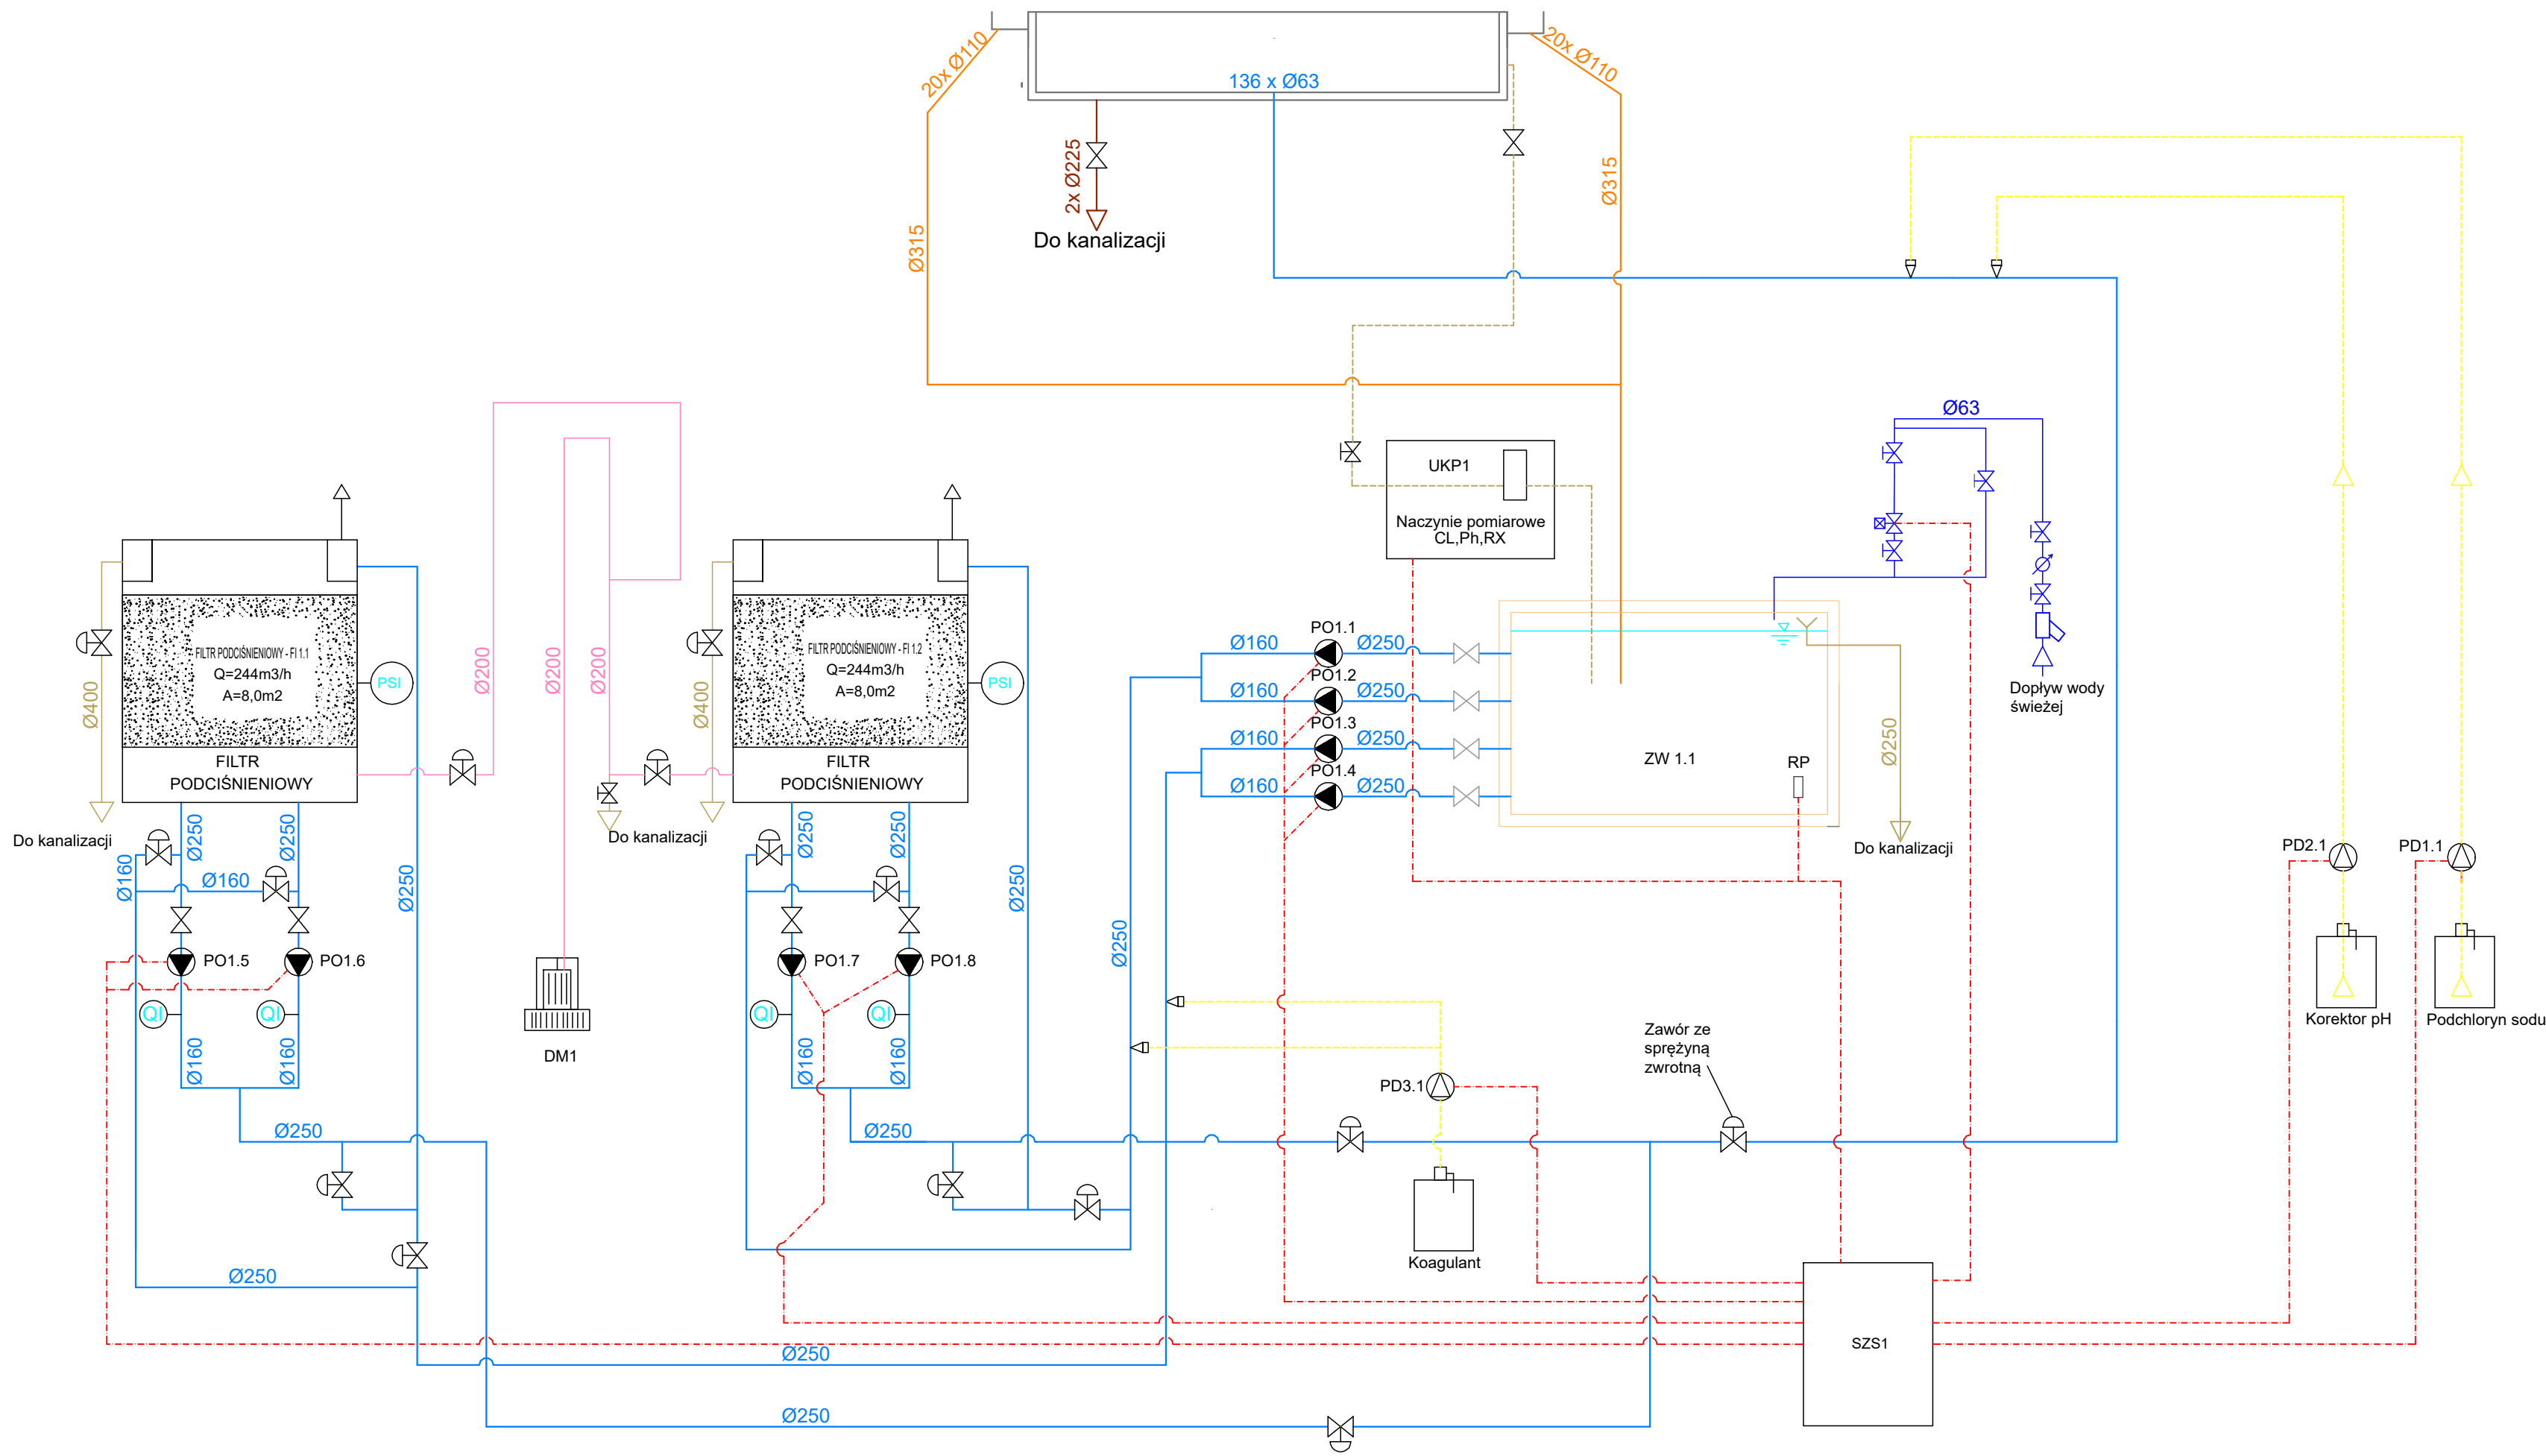

LEGENDA:

- PO1.1 — Pompa wody brudnej basenu pływackiego

PO1.2 — Pompa wody brudnej basenu pływackiego

PO1.3 — Pompa wody brudnej basenu pływackiego

PO1.4 — Pompa wody brudnej basenu pływackiego

PO1.5 — Pompa wody czystej basenu pływackiego

PO1.6 — Pompa wody czystej basenu pływackiego

PO1.7 — Pompa wody czystej basenu pływackiego

PO1.8 — Pompa wody czystej basenu pływackiego

FI1.1 — Filtr podciśnieniowy basenu pływackiego

FI1.2 — Filtr podciśnieniowy basenu pływackiego

UKP1 — Urządzenie kontrolno pomiarowe basenu pływackiego

SZS1 — Szafa zasilająco sterująca basenu pływackiego

ZW1.1 — Zbiornik wyrównawczy basenu pływackiego

DM1 — Wentylator boczno-kanalowy płukania filtrów basenu pływackiego

PD1.1 — Pompa dozująca podchloryn sodu

PD2.1 — Pompa dozująca korektor pH

PD3.1 — Pompa dozująca koagulant
- Napływ wody filtracyjnej basenu pływackiego

— Przewody powietrzne płukania filtra

— Odpływ wody z drenaży dennych

— Odpływ wody z rynny przelewowej basenu pływackiego

— Pzewody elektryczne

— Dopuszczanie wody świeżej

— Zawór z siłownikiem

— Wodomierz

— Manometr

— Czujnik ciśnienia

— Przepływomierz

— Filtr skośny

— Przetwornik ciśnienia

— Regulator poziomu wody



PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra
NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt: Basen kąpielowy zewnętrzny		
adres: 69-100 Słubice, dz. ewid. 59/11		
projektant: mgr inż. Robert Smagłowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. sanitarnych nr MAZ/0074/P005/12	podpis:	
Zespół projektowy mgr inż. Patryk Forystek	podpis:	
inż. Kamil Bujak		
inż. Igor Sobiech		
inż. Bartosz Miecznikowski		
tytuł rysunku: Schemat instalacji basenu pływackiego		
skala:	data:	nr rys.:
—	26.01.2023	TB04