
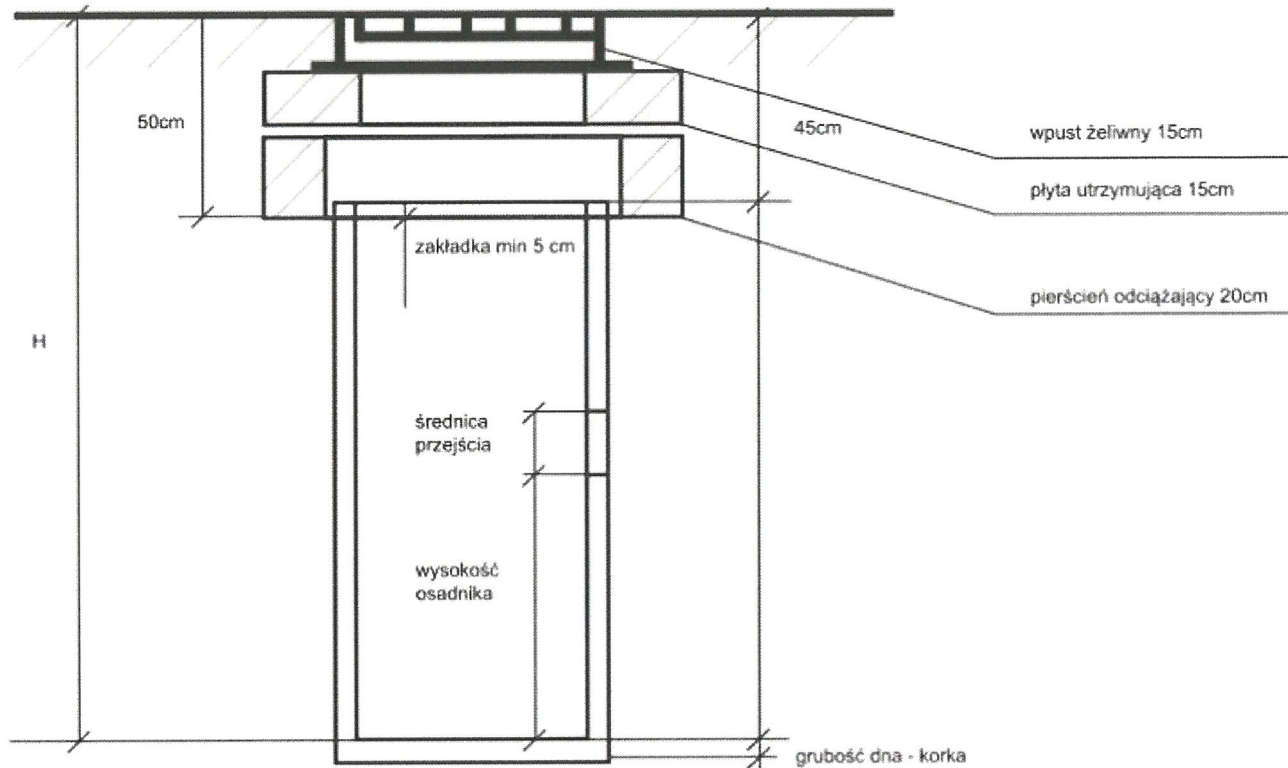



Wpust betonowy DN 500



DOMAN — PRO <small>ARKADIUSZ DOMAŃSKI</small>		DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów 12/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90 tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl	
<small>BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI</small>			
TEMAT OPRACOWANIA Budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską, na terenie działki nr 185/3 położonej w miejscowości Brzyskorzystewko, gmina Żnin		DATA 11.10.2019r.	
TRESC RYSUNKU SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ		SKALA ---	
INWESTOR Gmina Żnin ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin		ETAP PROJ. BUDOWLANY	
FUNKCJA AUTOR		NR RYS. KD4	
PROJEKTANT techn. bud. Stanisław Piątek		RODZIS 	
OPRACOWAŁ mgr inż. Arkadiusz Domański		INSTALACJE SANITARNE 	
NR UPRAWNIEN UAB-KZ-7210/229/90		SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA	
KUP/0003/PBKb/16		<small>Rysunek wykonano przy pomocy programu ZWCAD+ 2019, BeSICAD 2019</small>	